






PRZYZIEMIĘ – PRZEBIEG INSTALACJI CCTV

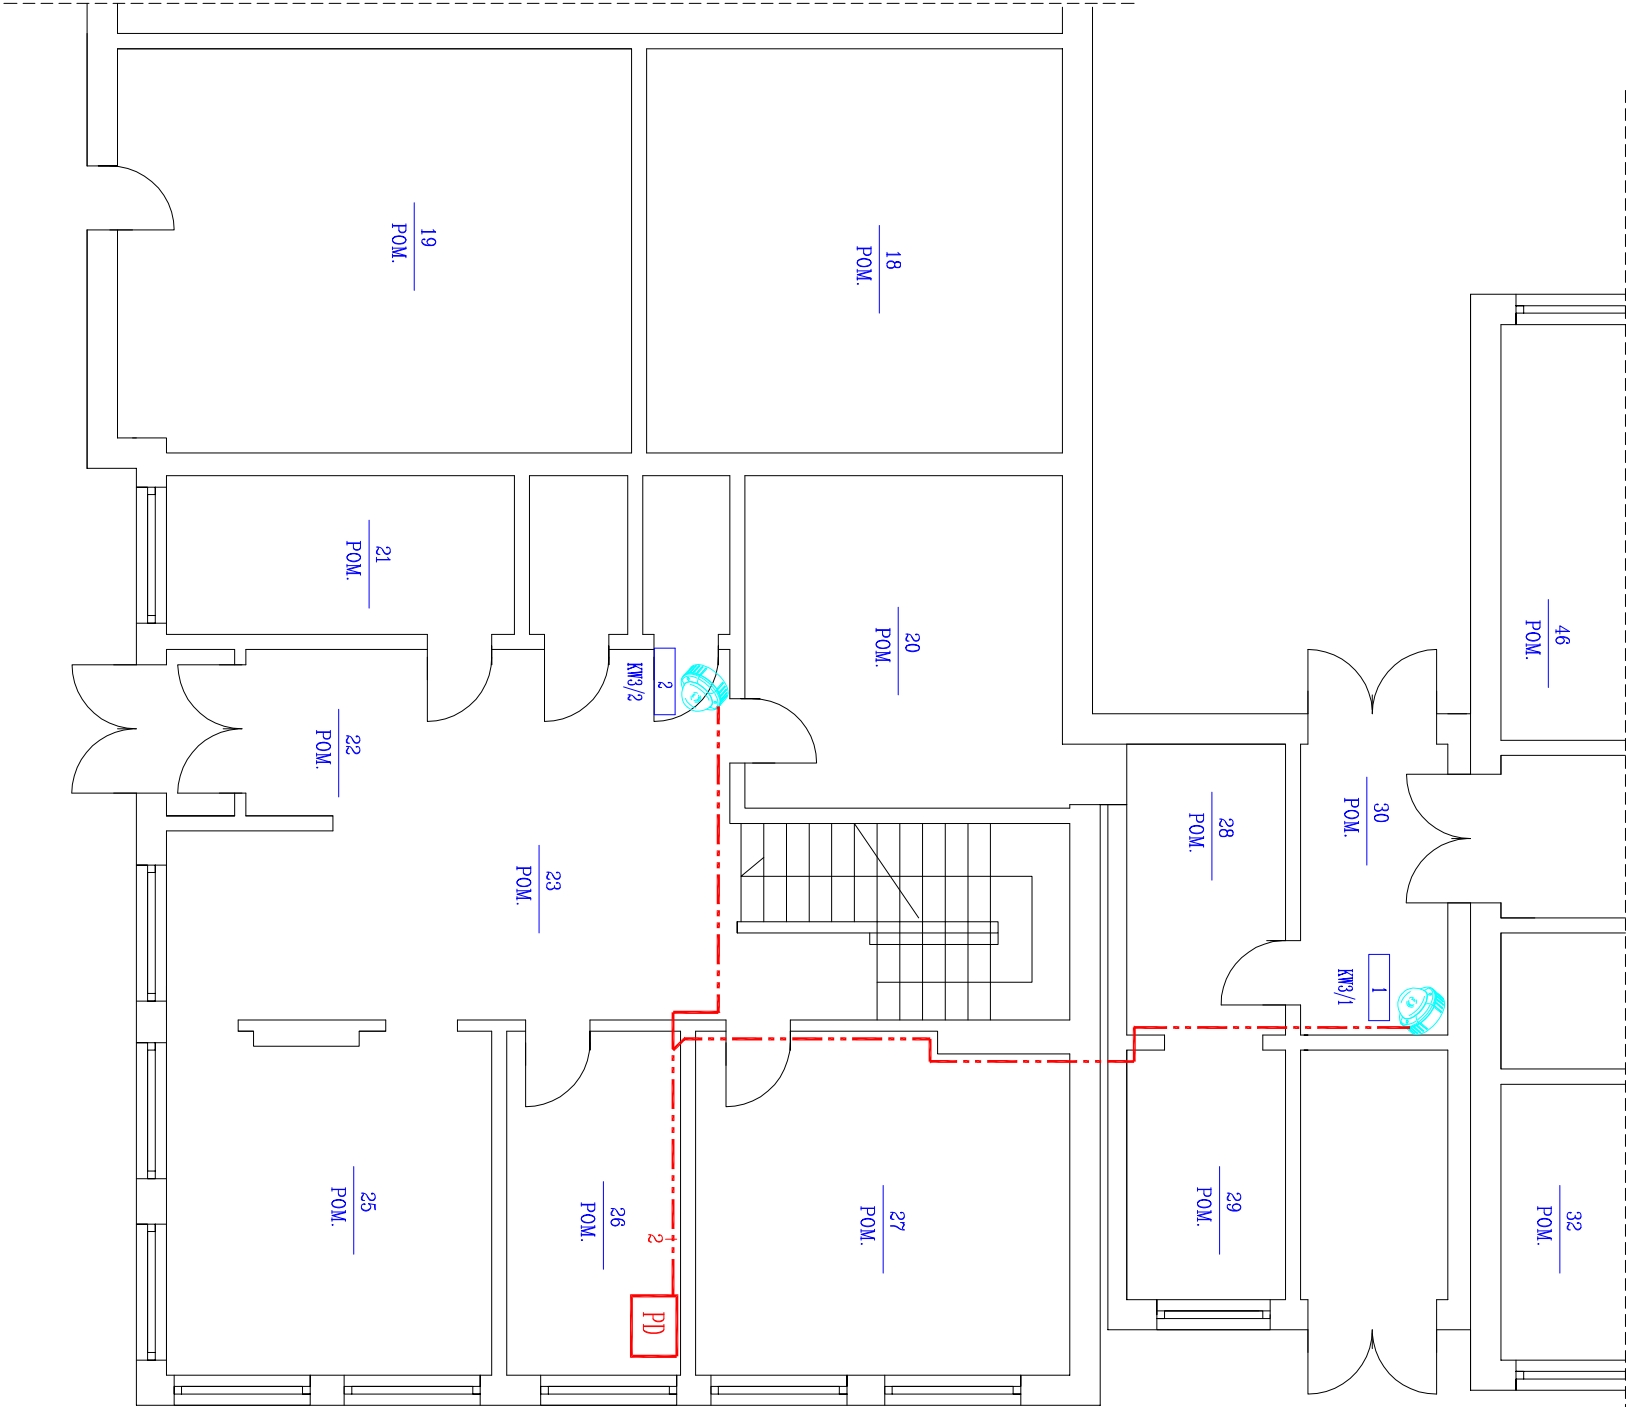

OZNACZENIA:

-  – Istniejący Punkt Dystrybucyjny 24U
-  – Kabel UTP4x2x0,5
-  – Punkt przyłączeniowy 1xRJ45 – przeznaczony do kamery kopułkowej
-  KM3/1

LOGON SA				
INFORMATYKA W FIRMIE				
INWESTOR – ADMINISTRACJA DOMÓW NIEMICKICH "ADM" SP. Z O.O., BYDGOSZCZ, UL. ŚNIADECKICH 1				Data
OBJEKT – ROM2, UL. BRONIEWSKIEGO10, BYDGOSZCZ				06.2016
Przyziemie – przebieg instalacji CCTV.				SKALA
				1:100
nr archiw.	Projektował	inż. Aleksandra Janczak		NR RYS
	Opracował	Piotr Kowalski		15
INŻEL BRONIEWSKIEGO10, 2016	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Piśszcz		