


ISTNIEJĄCA SZAFA DYSTRYBUCYJNA 42U, 19" – SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SPRZĘTU

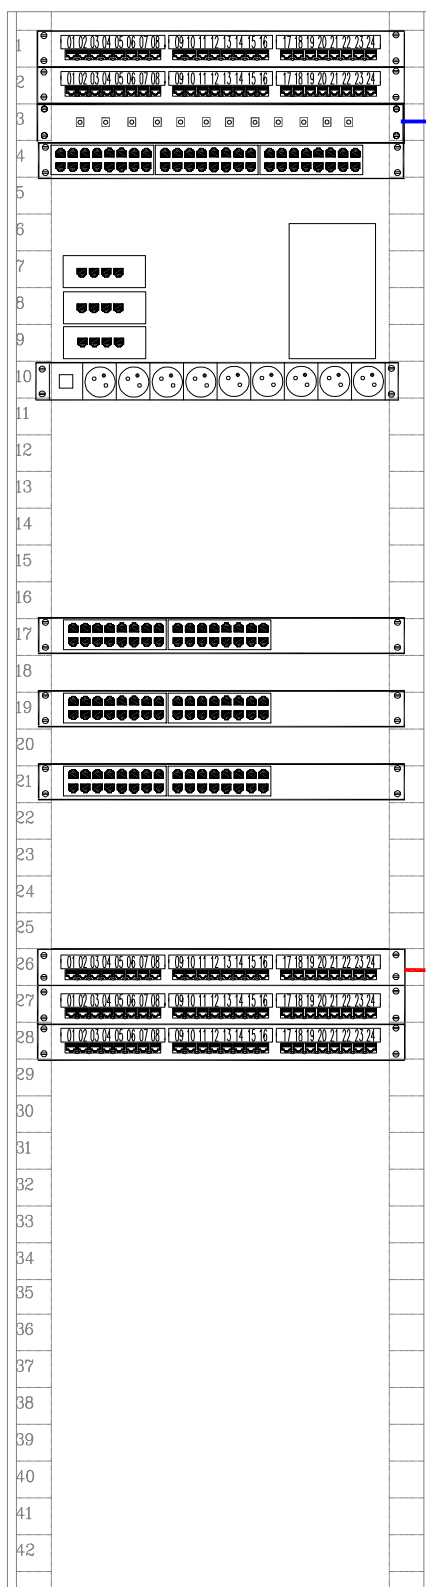

Kabel FO idący do ist. sieci FO

5xUTP4x2x0,5

do kamer CCTV

LOGON SA

INFORMATYKA W FIRMIE

INWESTOR – ADMINISTRACJA DOMÓW NIEJSKICH "ADM" SP. Z O.O., BYDGOSZCZ, UL. ŚNIADECKICH 1
OBIEKT – RWM1, UL. TORUŃSKA 36, BYDGOSZCZ

Data
06.2016

Istniejąca Szafa Dystrybucyjna 42U, 19" – schemat rozmieszczenia sprzętu.

SKALA
—

nr archiw. Projektował inż. Aleksandra Jańczak

RWM1_TORUŃSKA36_CCTV_2016 Opracował Piotr Kowalski

Sprawdził mgr inż. Zbigniew Piszcz

NR RYS
21