


OFICYNĄ – PARTER I PIĘTRO – PRZEBIEG OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

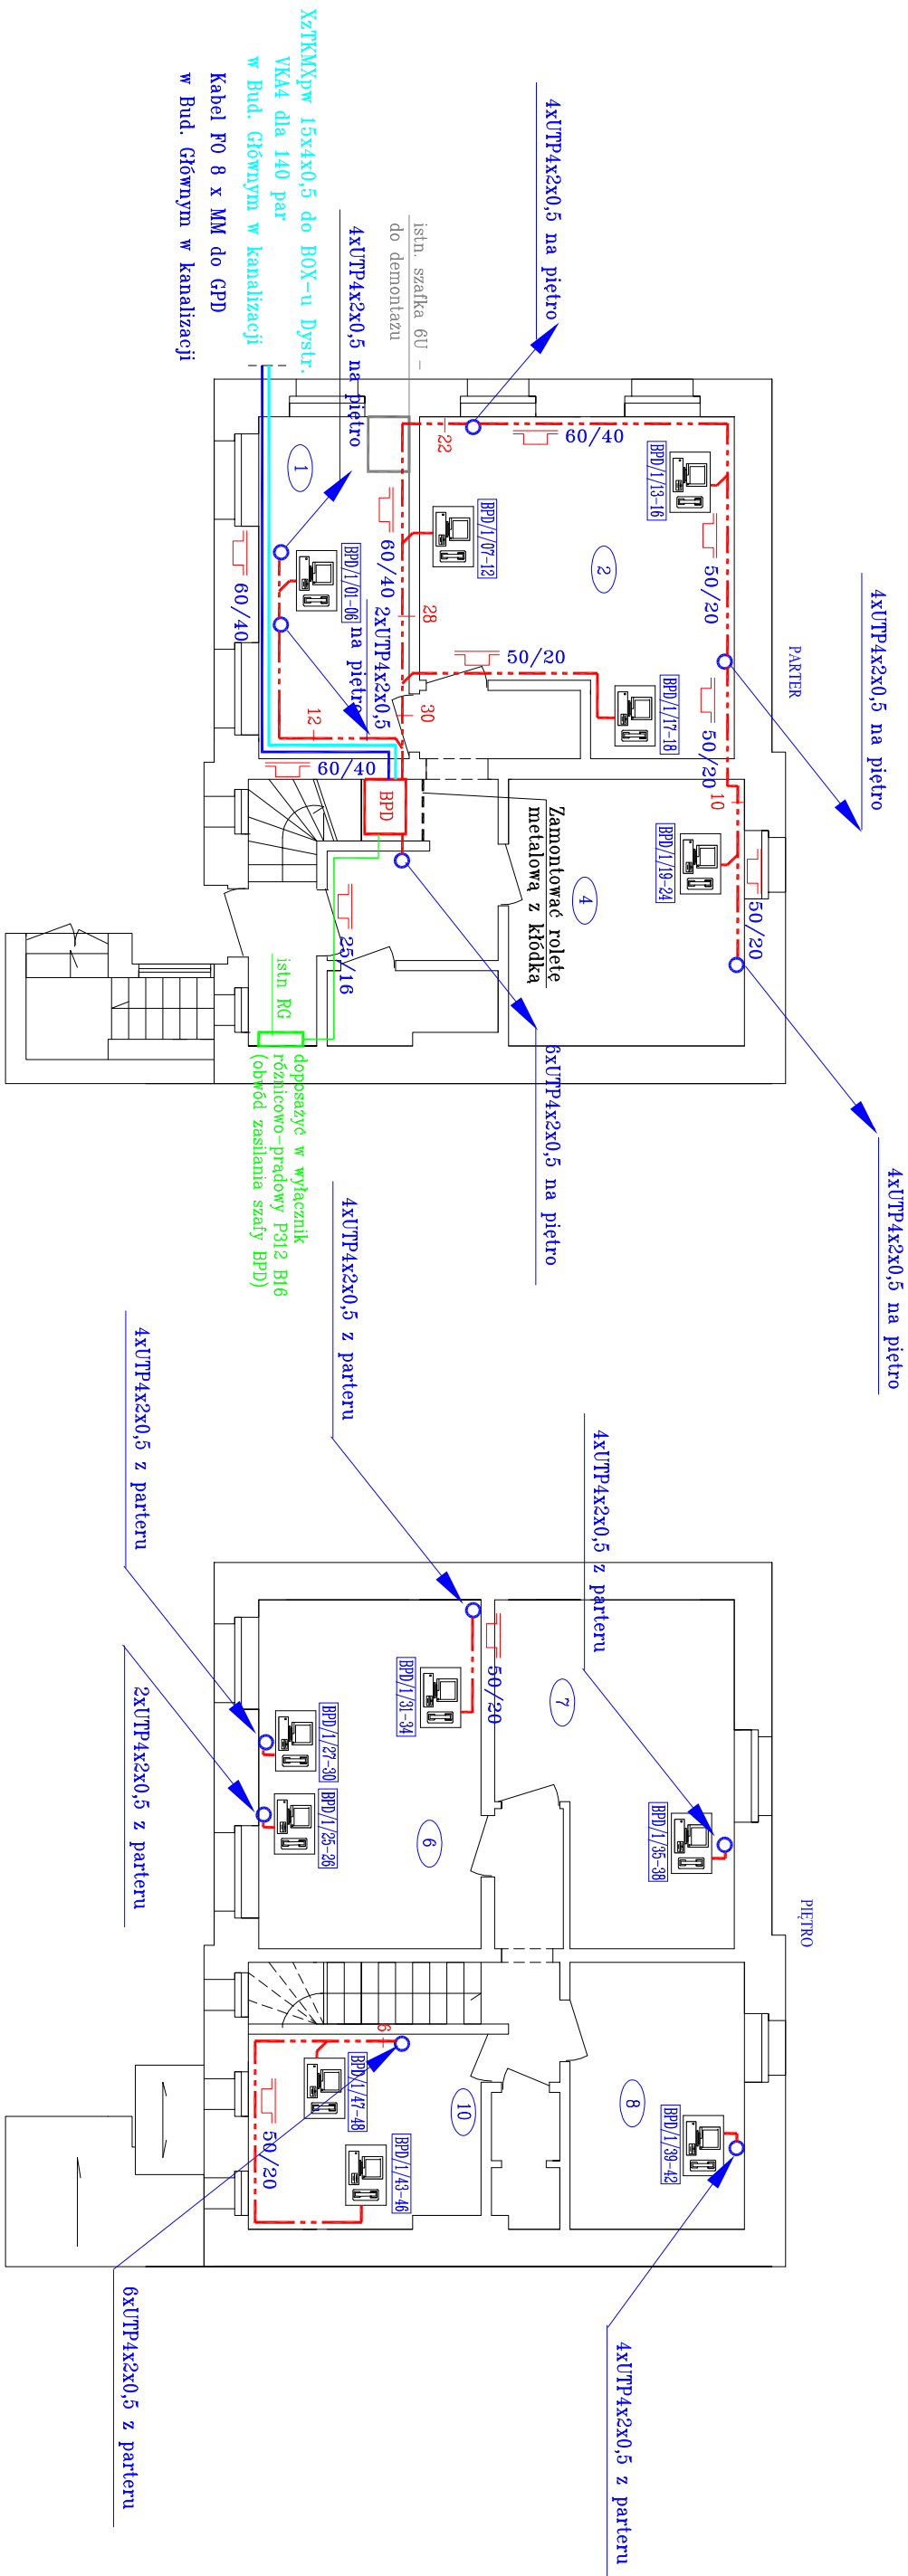

OZNACZENIA:

- BPD

 – Projektowana szafa dystrybucyjna Budynkowy Punkt Dystrybucyjny BPD – 24U, 600x800
  - 60/40

 – Kabel UTP4x2x0,5 prowadzony w korytku kablowym 60/40
  - 25/16

 – Kabel YDY3x2,5 prowadzony w korytku kablowym 25/16
  - BPD/1/01-06

 – Zespół przyłączeniowy 6xRJ45
- Oznaczenia:
- BPD/X/XX – nazwa szafy dystrybucyjnej
- XXX/1/XX – numer patchpanela w szafie dystrybucyjnej
- XXX/X/01 – numer gniazda RJ w patchpanelu

LOGON SA			
INFORMATYKA W FIRMIE			
OBIEKT – BUDYNEK BIUROWY ADMINISTRACJI DOMÓW MIEJSKICH – OFICYNĄ			Data
BYDGOSZCZ, UL. ŚNIADECKICH 1			06.2016
Porter i piętro – przebieg okablowania strukturalnego.			SKALA
			1:100
nr archiw.	Projektował	inż. Aleksandra Janiczak	NR RYS 9
INW.SNIADECKI.M.2016	Opracował	Piotr Kowalski	
	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Piśszcz	