


POM. 23 – I PIĘTRO – ISTNIEJĄCY GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD – 45U, 19", 800x1000

Wentylator

Panel kat. 3
ISDN 50xRJ

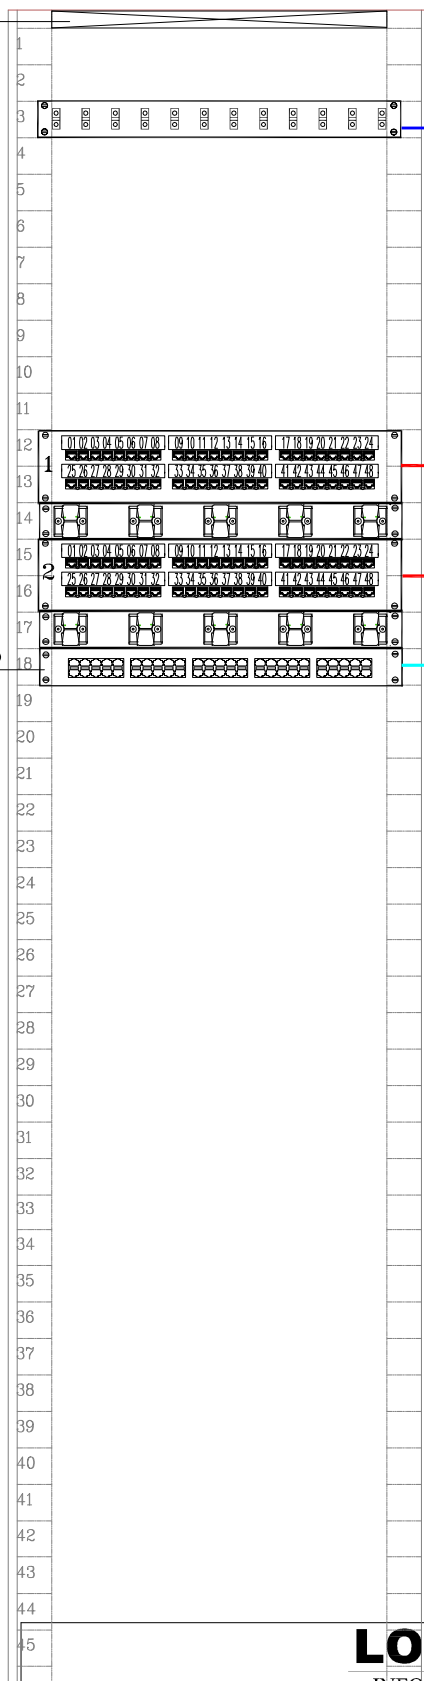

Kabel FO 8 x MM z BPD z Oficyny
Kabel FO 8 x MM z KPD z sutereny

64 x kabel UTP4x2x0,5
Do gniazd RJ na I piętrze

YTKSY 50x2x0,5 do BOX-u Dystrybucyjnego
VKA4 dla 140 par

LOGON SA

INFORMATYKA W FIRMIE

OBIEKT – BUDYNEK BIUROWY ADMINISTRACJI DOMÓW MIEJSKICH BYDGOSZCZ, UL. ŚNIADECKICH 1			Data 06.2016
Istniejący Główny Punkt Dystrybucyjny GPD – 44U, 19", 800x1000 – pom. 23, I piętro.			SKALA —
nr archiw.	Projektował	inż. Aleksandra Jańczak	NR RYS 3
ADM_SWNO_LAN_2016	Opracował	Piotr Kowalski	
	Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Piszcz	