



PARTER – PRZEBIEG INSTALACJI CCTV

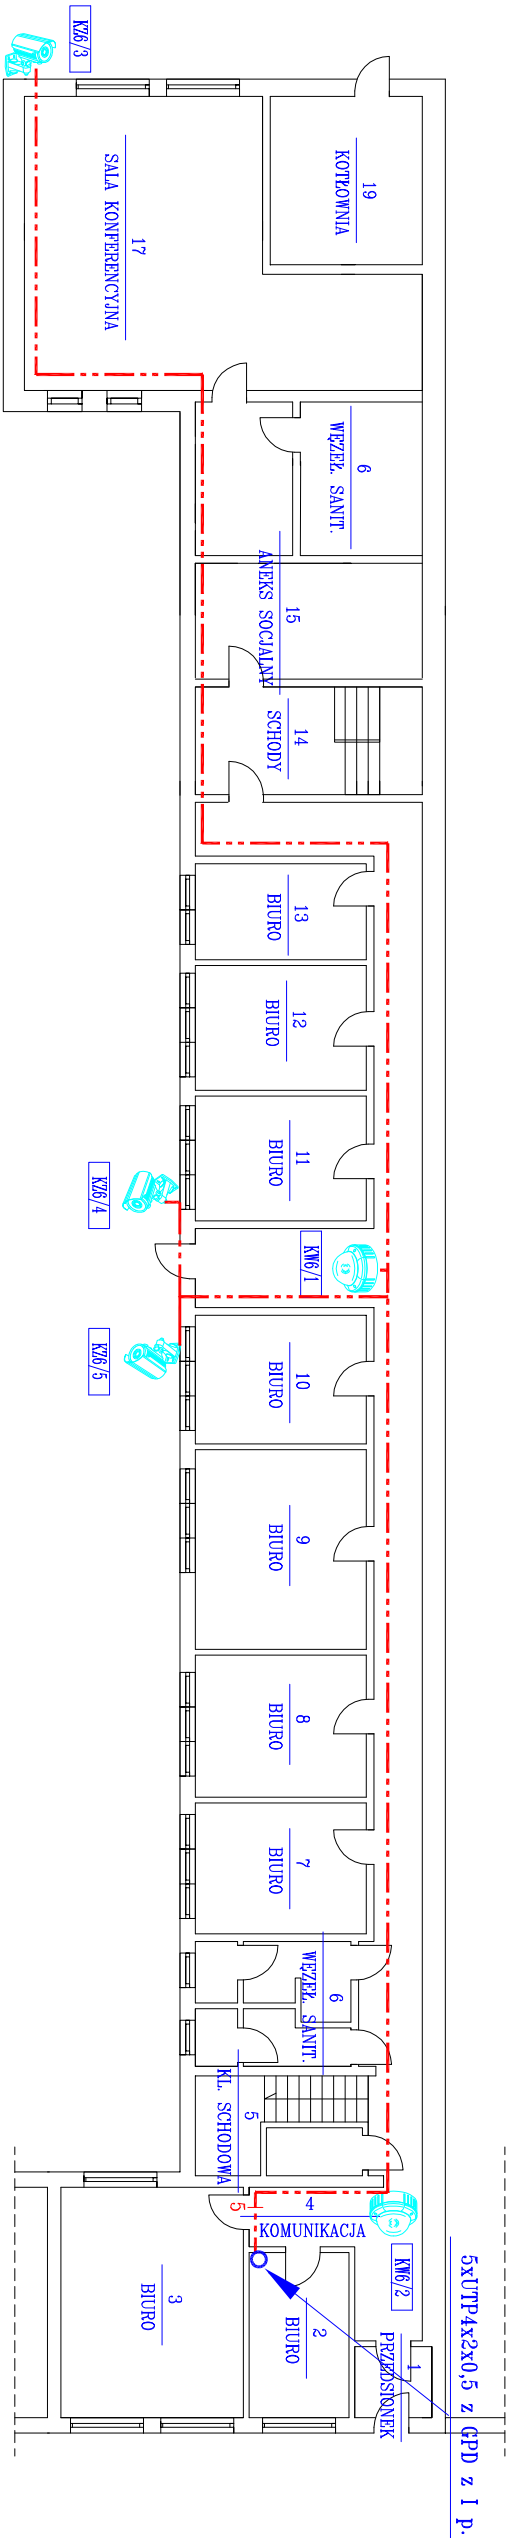

PIĘTRO – PRZEBIEG INSTALACJI CCTV

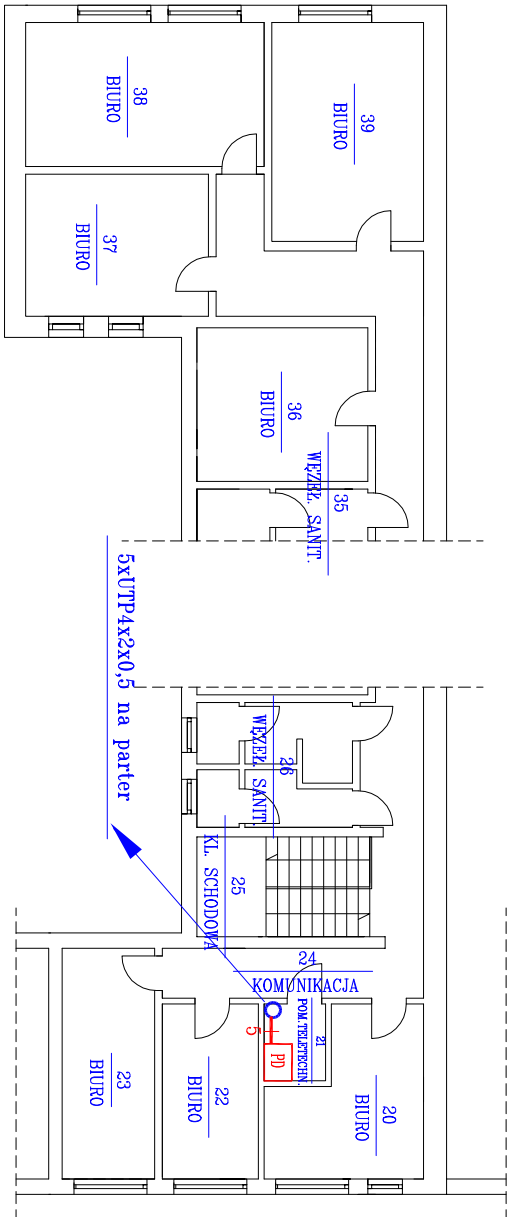

OZNACZENIA:



– Istniejący Punkt Dystrybucyjny 42U

– Kabel UTP4x2x0,5



– Punkt przyłączeniowy 1xRJ45 –



przeznaczony do kamery kopułkowej



– Punkt przyłączeniowy 1xRJ45 –  
przeznaczony do kamery zewnętrznej

LOGON SA				
INFORMATYKA W FIRMIE				
INWESTOR – ADMINISTRACJA DOMÓW NIEJSKICH "ADM" SP. Z O.O., BYDGOSZCZ, UL. ŚNIADECKICH 1			Data	
OBIEKT – RWM1, UL. TORUŃSKA 36, BYDGOSZCZ			06.2016	
Parter i piętro – przebieg instalacji CCTV.			SKALA	
			1:200	
nr archiw.			NR RYS	
Projektował inż. Aleksandra Joneczek			22	
Opracował Piotr Kowalski				
Sprawdził mgr inż. Zbigniew Piszcz				
RWM1_DOMOWYK_CCTV_2016				