


RZUT PARTERU skala 1:100

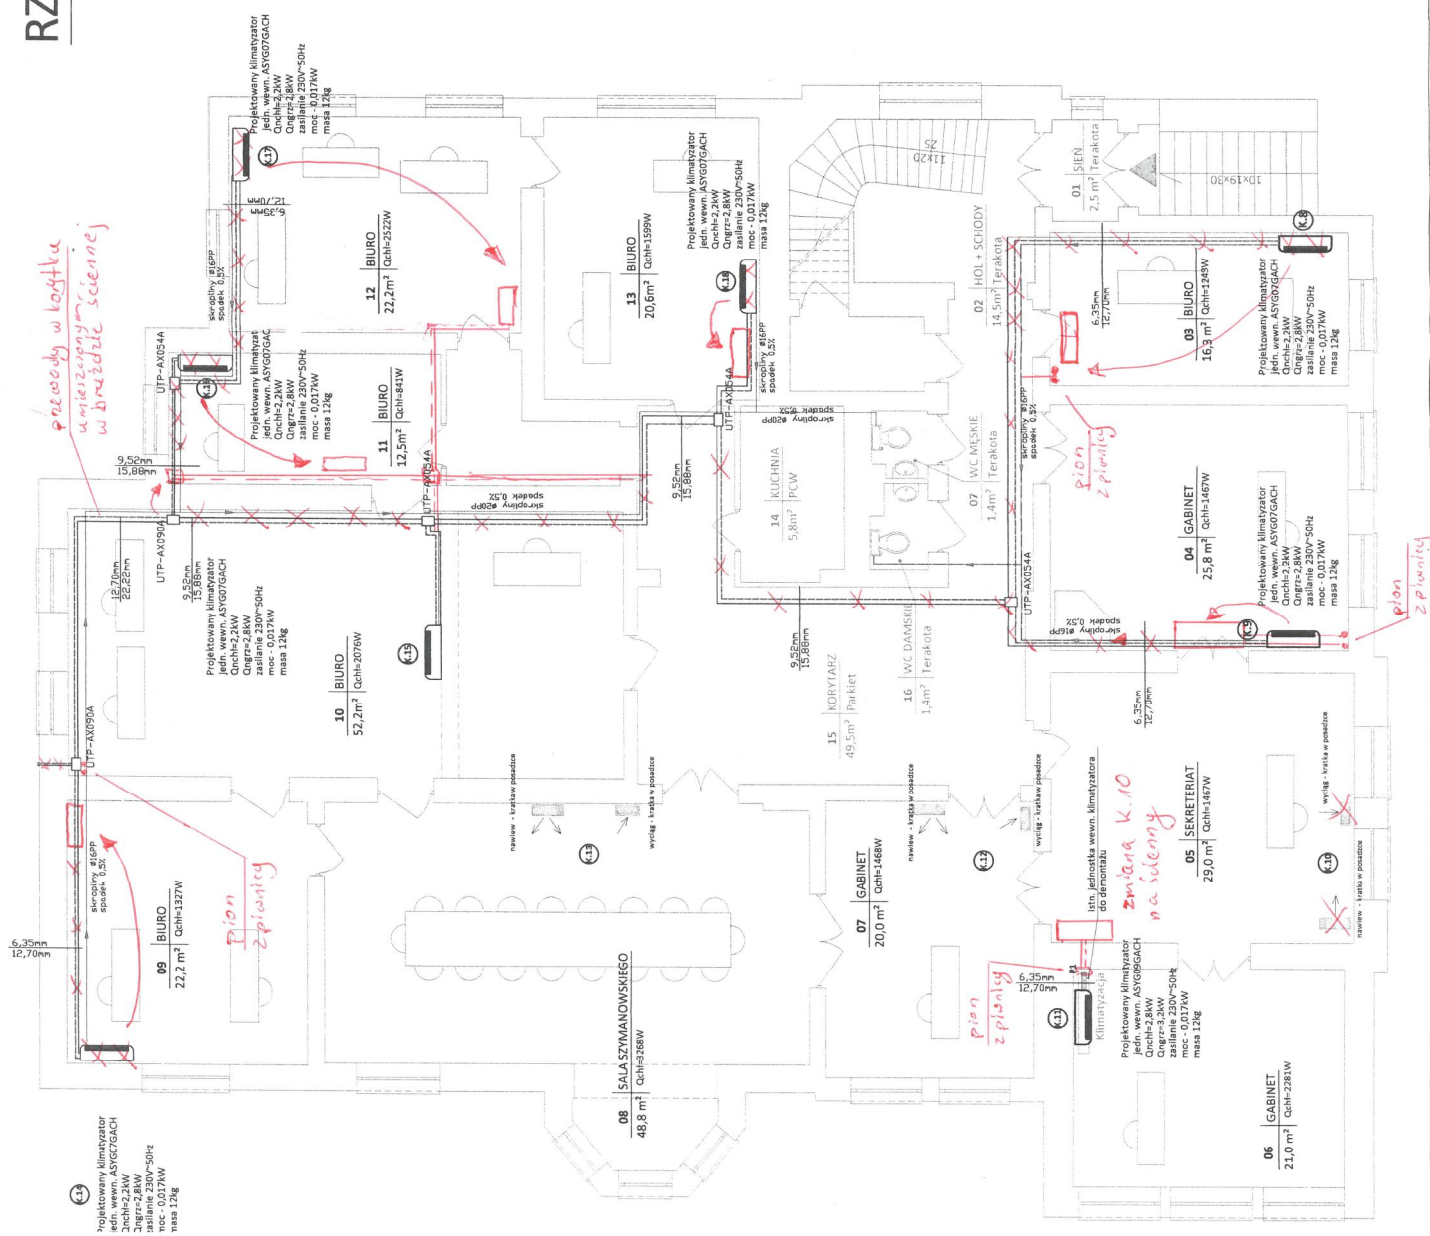

Załącznik do decyzji
znak: 640.118.2016
nr 641.506
z dnia 05.01.2016

LEGENDA:

- projektowany klimatyzator skryty - jednostka wewnętrzna
 - projektowana instalacja freonowa cieciz gaz
 - odpowiedzenie skroplin - do pionu kanałacyjnego poprzez zasysanie
- Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami
- Data 31.01.2016
Lp. 6101/16

UWAGA:
Klimatyzatory należy wyposażyć w pompy skroplin. Skropliny należy odprowadzić do najbliższych pionów kanałacyjnych, połączenie wykonanie przez kanał "surowy" podłogę.
Przy montażu krętek zachować szczególną ostrożność, z uwagi na ochronę konserwatorską pomieszczenia.

Inż. Roman Preisling
Racjonalizacja i projektowanie technologicznych urządzeń w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego budownictwa.
ul. Jana III Sobieskiego 20
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562 35 11

Zmiany nieistotne do zaakceptowanego projektu budowlanego notowanego kolorem czerwonym

mgr inż. Krzysztof Tomczak
upr. nr KUP/0051/PO/05/14

Pracownia bez wyłączenia specjalności cieplnych, wentylacyjnych i urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ABAXUS		Inwestor "ADM" Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszcy ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz	
Treść rys. RZUT PARTERU		Skala 1:100	
Projektant mgr inż. Krzysztof Tomczak KUP/0051/PO/05/14		Tytuł Budynek biurowy Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1 dz. nr 245/2, 246/1, obręb 128	
Sprawdzający inż. Michał Kosiński KUP/0051/PO/05/14		Data 09.01.2016 r	