

57, 24/16 - Kocio
16.03.2017
♀



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IREGON 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

TELEFON 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0083/2017
2017.03.06

„ADM” Dział Remontów

Wpł. 15 MAR. 2017
1051

Miasto Bydgoszcz
ul. Jeznicka 1
85-102 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunków technicznych na podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jasnej 25, działka nr 118 obręb 079 w Bydgoszczy

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o. o. w nawiązaniu do wniosku z Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o. o z dnia 6.02.2017 informuje, że posesja przy ul. Jasnej 25, działka 118 posiada czynne przyłącze kanalizacji deszczowej.

W związku z powyższym odprowadzenie ścieków deszczowych należy przewidzieć w nawiązaniu do wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w/w posesji.

Szacht należy wyczyścić z piasku i nieczystości. Wykonać nowe stopnie żłazowe, żeliwne. Uzupełnić przykrycia na rewizji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Wody opadowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej winny odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800 § 21).

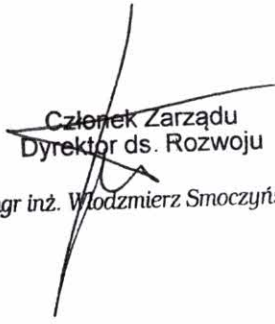
Jednocześnie informujemy, że w czasie kontroli szachtu, inspektor działu technicznego stwierdził brak zaworu antyskażeniowego na przyłączy wodociągowym. Informujemy, że za wodomierzem głównym, na instalacji wewnętrznej, należy uzupełnić (zainstalować) zawór antyskażeniowy oraz kurek spustowy zgodnie z normą „Zawory antyskażeniowe” – PN-EN 1717:2003.

MWiK dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem głównym zaworu skośnego z funkcją antyskażeniową i odwadniającą.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.

Informujemy, że warunki techniczne nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy który nie uzyskał prawa terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydanymi warunkami technicznymi.


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Włodzimirz Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
3. RT/AK a/a