

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
**Witold Żuchowski**  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.96r., NIP 6670021463  
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz  
Tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195

# Opinia Nr .158... /2017.r

Sekretariat ROM-3  
Wysłano dnia 2017-06-29  
Nr 2

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w Bydgoszczy ul. WARSZAWSKA dotycząca mieszkania Nr 2.A Pana /i/ Administracja.Domów.Miejskich...ROM.3 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Żuchowski.Witold w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr 3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia ...NR.3.Wentylację.z.łazienki.wyprowadzić.pponad.dach.rura.dwupłaszczyzną.przez.dach.....  
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny  
budynku.Przekrój.wew.160.mm.

2. Urządzenie (a) ....wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia  
....do.przewodów.kominowych.i.działają.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :  
.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....


Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....


- Jwagi :
- 1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  - 2. Niepotrzebne skreślić

OPINIOWA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)  
**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
**Witold Żuchowski**  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.96r., NIP 6670021463  
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz  
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195



3.

TU Wl Ip.m. 2A

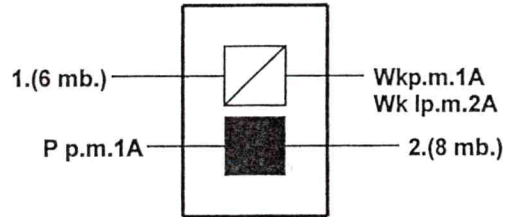

**ZAKŁAD KOWALSKI**  
mistrz kowalarniarski  
**Witold Zychowski**  
upr. mistrz. nr 19334 / dn. 30.06.06 / WP 9370021463  
ul. Gnieźnieńska 27. W-310 Bydgoszcz  
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
 mistrz kominiarski  
**Witold Żuchowski**  
 upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.05.86r., NIP 9570021463  
 ul. Gnieźnińska 21, 85-313 Bydgoszcz  
 tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195  
**Fel: 371 45 62**

# Opinia Nr .157... /2017.r

Sekretariat ROM-3  
 Wpłynęło dnia 2017-06-29  
 kominowych  
 ilość załączników Nr 2

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w .....Bydgoszczy..... ul. WARSZAWSKA..... dotycząca mieszkania Nr .....2..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich...ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr .....3..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia ...NR.3.Wentylację.z.łazienki.wyprowadzić.pponad.dach.rura.dwupłaszczyzną.po.ścianie.....  
 Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny .....zewnętrznej.budynku.Przekrój.wew.160.mm.....

2. Urządzenie (a) ....wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
 Podać rodzaj urządzenia  
 ....do.przewodów.kominowych.i.działają.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
 Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : .....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....ADM.ROM.3.....  
 1 egz. dla.....a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii :  
 Dnia .....podpis.....

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA  
 (uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
 mistrz kominiarski  
**Witold Żuchowski**  
 upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.05.86r., NIP 9570021463  
 ul. Gnieźnińska 21, 85-313 Bydgoszcz  
 tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195  
 Pieczęć i podpis



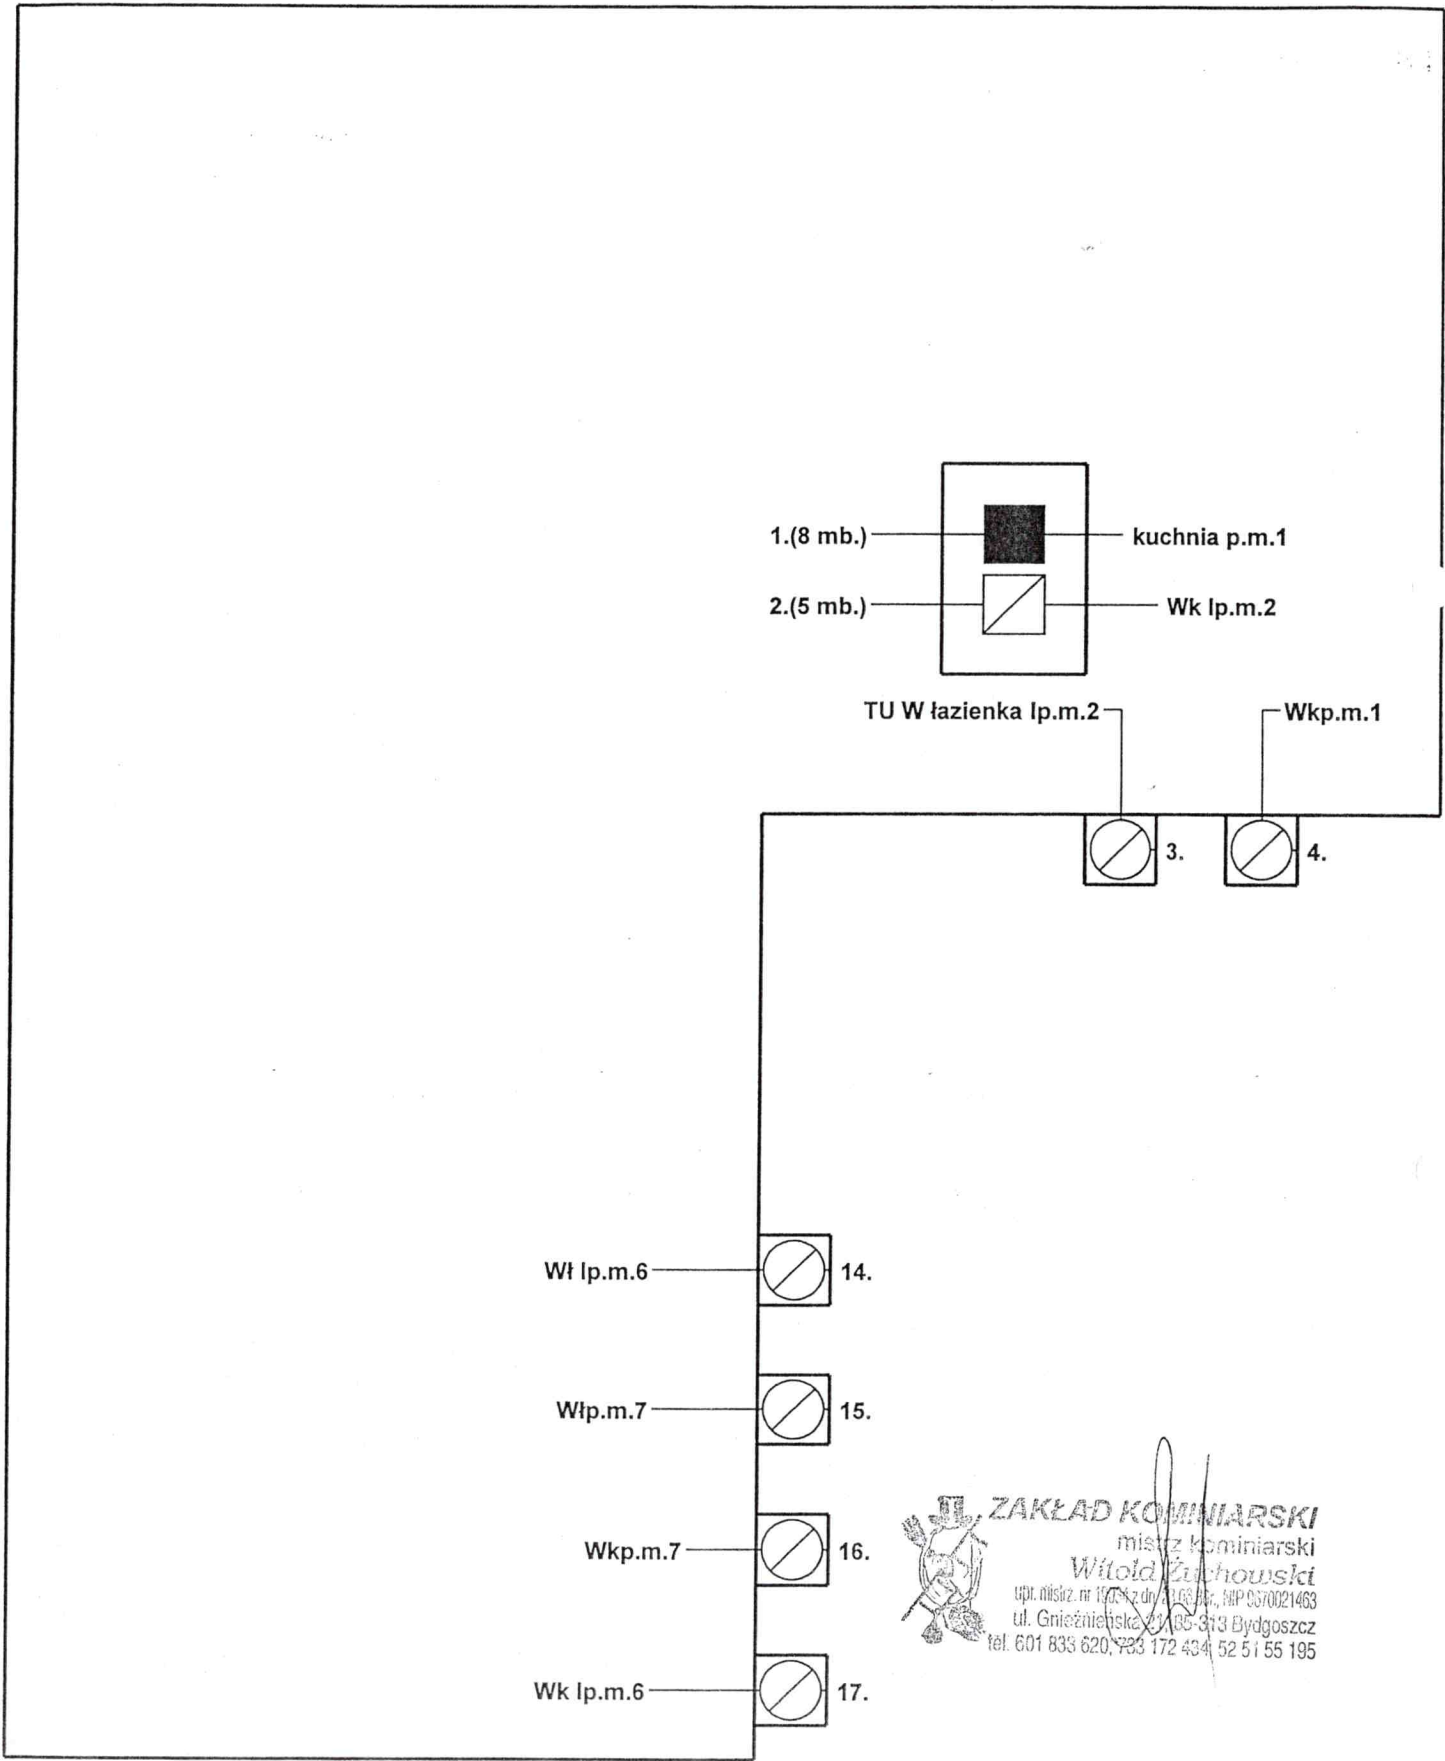

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
**Witold Zuchowski**  
upr. niżej nr 1725 z dn. 11.03.2016 r., NIP 6370021483  
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz  
tel. 601 833 620, 723 172 434, 52 51 55 195



# Opinia Nr .156... /2017.r

Sekretariat ROM-3  
 Wpłynęło dnia 2017-06-29  
 Ilość kominowych .....  
 L. dz. ....  
 Nr 2

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w .....Bydgoszczy..... ul. WARSZAWSKA.....  
 dotycząca mieszkania Nr .....1.A..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich..ROM.3.....  
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  
 Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr ..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają  
 wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e)  
 do podłączenia .....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) ....wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – ~~nie~~ prawidłowo  
 Podać rodzaj urządzenia  
 ....do.przewodów.kominowych.i.działają.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....

Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : .....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi ..Brak.możliwości.zainstalowania.wentylacji.WC.na.klatce.schodowej.....


Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,  
 Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy  
 wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....ADM.ROM.3.....  
 1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
 Dnia .....podpis.....

OPINIODAWCA  
 (uprawniony rej. Mistrz kominiarski)  
 ZAKŁAD KOMINIARSKI  
 mistrz kominiarski  
 Witold Żuchowski  
 upr. mistrz nr 14091 z dnia 2010-07-14, WIP 03/002/1463  
 ul. Gnieźnieńska 21, 85-813 Bydgoszcz  
 tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195  
 Pieczęć i podpis

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić

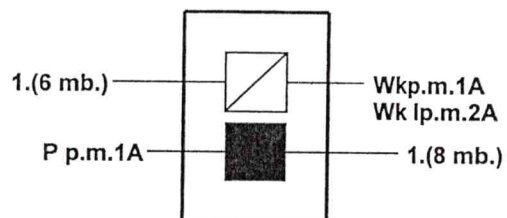

Wkp.m.1



18.



**ZAKŁAD KAMIENIARSKI**  
mistrz kamiennarski  
**Witold Zachowski**  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 20.06.2005, MP 2570021463  
ul. Gnieźnieńska 27/8, 83-813 Bydgoszcz  
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195





# Opinia Nr .154... /2017.r

Sekretariat ROM.3	
Wpłynęło dnia	2017-06-29
kominowych	
Ilość załączników	Nr 2
Podpis	

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – w .....Bydgoszczy.....ul. WARSZAWSKA.....  
 dotycząca mieszkania Nr .....1..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich..ROM.3.....  
 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  
 Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr ..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają  
 wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e)  
 do podłączenia .....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) ....wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (sa) prawidłowo – nieprawidłowo  
 Podać rodzaj urządzenia  
 ....do.przewodów.kominowych.i.działają.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
 Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi ..Brak.możliwości.zainstalowania.wentylacji.WC.na.klatce.schodowej.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,  
 Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy  
 wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .


Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....ADM.ROM.3.....  
 1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
 Dnia .....podpis.....

OPINIODAWCA  
 (uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić



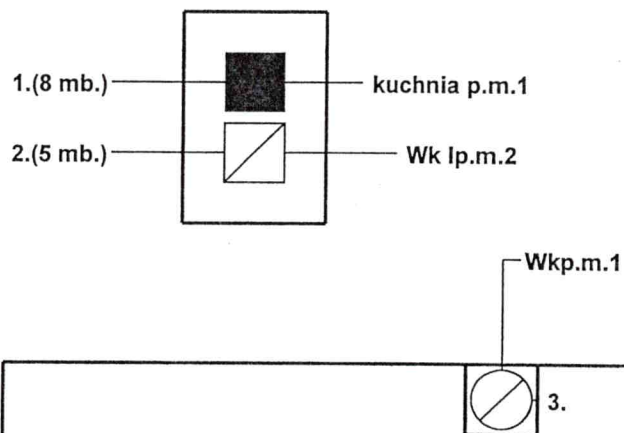


 **ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
*Witold Żuchowski*  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 20.06.2010 r. WP 1070021463  
ul. Gnieźnieńska 21, 85-815 Bydgoszcz  
tel. 601 833 620, 733 172 400, 52 51 55 195





# Opinia Nr .153... /2017.r

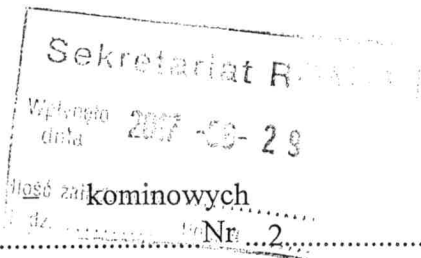

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo w .....Bydgoszczy..... ul. WARSZAWSKA.....  
dotycząca mieszkania Nr .....6..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich...ROM.3.....  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  
Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr ..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają  
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e)  
do podłączenia .....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) ....wentylacja.w.kuchni.i.łazience..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia  
....do.przewodów.kominowych.i.działają.sprawnie.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : .....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....BEZ.UWAG.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,  
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy  
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .





Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....

OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić




- Wl Ip.m.6 —  14.
- Wfp.m.7 —  15.
- Wkp.m.7 —  16.
- Wk Ip.m.6 —  17.

 **ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
**Witold Dymarski**  
upr. mistrz. nr 191694 z dn. 23.03.2017 r. 9376021463  
ul. Gnieźnieńska 21A-25-30/1 Dydgoszcz  
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195



# Opinia Nr .155... /2017.r

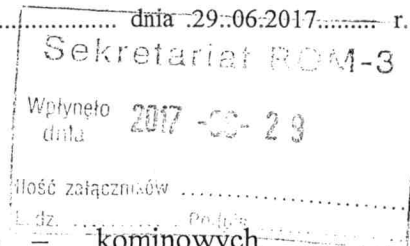

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w Bydgoszczy ul. WARSZAWSKA Nr 2. dotycząca mieszkania Nr 7 Pana /i/ Administracja Domów Miejskich ROM.3 sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Żuchowski. Witold w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
- 2. Ustalenia prawidłowości podłączenia**
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr ..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

**2.** Urządzenie (a) .... wentylacja w kuchni i łazience ..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia  
.... do przewodów kominowych i działają sprawnie.

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi ..... BEZ.UWAG.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia ..... podpis.....


OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić






Wl lp.m.6 —  14.

Wlp.m.7 —  15.

Wkp.m.7 —  16.

Wk lp.m.6 —  17.

 **ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
**Witold Żurkowski**  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.03.2011 r. KP 9570021463  
ul. Gnieźnierska 21, 07-303 Bydgoszcz  
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195



# Opinia Nr .152... /2017.r

Sekretariat ROM-3	
Wpłynęło dnia	2017-06-29
liczba załączników	.....
dz.	.....

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo kominowych w .....Bydgoszczy..... ul. WARSZAWSKA..... Nr ...2..... dotycząca mieszkania Nr lok. użytkowy.. Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich...ROM..3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr .....1,2..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony (e) do podłączenia NR.1.wentylację..z.przedpokoju.wyprowadzić.rurą.dwupłaszczową..po.ścianie.zewnętrznej....  
 Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

.....NR.2.Piec.CO.GAZ.zainstalować.w.przedpokoju.System.pow./spalinowy.wyprowadzić.po.ścianie.....  
 .....ponad.dach.budynku.....

2. Urządzenie (a) ..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
 Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
 Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : .....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .


Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....  
 1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
 Dnia .....podpis.....

OPINIODAWCA  
 (uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić



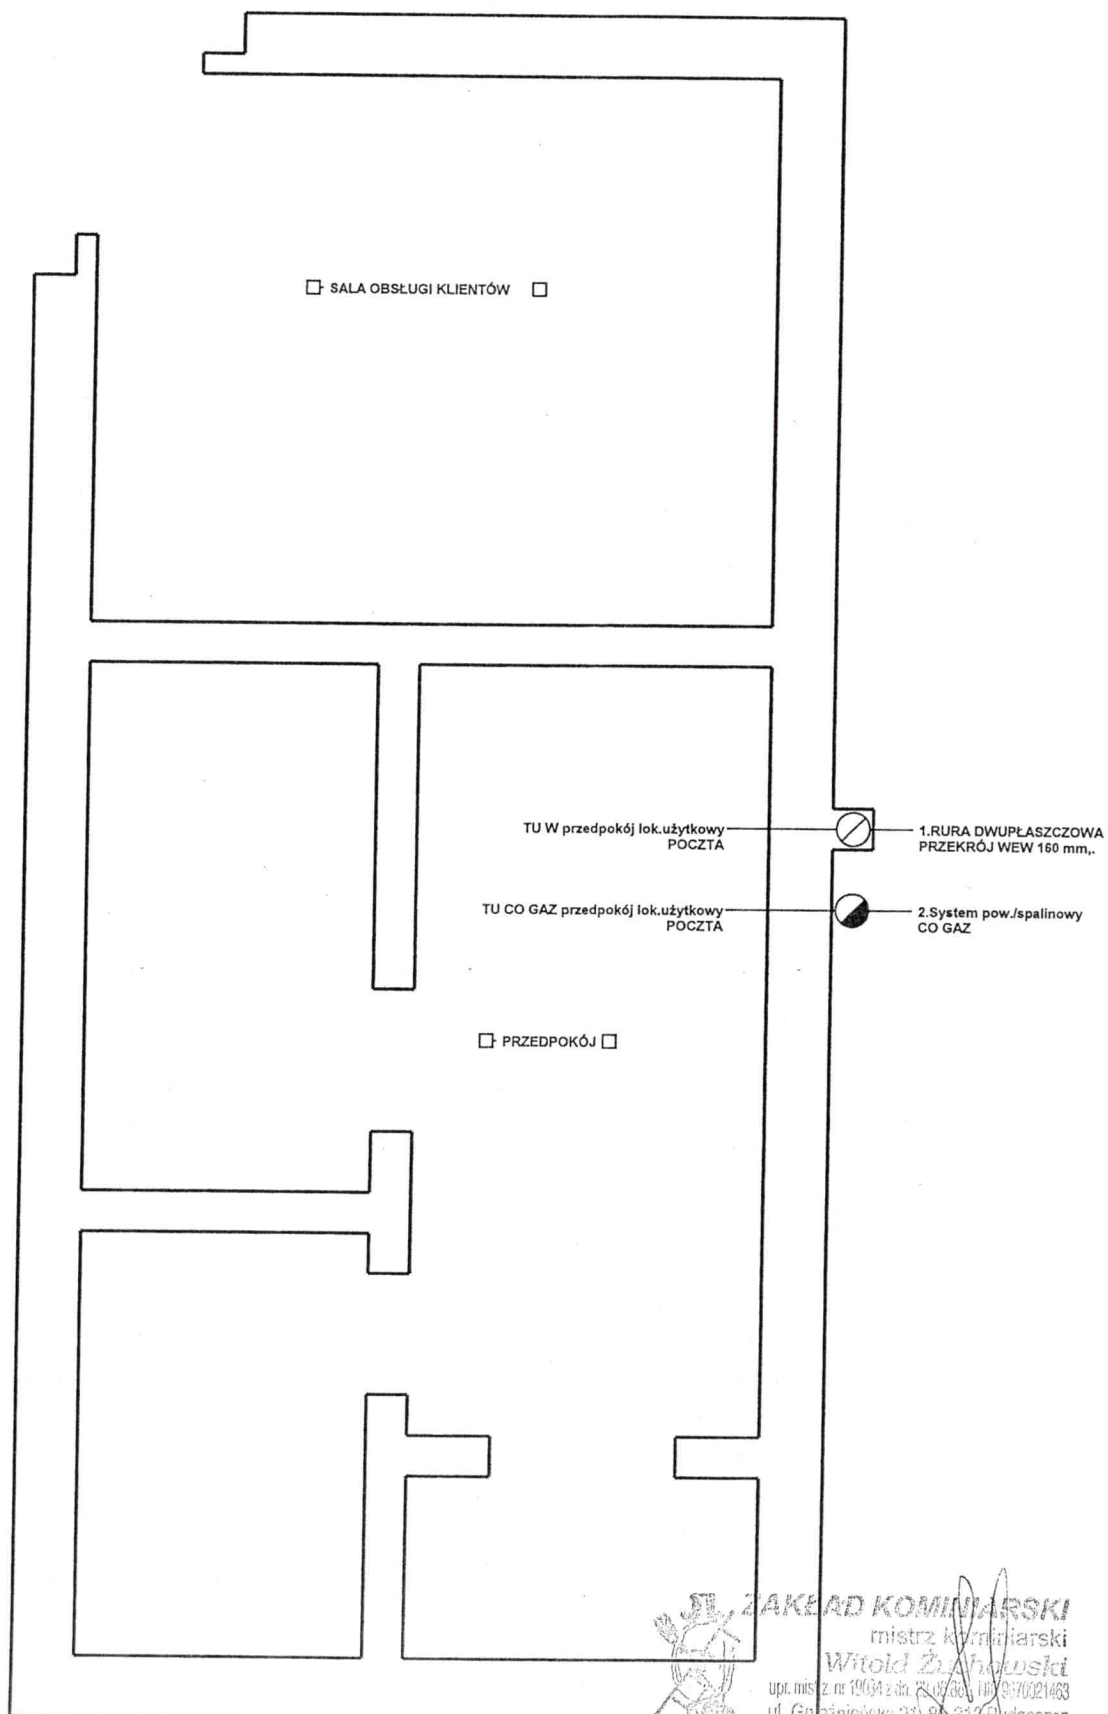

**ST. ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
**Witold Żukowski**  
upr. mistrz nr 19034 z dn. 21.02.03, 11870370021463  
ul. Główna 21, 81-310 Bydgoszcz  
tel. 601 833 620, 733 172 434, 52 51 55 195