

Opinia Nr ..272.. /2014.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w ..BYDGOSZCZ.....ul. PIOTRA.SKARGI..... Nr7..... dotycząca mieszkania Nr węzeł.EC..... Pana /i/ ...ADMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH...ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego PanaŻUCHOWSKI.WITOLD..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr3,1..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony (e) do podłączenia NR.3.wentylacji.węzła.EC.Przewód.połączyć.stalowym.kanałem.spiro.o.przekroju..150.mmę.
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę

X NR.11.W.pomieszczeniu.zainstalować.wentylację.nawiewną.kanałem.zewnętrznym.TYP.Z...200.cm.kw.....

2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo

Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn

Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi

.....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla.....ENEPROJEKT.....
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dniapodpis.....

OPINIODAWCA
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)

WITOLD ŻUCHOWSKI
ul. Gwiazdowa 1, 85-800 Bydgoszcz
tel. 371 45 62, www.kominarski.bydgoszcz.pl
Pieczęć i podpis

Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

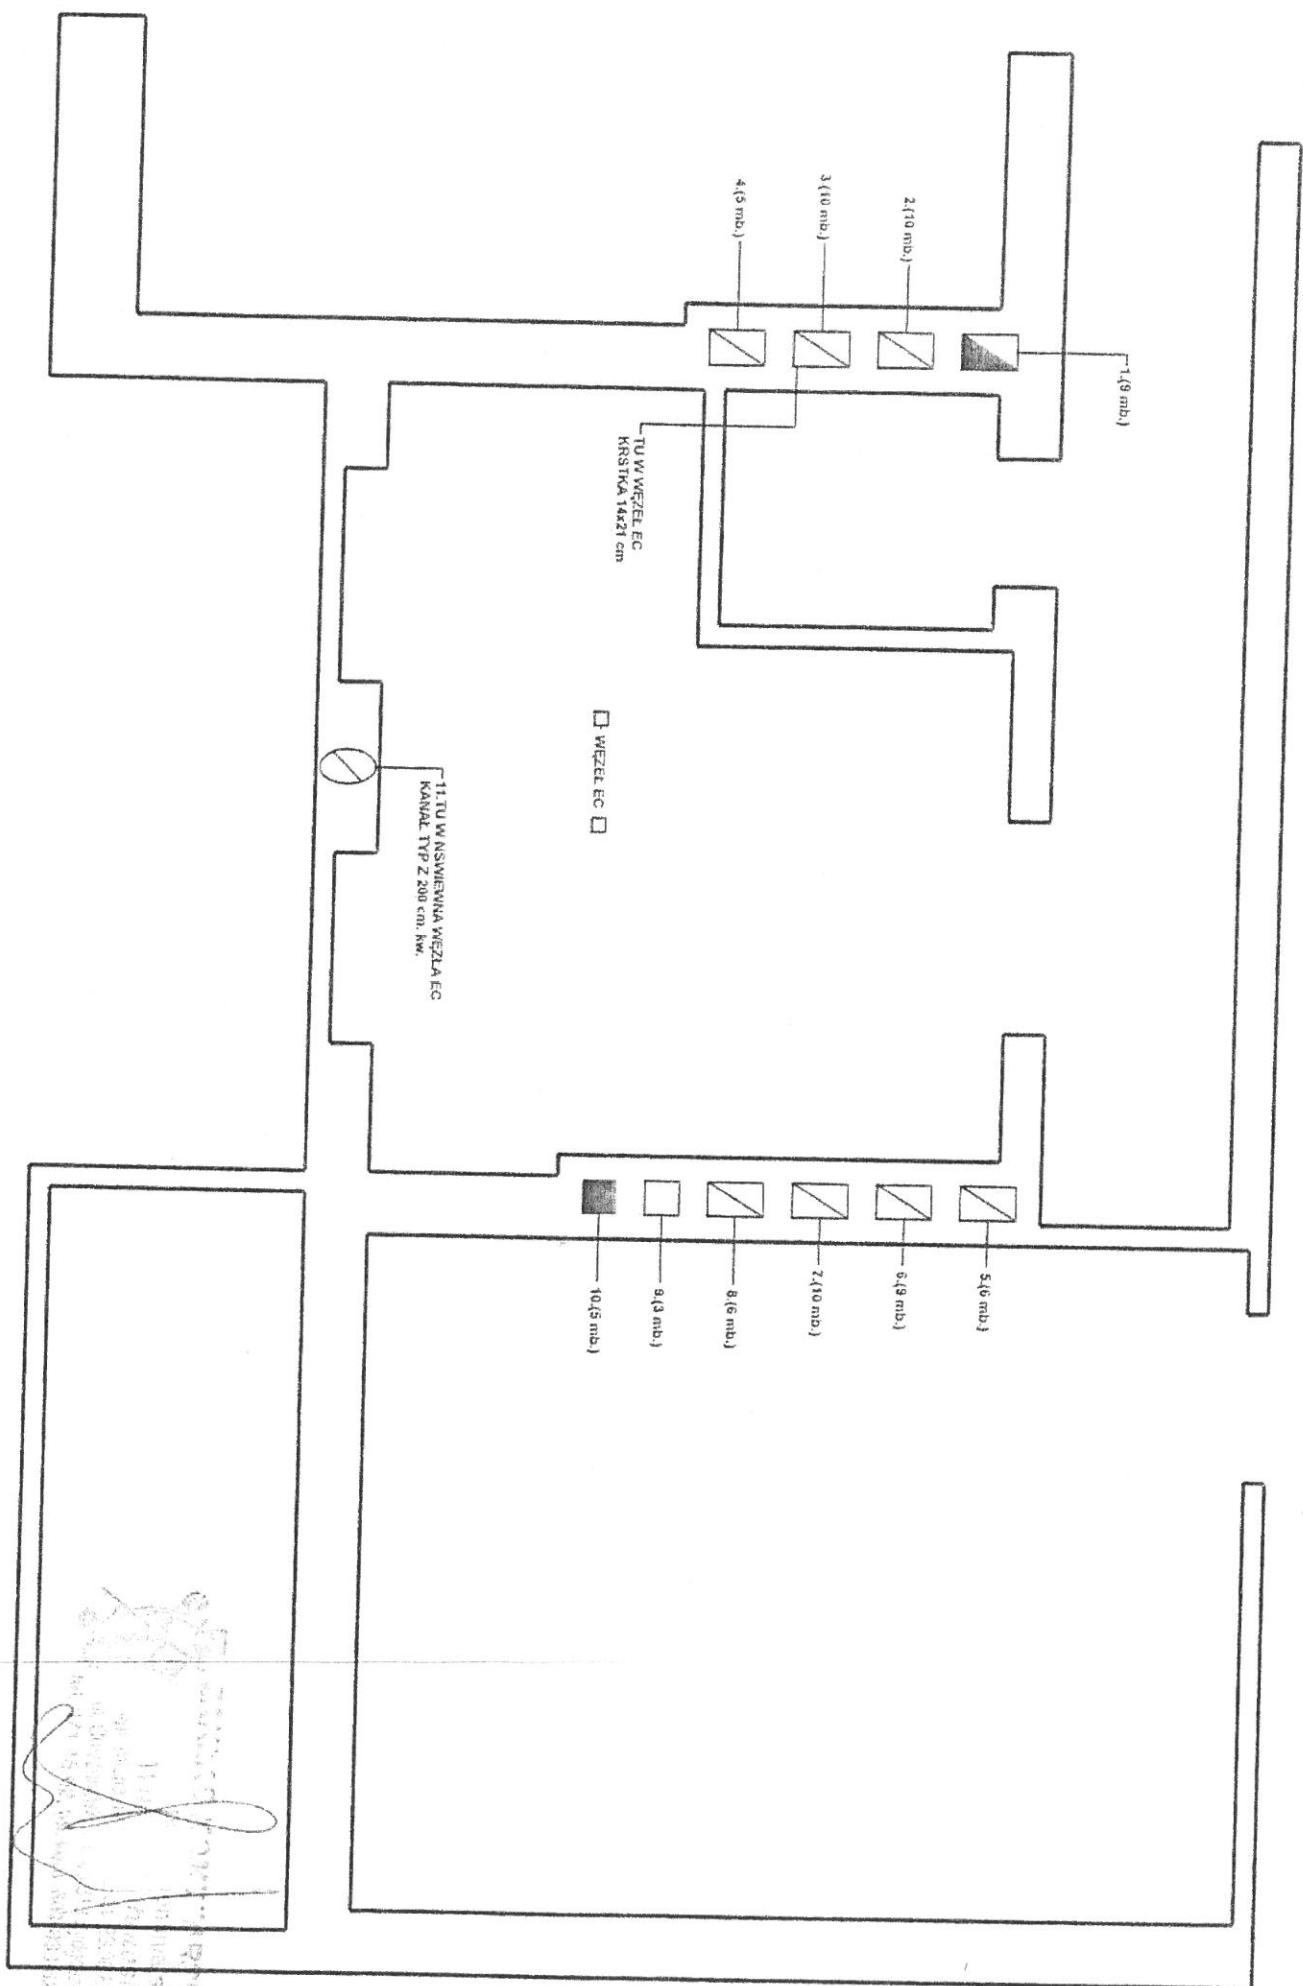

11. TU W NSWIENIA WĘZLA EC
KANAŁ TYP Z 200 cm, kw.