

Opinia Nr ..262.. /2014.r

tel. 371 45 62

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych
v ..BYDGOSZCZ.....ul...PIOTRA.SKARGI.....Nr12.....
dotycząca mieszkania Nr węzeł.EC..... Pana /i/ ...ADMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH...ROM.3.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
PanaŻUCHOWKI.WITOLD..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

Przewód(y) Nr2,3,4..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e)
do podłączenia NR.2.istniejąca.wentylacja.pralni.niesprawną.Przewód.należy.udrożnić.NR.3.alternatywnie...

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę
nożną..wyprowadzić.indywidualny.przewód.rurą.dwupłaszczową.ponad.dach.budynku.Przekrój.wew.160mm.
NR.4.W.pomieszczeniu.zainstalować.wentylację.nawiewną.kanałem.zewnętrzny.TYP.Z...200.cm.kw.....

Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo

Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn

Wymienić jakie

elem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

inne uwagi po wykonaniu zgłosić do odbioru

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .


Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla.....ENEPROJEKT.....
1 egz. dla.....a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii :
Dniapodpis.....

OPINIODAWCA
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)

Pieczęć i podpis

- uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
 2. Niepotrzebne skreślić

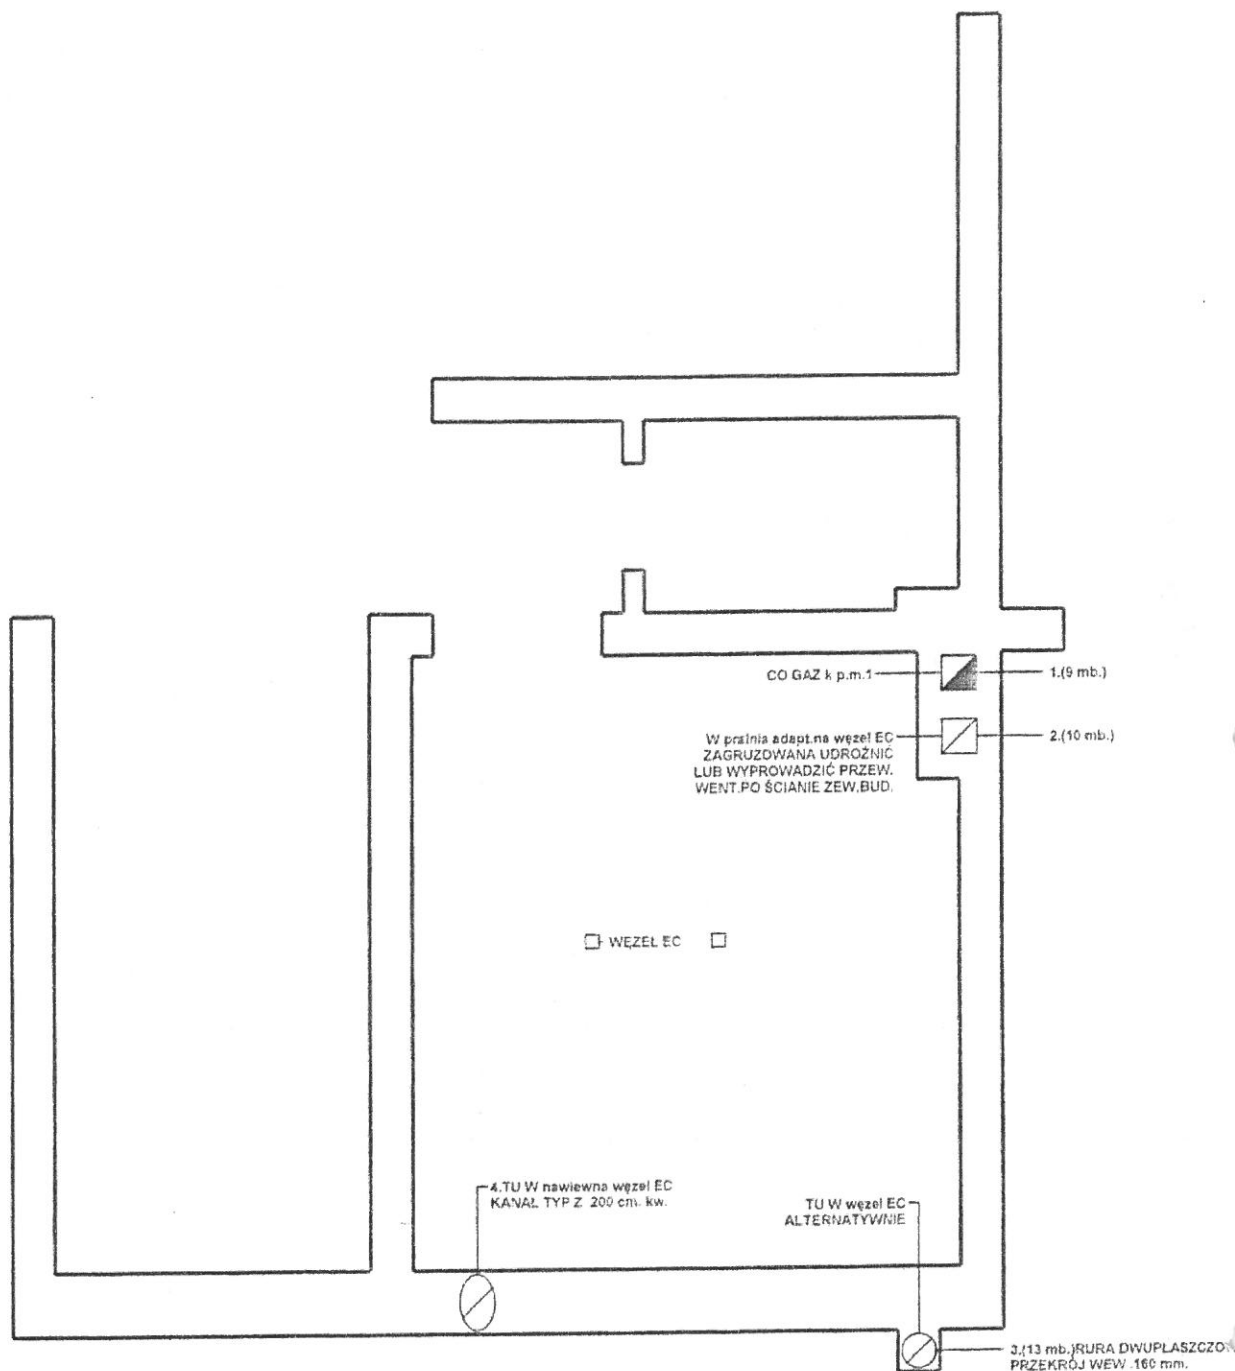


 COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
 DEPARTMENT OF REVENUE
 WASHINGTON, D.C. 20548
 U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
 Internal Revenue Service
 101-107-01-60 (Rev. 1-1-68)