

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (ZTI)
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1639/BR/ZTI/2017 **z dnia: 2017-03-17**

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: ul. Jagiellońska 61 dz. 158/13, 158/15, 158/16

Projektant: Artur Ampulski, upr. nr: KUP/0045/PWOD/13

Inwestor: Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

1639/BR/ZTI/2017

Warunki uzgodnienia:

1. Szczegółowe warunki uzgodnienia ujęto w załączniku.

Pieczętka i podpis
KIEROWNIK
Zarządzania i Inżynieringiem

Tomasz Nakielski

Osoba do kontaktu: Bożena Grabowska (bozena.grabowska@gdansk.psgaz.pl)


Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

1639/BR/ZTI/2017

Warunki uzgodnienia

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na nieinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji Gazowni.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejąca sieć gazowa naniesiona orientacyjnie - szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8-1,2m.
6. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
8. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
9. Kolidze z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
10. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowi integralną część uzgodnienia.
11. Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

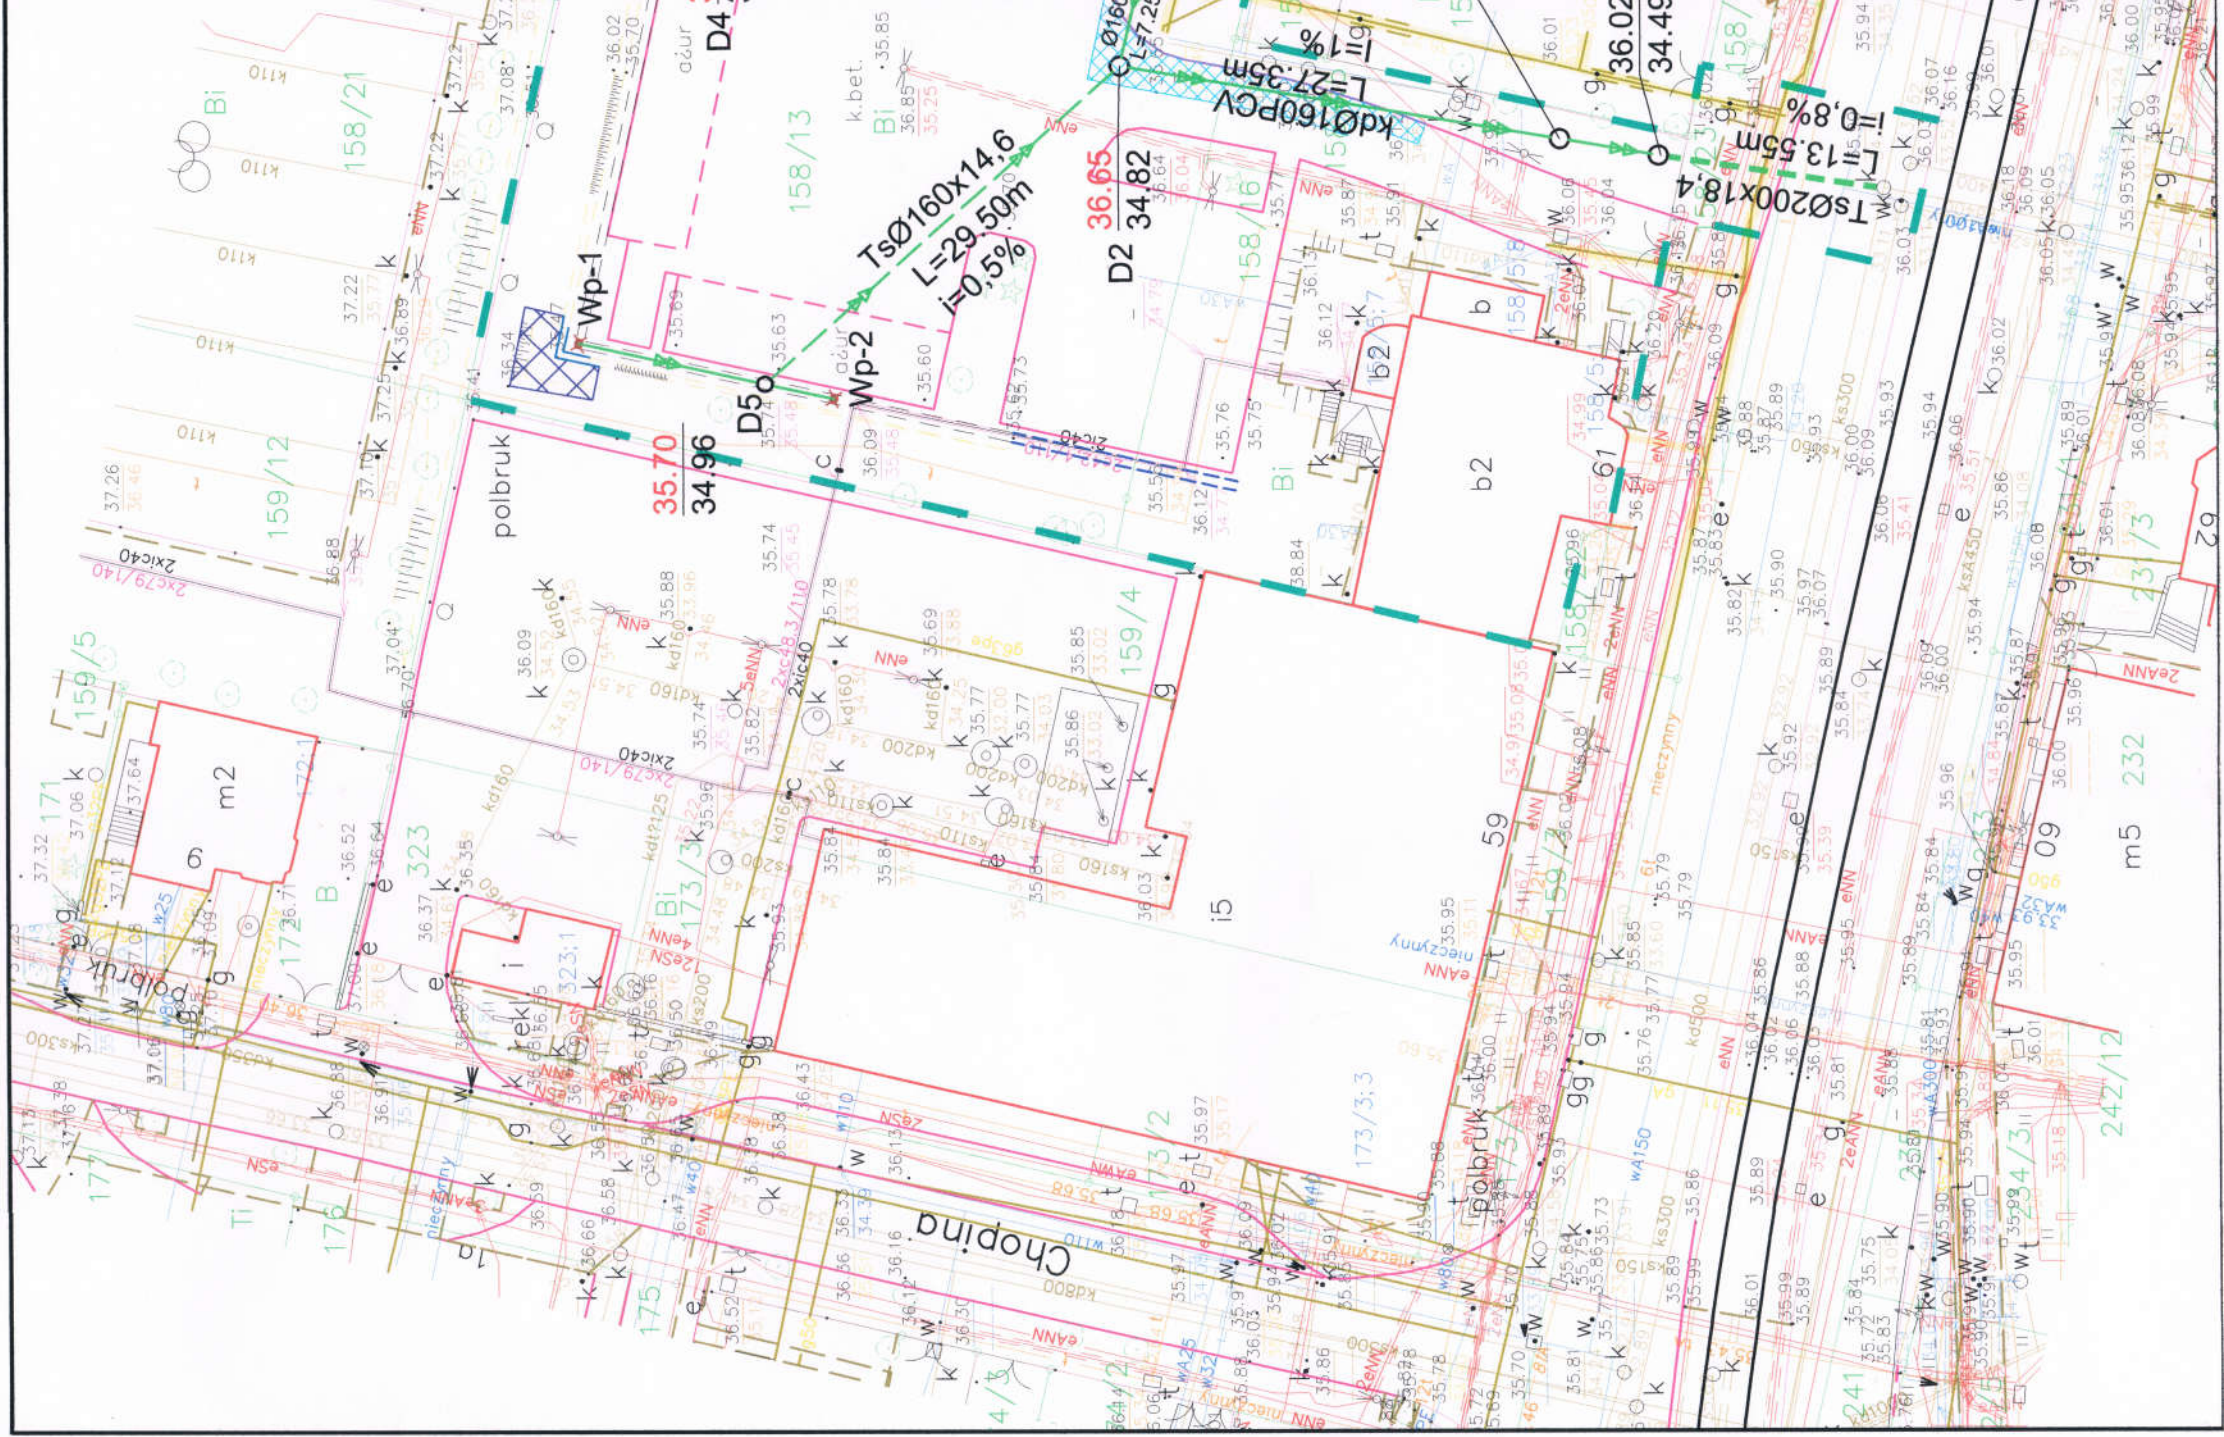

m5 232

242/12

09

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

Wg 242/3

156:2

