



Opinia Nr ..260.. /2014.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w ..BYDGOSZCZ.....ul..DWORCOWA.....Nr54.....
dotycząca mieszkania Nr lok.nr..2..... Pana /i/ ...ADMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH...ROM.4.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
PanaŻUCHOWKI.WITOLD..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr3,4,5..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~
wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może (mogą)~~ - ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczony (e)
do podłączenia NR.3.wentylacji.w.kuchni..Zainstalować.kratkę.14.x.21.cm.NR,.4.Wentylację.z.łazienki.....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

wyprowadzić.ponad.dach.kanałem.poziomym.przez.przedpokój.i.rurą.dwupłaszczową.klatka.schodową.....

NR.5.pieca.CO.GAZ.w.łazience.System.powietrzno.spalinowy.wyprowadzić.klatką.schodową.ponad.dach.....

2. Urządzenie (a) podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo

Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

1. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn

Wymienić jakie

elem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : Kanał.wentylacyjny.i.przewód.wentyla...
yjny.o.przekroju.wew.160.mm.System.powietrzno/spalinowy.zabezpieczyć.na.klatce.schodowej.przed.uszko...
lż'em.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

me uwagi

.....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .


Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....
1 egz. dla.....a/a.....


otwierdzenie odbioru opinii :
niapodpis.....



wagi :

Szkic orientacyjny na odwrocie
Niepotrzebne skreślić

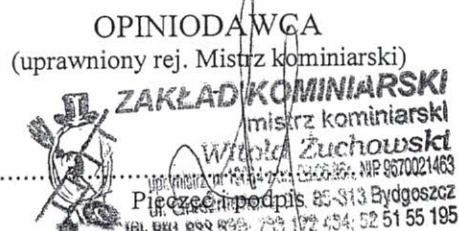

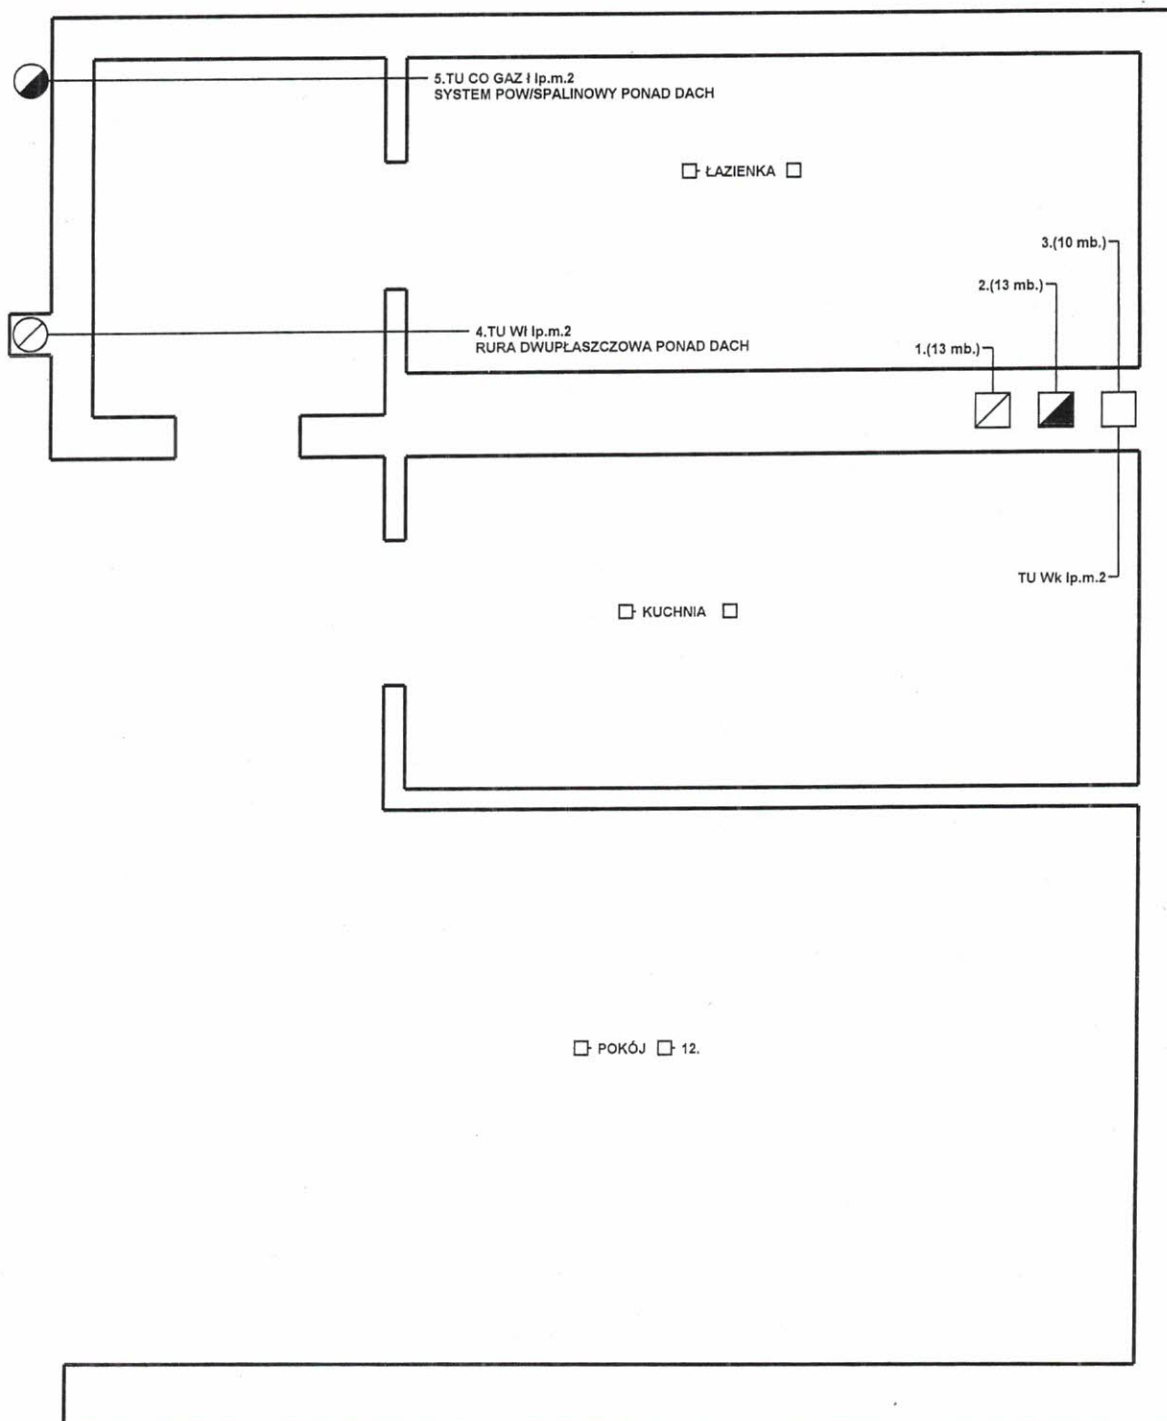

OPINIA AKTUALNA
NA DZIEŃ

08.02.2018 ✓

ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Włodzisław Włodarczyk
upr. mistrz nr 370021463
ul. Gnieźnieńska 21 60-100 Poznań
tel: 801 899 650, 601 10 11, 601 88 186