

# Opinia Nr .275... /2017.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w .....Bydgoszczy..... ul. GDAŃSKA..... Nr .54..... dotycząca mieszkania Nr ...13..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich...ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr .....1,3..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia ..NR.1.pieca.CO.GAZ.z.zamknięta.komorą.spalania.W.przewodzie.wkład.kominowy.ze.....  
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

.stali.nierdzewnej..NR.3.z.pomieszczenia.sanitarnego.wyprowadzić.ponad.dach.rura.dwupłaszczową.przewód...  
.wentylacyjny.Przekrój.wew.160.mm.....

2. Urządzenie (a) ..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny  
3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : oddzielić drzwiami pom. mieszkalne ..od..  
kuchni i łazienki.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,  
Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy  
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  
03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .  
Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla....ADM.ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....




OPINIODAWCA  
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)

**Witold Żuchowski**  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r.  
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz  
tel. kom. 601 833 620

Pieczęć i podpis

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić

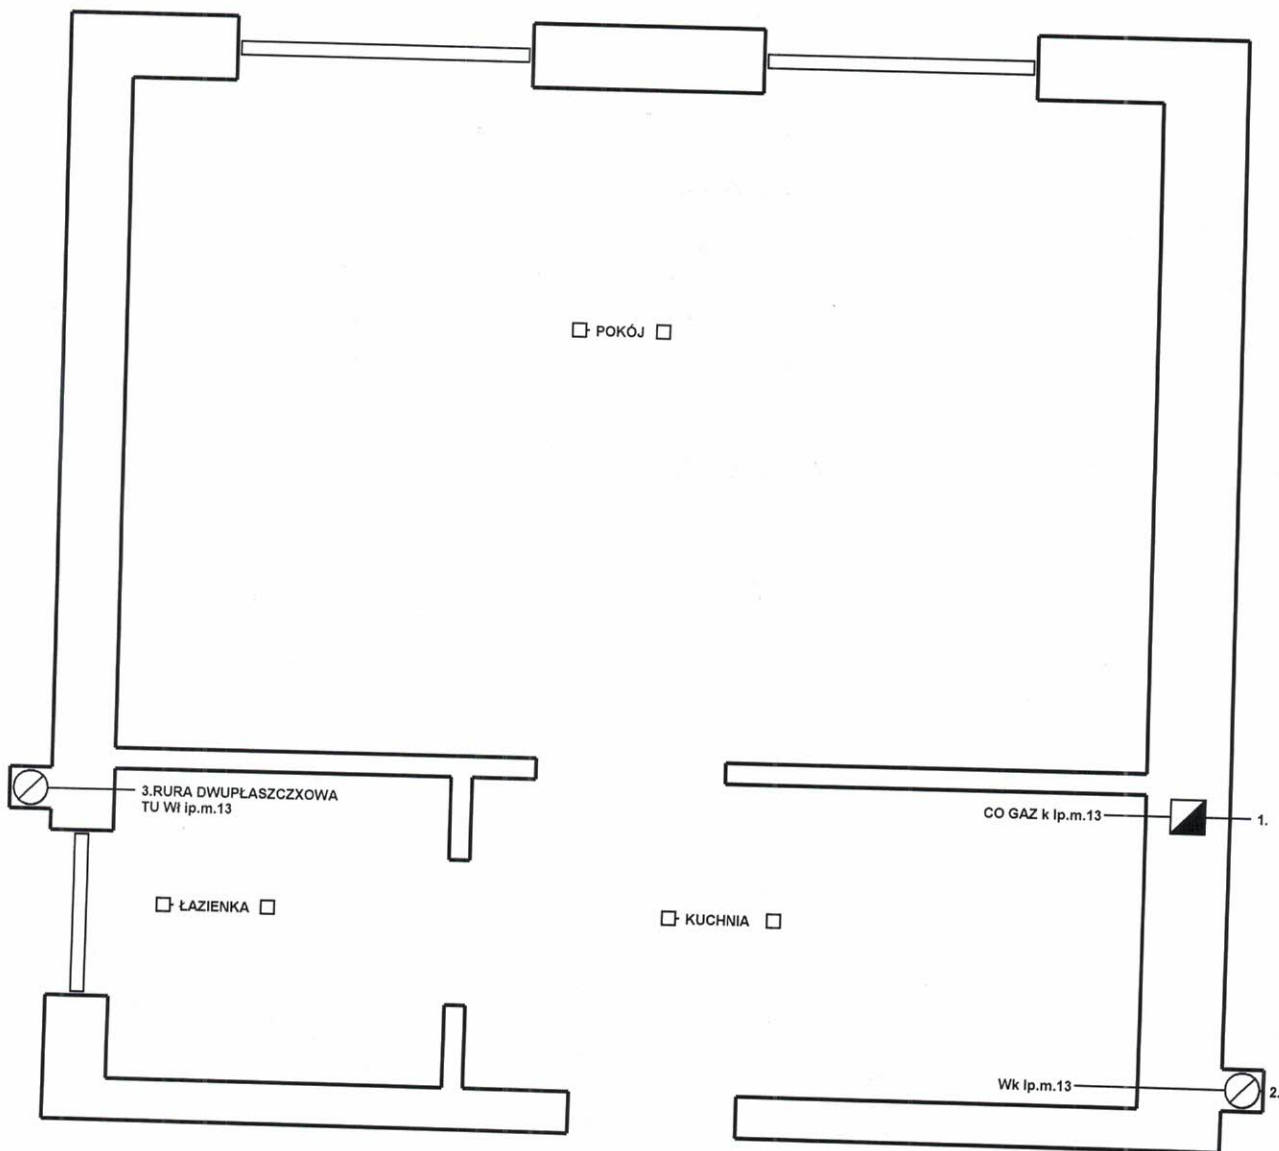

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**

mistrz kominiarski

*Witold Żuchowski*

upr. mistrz nr 1903 z dn. 23.06.86r.

ul. Cieszyńska 21/65-313 Bydgoszcz

tel. kom. 601 833 620