


Zatęcznik Nr 13/A do SIKZ


AKSONOMETRIA WEN. INSTALACJI GAZOWEJ

1:100

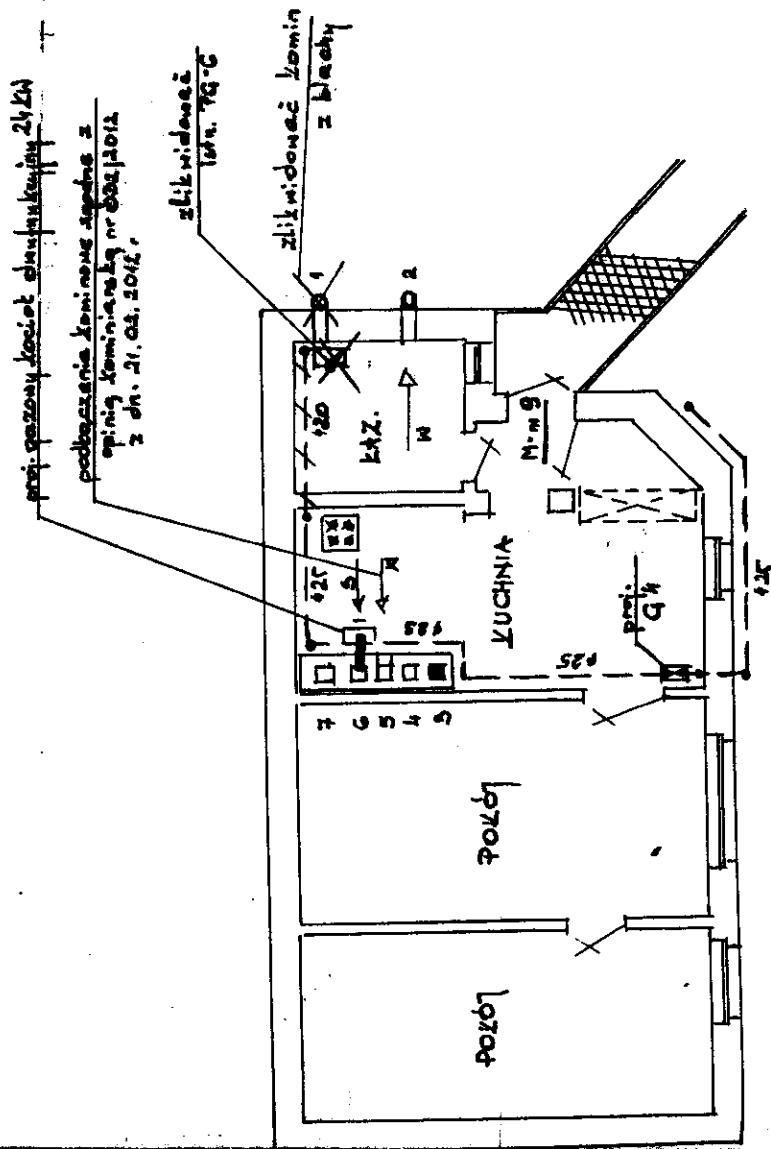

ul. Chrobrego nr 20

lokn. inst. gazowa bez zmian
istn. inst. gazowa do likwidacji
inst. gazowa projektowana

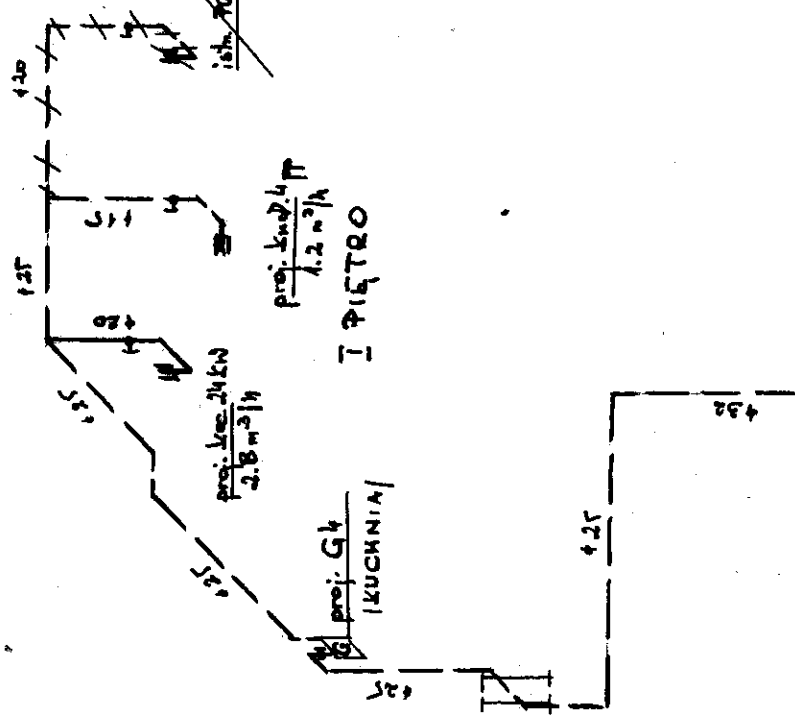

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
P. ANDRZEJCZAK
 ul. Al. 1000-lecia
 10-100 Białystok

Do	Podpis
Projektant	upr. bud.
Projektant	upr. bud.