

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|---|----------------------------------|---------|--------|
| 1 | KNR 0-19 0930-10 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane jednoramowe trzyszybowe pow 2.5 m2 analogia okien drewnianych o tym samym kształcie 2,05*2,14*2 | m ² m ² | 8,774 | 8,774 |
| | | | | RAZEM | 8,774 |
| 2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, 2,35*2 | m m | 4,700 | 4,700 |
| | | | | RAZEM | 4,700 |
| 3 | KNR 4-01 0321-02 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł 2 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | analiza indywidualna | Nawiewnik higrosterowalny 2 | szt. szt. | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2,05*4+2,15*2 | m m | 12,500 | 12,500 |
| | | | | RAZEM | 12,500 |
| 6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1 | m ³ m ³ | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 1 | m ³ m ³ | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Inżynier

mgr inż.

mgr inż.




mgr inż.

mgr inż.

mgr inż.

Kordeckiego 14 m 7

Okno - I pokój, III piętro

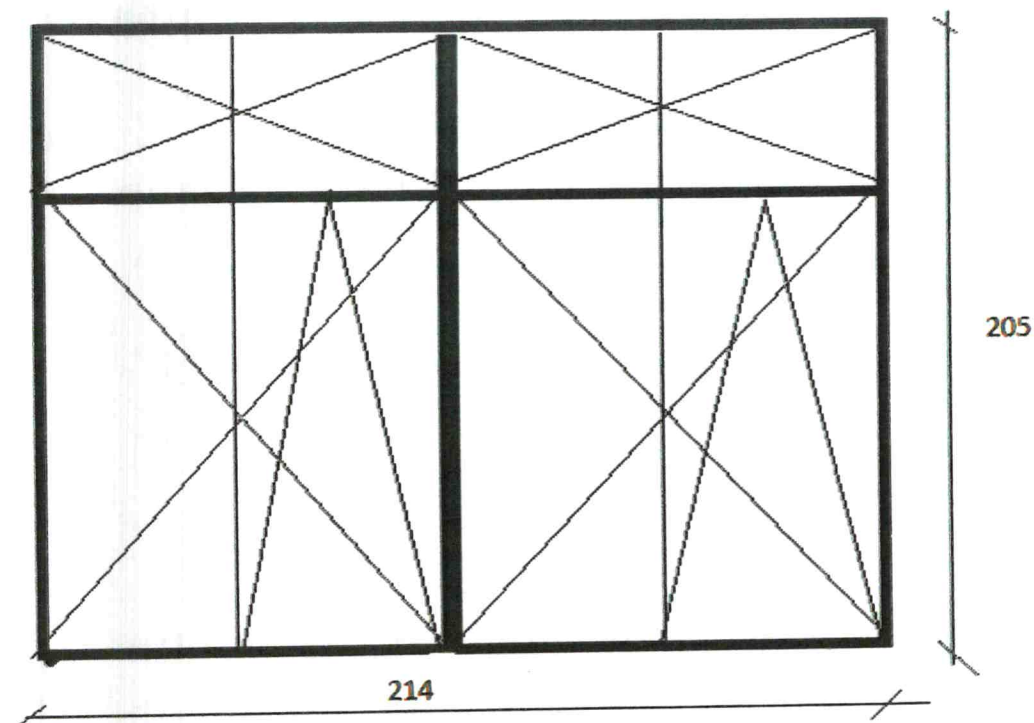


okno od strony ulicy

parapet wewnętrzny
0,15*2,35

Specjalista
Ciepły
Gabriela Czajka

Kordeckiego 14/7

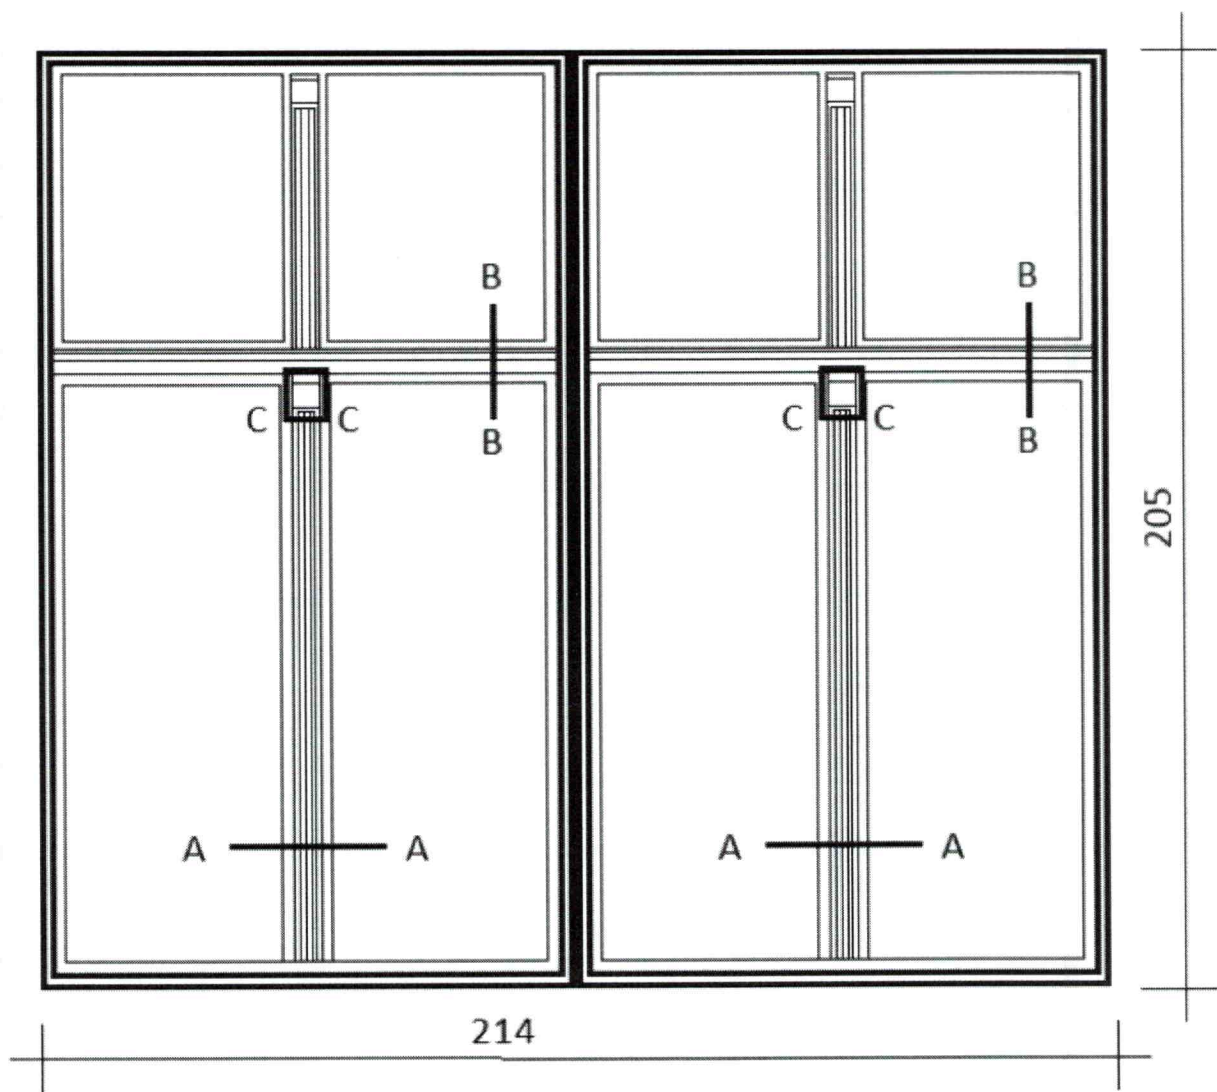

rzekroje : A-A



B-B



C-C



Parapet wew 15x235

Okna drewniane koloru białego

Kordeckiego 14 17



100
100
100
100
100

100
100
100


100
100
100



okno - widok od strony mieszkani

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1,38*2 | m | 2,760 | |
| | | | | RAZEM | 2,760 |
| 3 | KNR 2-02 1006-05 | Okna drewniane jednoramowe klatek schodowych jednokrotnie pomalowane i fabrycznie oszklone o powierzchni ponad 1 m ² , Uwaga okna z zachowaniem dotychczasowego wyglądu | m ² | | |
| | | 1,13*1,32+1,13*1,7 | m ² | 3,413 | |
| | | | | RAZEM | 3,413 |
| 4 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| | | 1,1*2+1,34*2+1,56*2 | m | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 5 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł, doliczyć podokiennik | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 0,8 | m ³ | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |
| 7 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, 10 km | m ³ | | |
| | | 0,8 | m ³ | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |

Inspektor Nadzoru Inżynierskiego
 Leszek Sagan
 upr. bud. W5PP-NB-10025/02
 w specjalności konstr. budowlanej,
 w zakresie ogólnego budownictwa
 KUP/BO/010/04

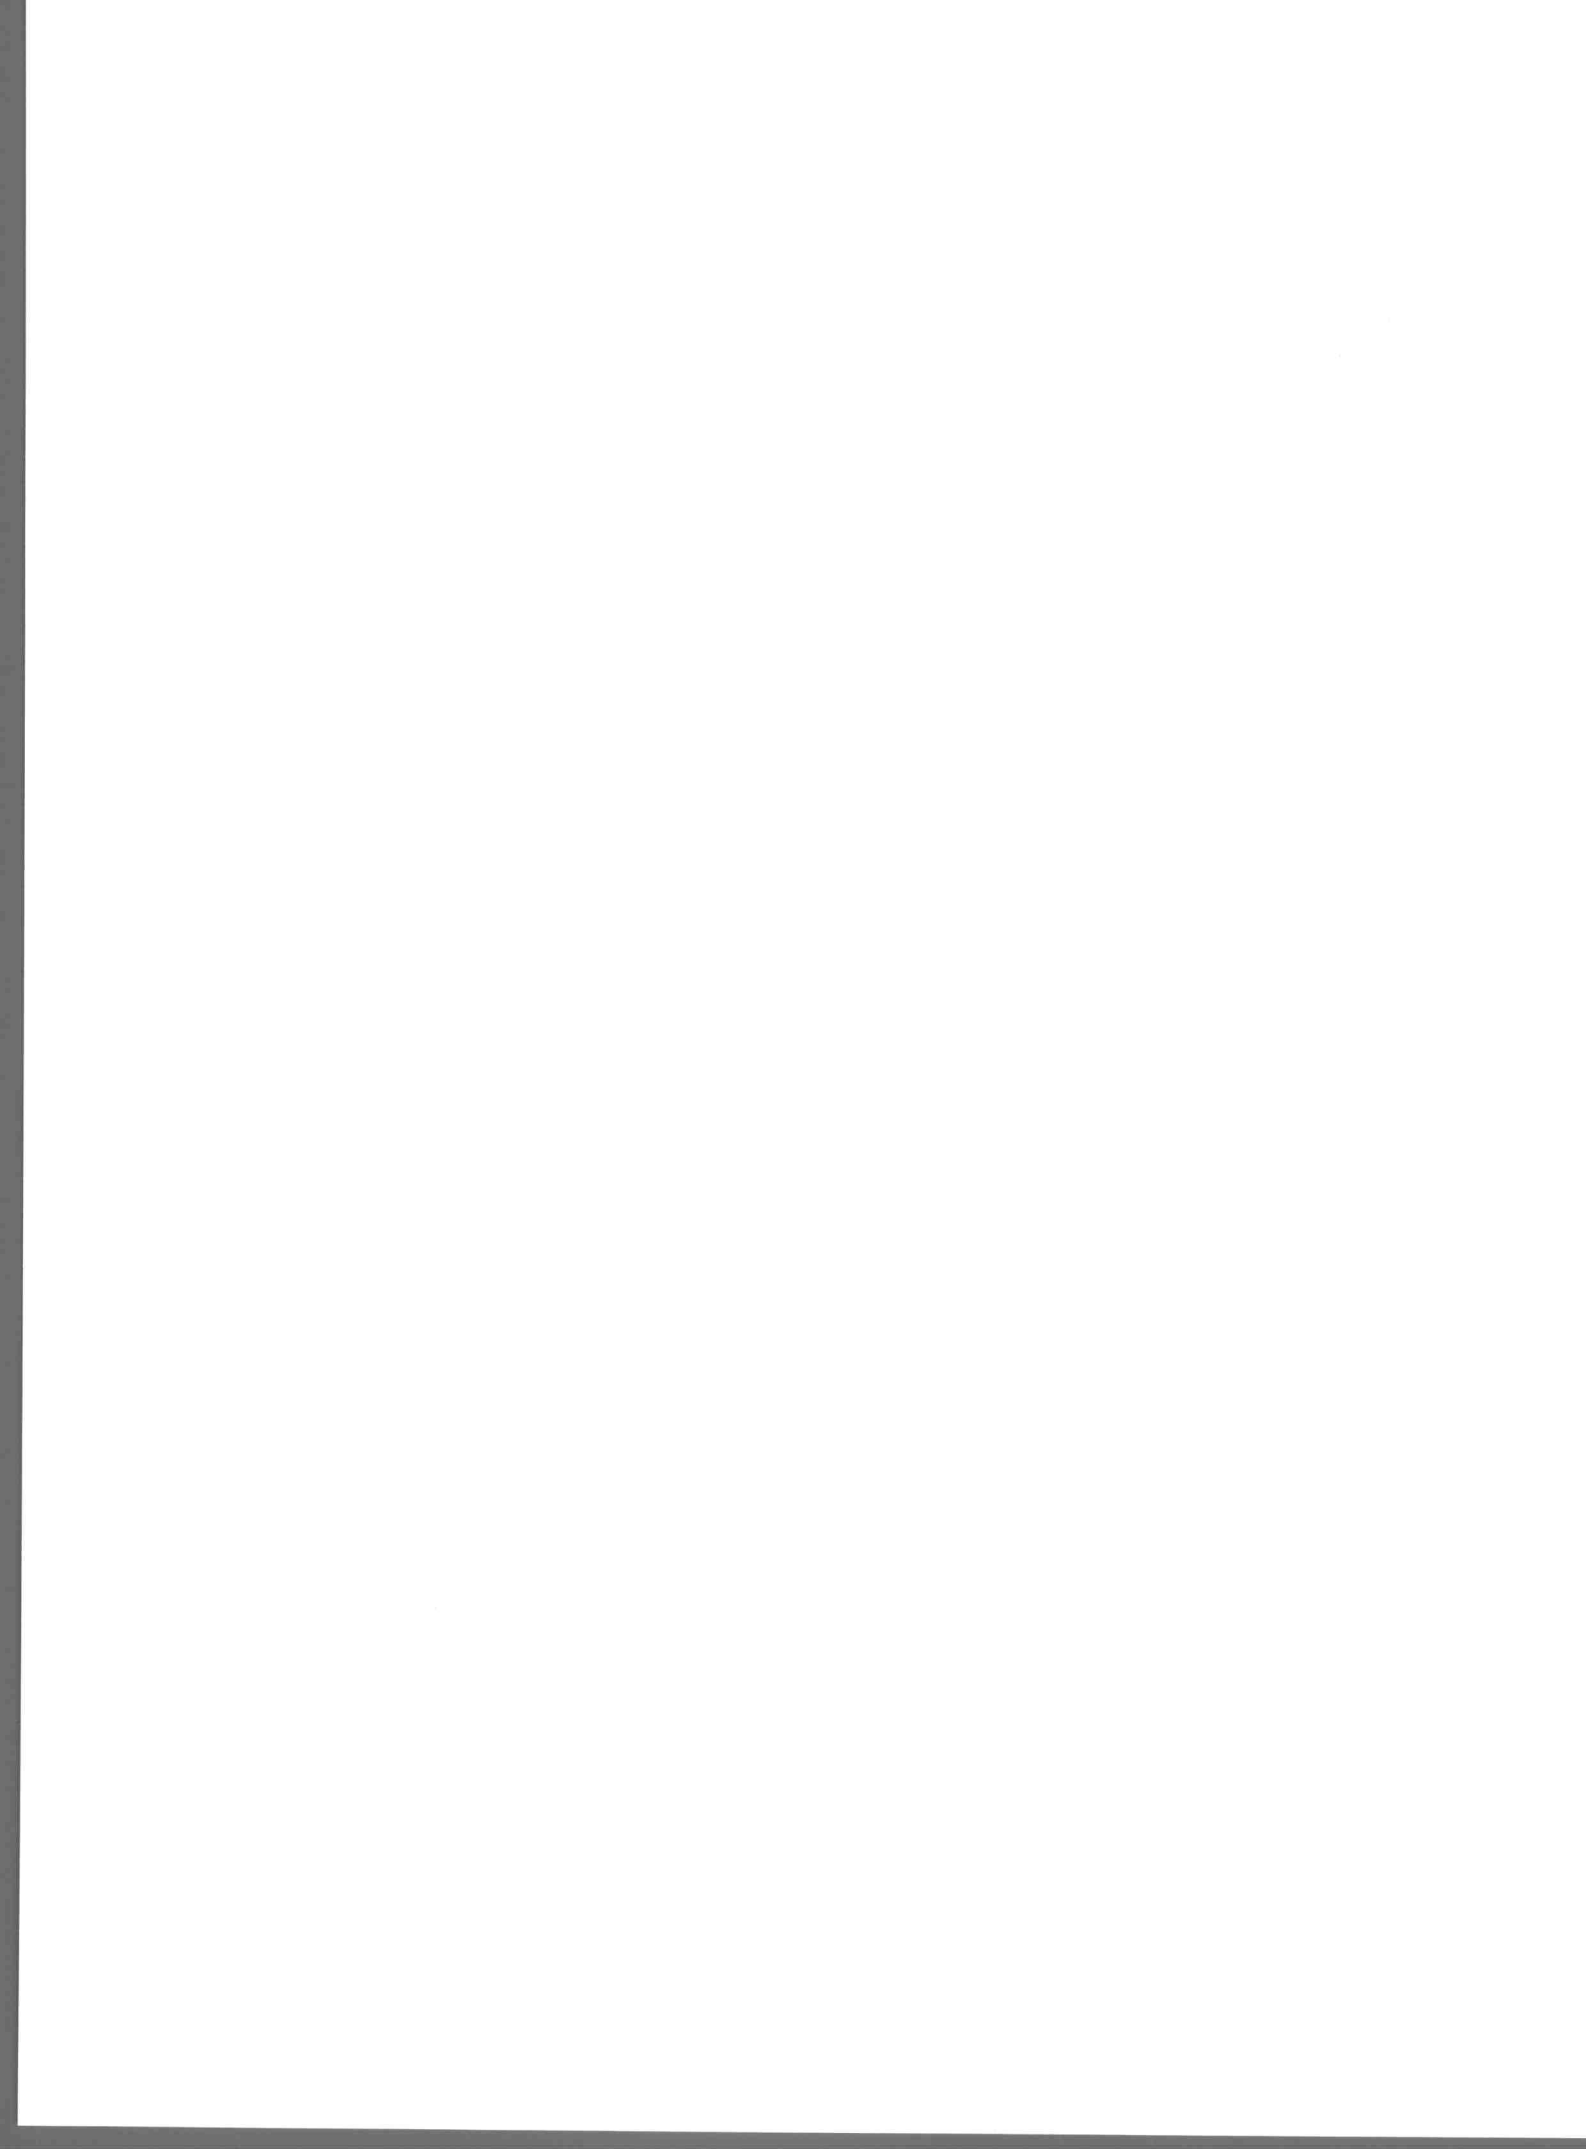


Figury 43 kl. schodowa od Sołtyskiego

Okno szt. 1


par. wew. 18x138 drewniany

par. zew. beton do wykonania

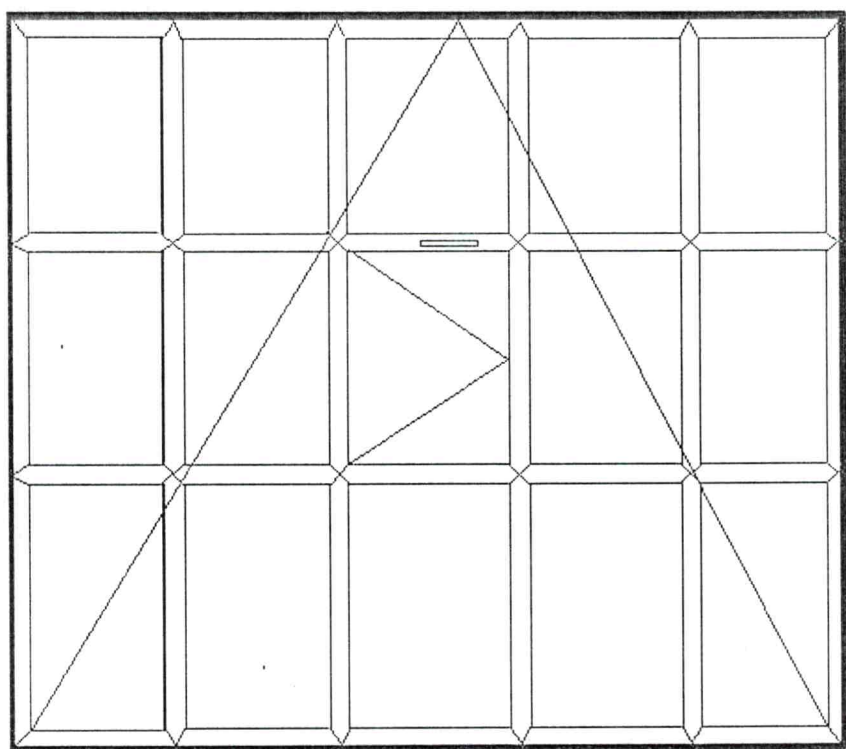

113

170

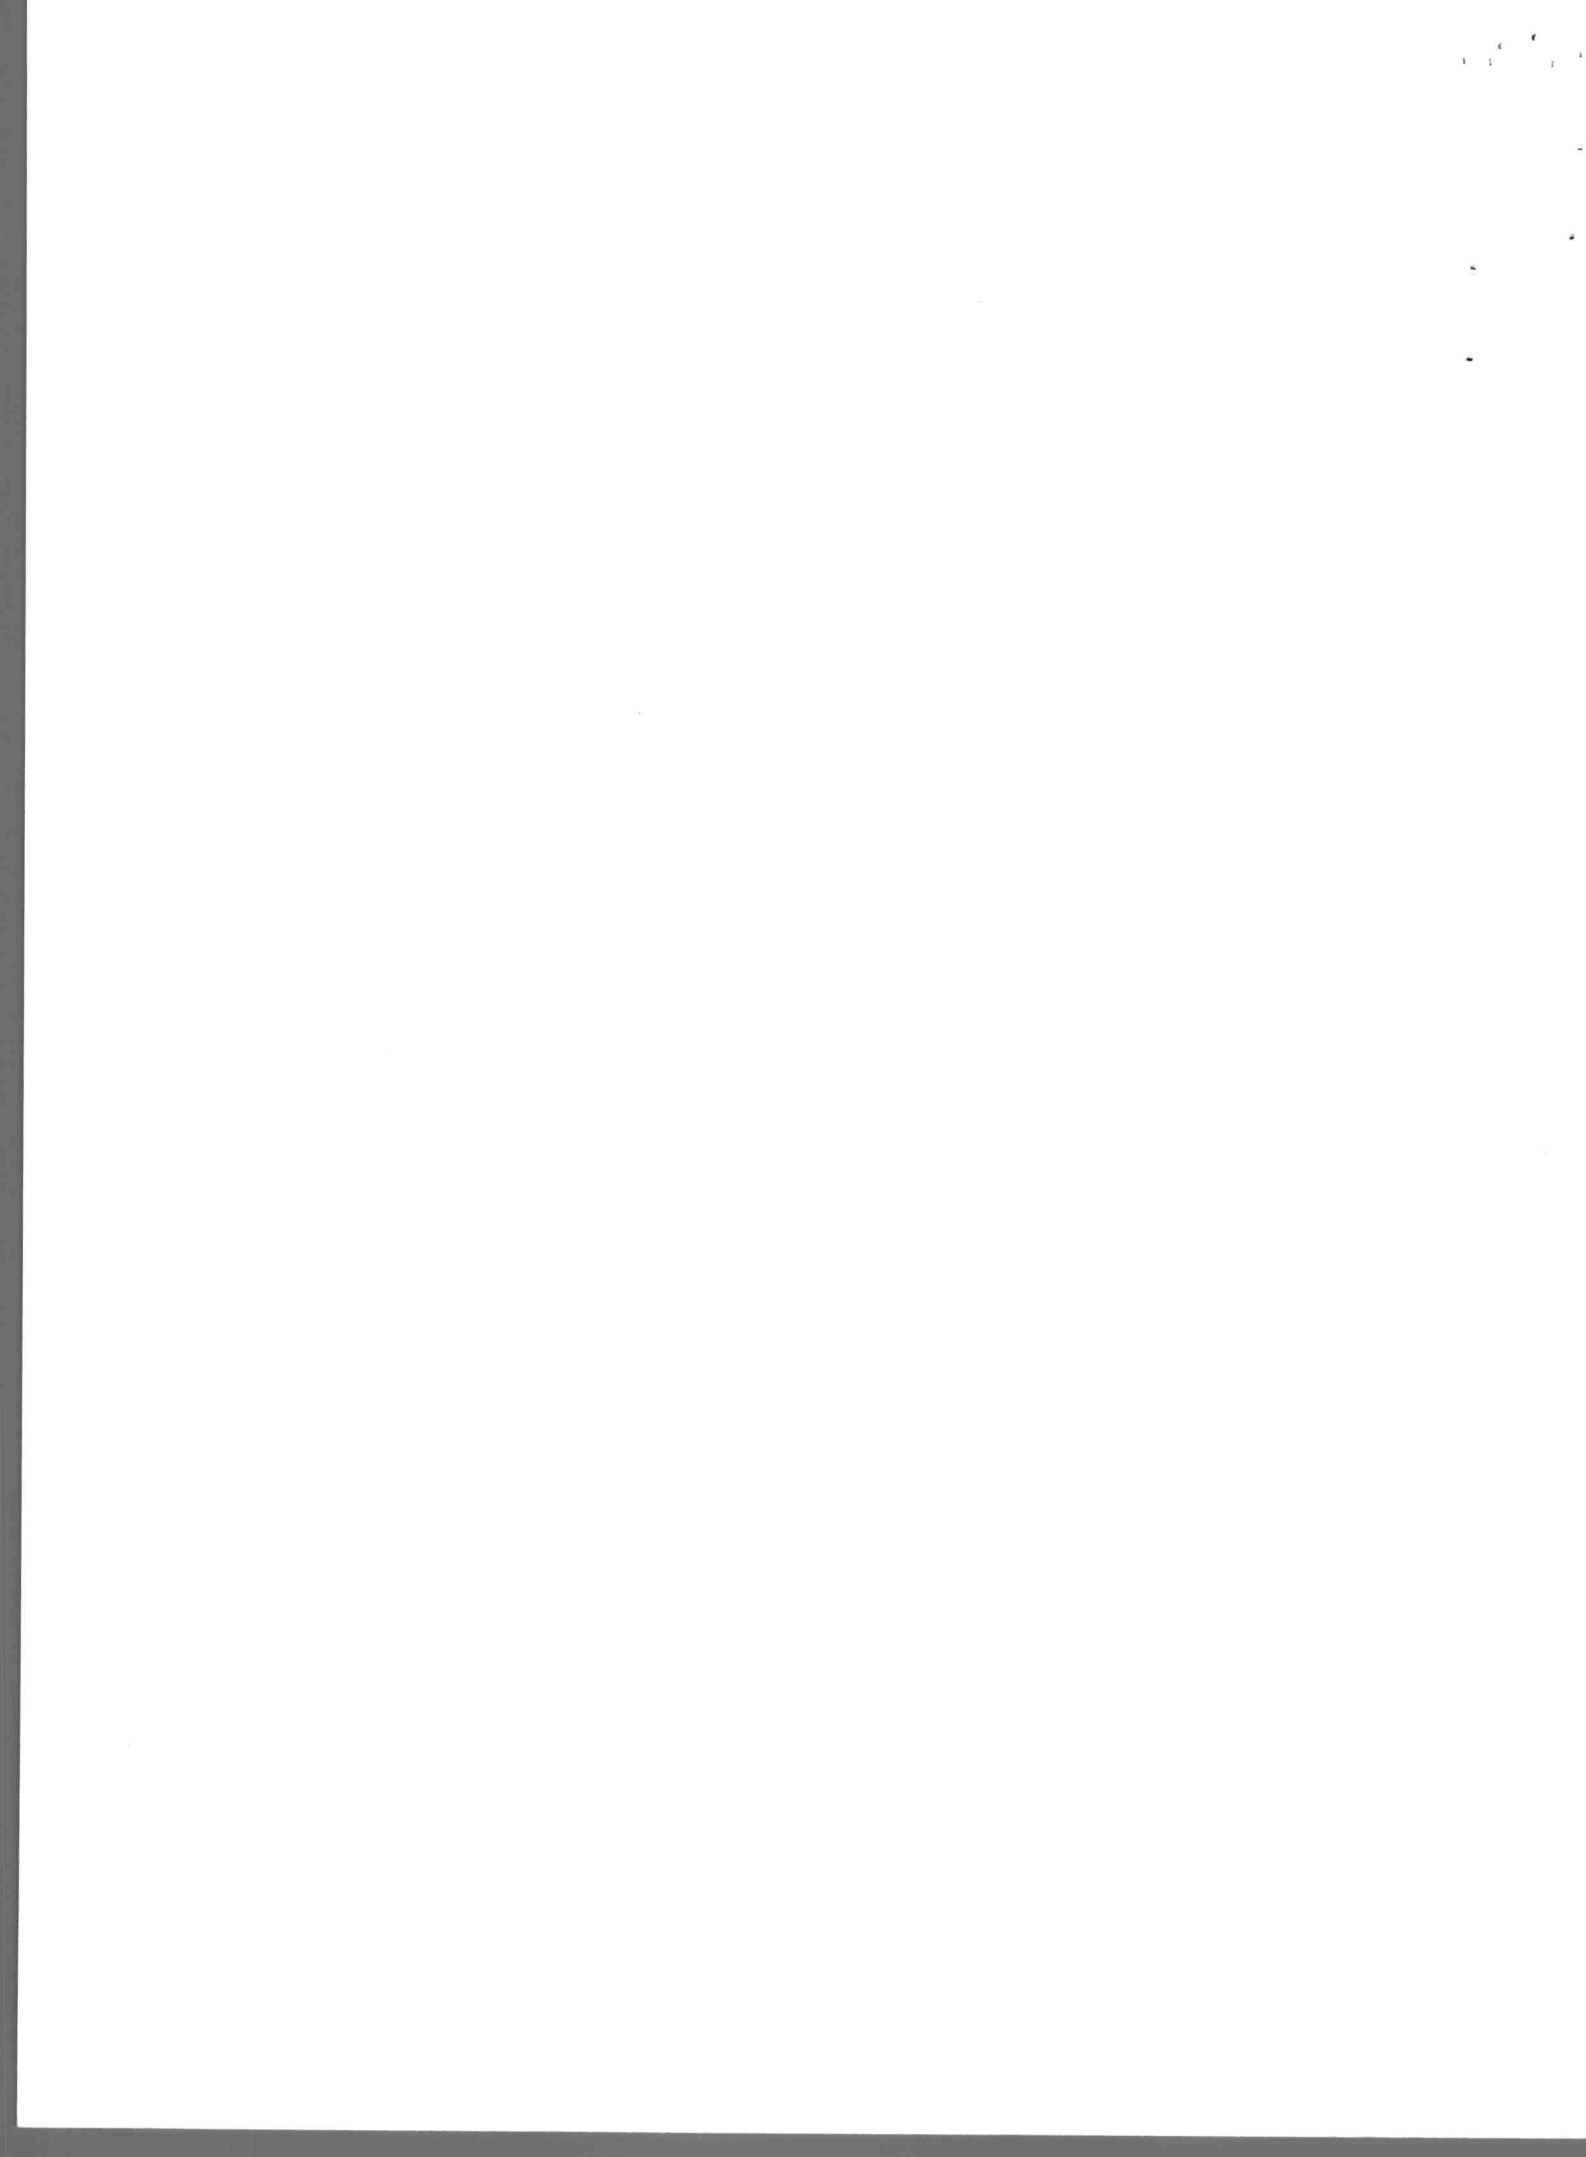


Ugory 43 kl. schodowa od Solkiego

Okno szt. 1


par. wew. 18x138 drewniany

par. zew. beton do wykonania

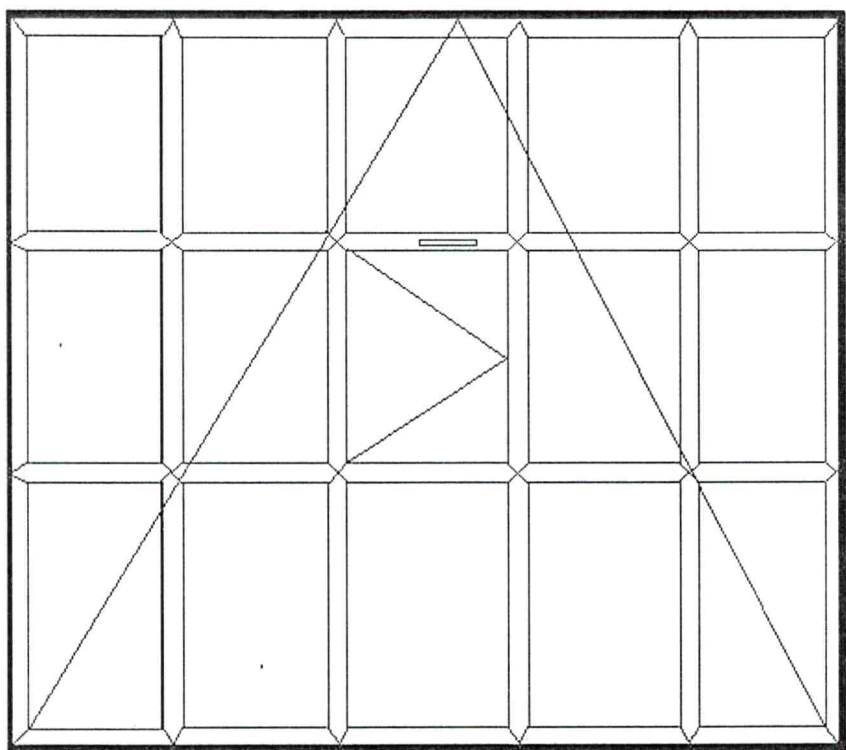


113

132

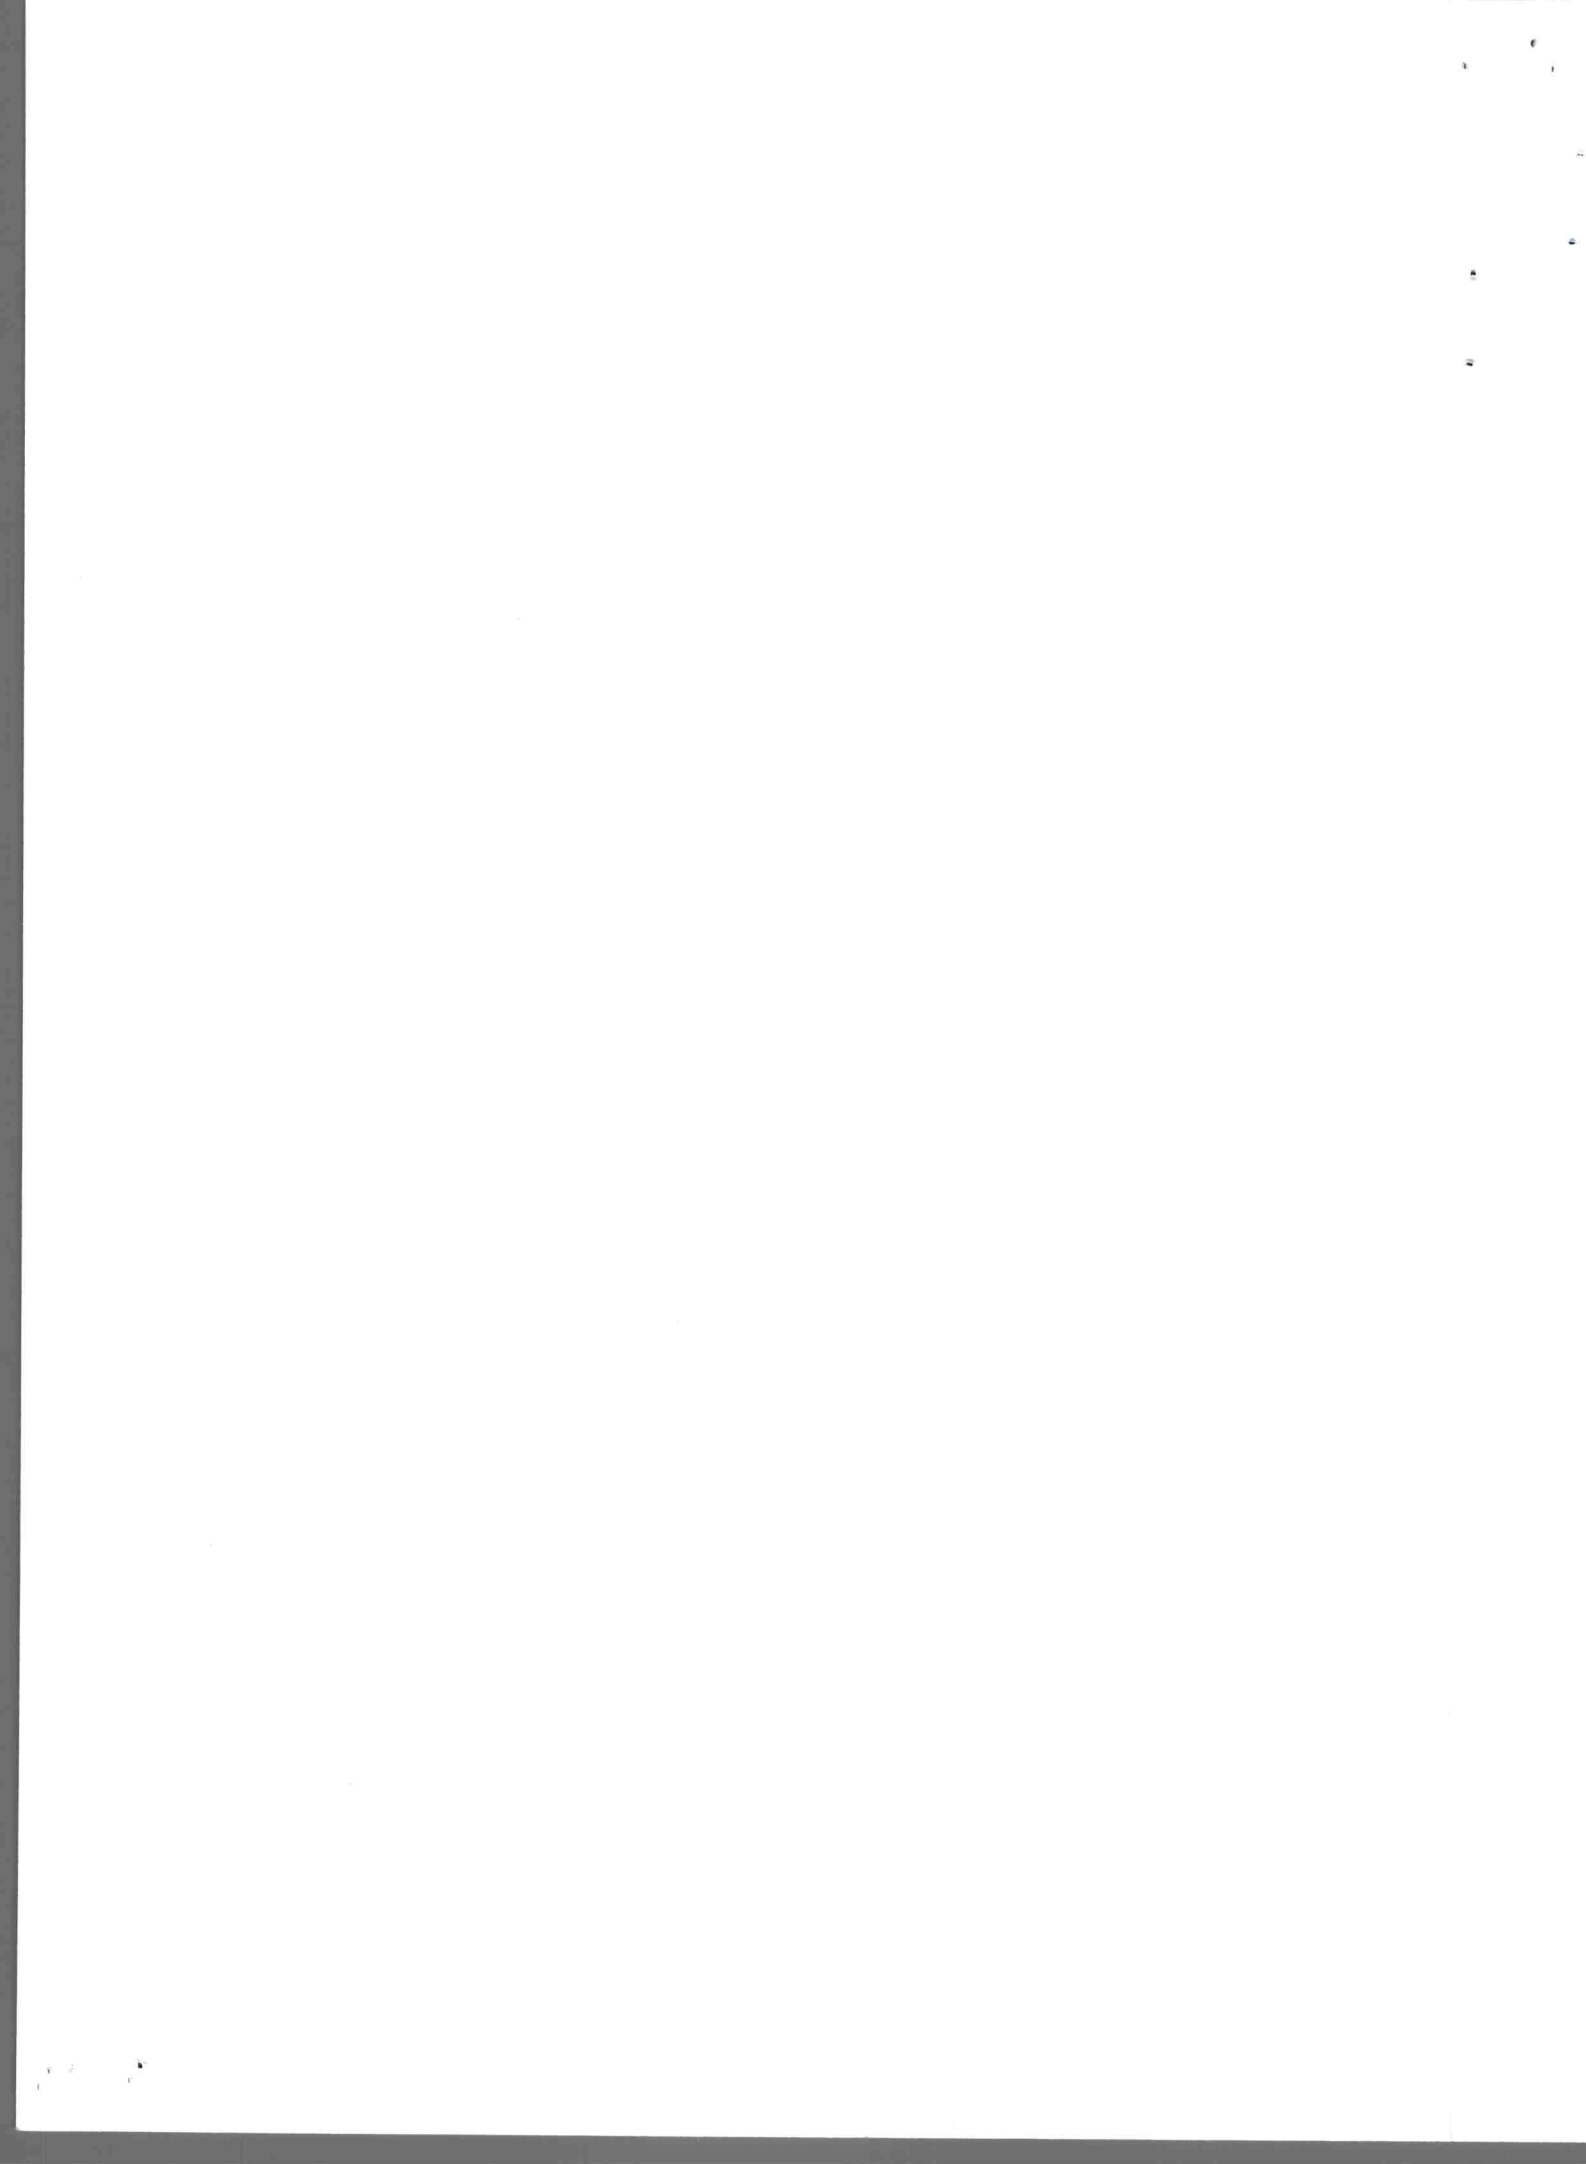






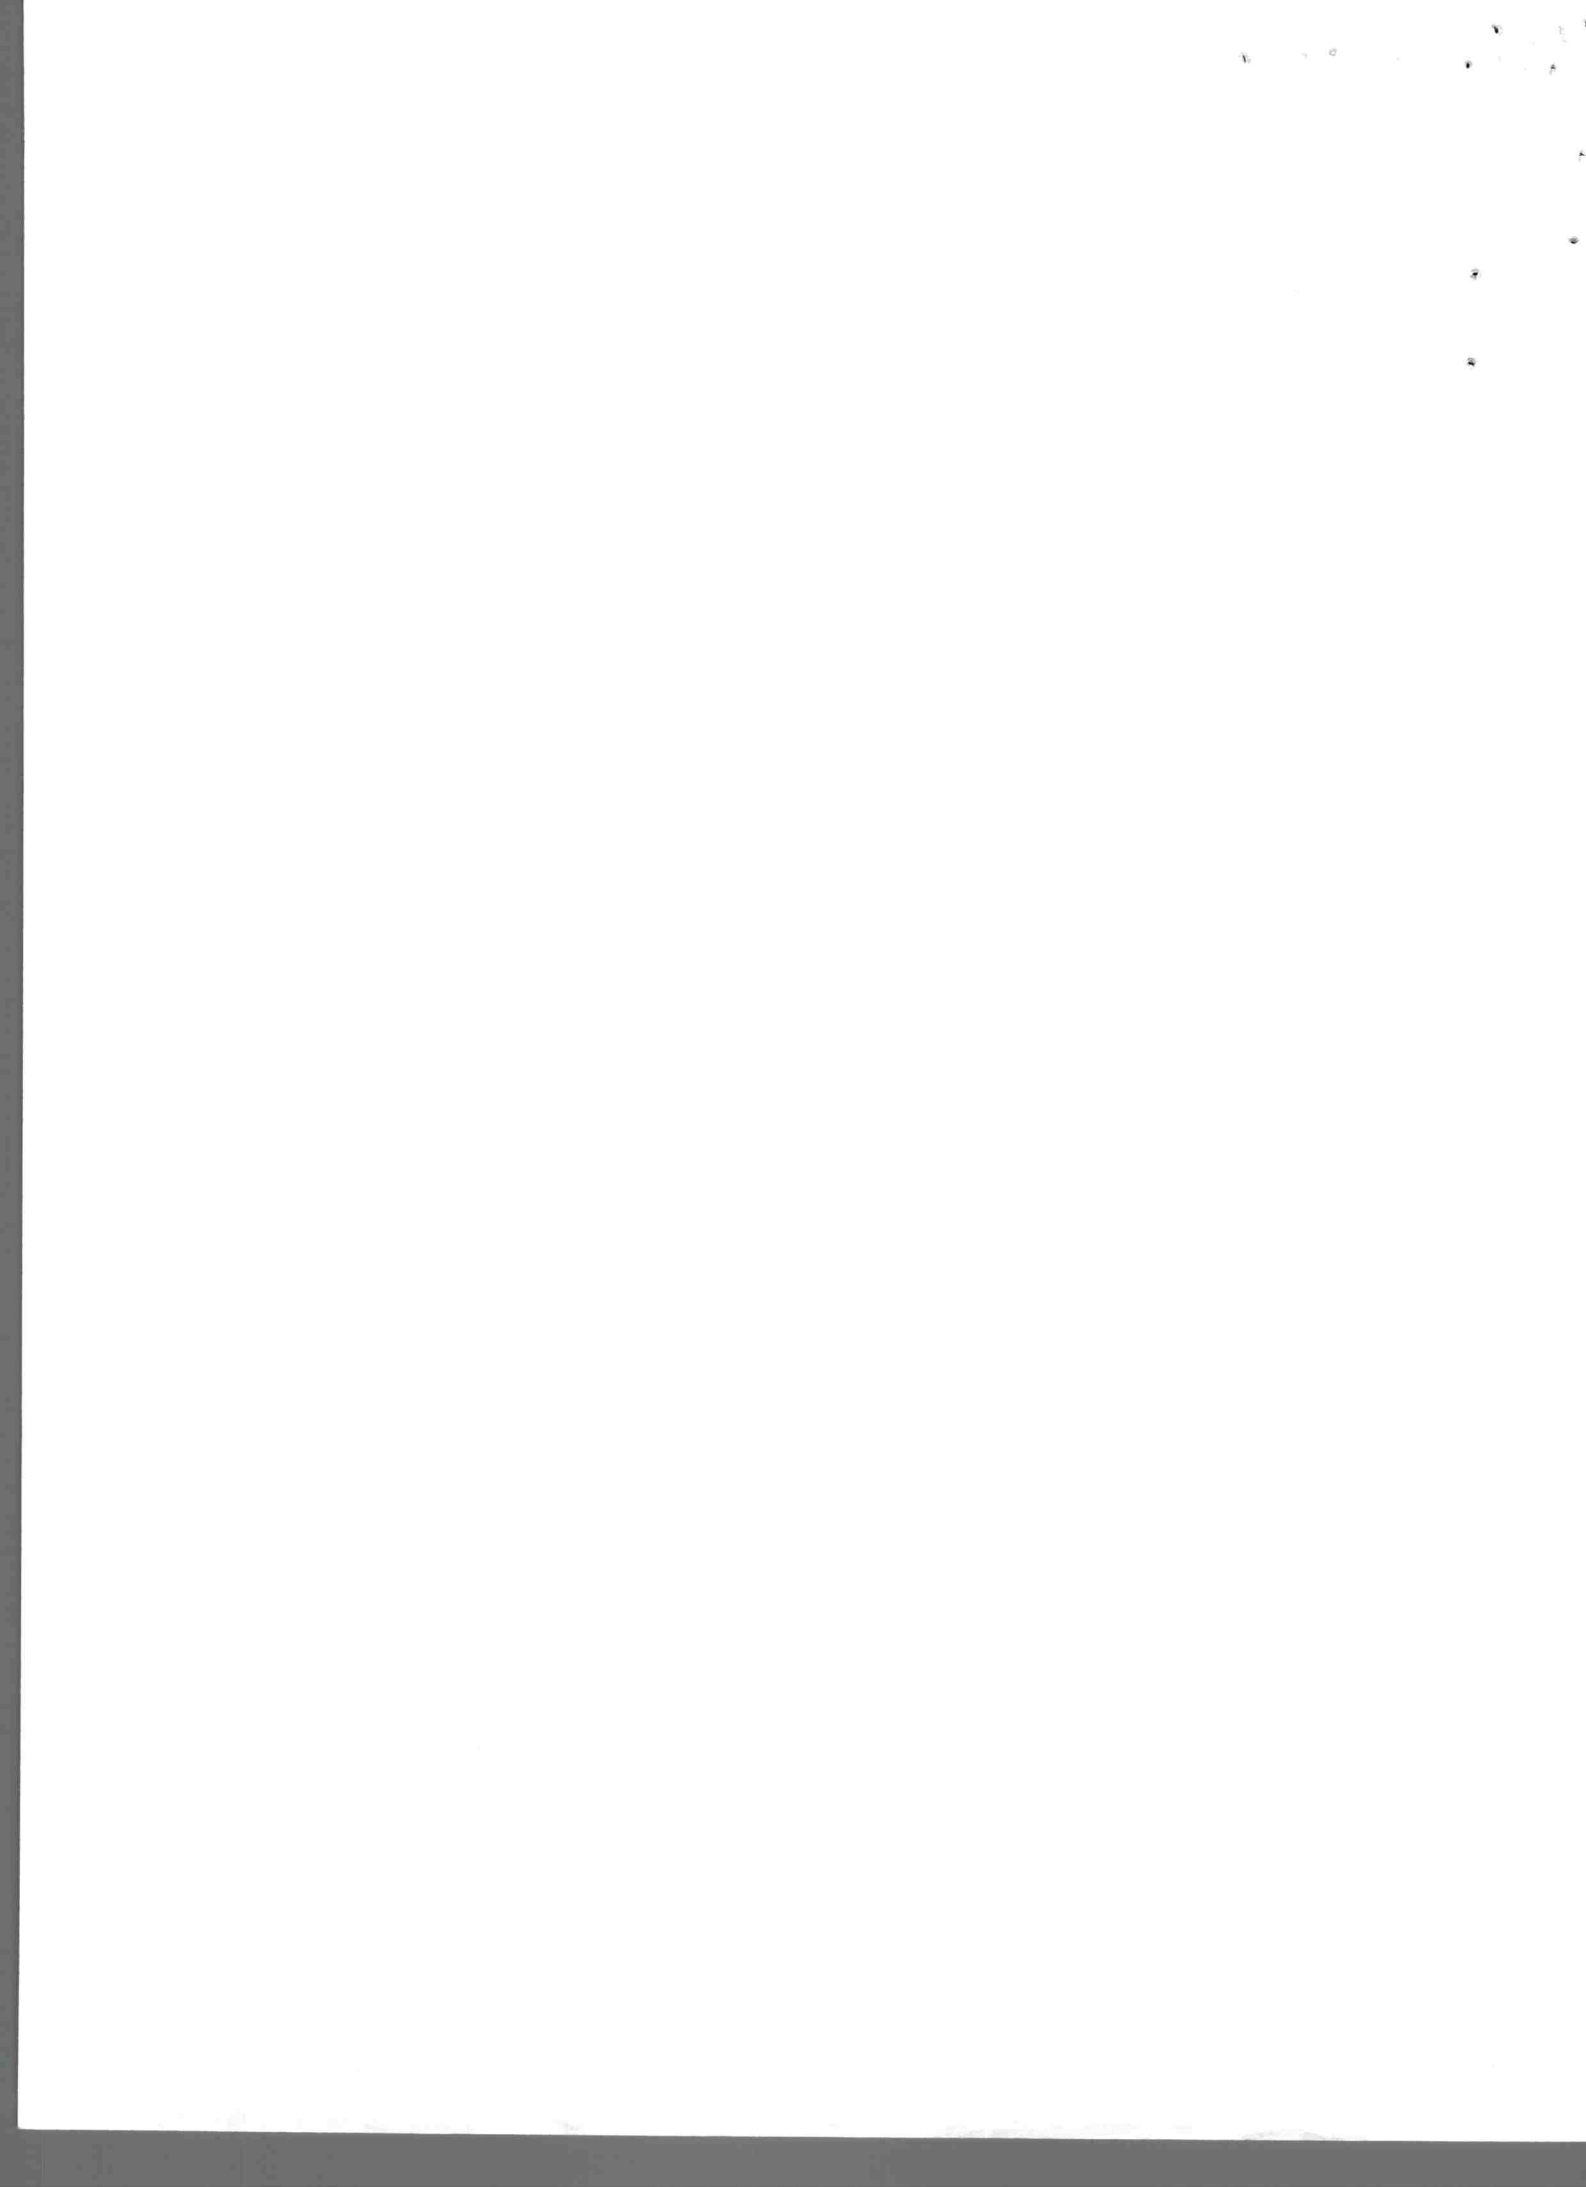




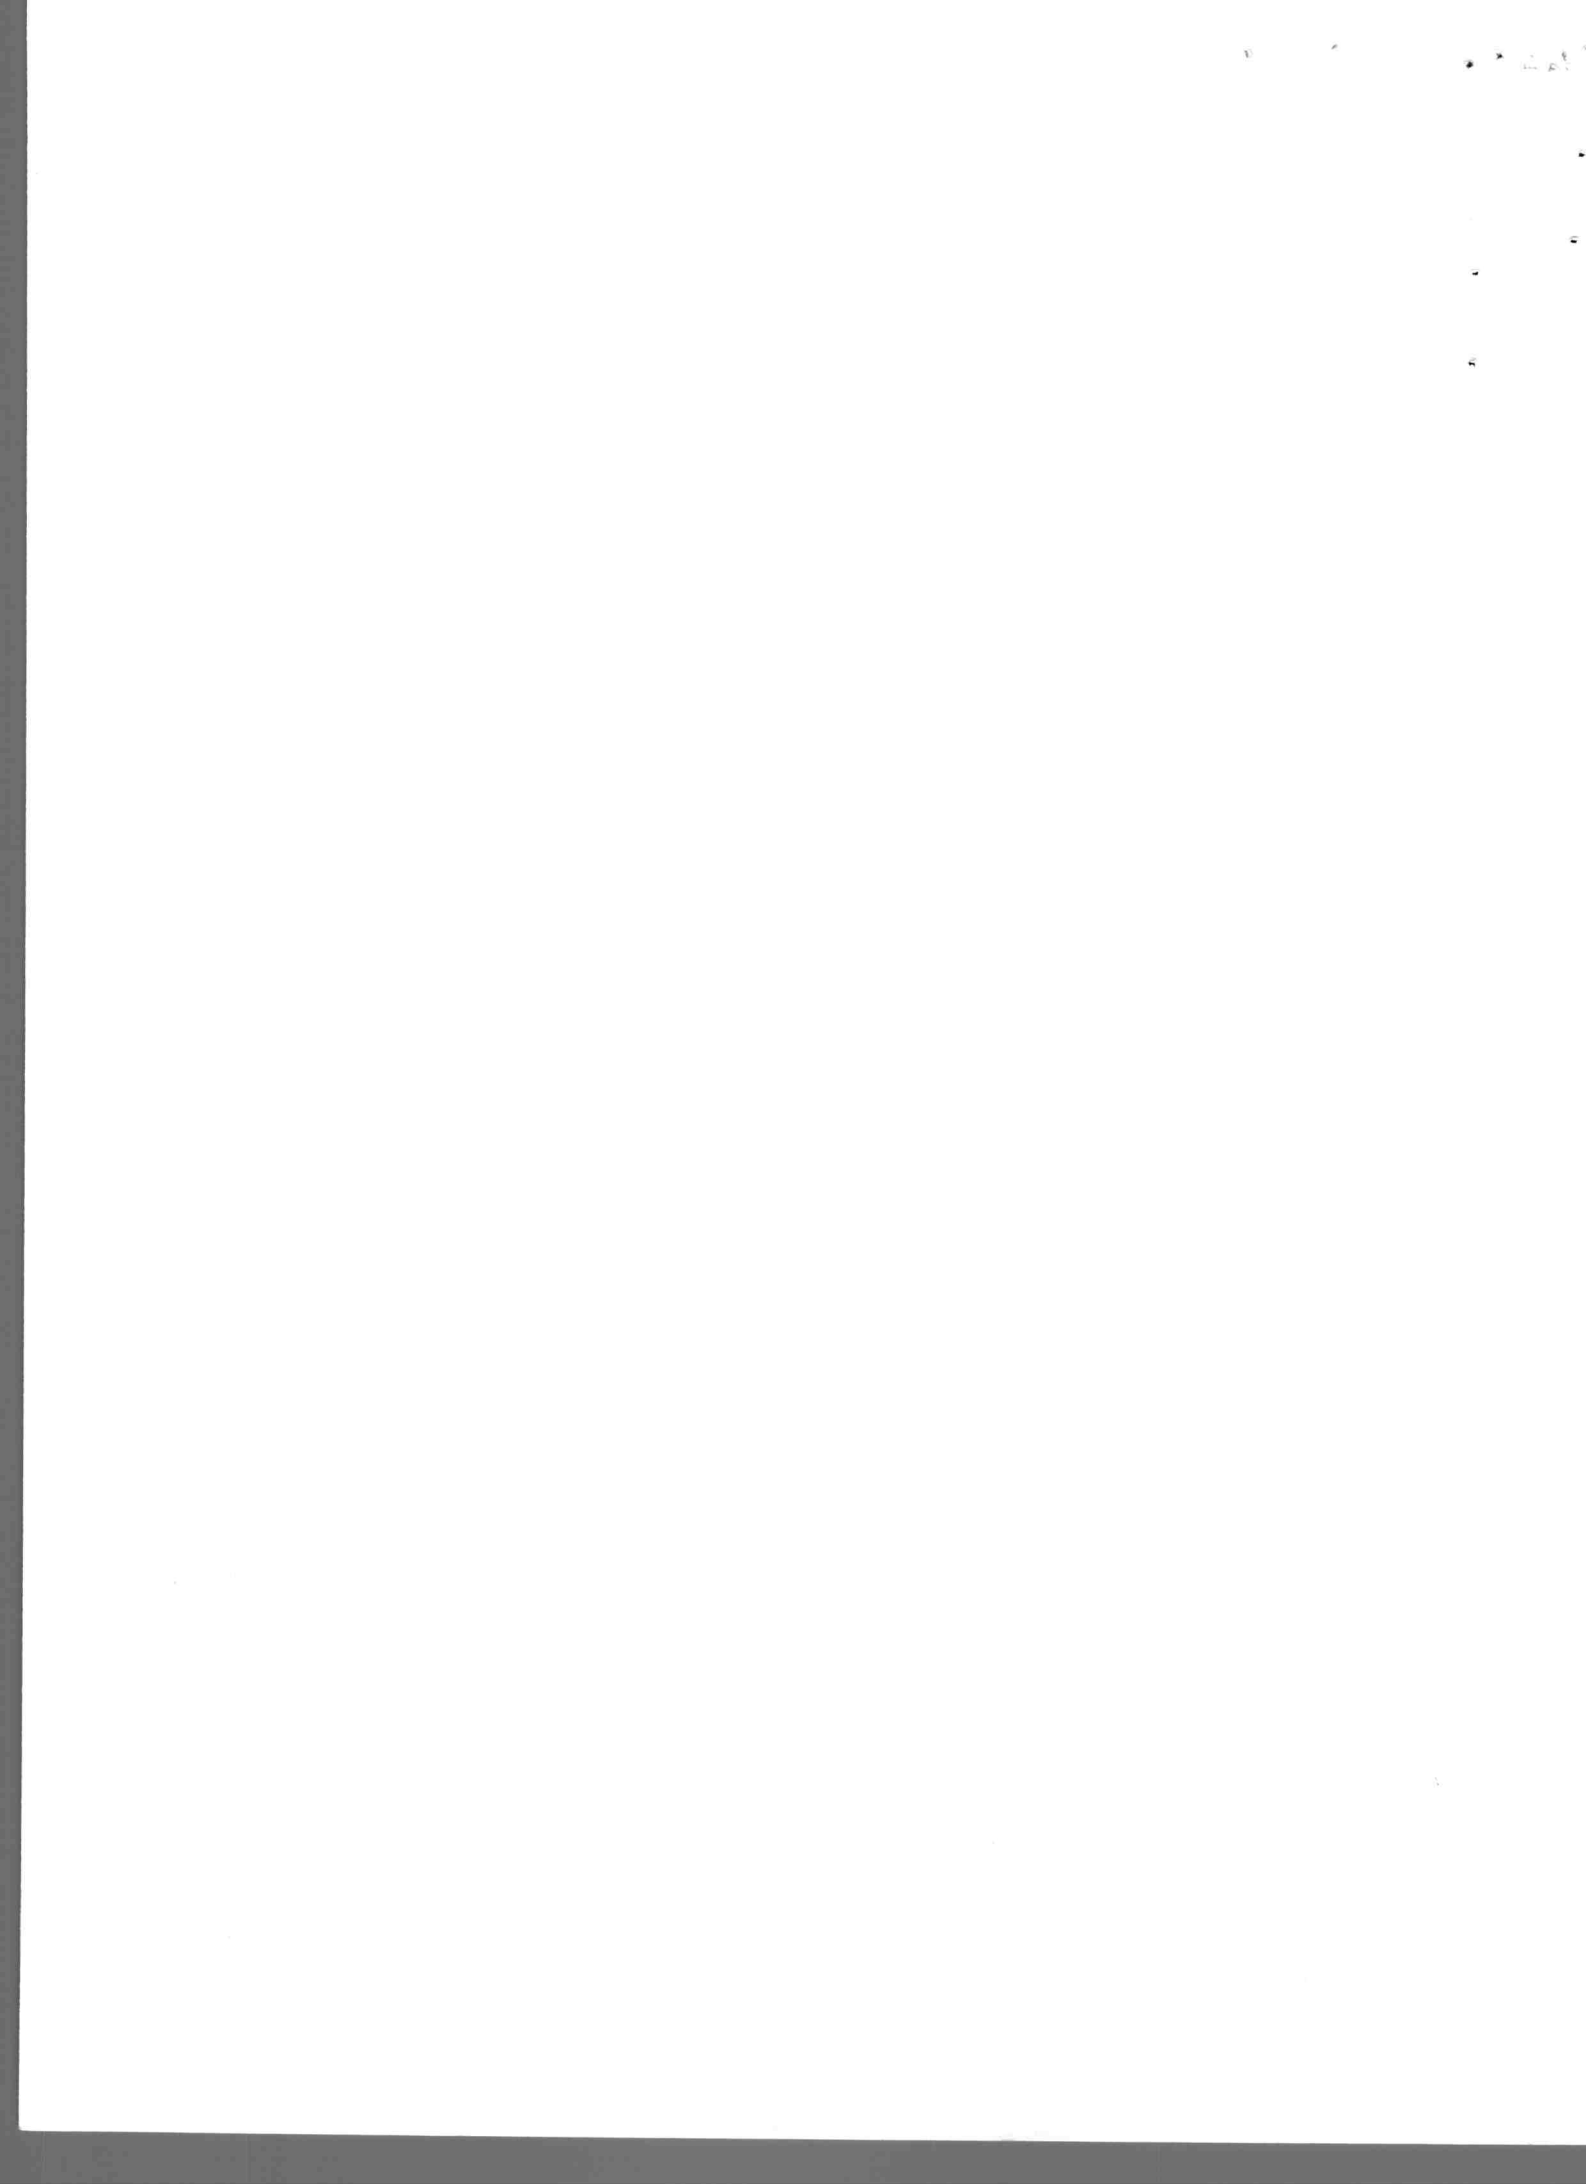


| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1,38*2 | m | 2,760 | |
| | | | | RAZEM | 2,760 |
| 3 | KNR 2-02 1006-05 | Okna drewniane jednoramowe klatek schodowych jednokrotnie pomalowane i fabrycznie oszklone o powierzchni ponad 1 m ² , Uwaga okna z zachowaniem dotychczasowego wyglądu | m ² | | |
| | | 1,13*1,70*2 | m ² | 3,842 | |
| | | | | RAZEM | 3,842 |
| 4 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| | | 1,1*2+1,34*2+1,56*2 | m | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 5 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł, doliczyć podokiennik | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 6 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 0,8 | m ³ | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |
| 7 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km, 10 km | m ³ | | |
| | | 0,8 | m ³ | 0,800 | |
| | | | | RAZEM | 0,800 |

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Szczęśliwski
 upr. bud. WOPP-NE-7210/205/02
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/50/0101/01

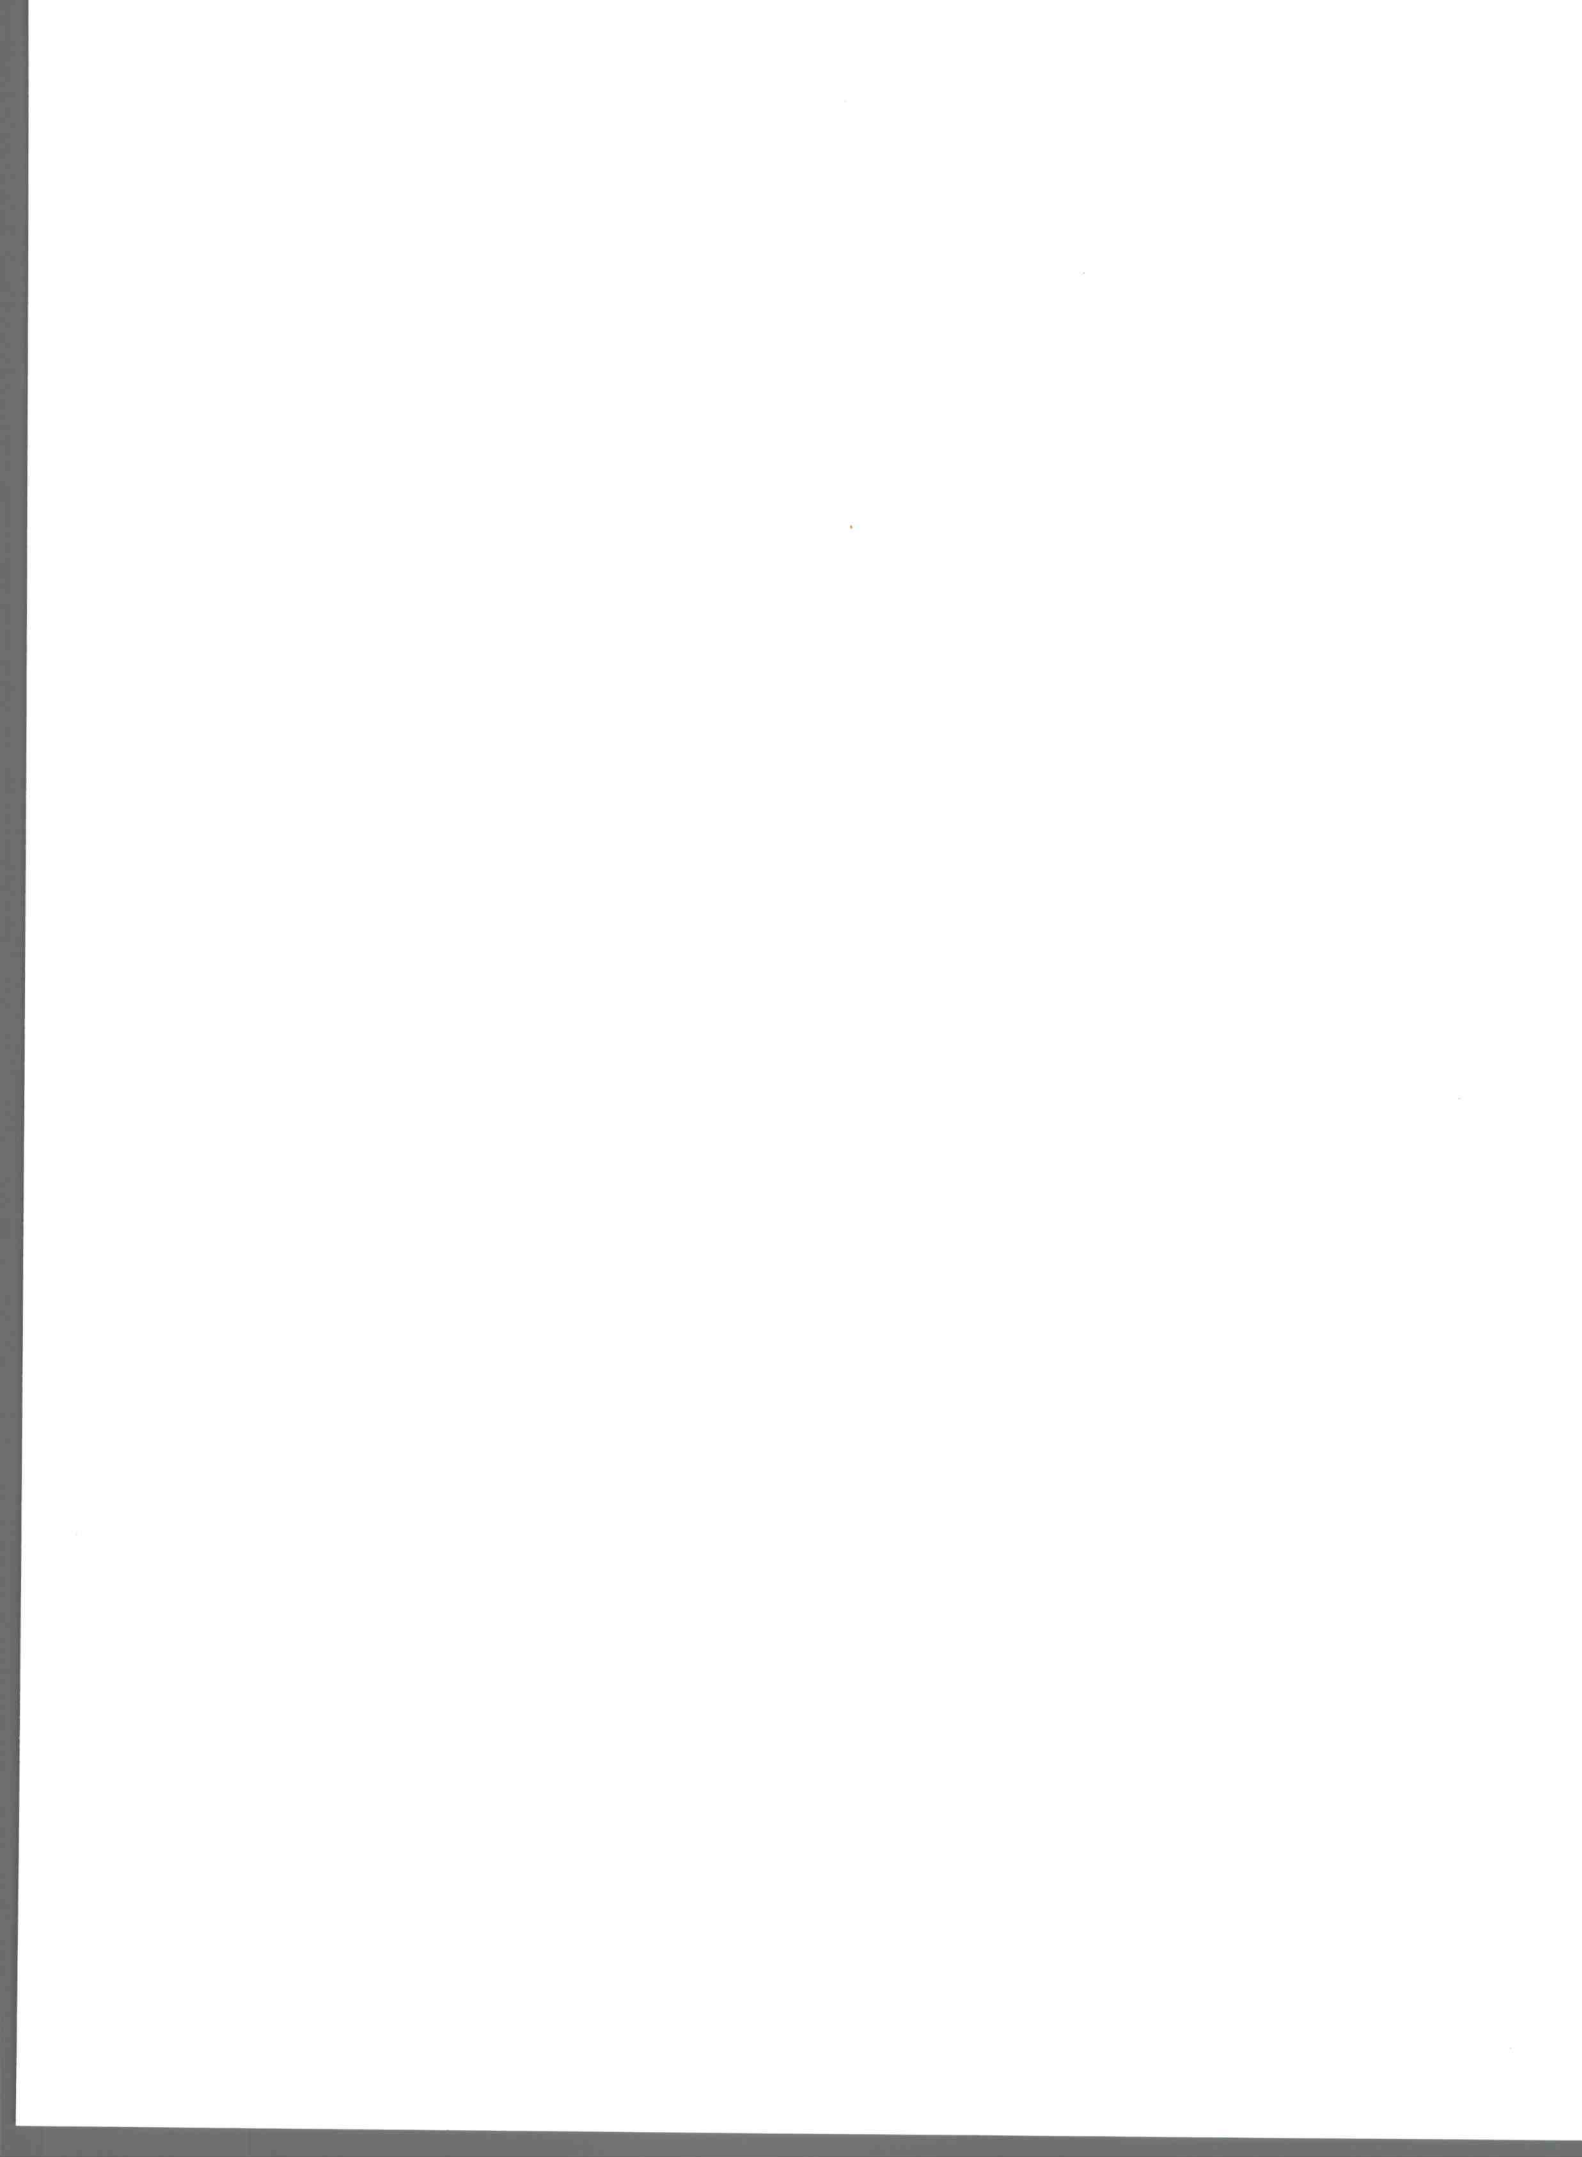

Ligoty 43 kl. schodowa
Okno szt. 2
par. wew. 18x138 drewniany
par. zew. beton do wykonania

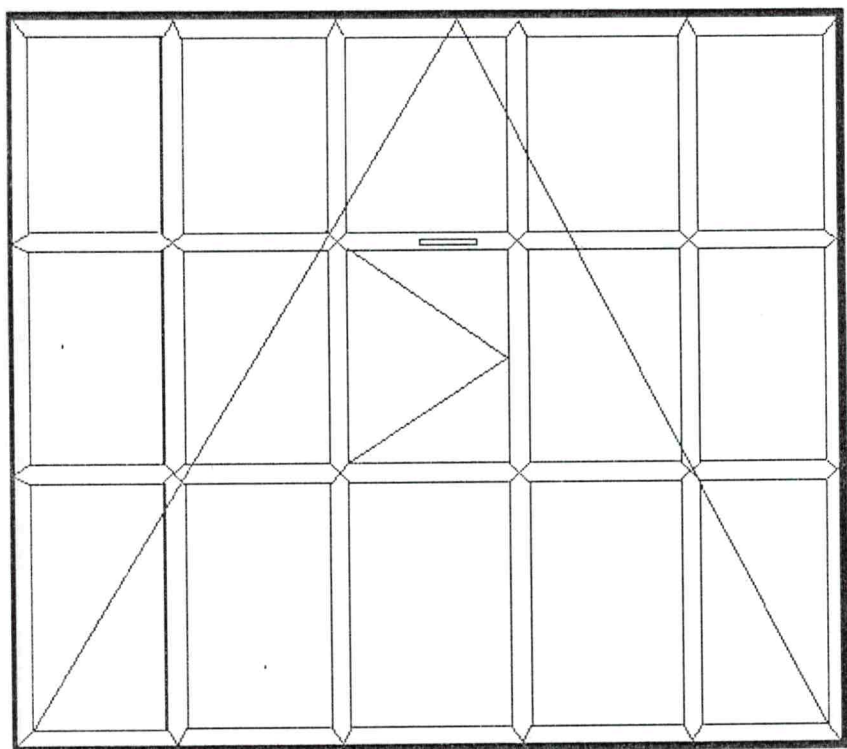

113

170


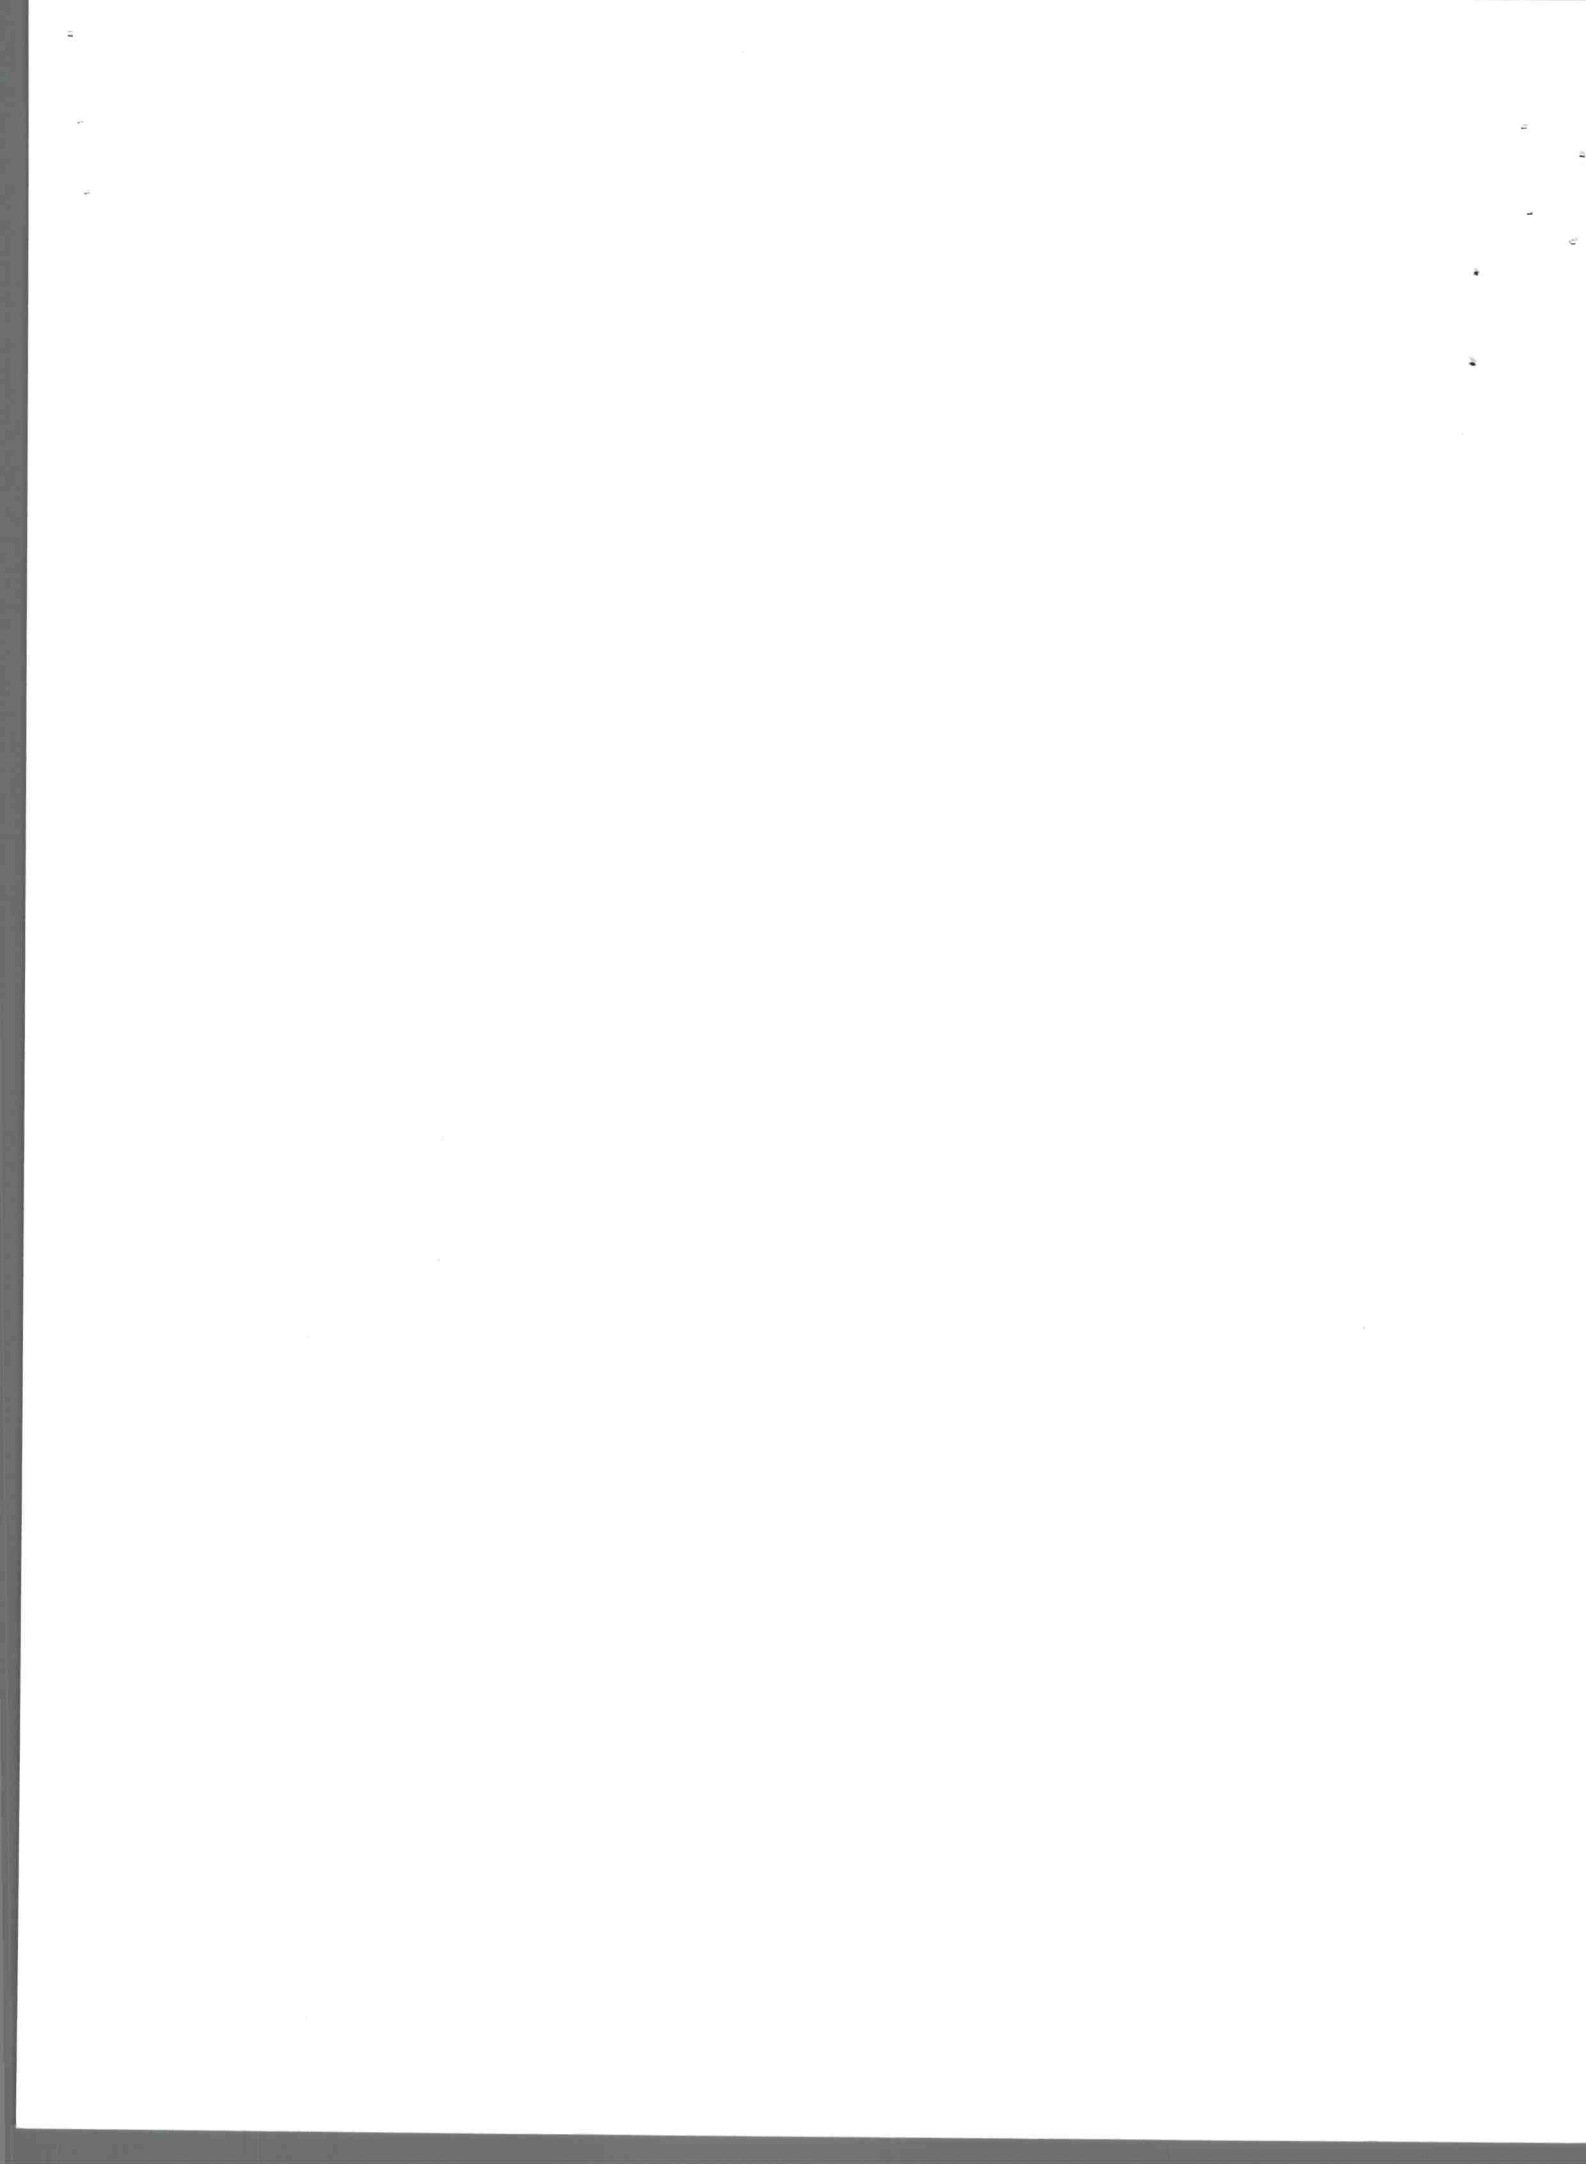



Figura 43 kl. schodowa

Okno szt. 1


par. wew. 0,27 x 1,27 drewniany

par.zew. beton do wykonania

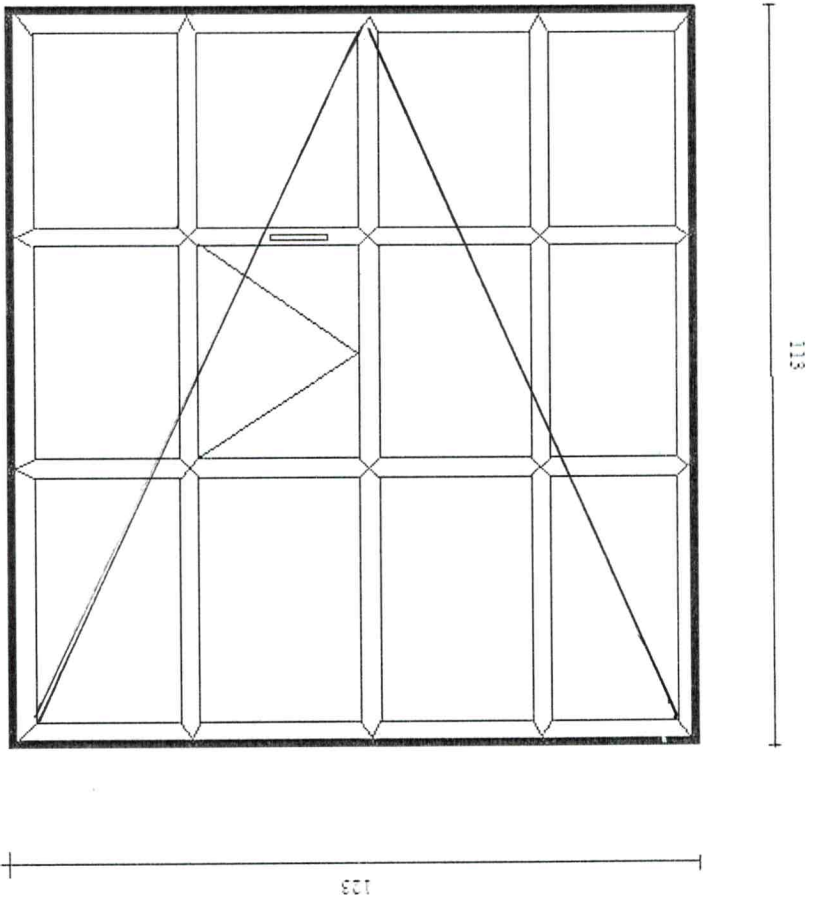


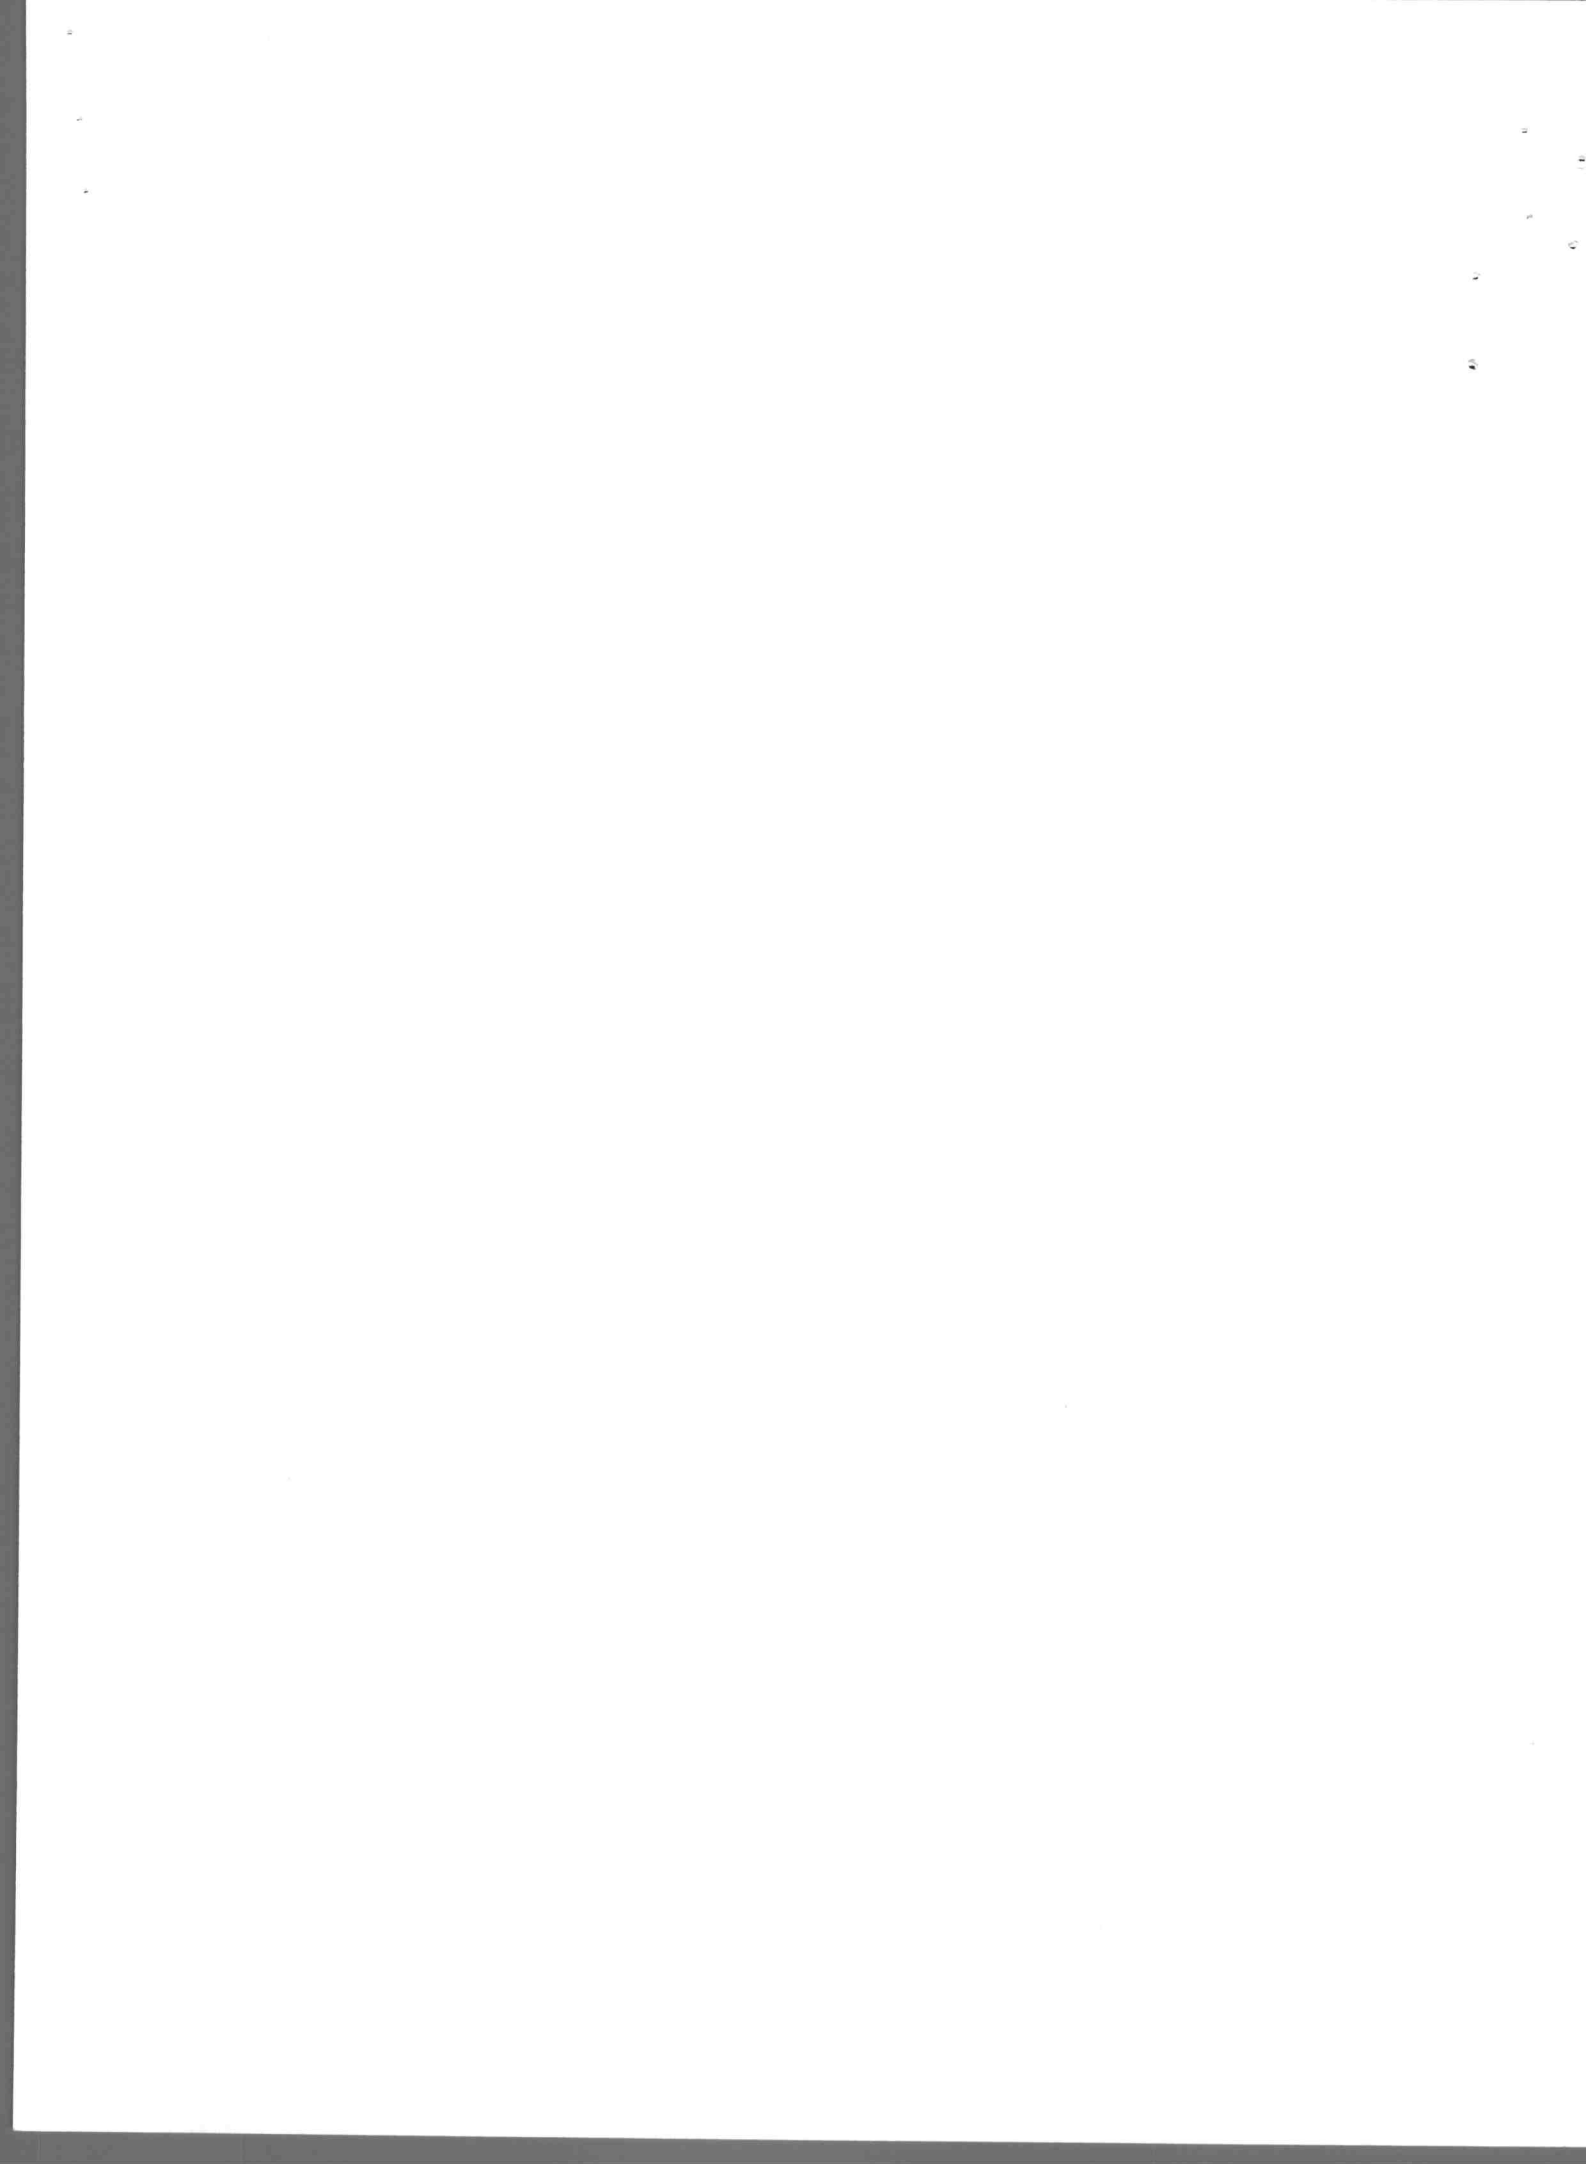


Ugory 43 kl. schodowa
Okno szt. 2
par. wew. 75x28 drewniany
par. zew. beton do wykonania

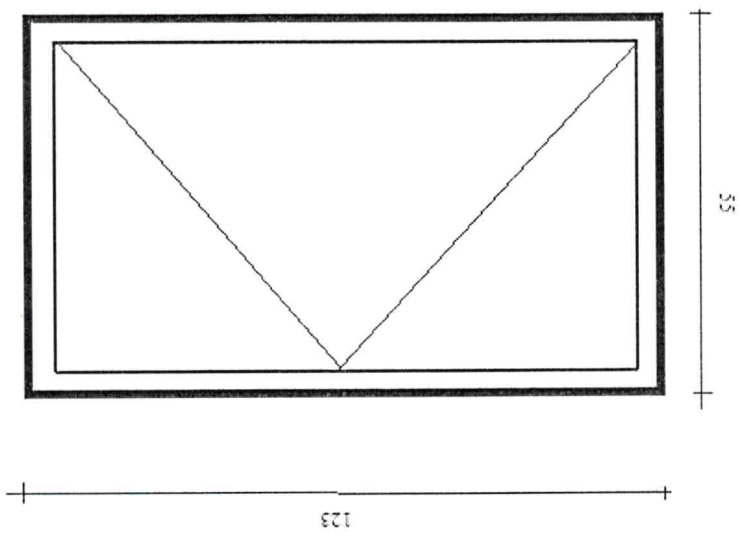





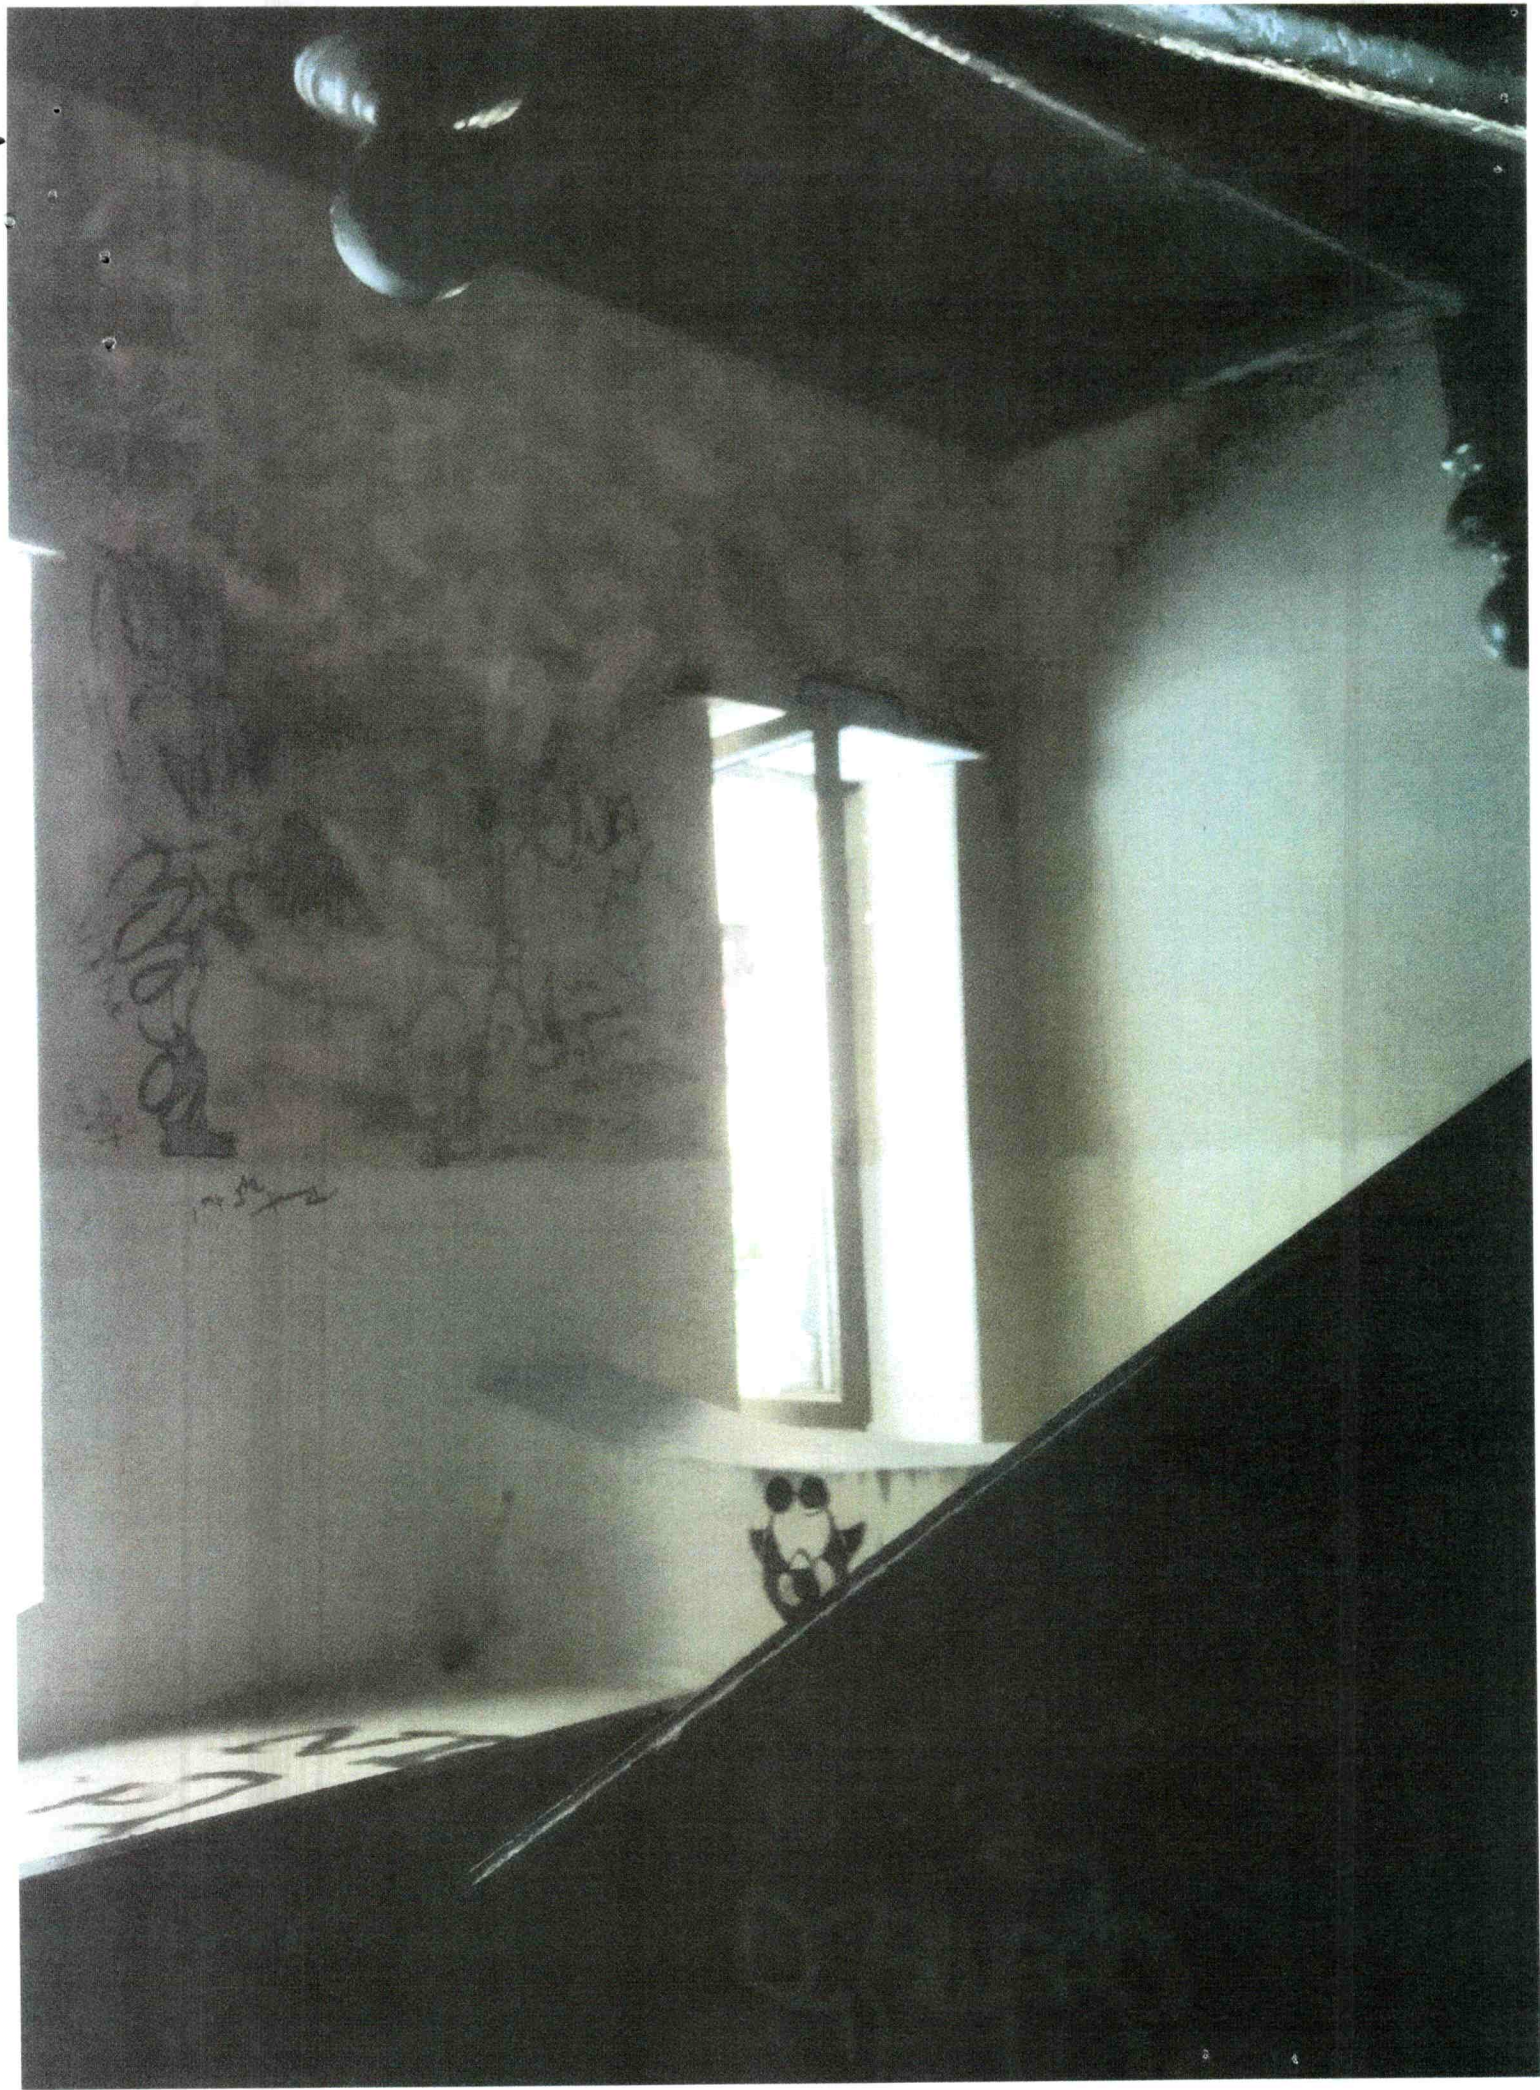


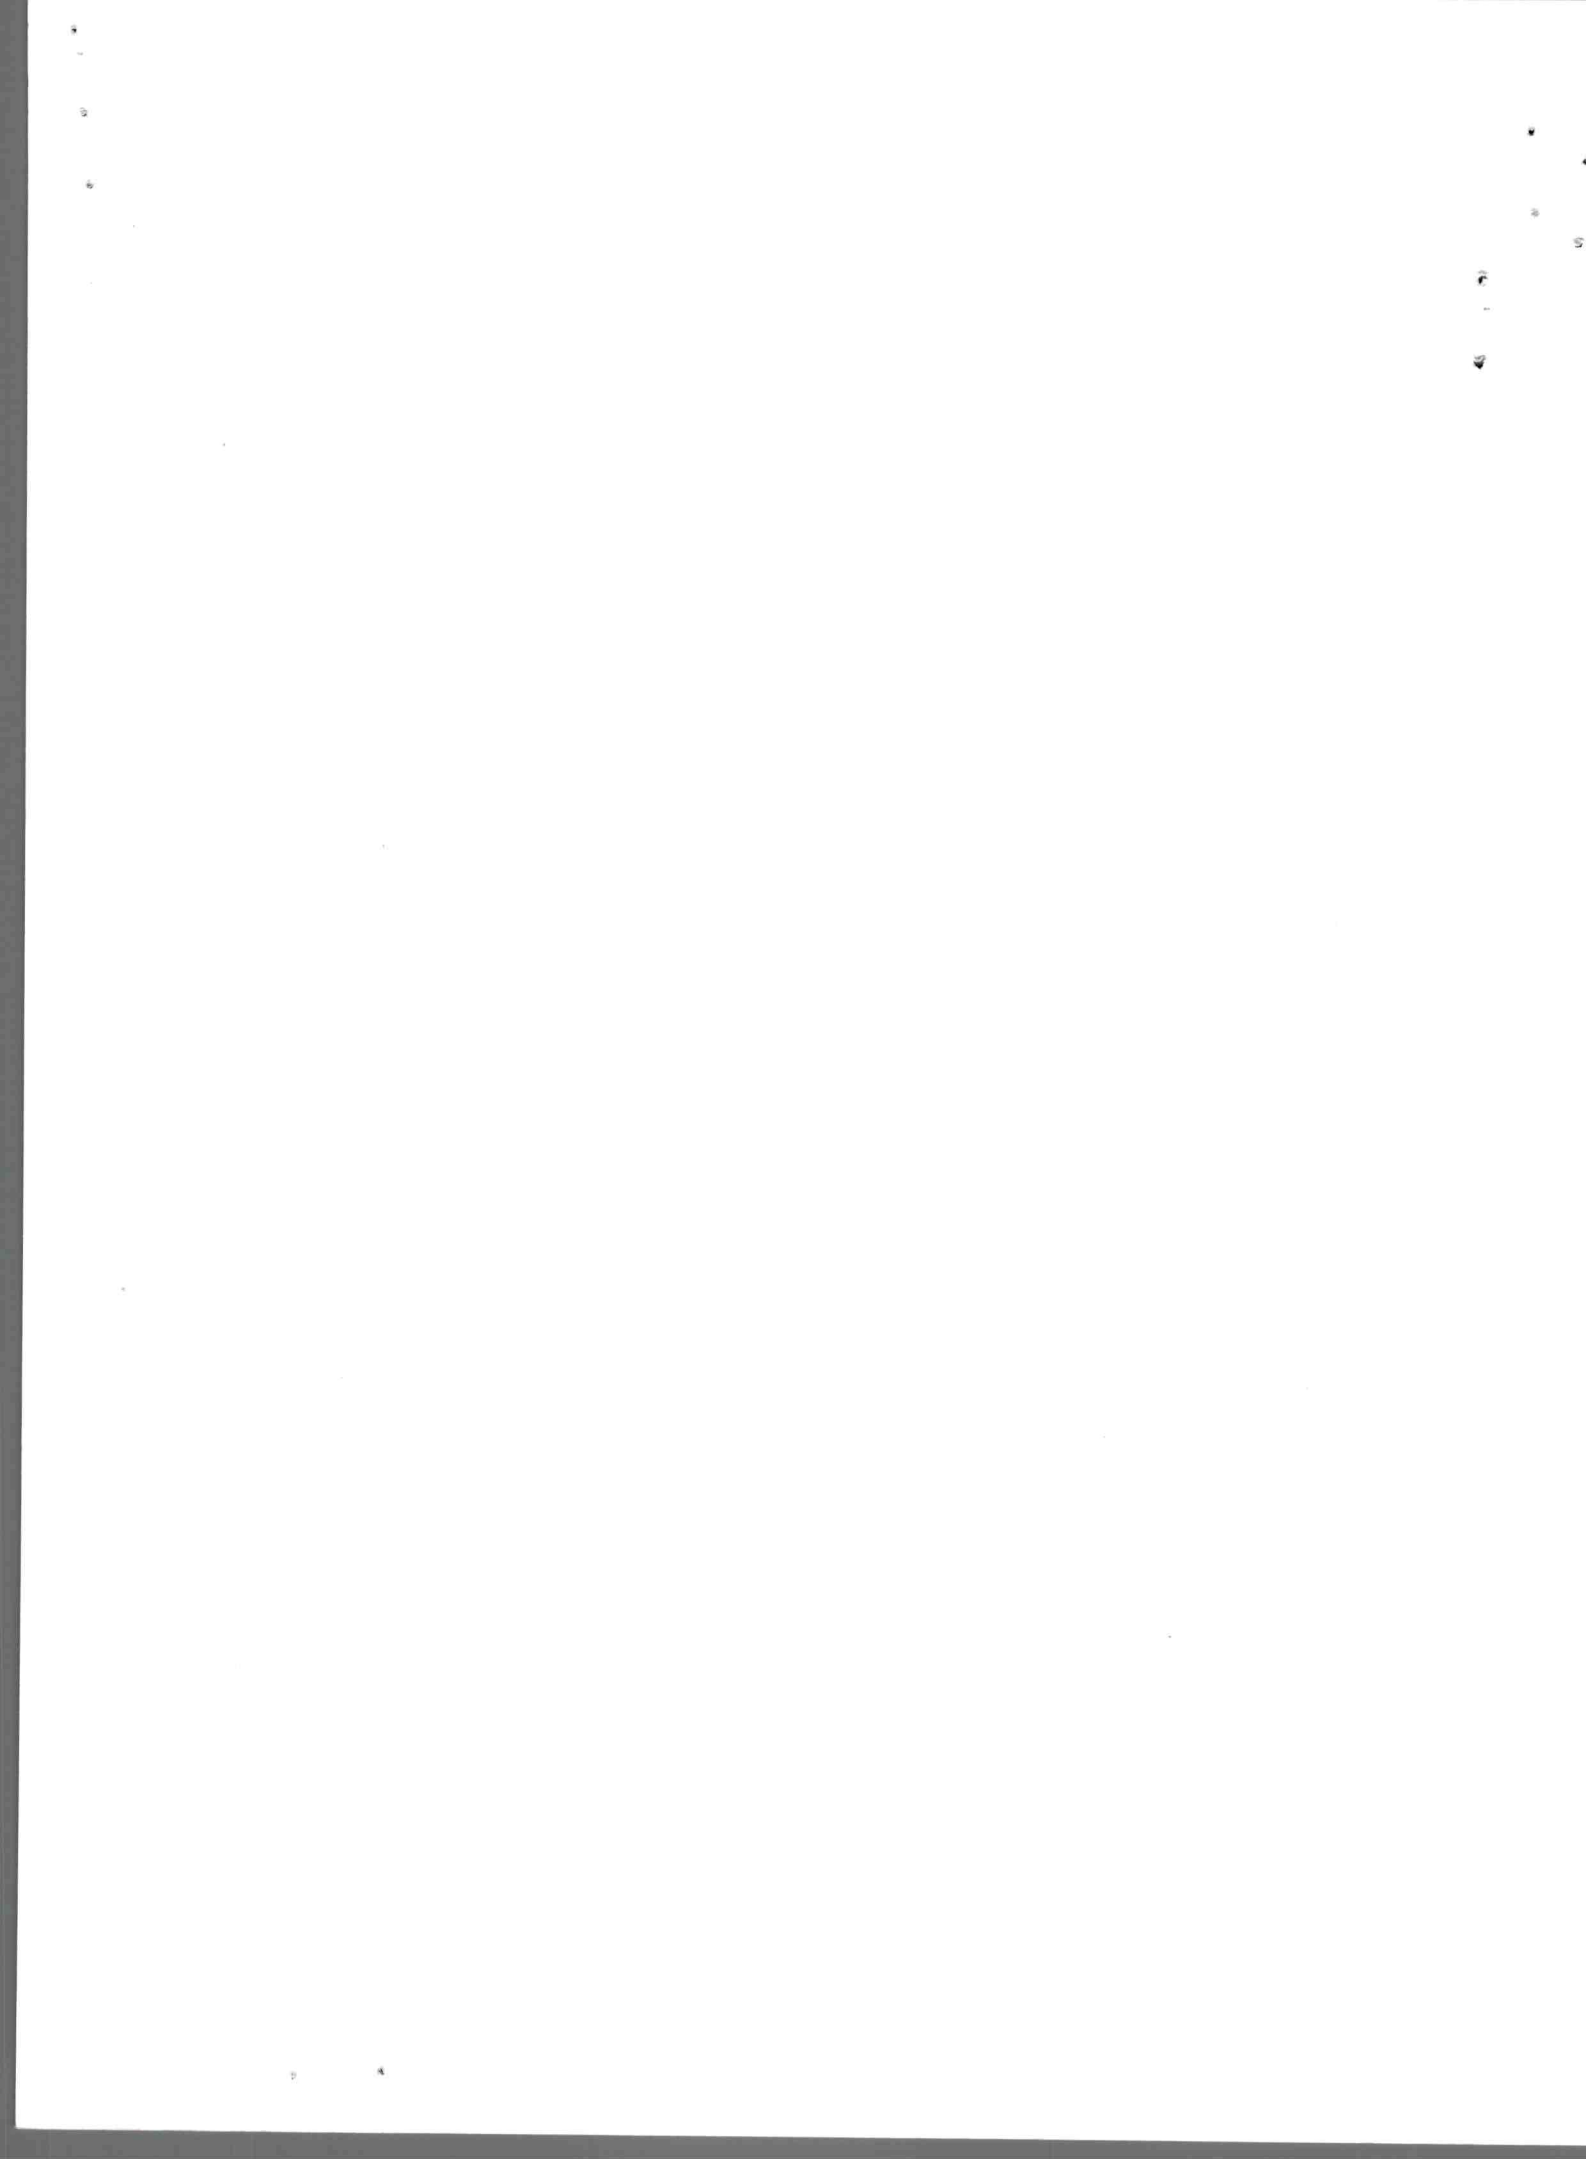



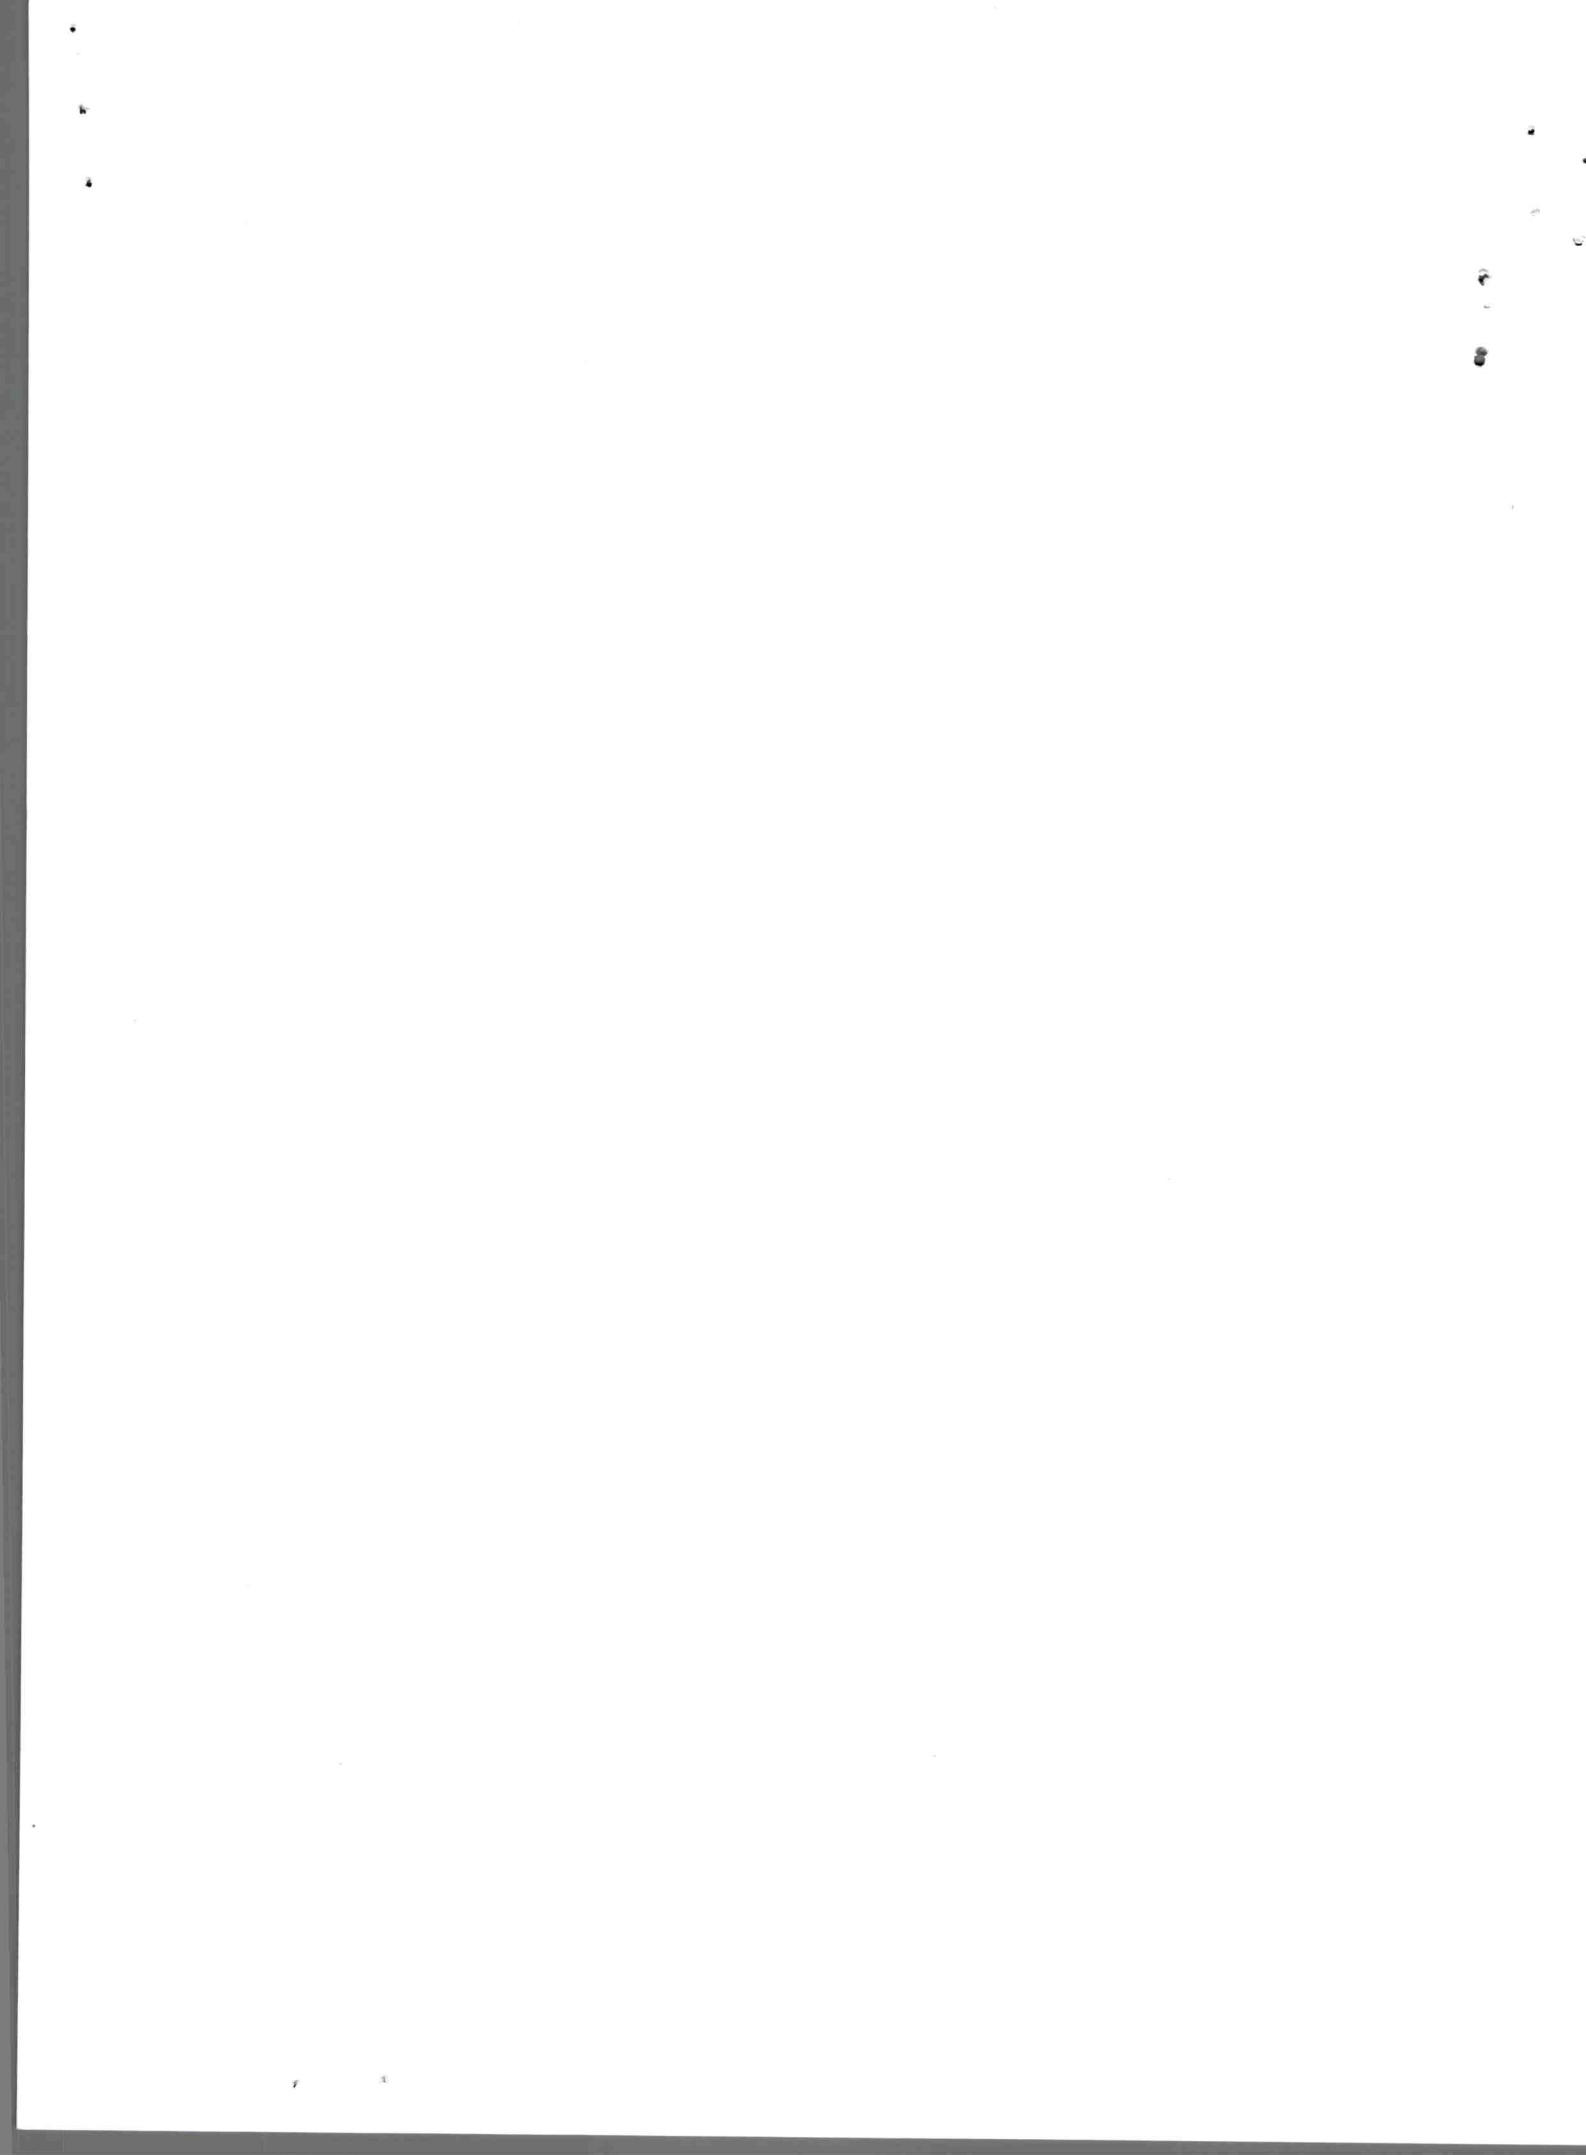

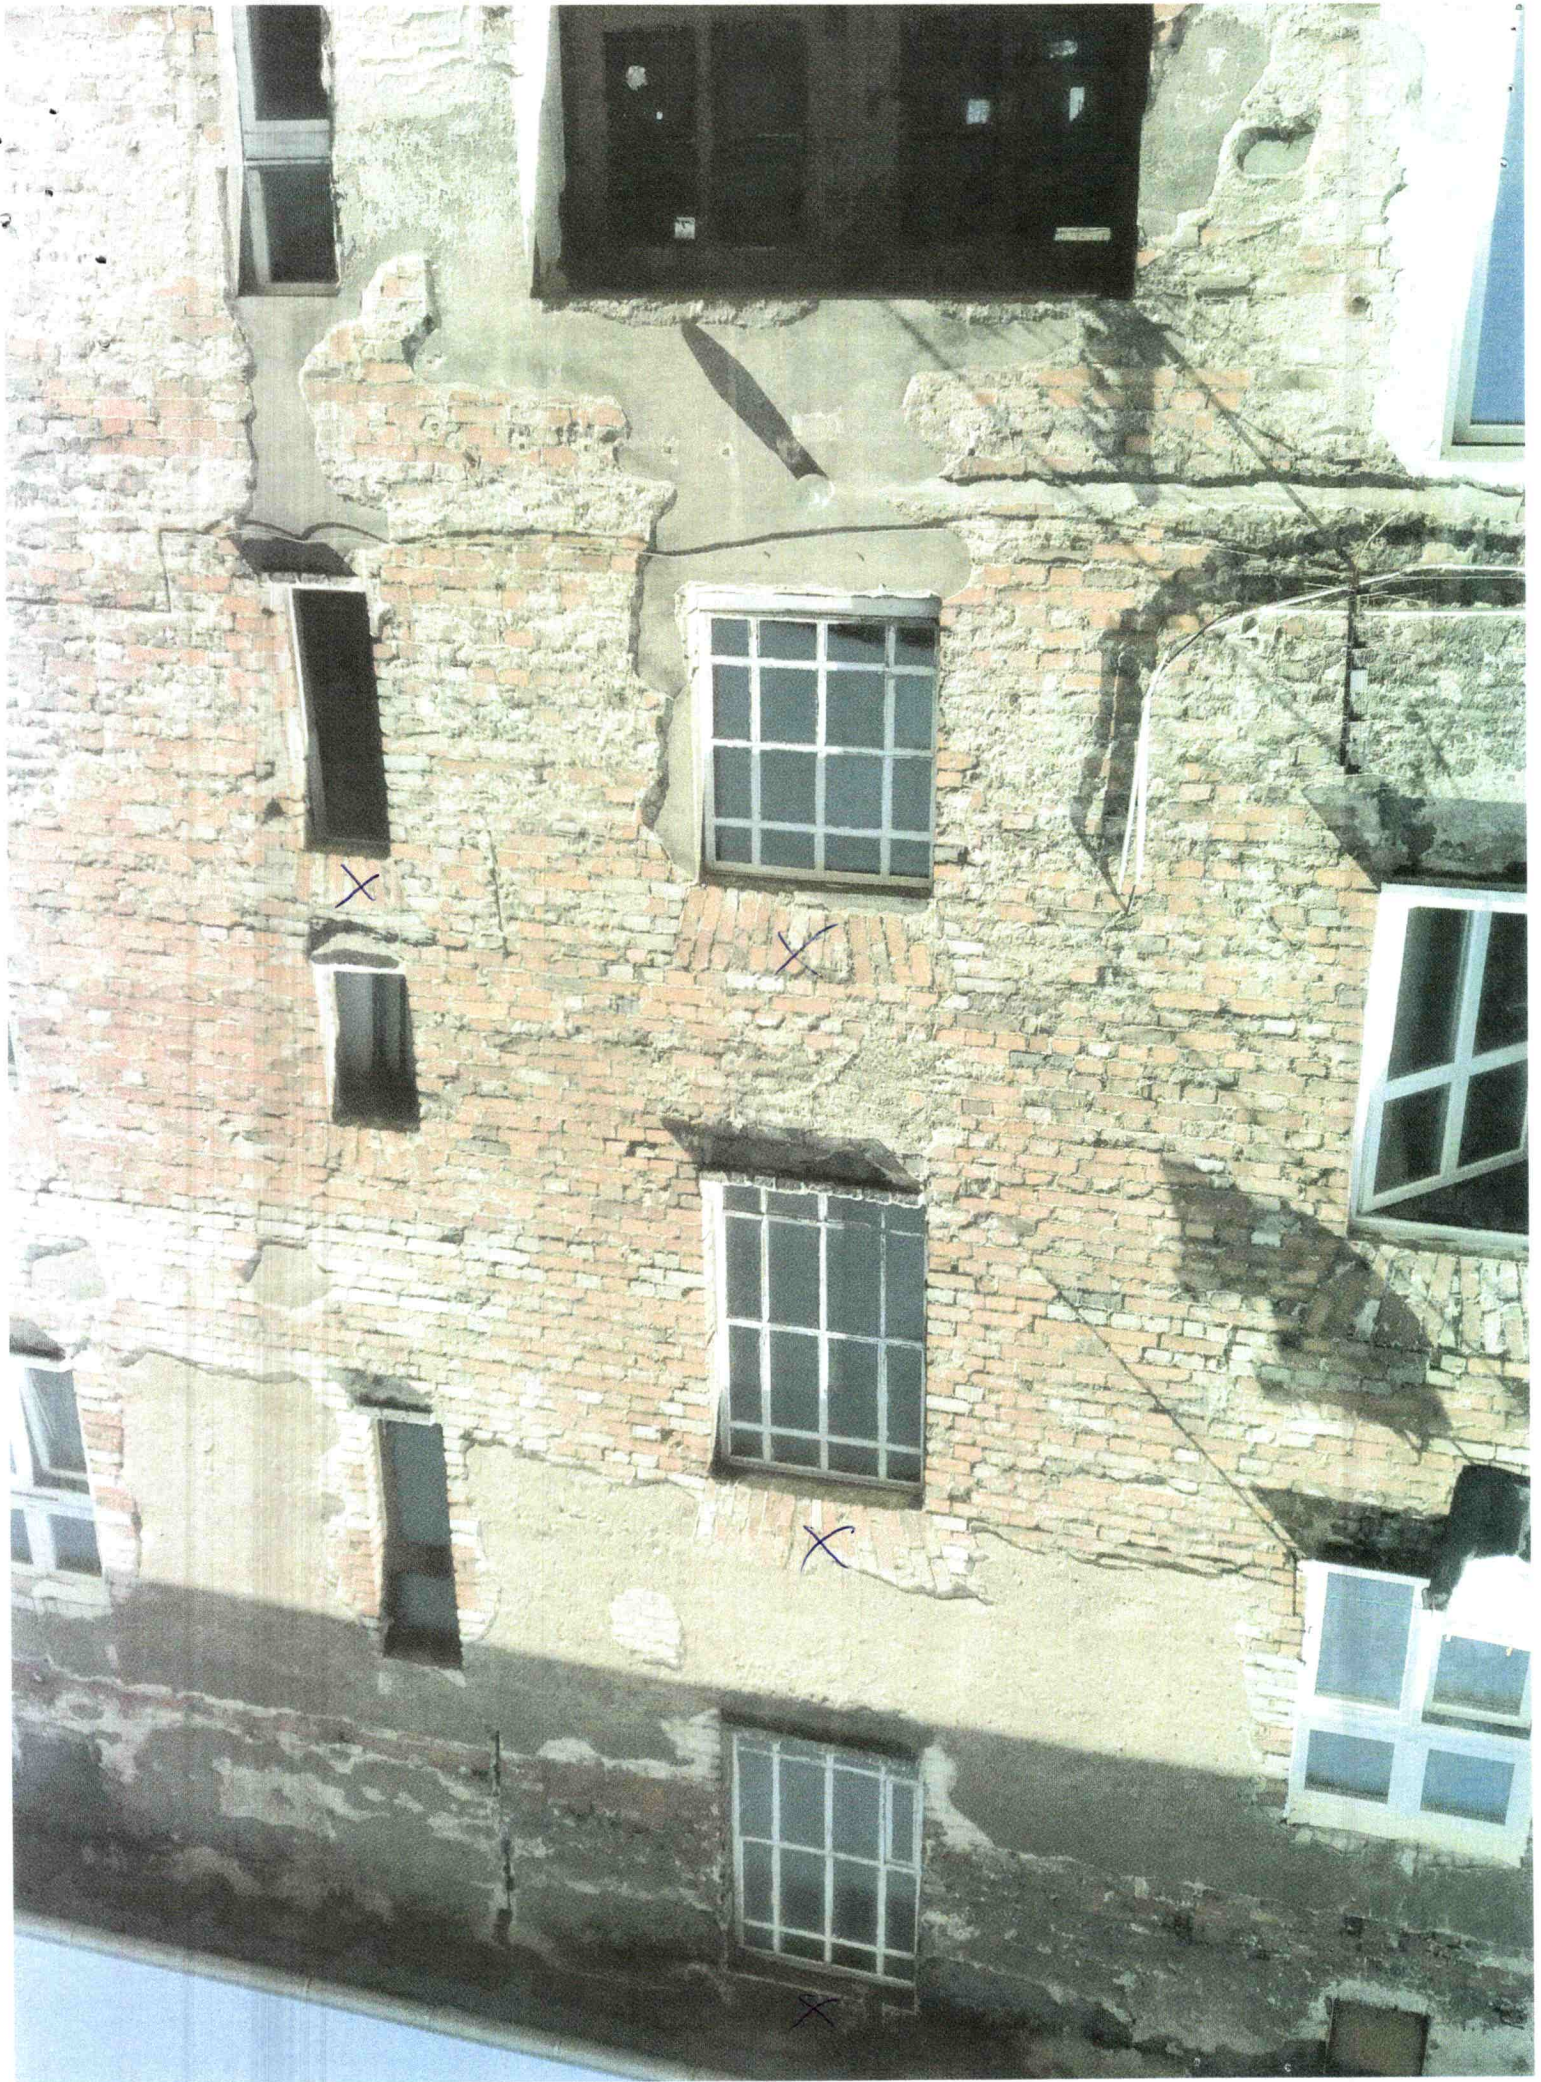


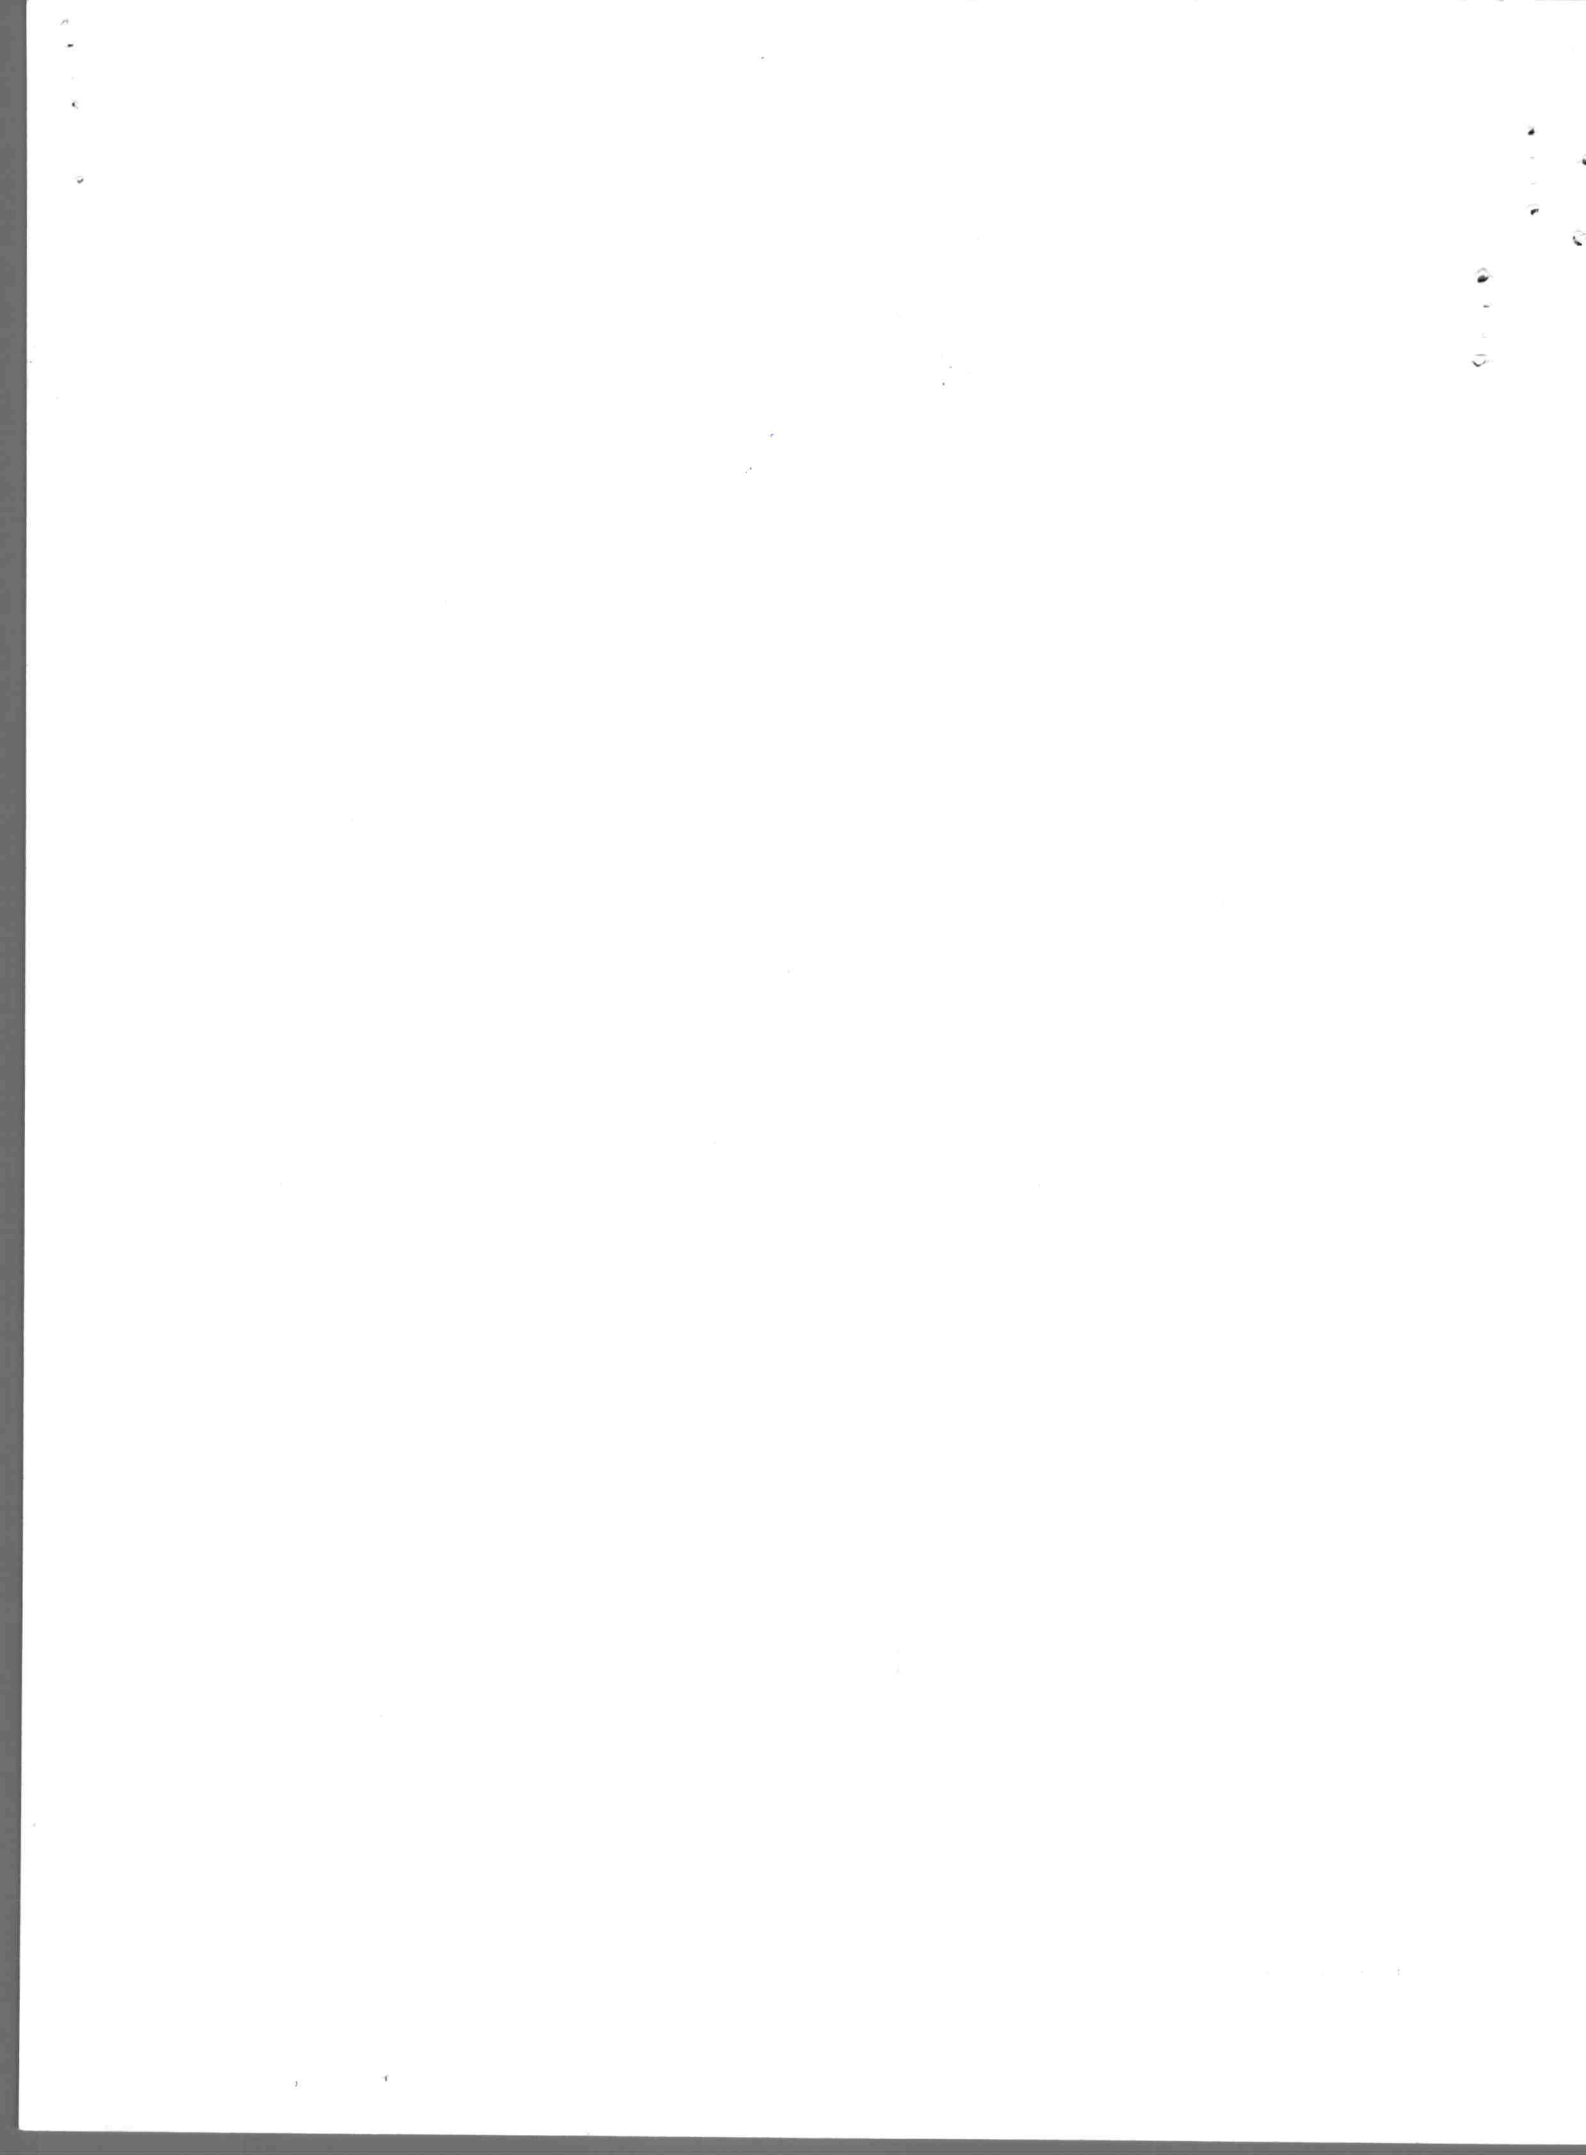

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR 4-01 0530-08 | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej analogia z blachy powlekanej plastizolem | m ² | | |
| | | 1,2*0,22 | m ² | 0,264 | |
| | | | | RAZEM | 0,264 |
| 3 | KNR-W 2-02 1001-07 | Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 wg istniejącego wzoru | m ² | | |
| | | 1,19*1,75 | m ² | 2,083 | |
| | | | | RAZEM | 2,083 |
| 4 | | nawiewnik higrosterowalny | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| | | 1,1+1,7*2 | m | 4,500 | |
| | | | | RAZEM | 4,500 |
| 6 | | podokiennik drewniany | m | | |
| | | 1,22 | m | 1,220 | |
| | | | | RAZEM | 1,220 |
| 7 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | 0,2 | m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |
| 8 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 10 km | m ³ | | |
| | | 0,2 | m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |

Inspektor Nadzoru Technicznego
 Decyzja nr 100/2018
 Upr. budowlana nr 100/2018
 w specjalności: budownictwo ogólne
 KURIA 1018/100/2018

Nakielska 42/1

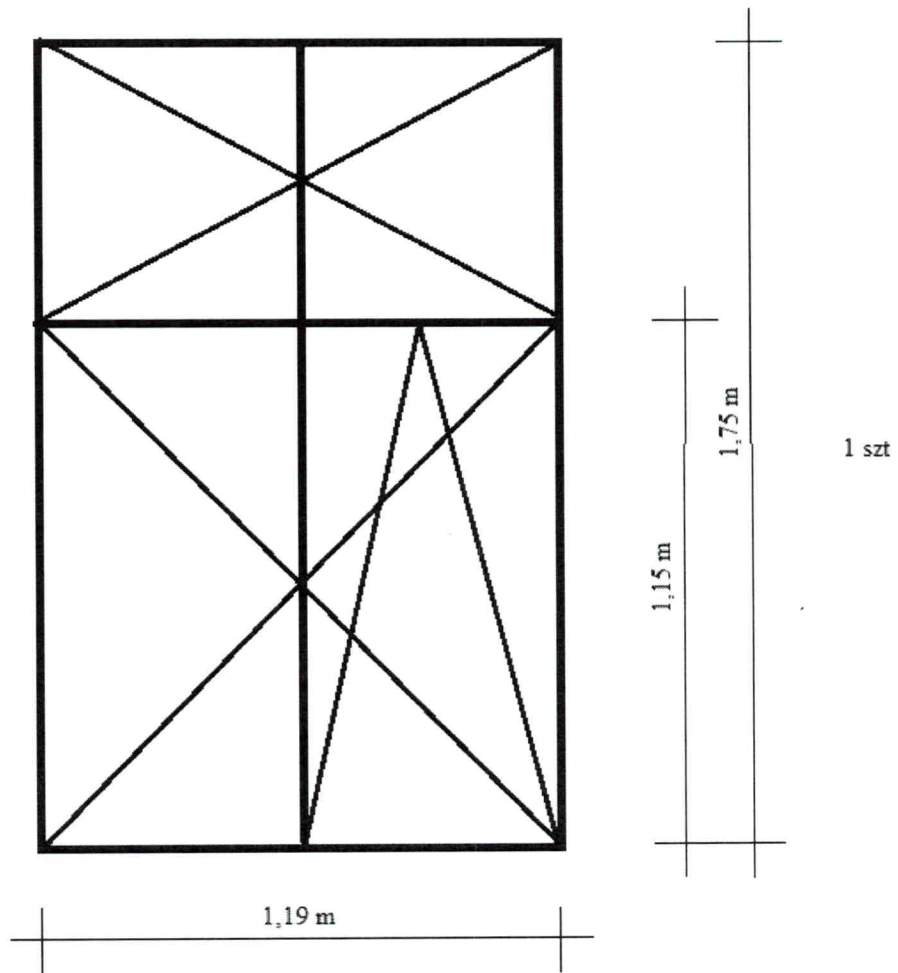

okno PVC 1,19 x 1,75
PW PVC 0,25 x 1,22

Inspektor
Gdln
Ariel Gawroński

•
•
•

Nakielska 42/1
okno pvc 1,19x1,75 - 1 szt
słupek 1,15
PW pvc 0,25x1,22

Inspéktor
Ariel Gaborowski

