




Zakład Kominiarski
STAŚKOWIAK

Iłowo 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Regon 092587551, Nip 953-176-58-52
TEL. 601711885

OPINIA NR 47/2019/ADM

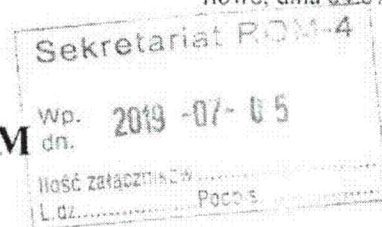

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej nr 28
dotycząca lokalu nr 2 administrowanego przez: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Piotr Staśkowiak upr. 3861 w celu:

Wskazania miejsca podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Kratkę wentylacyjną w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 5 (patrz szkic na odwrocie opinii) po wcześniejszym odłączeniu pieca kaflowego na paliwo stałe.
2. Piec centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania na gaz w pomieszczeniu kuchnia należy podłączyć do przewodu kominowego nr 6 (patrz szkic na odwrocie opinii), który należy dobudować przez sufit pomieszczenia i wyprowadzić ponad dach.
3. Dla pomieszczenia łazienka należy dobudować przewód kominowy rurą metalową \varnothing 150mm przez sufit pomieszczenia, przewód ocieplić i wyprowadzić ponad dach.

W przypadku stwierdzenia niebezpiecznego stanu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na brak konieczności odłączenia od sieci gazowej. W przypadku stwierdzenia powstania zewnętrznego jest przyczyną zwrotnego ciągu kominowego w podanej kominowej przewodzie. Przewód jest dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zamkniętą wentylacją (obec zapachy itp.) i przesyła nad dachem.

Inne uwagi:

Za samowolną zmianę podłączeń zakład kominiarski nie odpowiada!


Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.). Ustawę o Ochronie p.poż. (Dz. U. Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R. poz. 351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz.: ADM,a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis



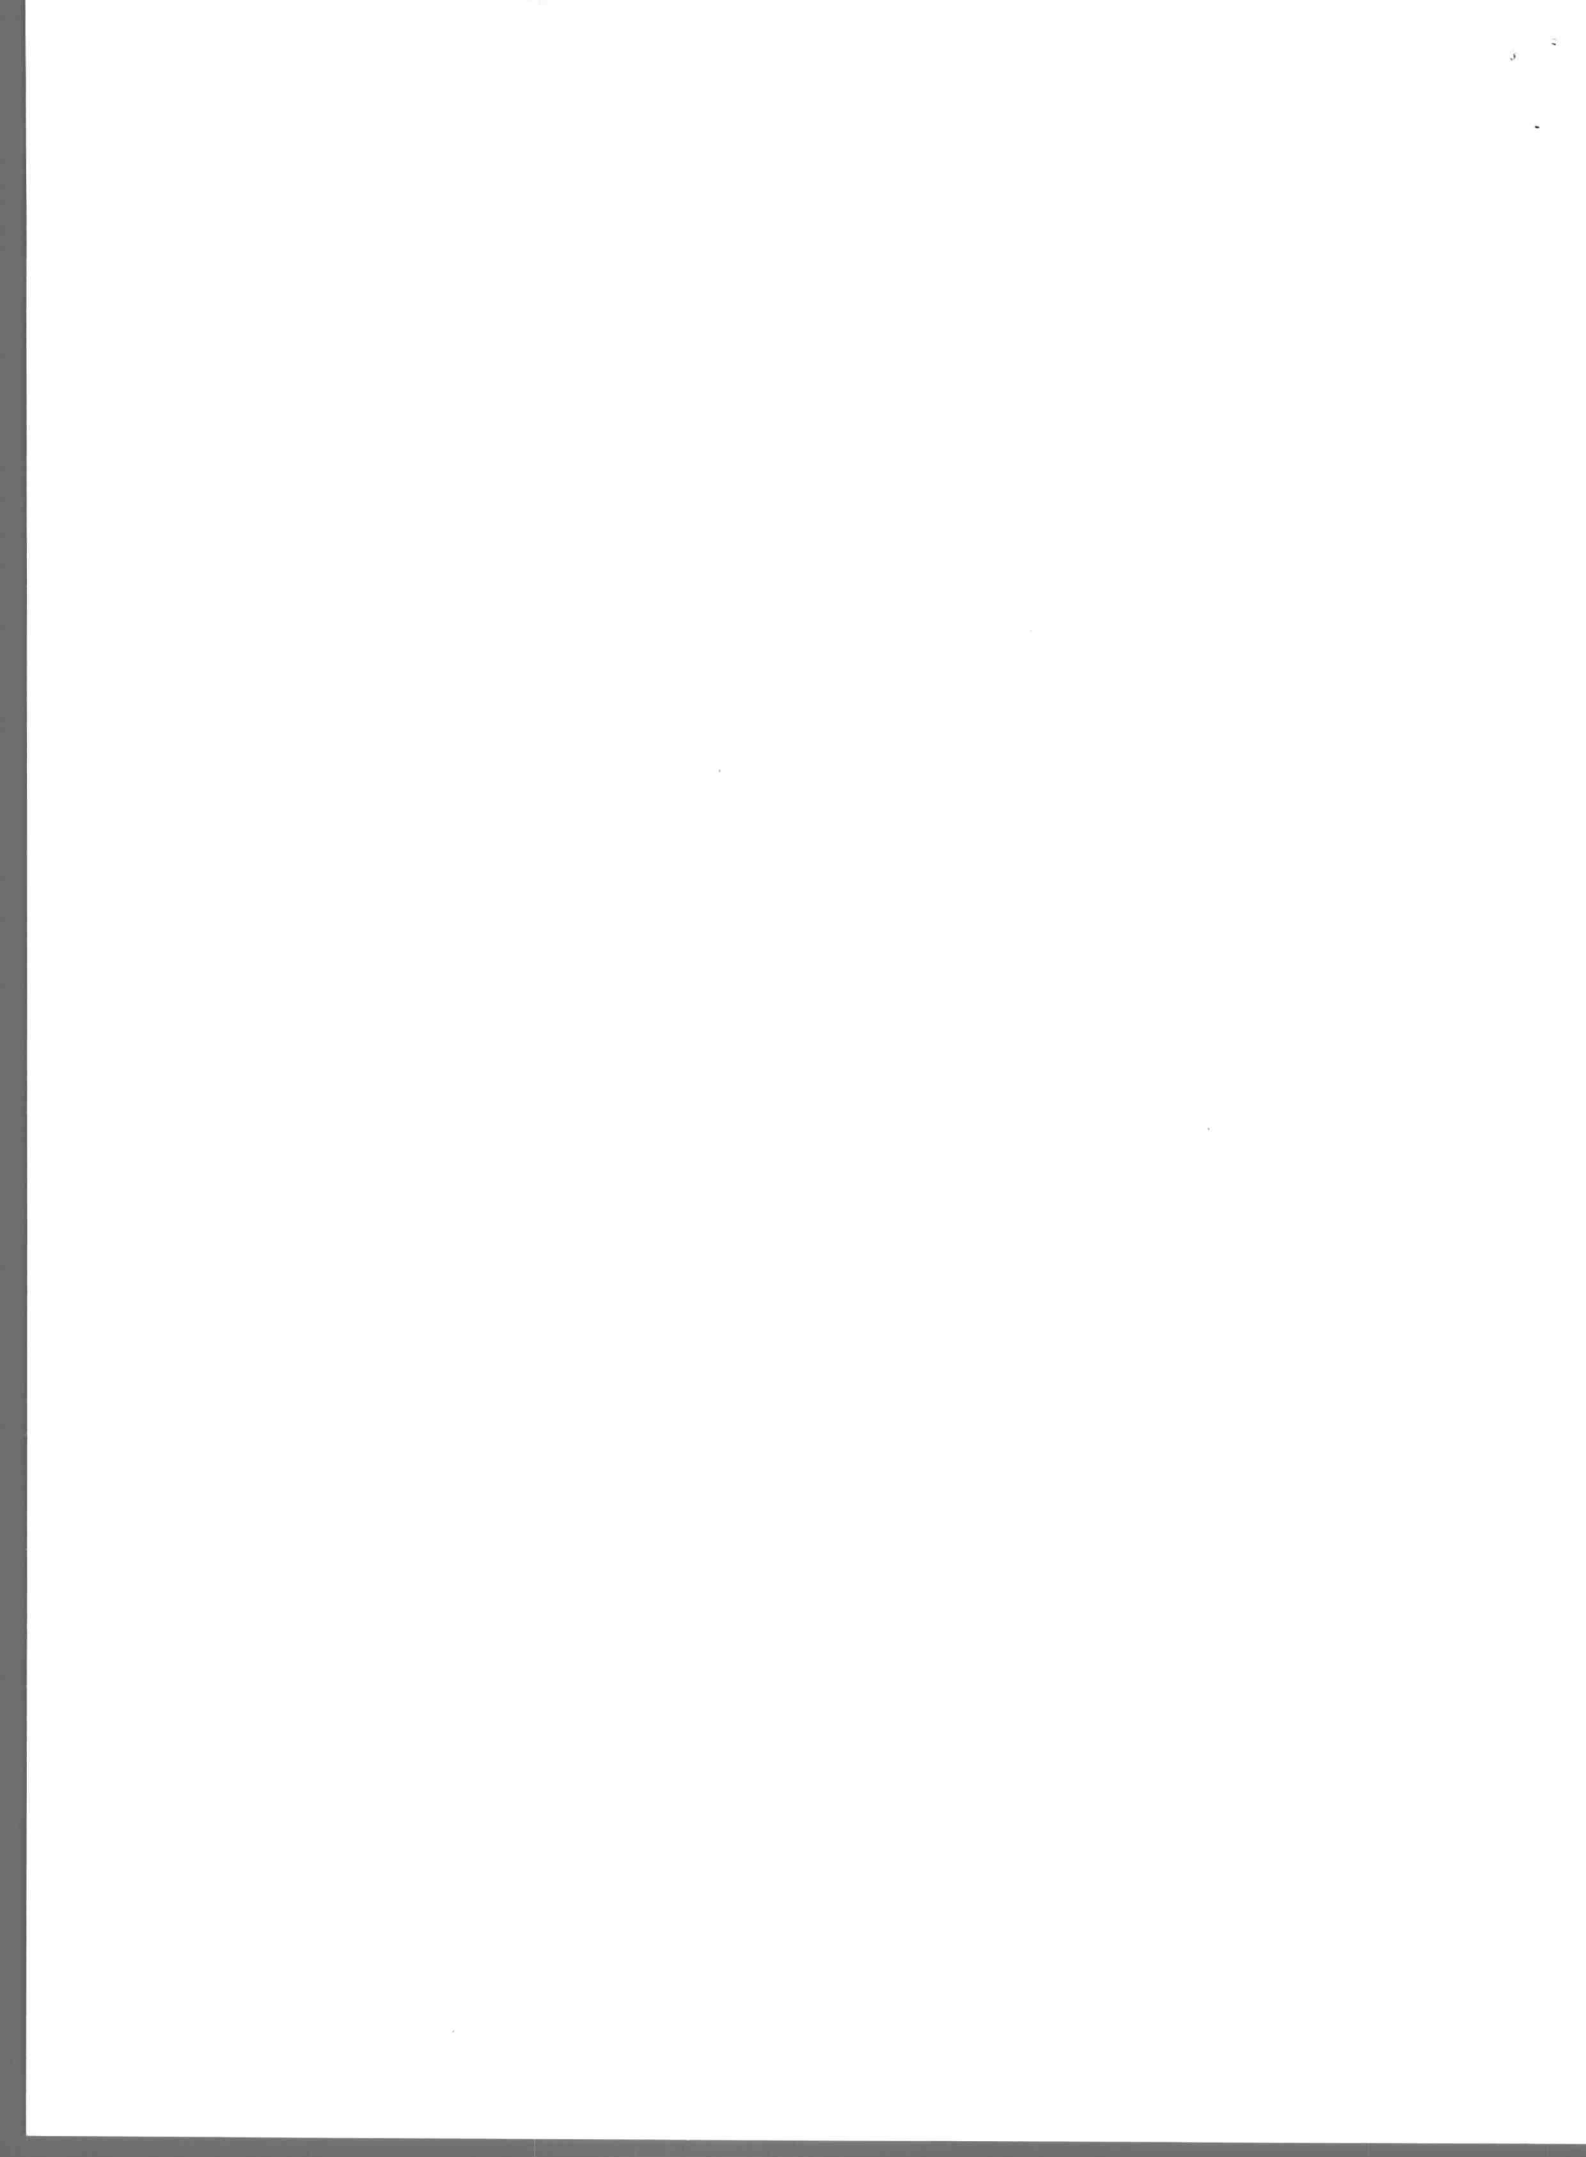

4
0 mb
5
0 mb


P. Kaf. Pokój m2 (odłączyć i podłączyć kratkę wentylacyjną)

6
0 mb

P. C.O. Gaz Kuch. m2 (dobudować)

7
0 mb

W. Łaz. m2 (dobudować)

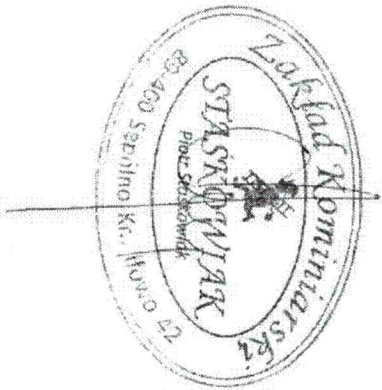

Ulica: Przemysłowa 28 / 2 w Bydgoszczy