



Opinia Nr .196... /2019.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych wBYDGOSZCZ.....ul. NOWOGRODZKA..... Nr ...12..... dotycząca mieszkania Nrm.2..... Pana /i/ .Administracja.Domów.Miejskich..ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego PanaŻuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr3,7..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia .NR.3.wentylacji.w.łazience..Kratkę.wentylacyjną.połączyć.z.przewodem.stalowym.kanałem. Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę

....spiro.o.przekroju.150.mm.NR.7.pieca.CO.GAZ.w.kuchni...NA.WYLOCIE.PRZEWODU.WENTYLACJI.....
....LAZIENKI.ZAINSTALOWAC.NASADĘ.TURBOWENT.....

2. Urządzenie (a) .wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~. Podać rodzaj urządzenia do.przewodu.kominowego.Zainstalować.kratkę..o.wym.otworu.wlotowego.14.x21.cm.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) działa (ją) wadliwie z przyczyn Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagipo.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :
Dniapodpis.....




Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)

ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominarski
Witold Żuchowski
upr. mistrz nr 19034 z dn. 23.06.86r.
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. kom. 601 833 620
Pieczeń i podpis

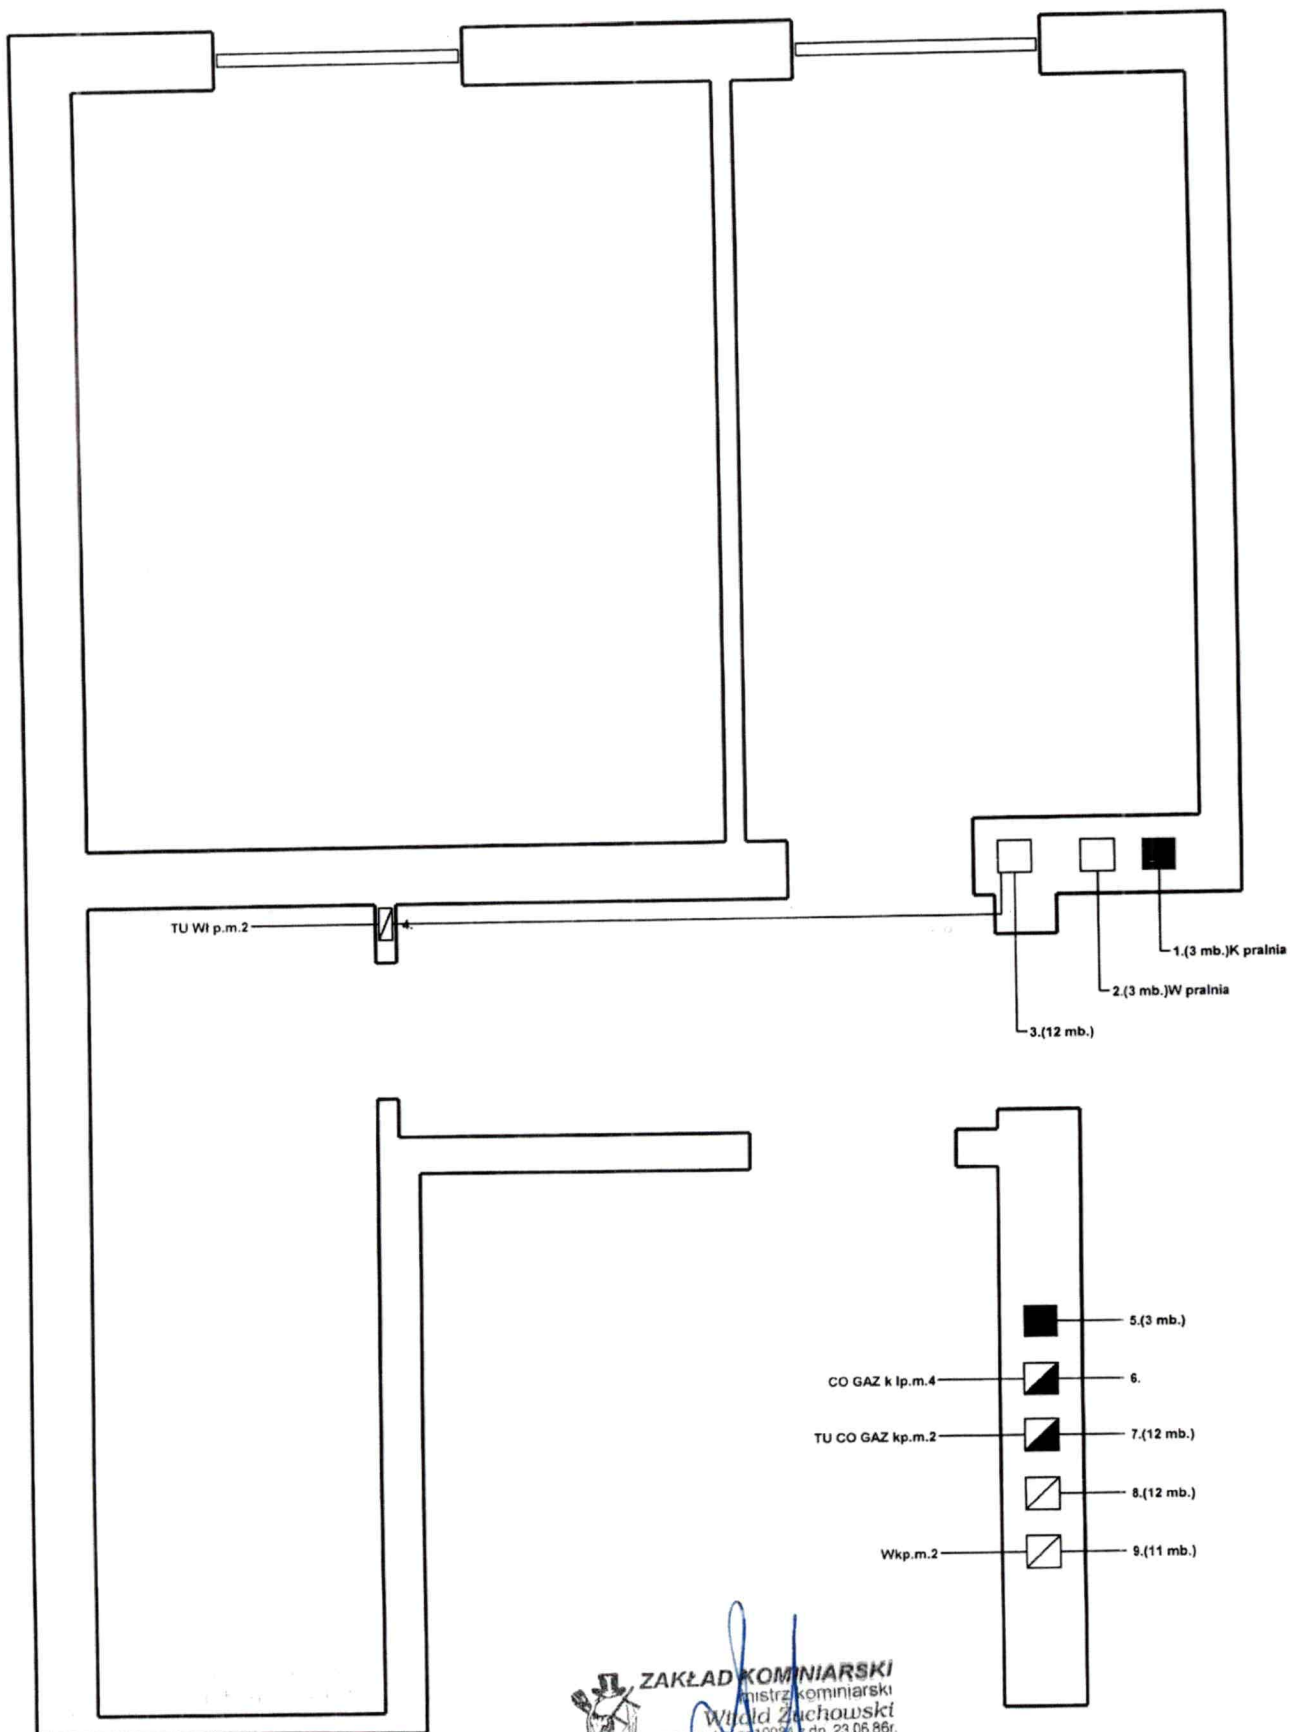

ZAKŁAD KOMINIARSKI
 mistrz kominiarski
Włodzisław Zachowski
 upr. miast. nr 45054 z dn. 23.06.88r.
 ul. Głęboka 21, 85-313 Bydgoszcz
 tel. kom. 601 633 620