


LEGENDA:



Przewody zasilające C.O.
Przewody powrotne C.O.
Poj. grzejnik pionowy

Opis działki instalacji:

- średnica nominalna,
- prędkość w przewodzie,
- przesyłana moc cieplna,
- przepływ masowy

DN 15 0,09 m/s
1448 W 47,2 kg/h


Opis grzejnika:

- moc cieplna
- nastawa na zaworze regulacyjnym
- typ grzejnika,
- wymiar grzejnika

Φ=1220 W 3,50
22KV/500 1400 mm

Lokalizacja pionów C.O.

Grzejniki montowane do ocieplenia na wspornikach.

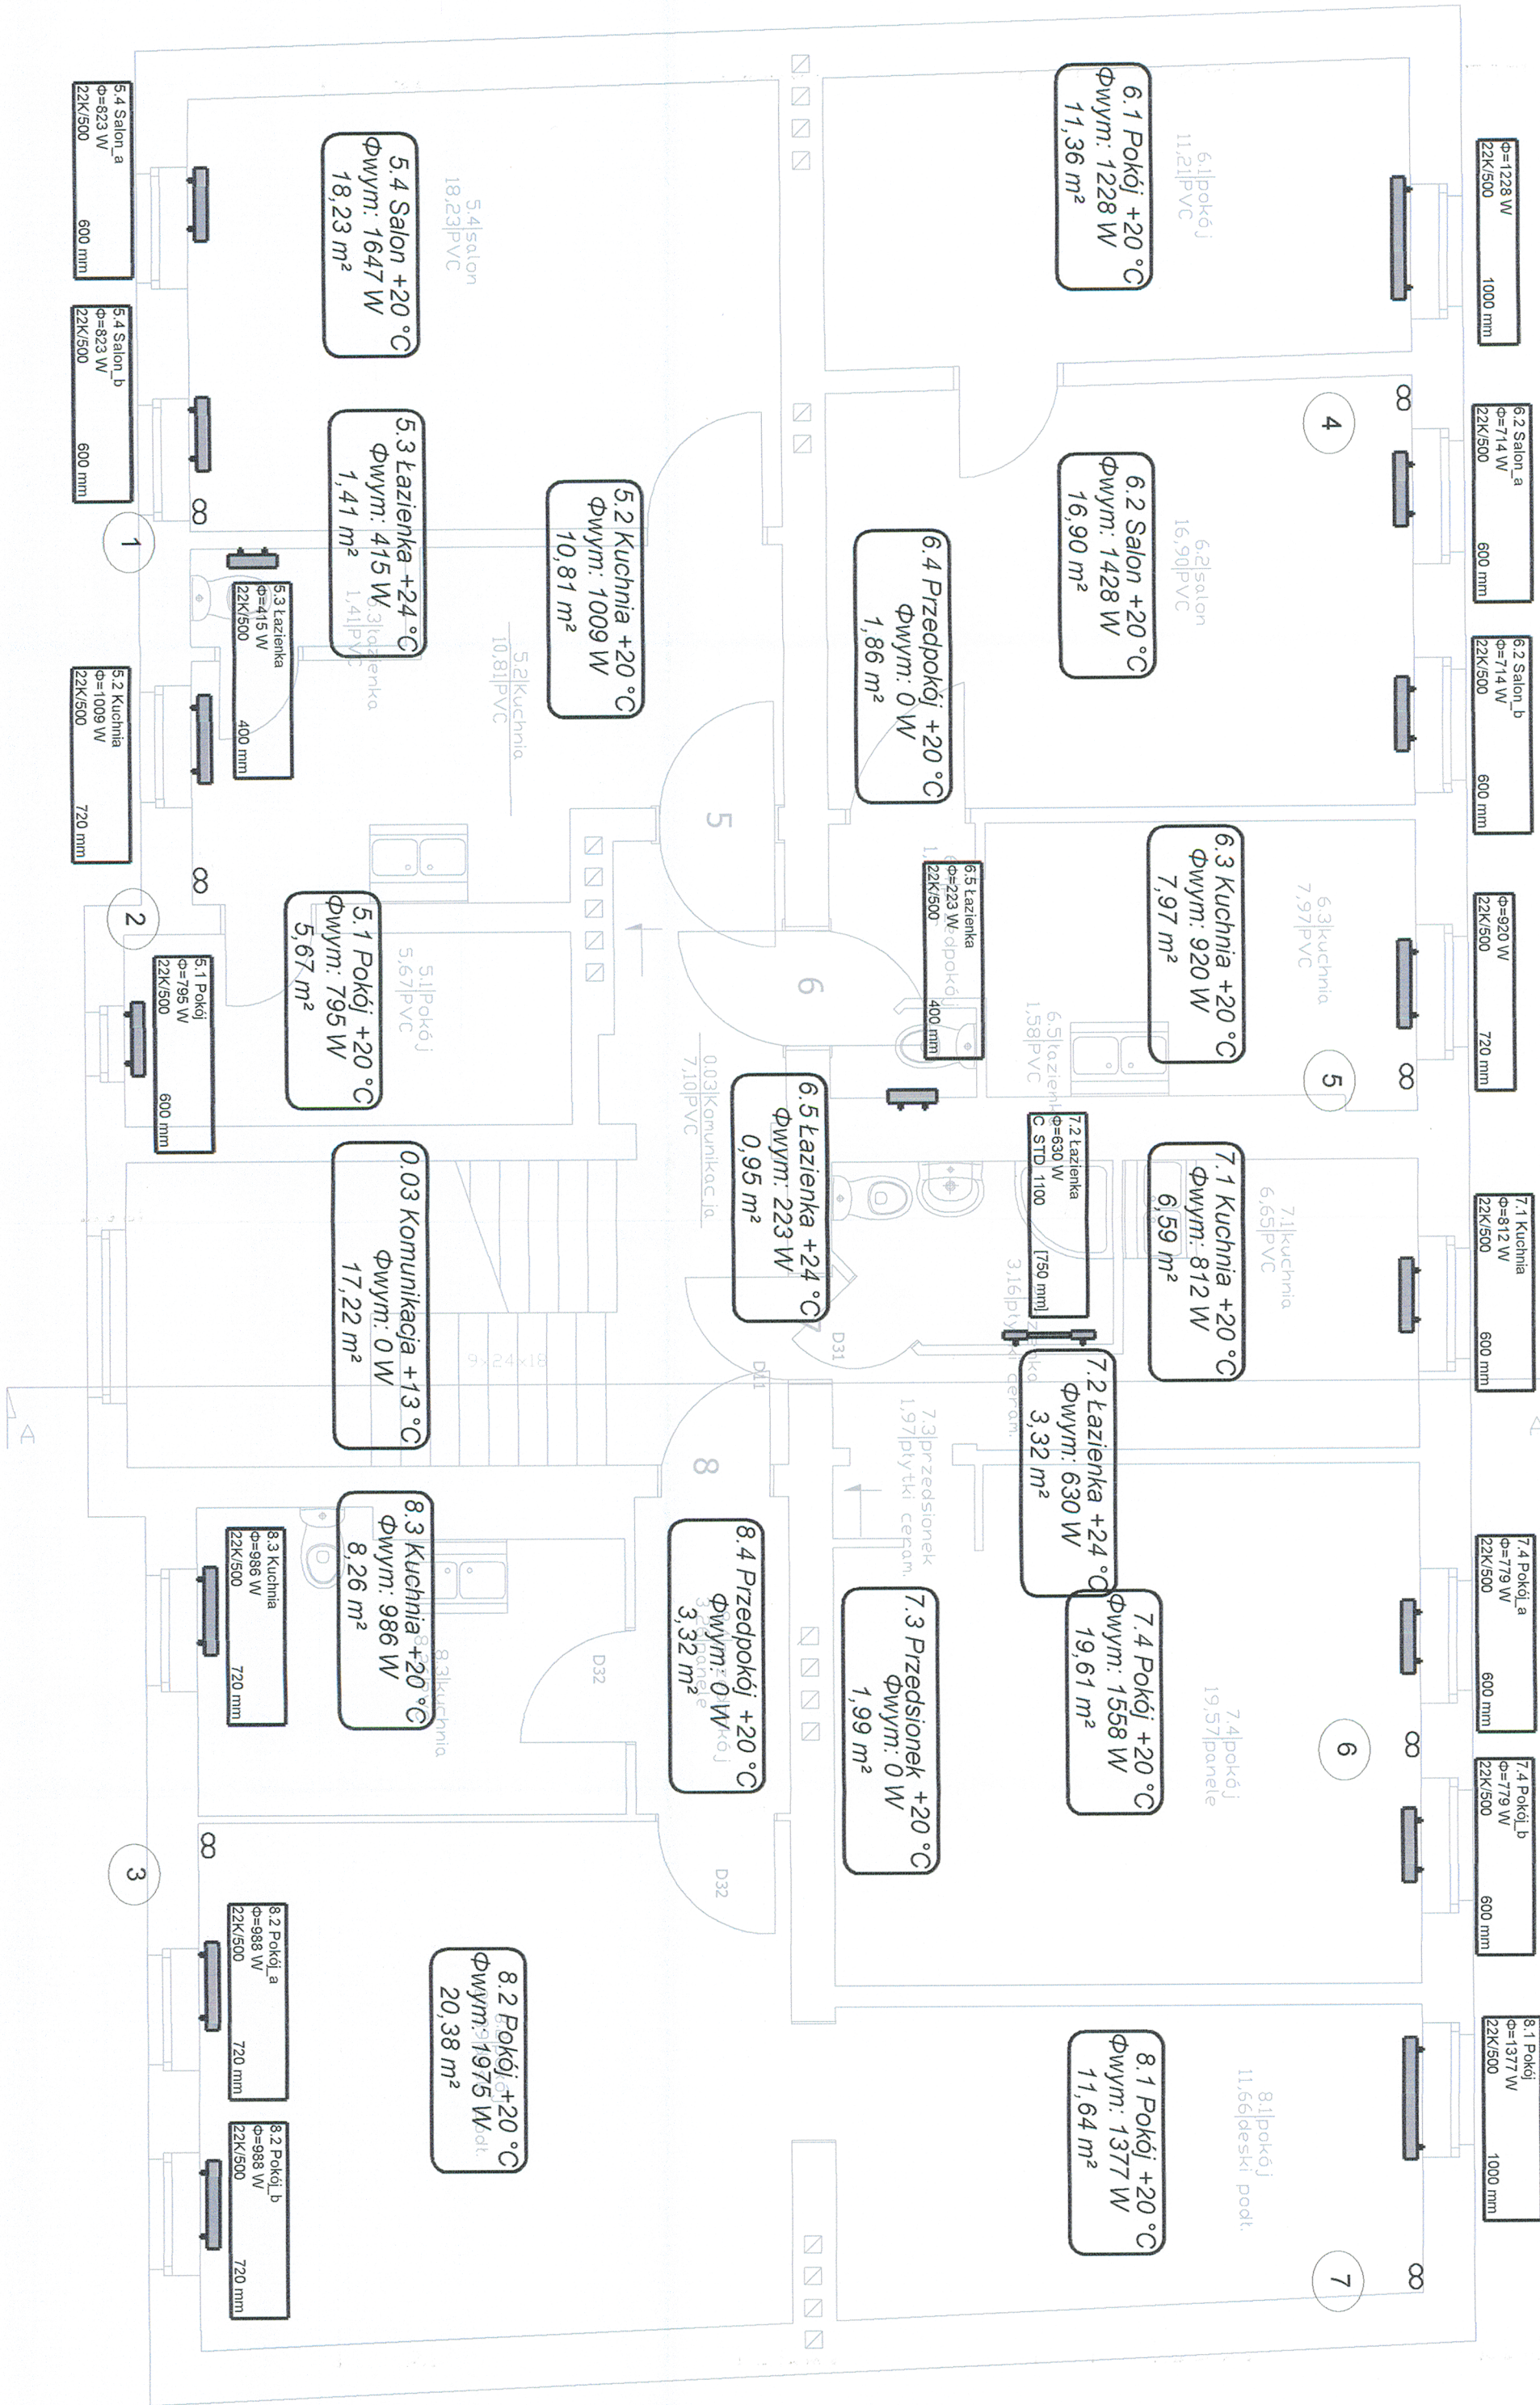

INWESTOR:		Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1 85-102 Bydgoszcz	
INSTRUKCJA:		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy Bydgoszcz, ul. Ugory 18, dz. nr 205, obj. 99	
NAZWA RYSUNKU:		BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE mgr inż. ANNA WAREKIEWICZ	
SKALA:		1:50	
Rzut i piętra - Instalacja centralnego ogrzewania		Sanitarna	
Faza:		NR AKRUSZA S - 08	
PROJEKT BUDOWLANY		01.08.2016	
FUNKCJA:		NR UPRAWNIENI	
AUTOR:		BRANŻA	
PROJEKTANT		KUP 0152/POG.09	
ASYSTENT		SANITARIUM	
PROJEKTANTA		SANITARIUM	
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Kazimierz Robienek	