



Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 2  
ul. Broniewskiego 10

Rzut parteru

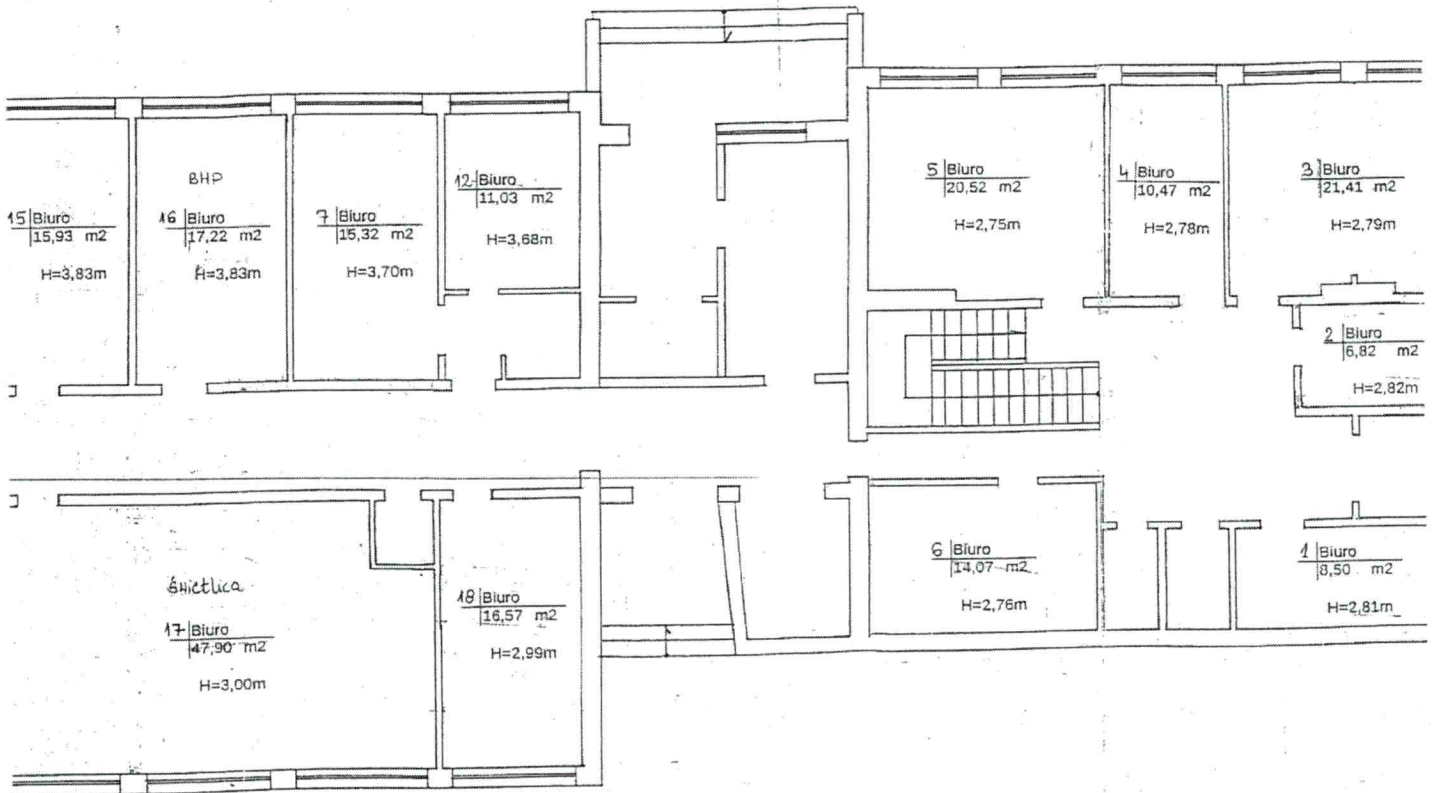

Sporządziła:

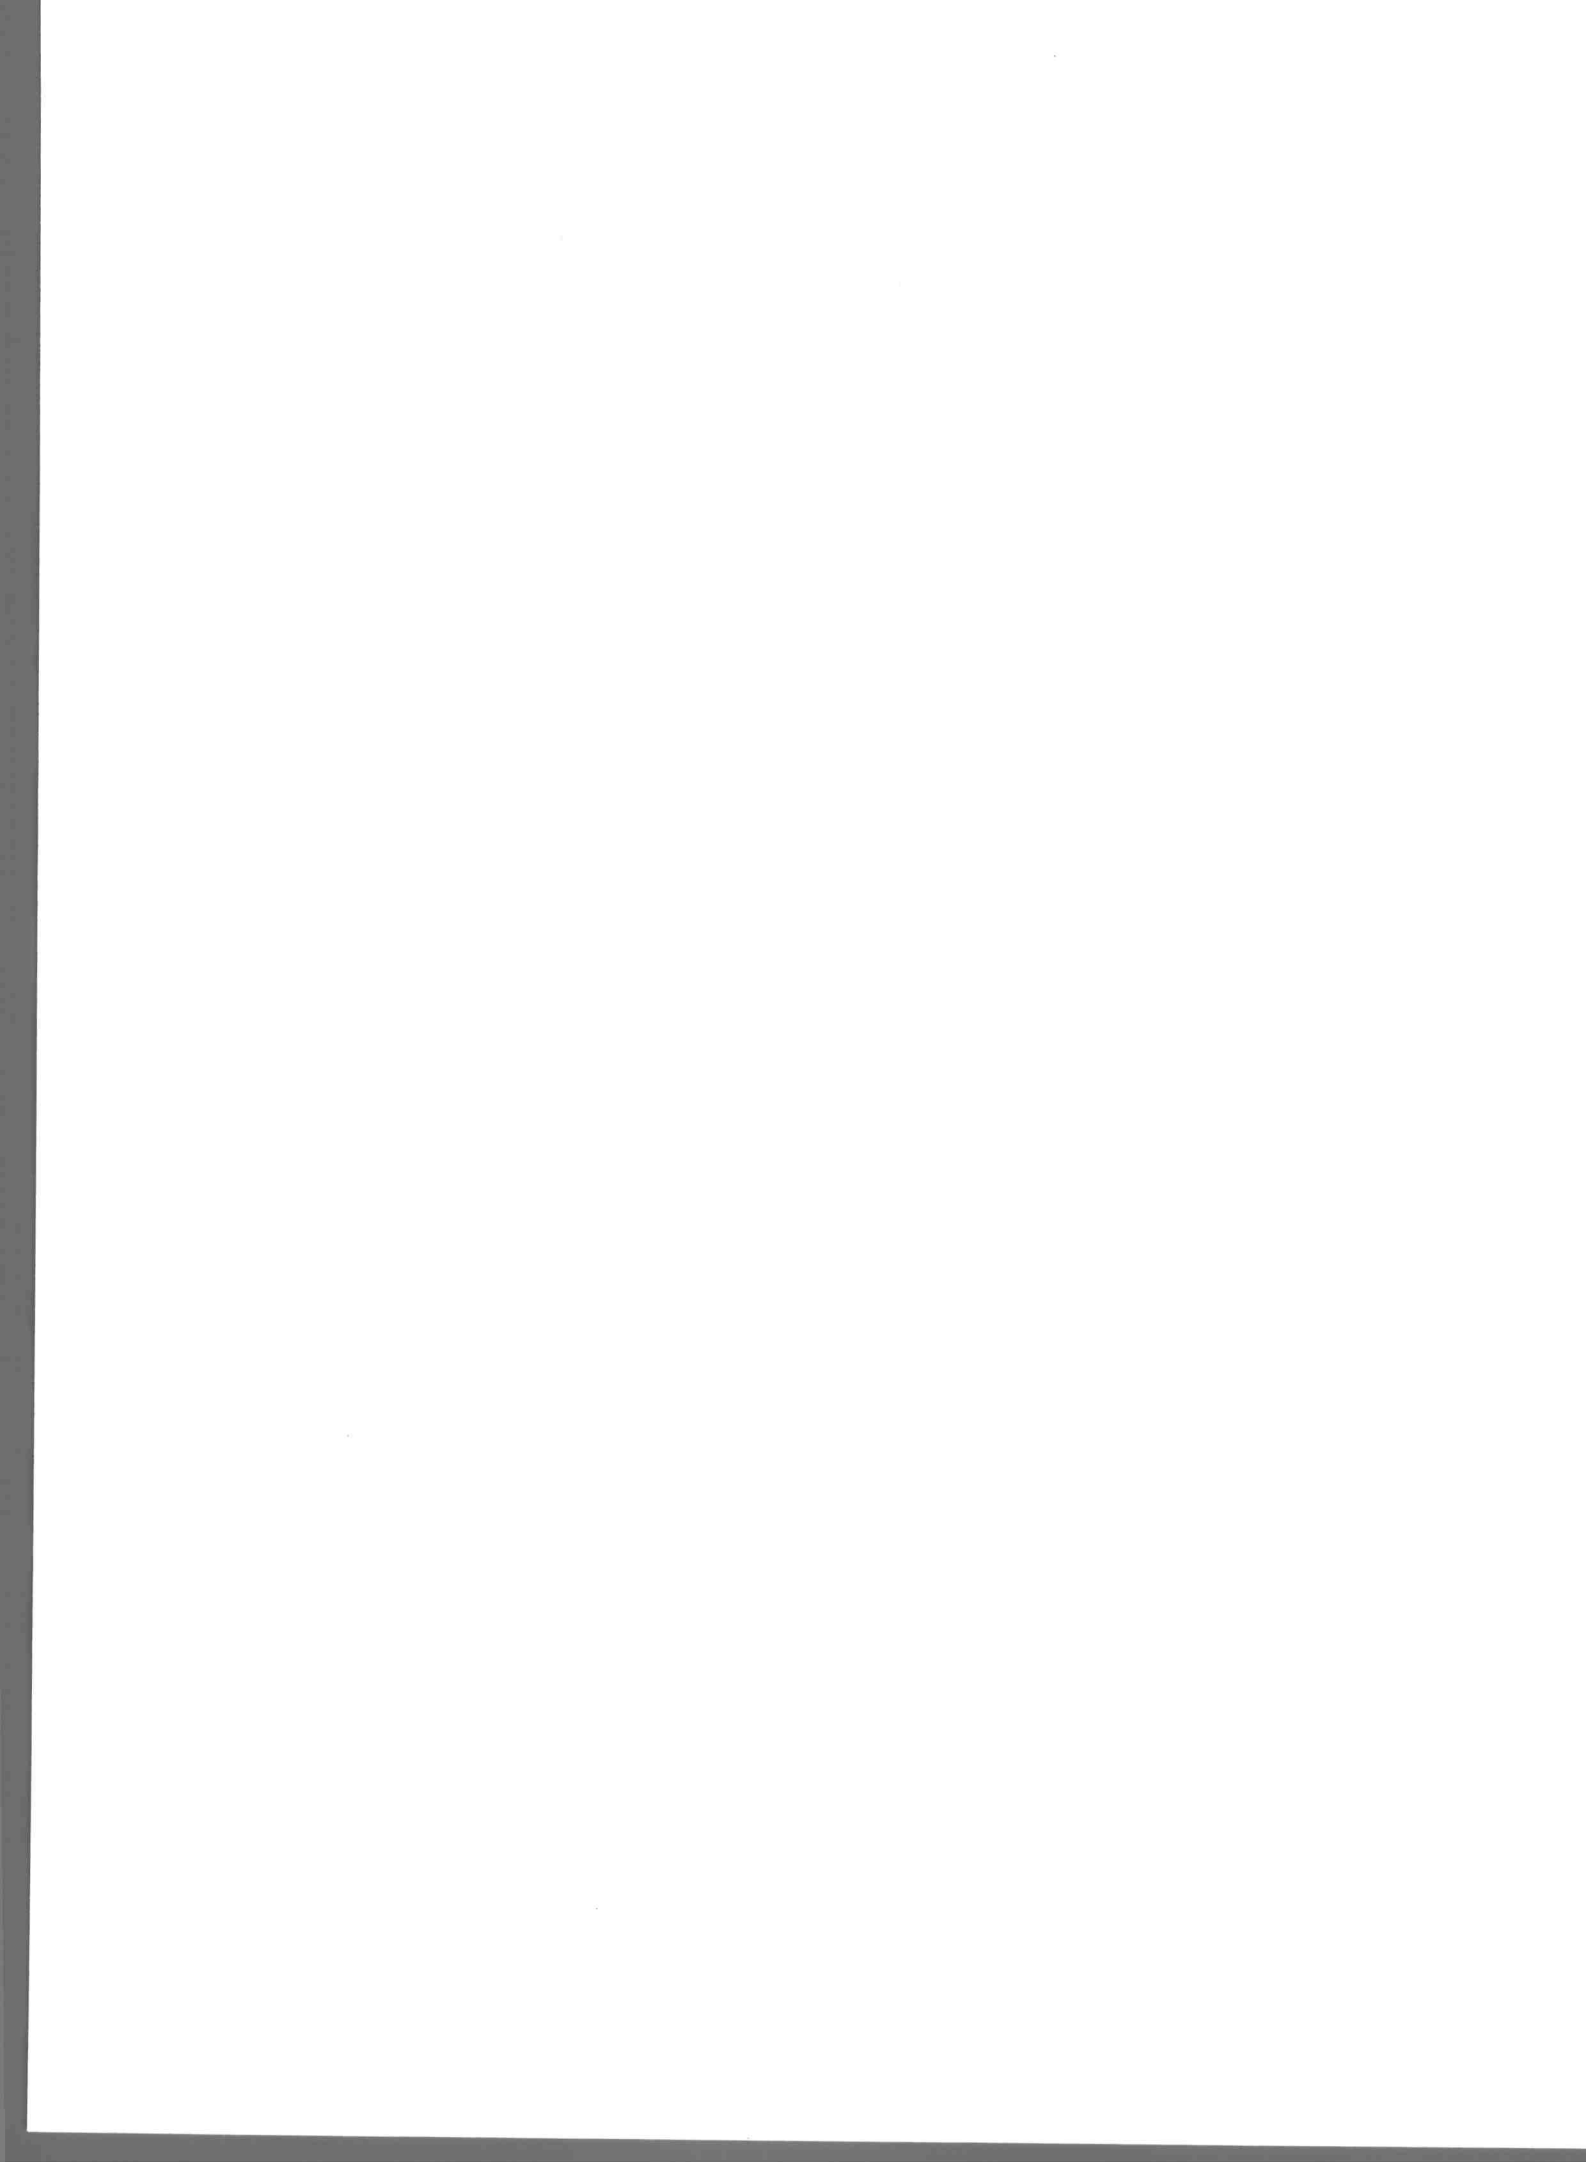

Wzrost Protokołu z przeglądu  
okresowego / serwisowego klimatyzacji

## PROTOKÓŁ

Bydgoszcz, dnia.....

Z wykonania przeglądu konserwacyjnego / naprawy z dnia .....

Dla urządzenia klimatyzacji zainstalowanej w:

Adres siedziby.....

Nr pokoju.....

Model urządzenia.....

Nr seryjny urządzenia .....

Wykonane czynności:

- sprawdzenie szczelności instalacji freonowej.....
- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia.....
- sprawdzenie poprawności działania urządzeń.....
- czyszczenie jednostki wewnętrznej.....
- czyszczenie jednostki zewnętrznej .....
- sprawdzanie drożności układu odprowadzania skroplin .....
- uzupełnienie czynnika chłodniczego [w kg] .....
- odzysk czynnika chłodniczego [w kg] .....
- czyszczenie filtrów powietrza w jednostce wewnętrznej.....
- sprawdzenie połączeń elektrycznych i sterujących .....

Uzyskane parametry pracy:

- rodzaj czynnika chłodniczego w instalacji .....
- ilość czynnika chłodniczego w instalacji ..... [kg]
- ciśnienie pary suche (LP).....[bar]
- ciśnienie cieczy (HP) .....[bar]
- pobór prądu sprężarki L1.....[A]; L2.....[A]; L3.....[A]
- różnica temperatur (schłodzenie) .....[°C]

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

Podpis osoby potwierdzającej  
Wykonanie usługi przeglądu/konserwacji

Podpis.....

Podpis osoby wykonującej  
usługę przeglądu/konserwację

Nr. Certyfikatu.....

Podpis.....

