

Bydgoszcz 16.02.2021r

**OPINIA 15/2021**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Podgórna 1/15**  
**Szkice załączono**

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wykonanie ogrzewania z zastosowaniem kotła gazowego*

**W związku z czym stwierdza się co następuje :**

1. Istnieje możliwość zamontowania kotła gazowego dwufunkcyjnego TRBO w lokalu mieszkalnym.
2. Dla kotła gazowego TURBO należy wykonać komin spalinowo-powietrzny jako indywidualny przechodzący przez strop o dł = 3,50 m i wymiarach wewnętrznych zgodnych z DTR kotła gazowego zamontowanego. Na szkicach oznaczony jest jako komin O.
3. Pomieszczenie kuchni pod wzgl. kubatury jak i wysokości kwalifikuje się do zamontowania kotła gazowego pod wzgl. kominiarskim.
4. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja grawitacyjna drożna i mająca ciąg zgodny z przepisami - patrz szkic przewód kominowy Ł - 2.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....


Podpis .....

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. PODGÓRKA 1/15

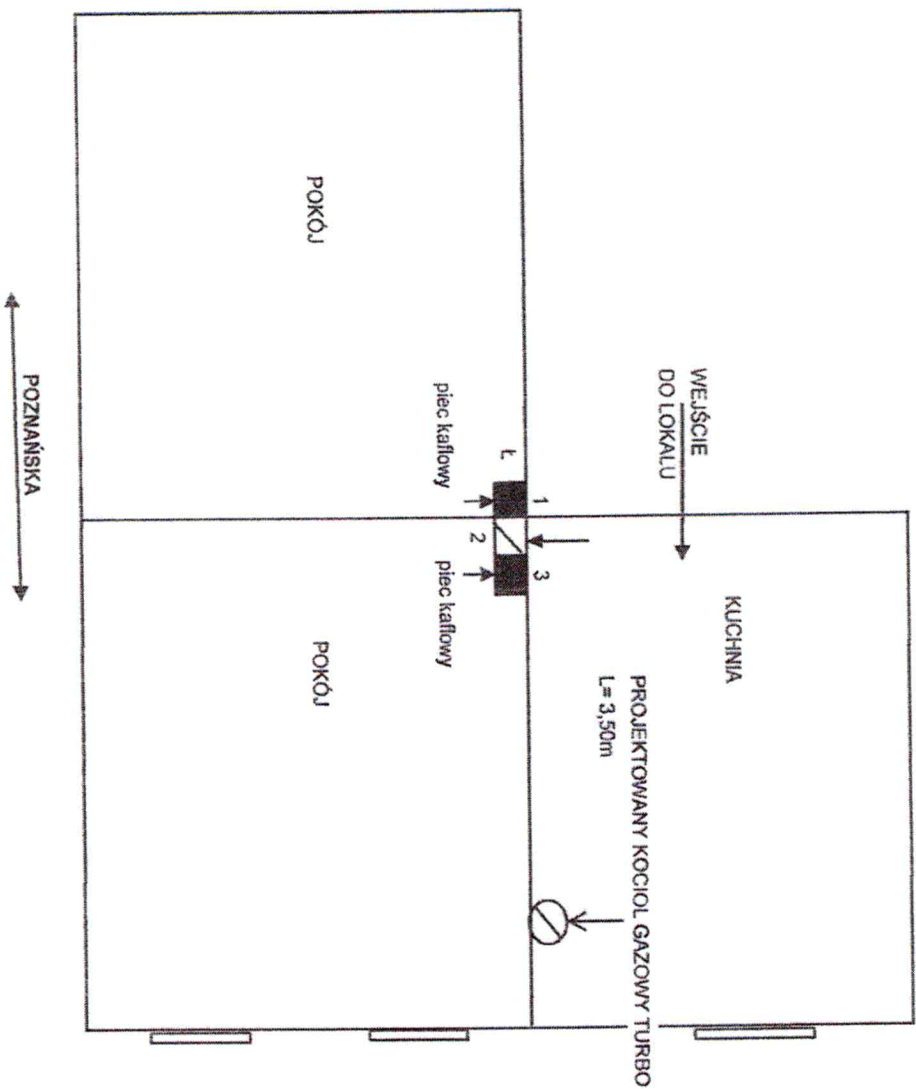

P  
O  
D  
G  
Ó  
R  
K  
A

MIEJSCOWOŚĆ KUCHNIA  
wpisany do rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06  
Zdzisław Jasinski