

Bydgoszcz 29.09.2022r

OPINIA 17/2022

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Pani Monika Kawecka

85-064 Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 24/14

Szkic załączono

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność montażu kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego

Stwierdzono co następuje :

1. Lokal mieszkalny jest ogrzewany piecem kaflowym.
2. W pomieszczeniu kuchni w lokalu mieszkalnym jest wentylacja grawitacyjna – drożna i ma ciąg zgodny z przepisami
3. W lokalu mieszkalnym jest wentylacja grawitacyjna – drożna i ma ciąg zgodny z przepisami
4. Lokal mieszkalny znajduje się na ostatniej kondygnacji.
5. W tym lokalu jest brak przewodu kominowego , do którego można by włączyć przewód spalinowy od projektowanego kotła gazowego.

WNIOSEK : Istnieje jedyna możliwość zamontowania kotła gazowego w przedpokoju w strefie pomiędzy kominami. Przewód spalinowy od kotła gazowego należy poprowadzić poprzez strop.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora

1 egz. dla a/a

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Up. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

ul. Chodkiewicza 24/14

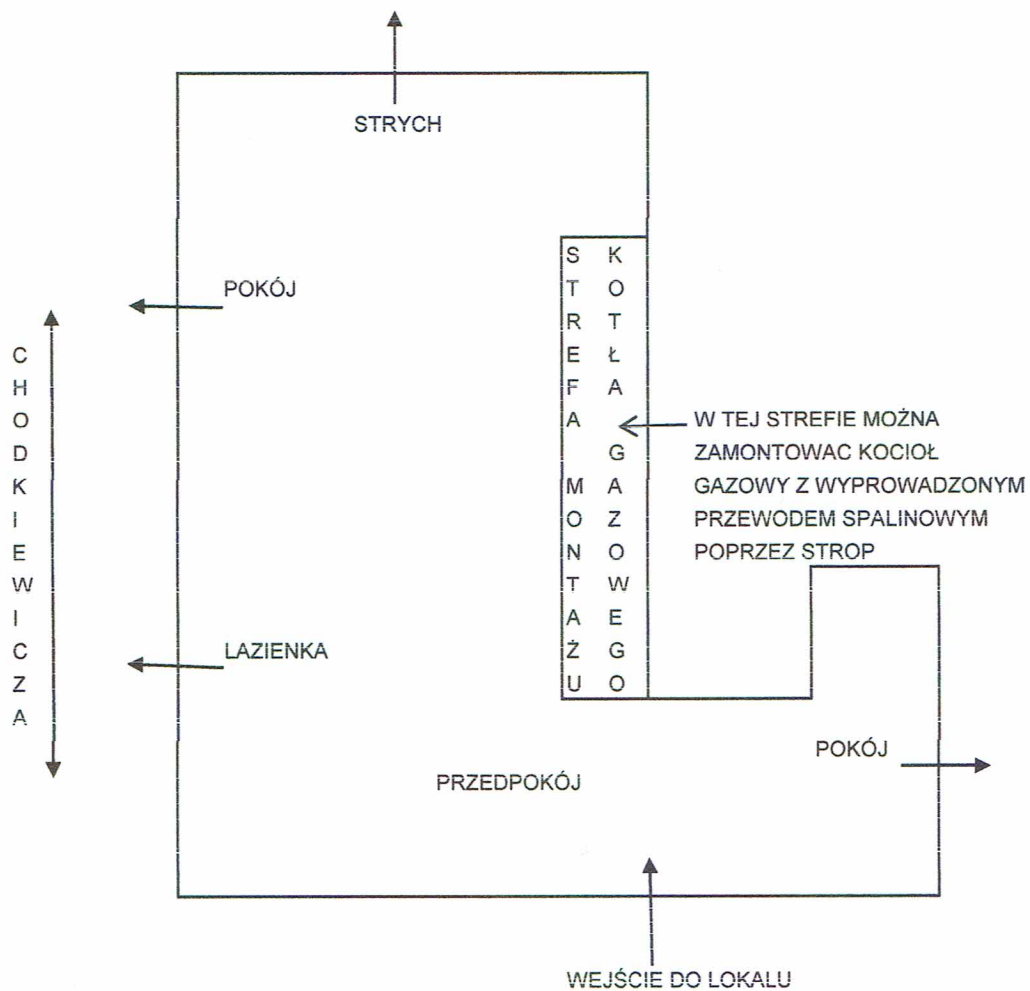

UWAGA : Wyżej przedstawiona strefa montażu kotła gazowego znajduje się pomiędzy kominami.

MISTRZ KUMINIAKSI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Up. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński