


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 1,80	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m ² 1,80	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 2,00*4*0,30+0,90*2*0,30	m m	 2,940	
				RAZEM	2,940
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 2,940	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego



Tadeusz Polas
upr. bud. URS 0000010120190
wzrost 1,87 m, waga 80 kg, niepalący
wzrost 1,87 m, waga 80 kg, niepalący
KRP/BO/0004/01

Stołarka drzewiowa do lokalu
Poznańska 14/7

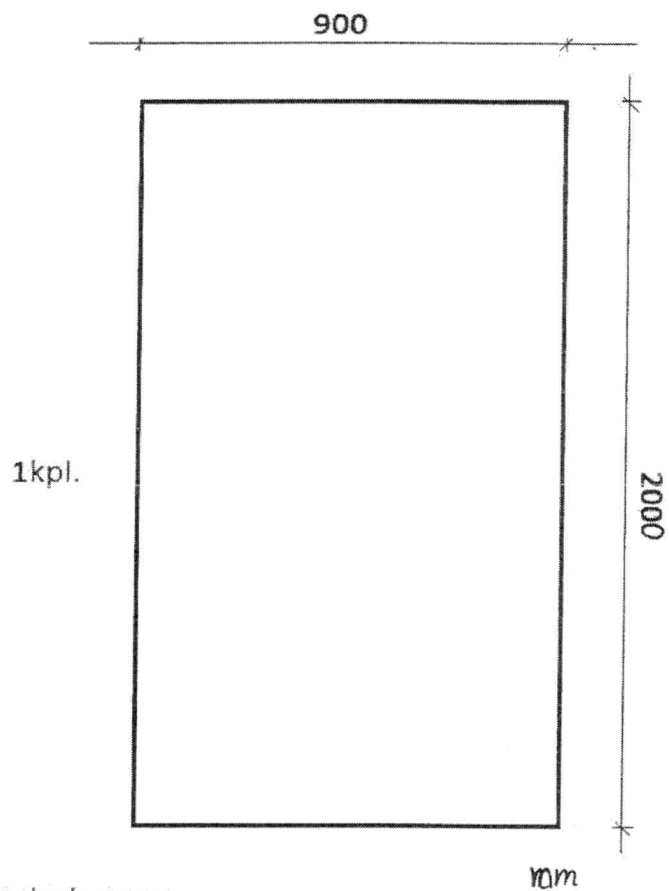

miar należy pobrać z natury


Młodszy Inspektor
Smoleń
Mariola Smoleń

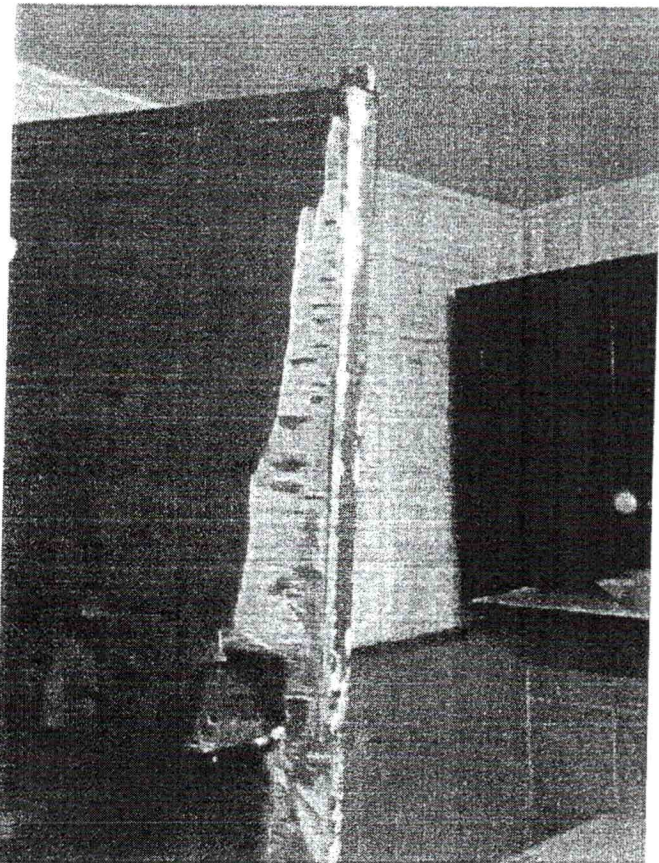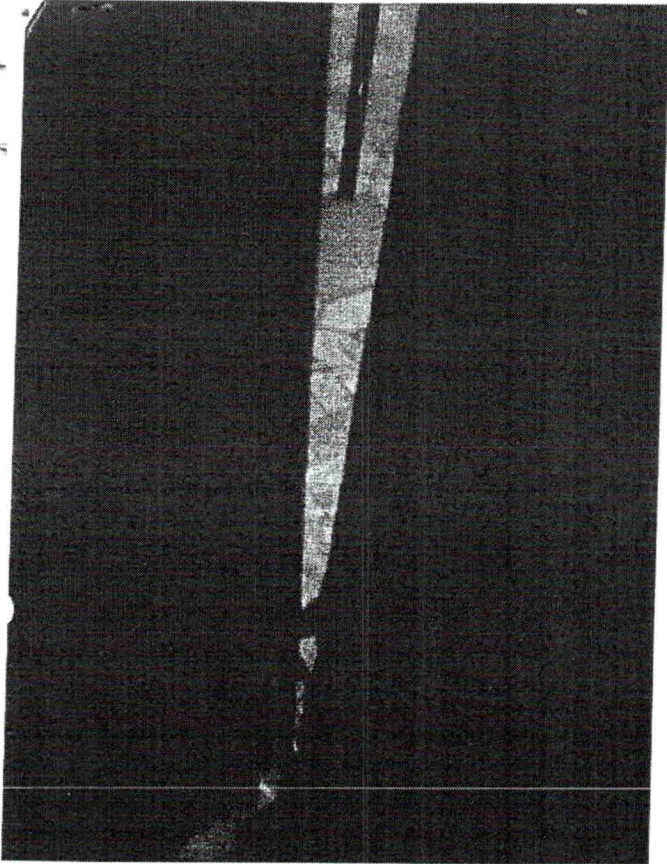

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 1,80	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m2 1,80	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 2,00*4*0,30+0,90*2*0,30	m m	 2,940	
				RAZEM	2,940
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 2,940	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tudon
 upr. bud. URM 210/220/90
 w sprawie: kosztów budowlanej
 w skrzyni, oświadczenia
 KUP/BO/0904/01

Stolarka drzwiowa do lokalu
Abrahama 4/29

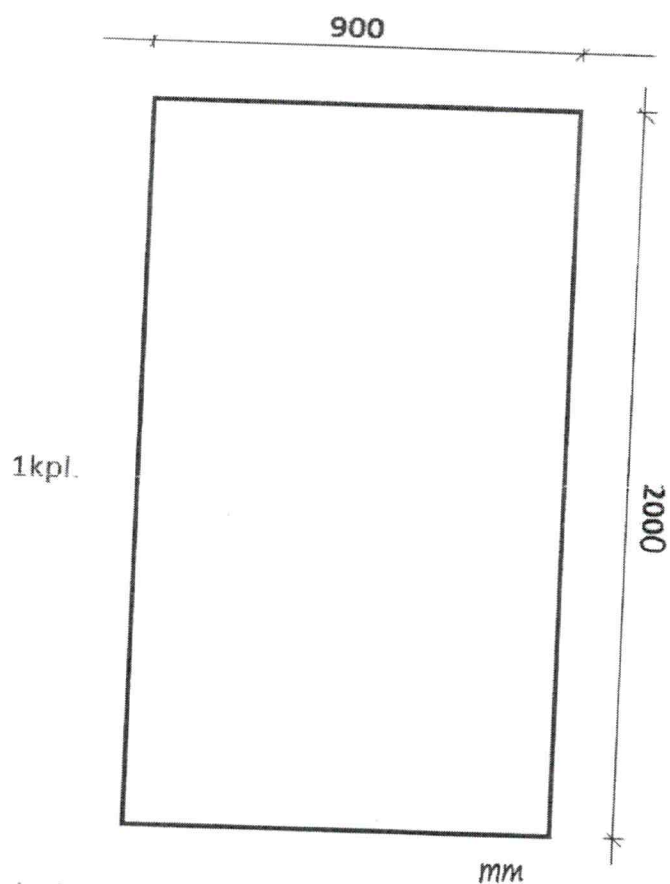

pomiar należy pobrać z natury

Młodszy Inspektor
Smoleń
Mariola Smoleń

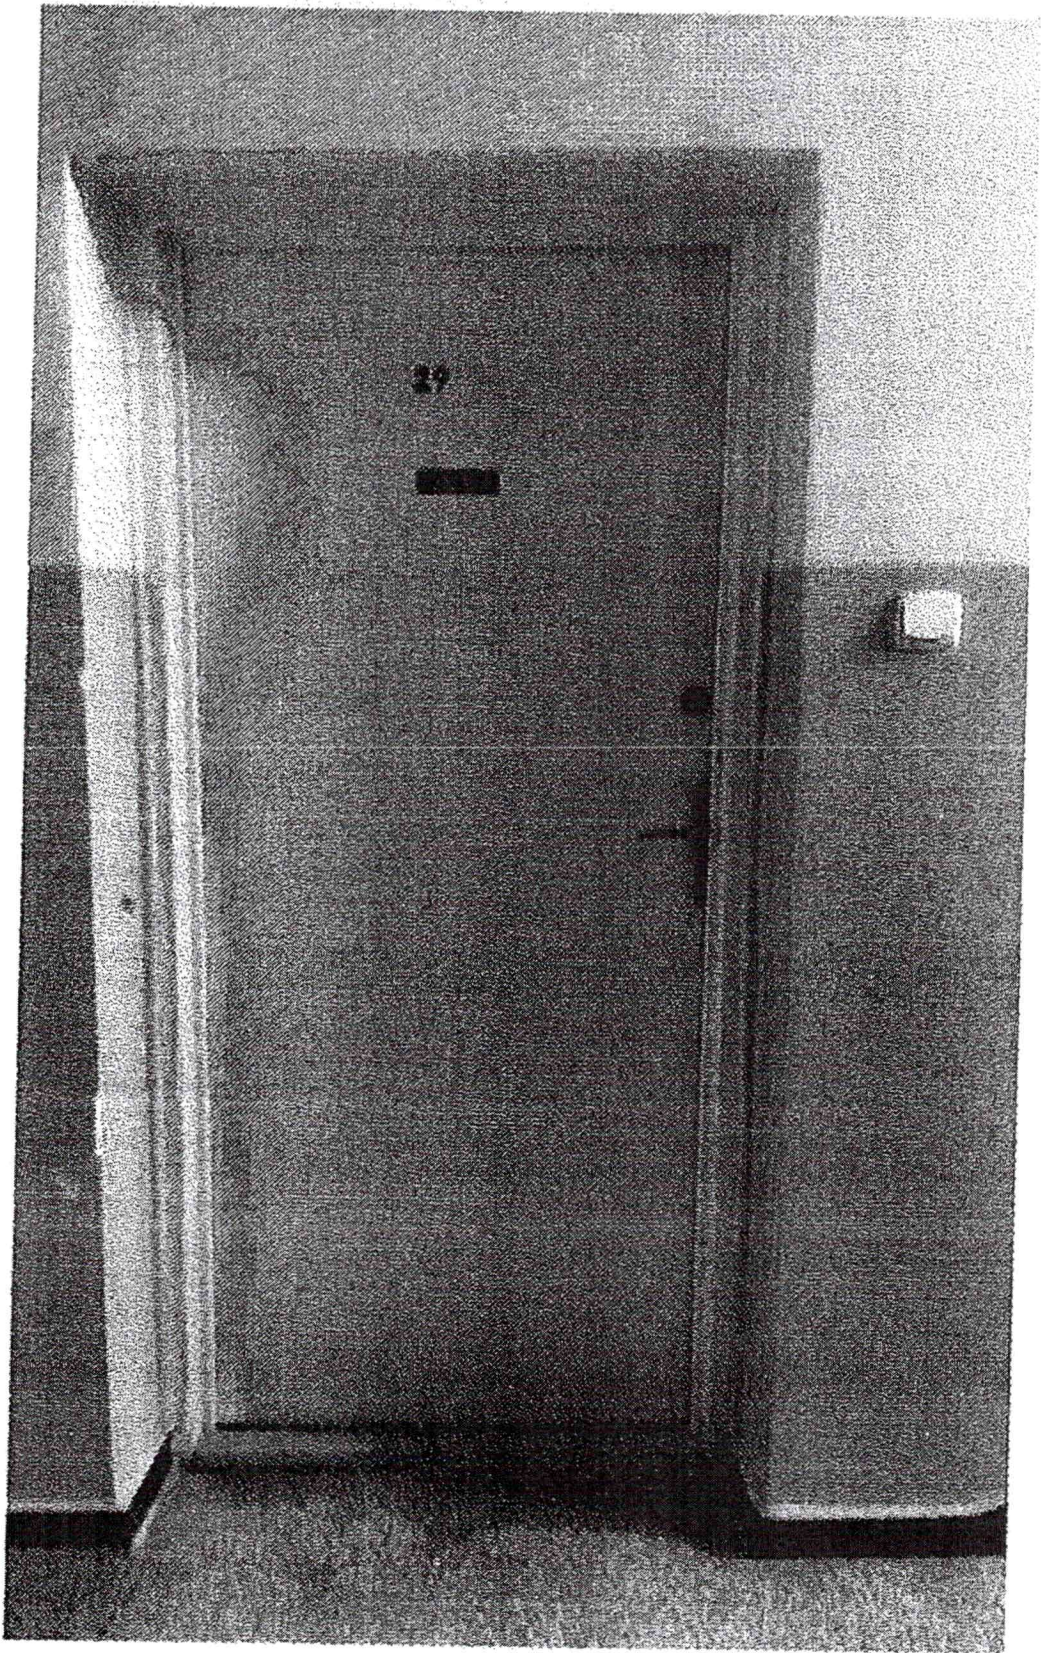


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0,80*1,90	m ²		
			m ²	1,520	
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeznice drewniane dla drzwi 1,520	m ²	RAZEM	1,520
			m ²	1,520	
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m ² 0,80*2,0	m ²	RAZEM	1,520
			m ²	1,600	
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1,90*4*0,30+0,80*2*0,30	m	RAZEM	1,600
			m	2,760	
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.	RAZEM	2,760
			szt.	1,000	
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 2,760	m ²	RAZEM	1,000
			m ²	2,760	
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³	RAZEM	2,760
			m ³	0,200	
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³	RAZEM	0,200
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego



Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ 0210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanych
KUP/BO/0904/01

Smoleńska 74/3 1szt
Drzwi zewnętrzne Prawe

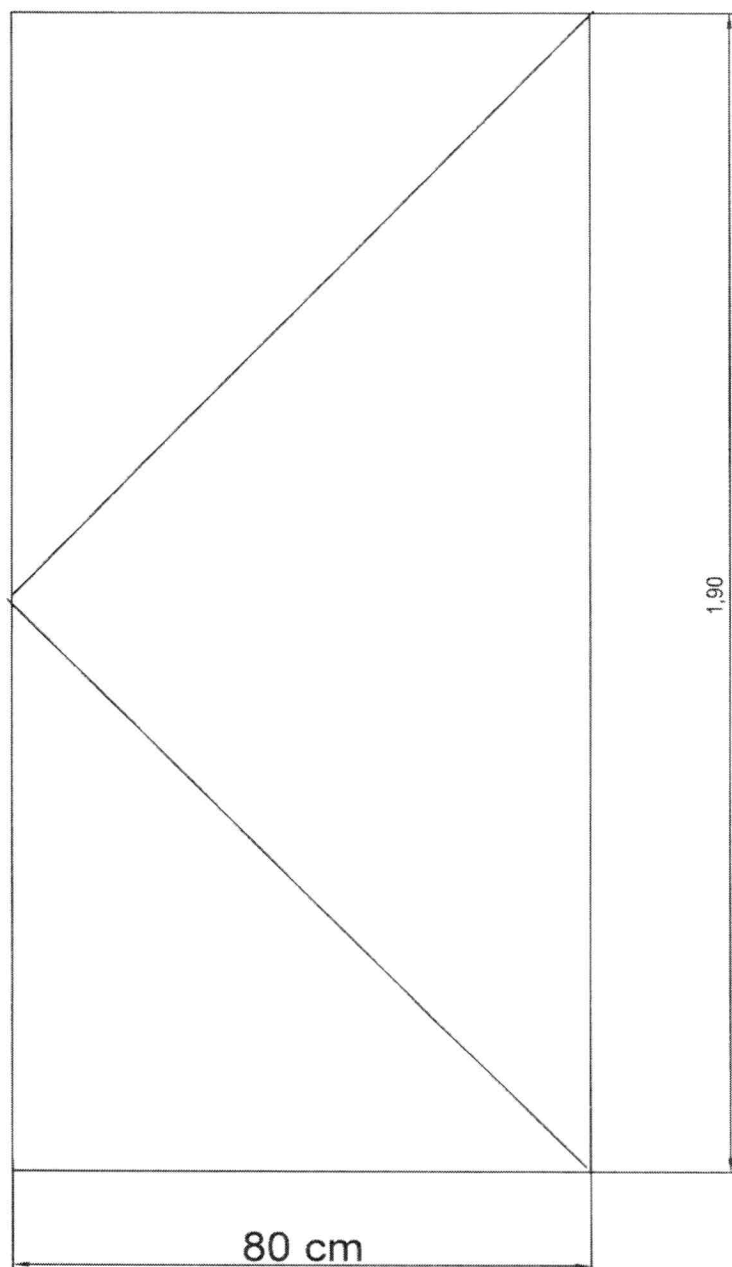

Insp. *[Signature]*
Województwo *[Signature]* *[Signature]*


Sudene 74/3

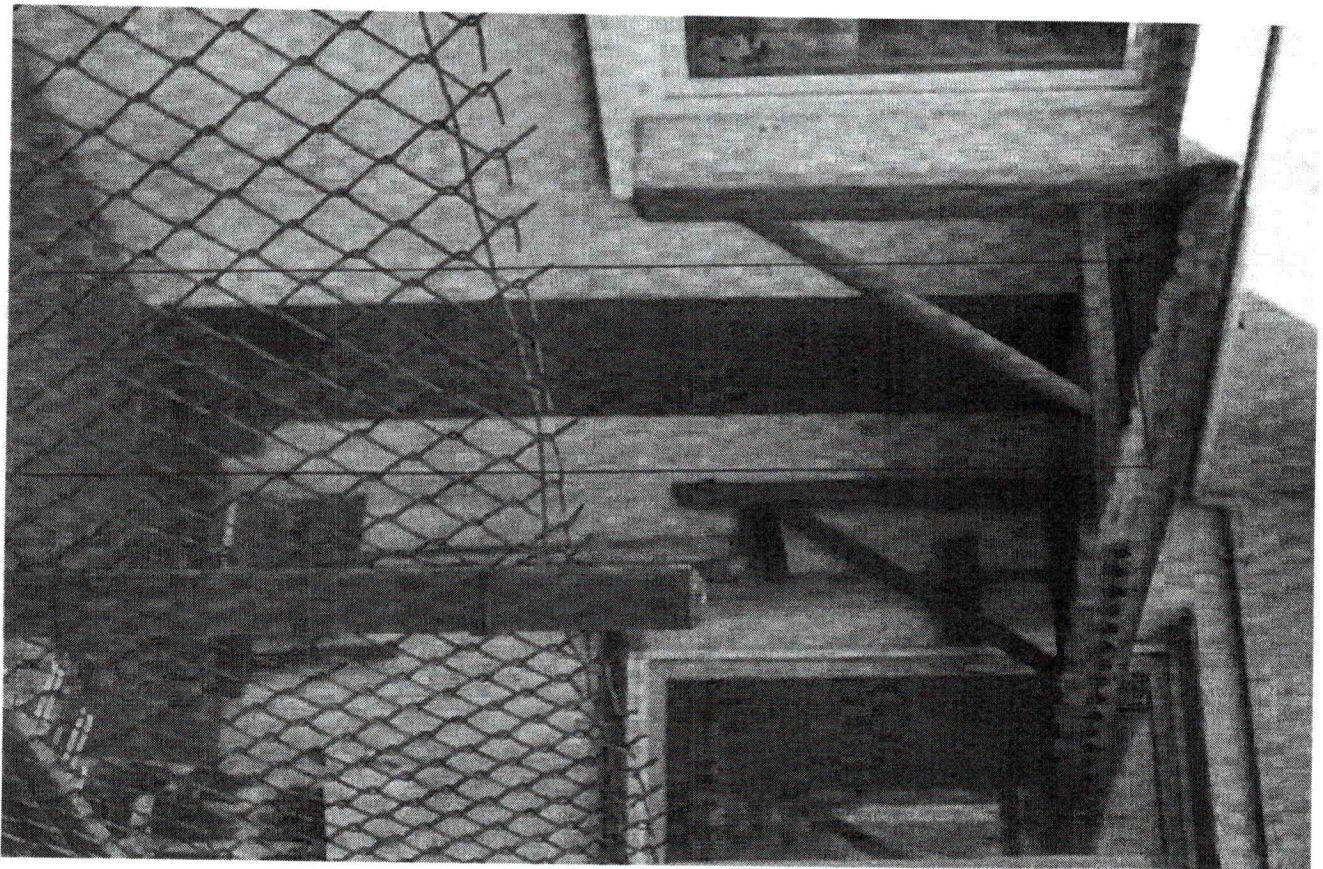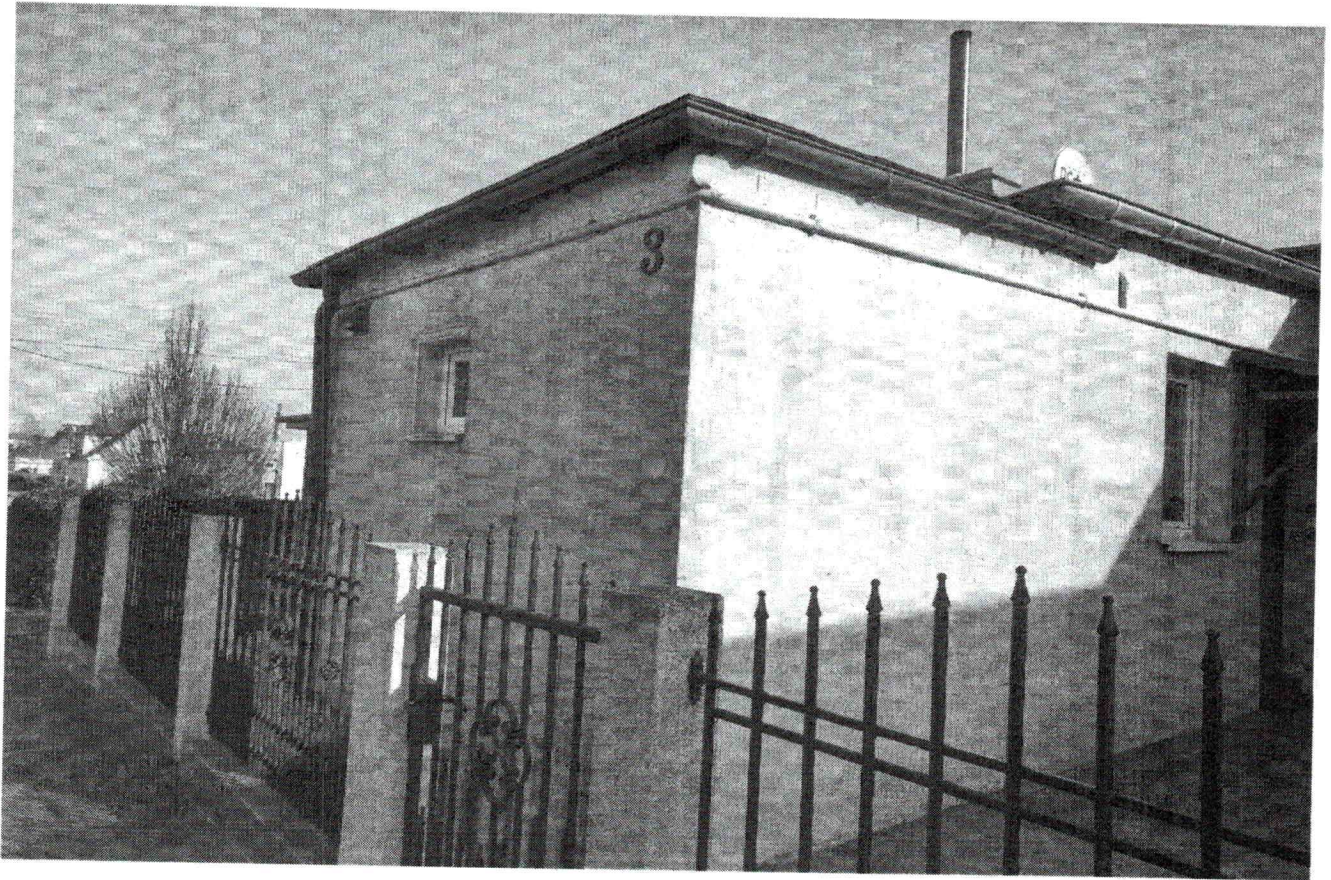


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*1,80	m ² m ²	 1,620	
				RAZEM	1,620
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 1,620	m ² m ²	 1,620	
				RAZEM	1,620
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 1,80*4*0,30+0,90*2*0,30	m m	 2,700	
				RAZEM	2,700
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 2,700	m ² m ²	 2,700	
				RAZEM	2,700
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KP/0210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Smoleńska 76/7
1 szt

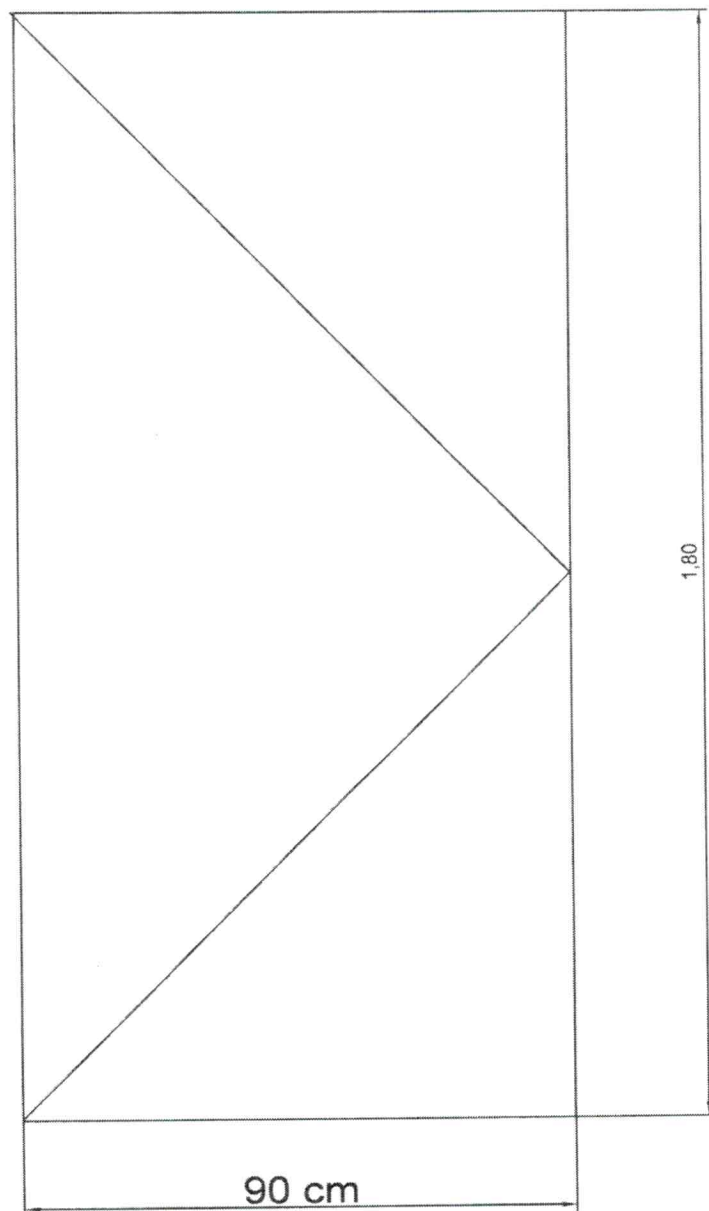

Inspektor
Gm
Wit. Gmoleńska

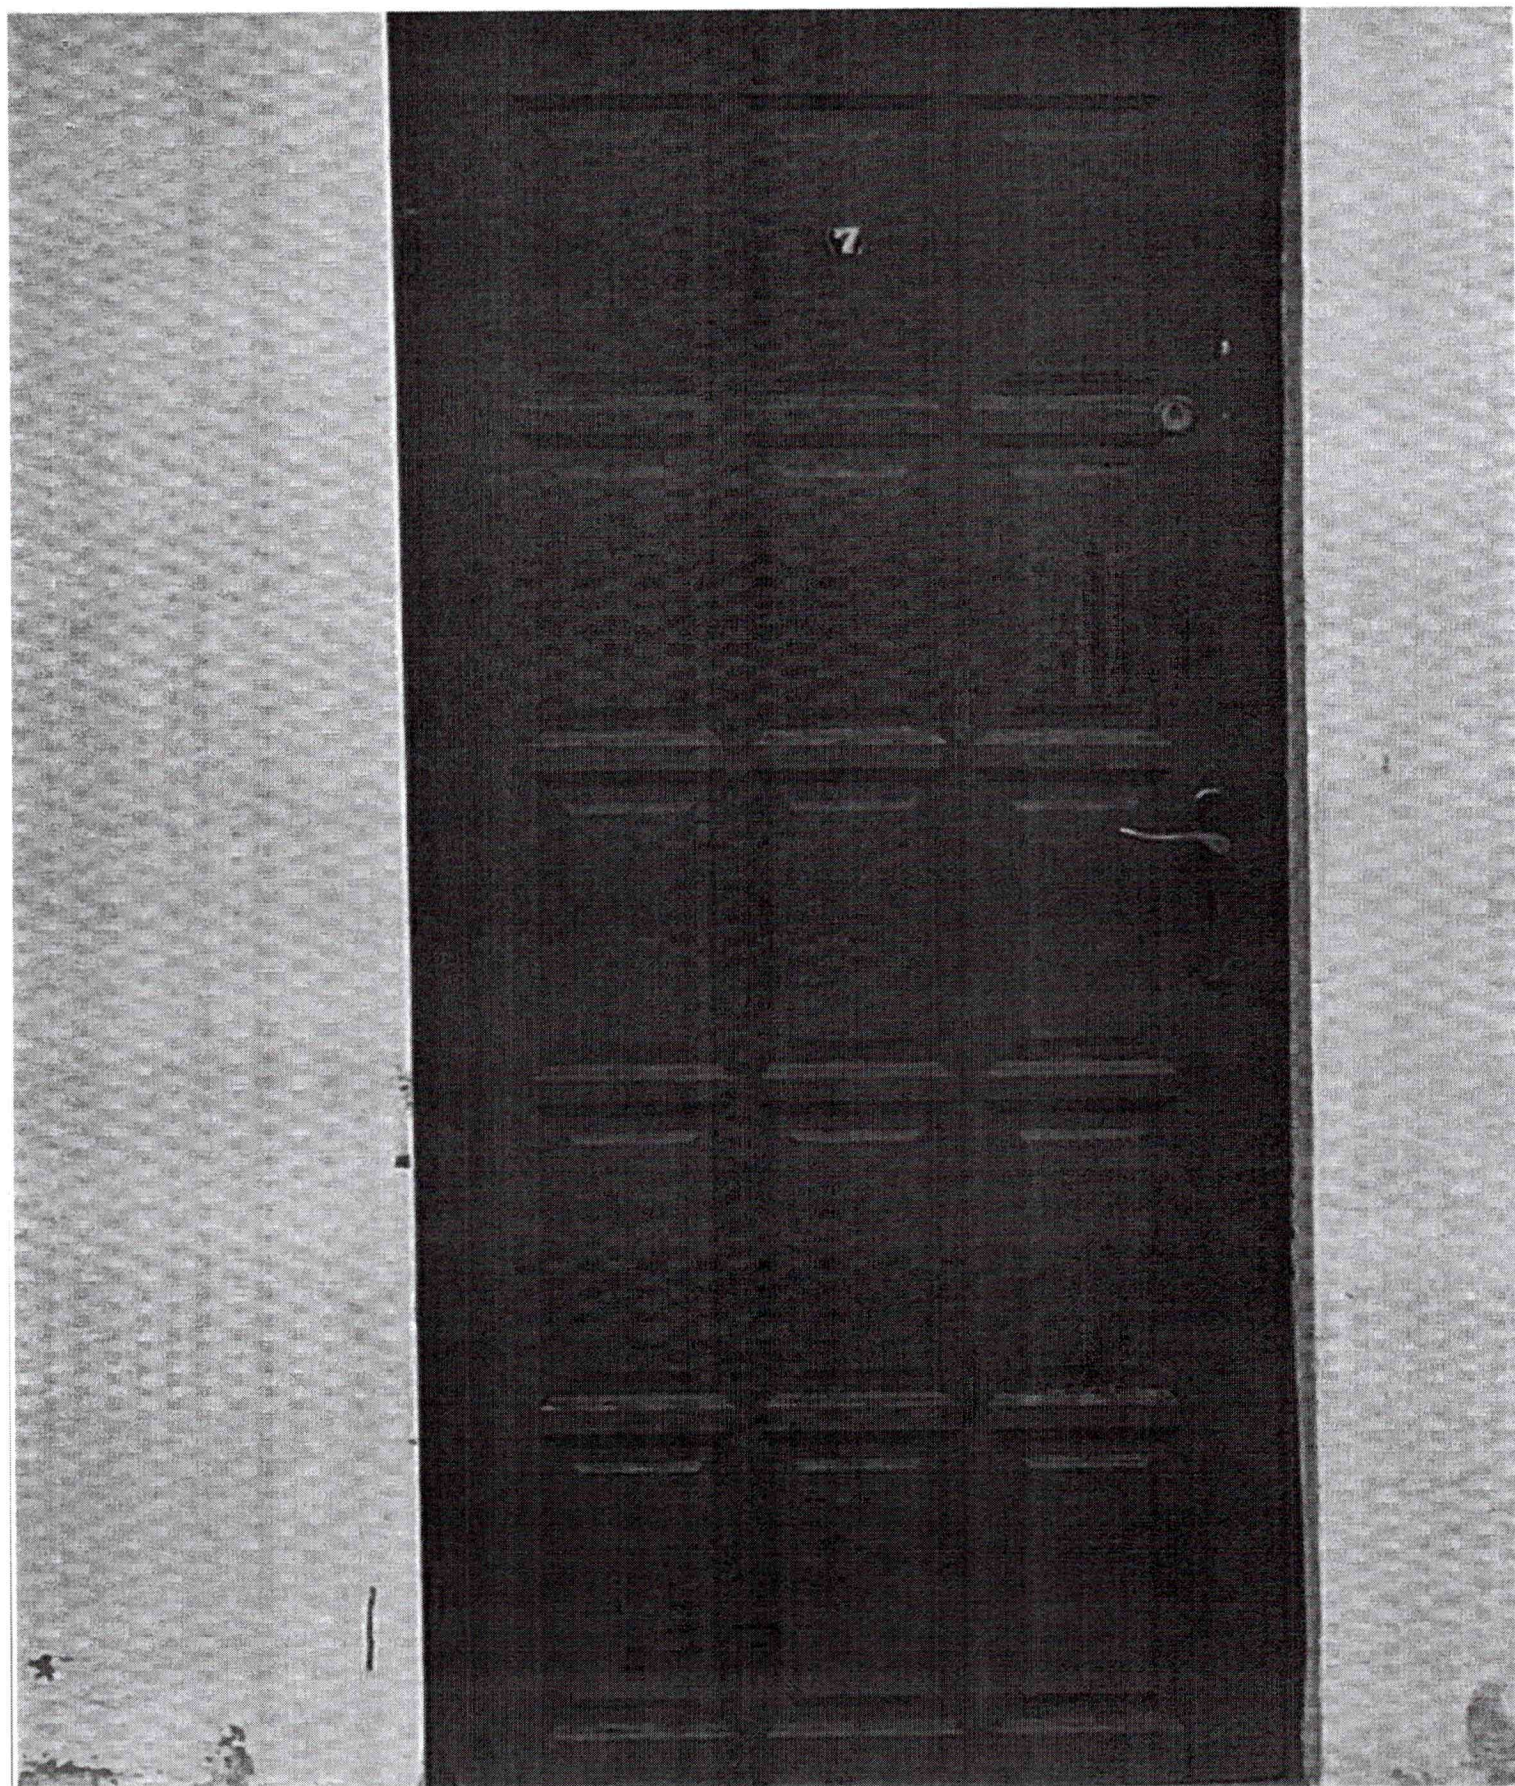


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0,80*2,00	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 1,60	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m ² 1,60	m ² m ²	 1,600	
				RAZEM	1,600
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatka cięto-ciągnioną 2,00*4*0,30+0,80*2*0,30	m m	 2,880	
				RAZEM	2,880
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 2,880	m ² m ²	 2,880	
				RAZEM	2,880
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200





Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN/120/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Stolarka drzwiowa wejściowa do budynku
Okrzei 3/80

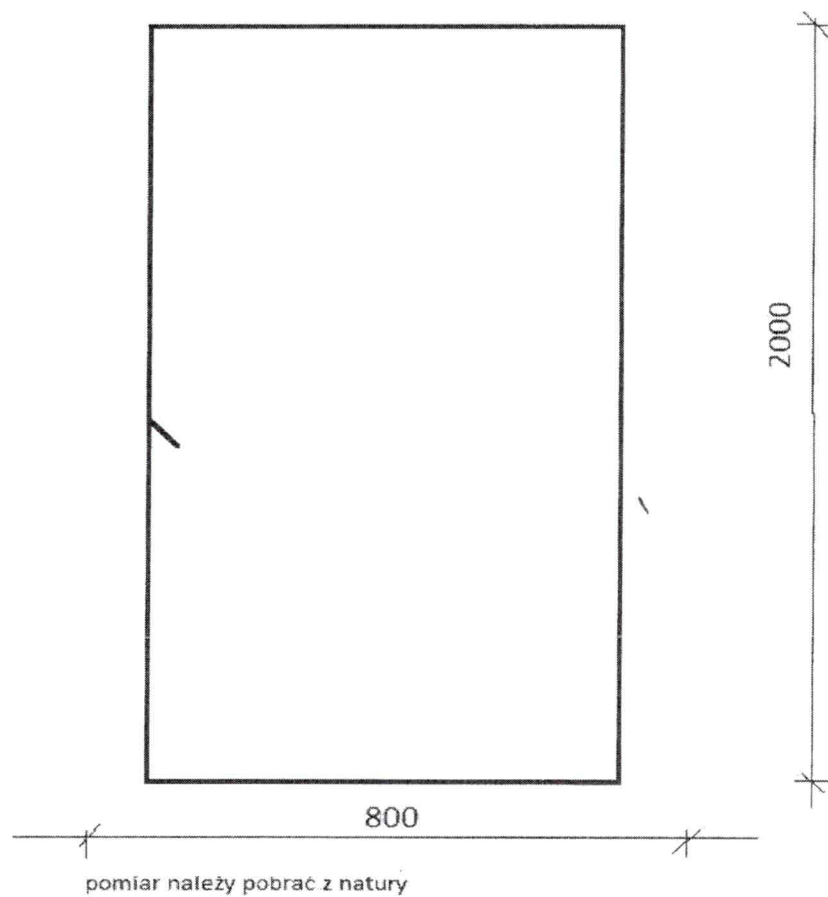


Młodszy Inspektor
Smoleń
Mariola Smoleń

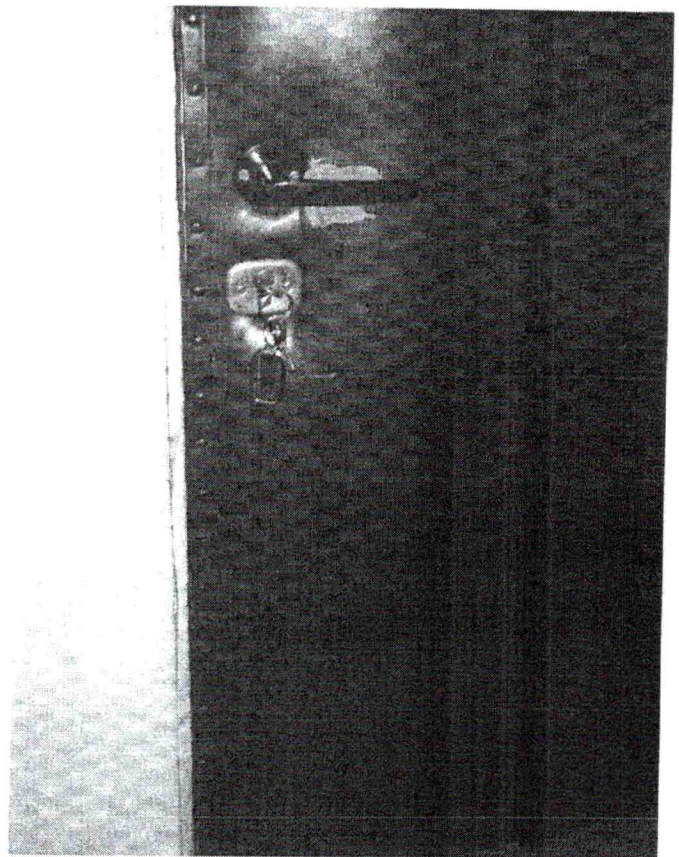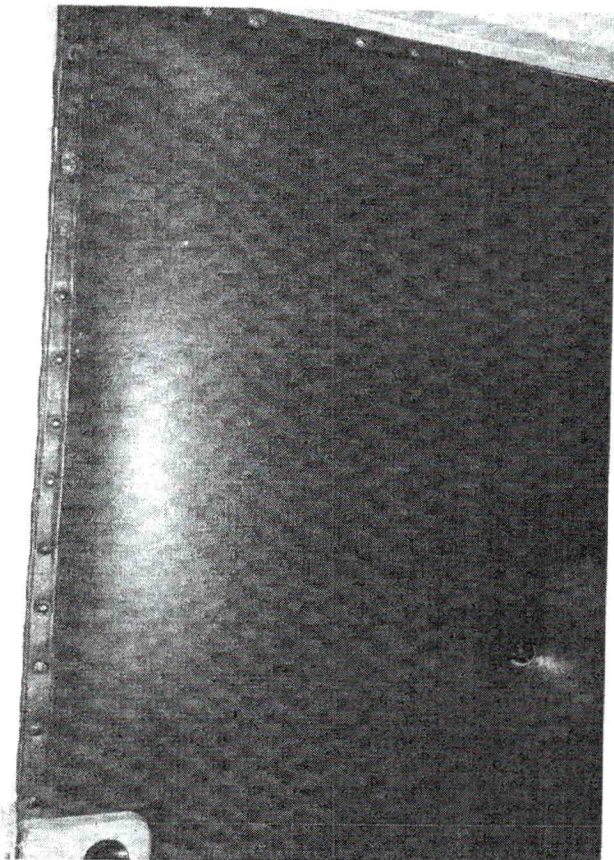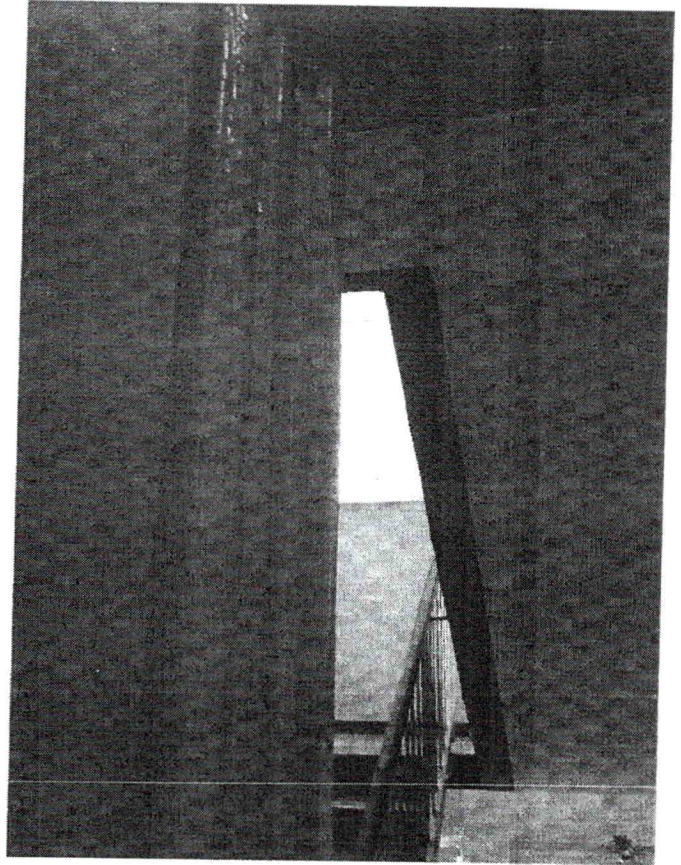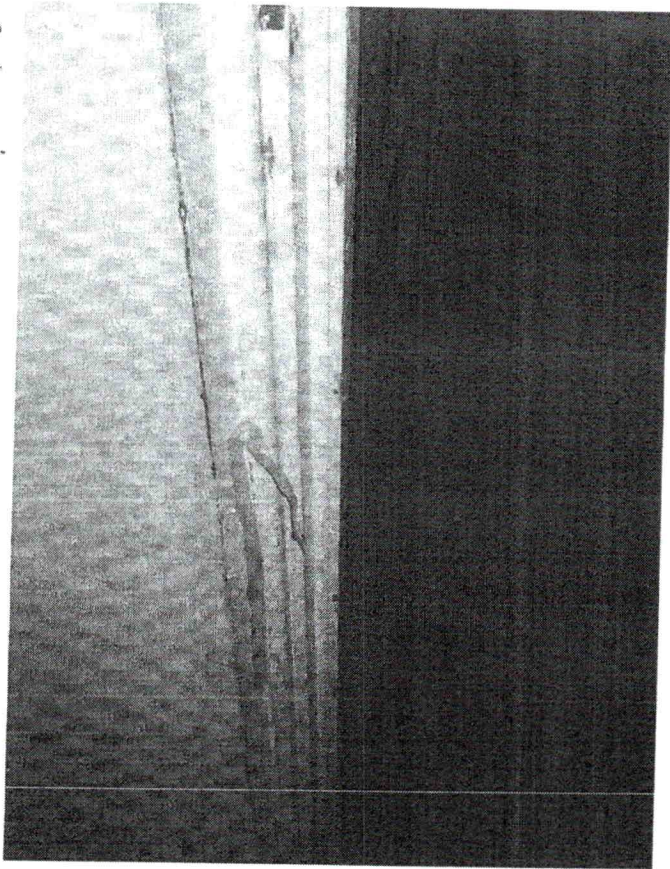

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
2	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 1,0*2,20	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami (2,00+1,0)*4*0,20	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 2 2,400	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200



Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN-KZ-1410/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

Świetlicowa 9 LU Przychodnia
1 szt
Drzwi zewnętrzne Prawe

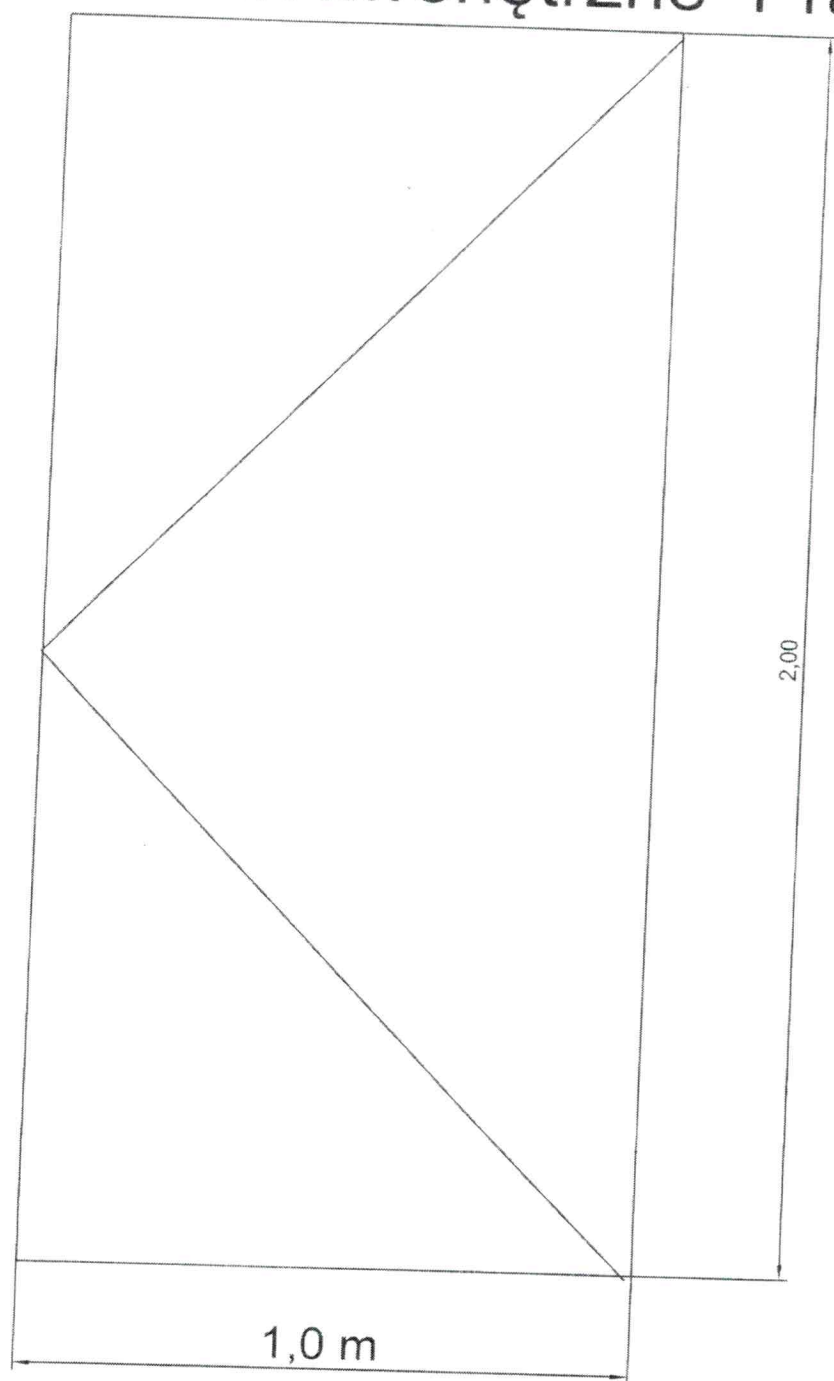

Inspektor
Wioletta Graczykowska

Światłociepła 91a Północna

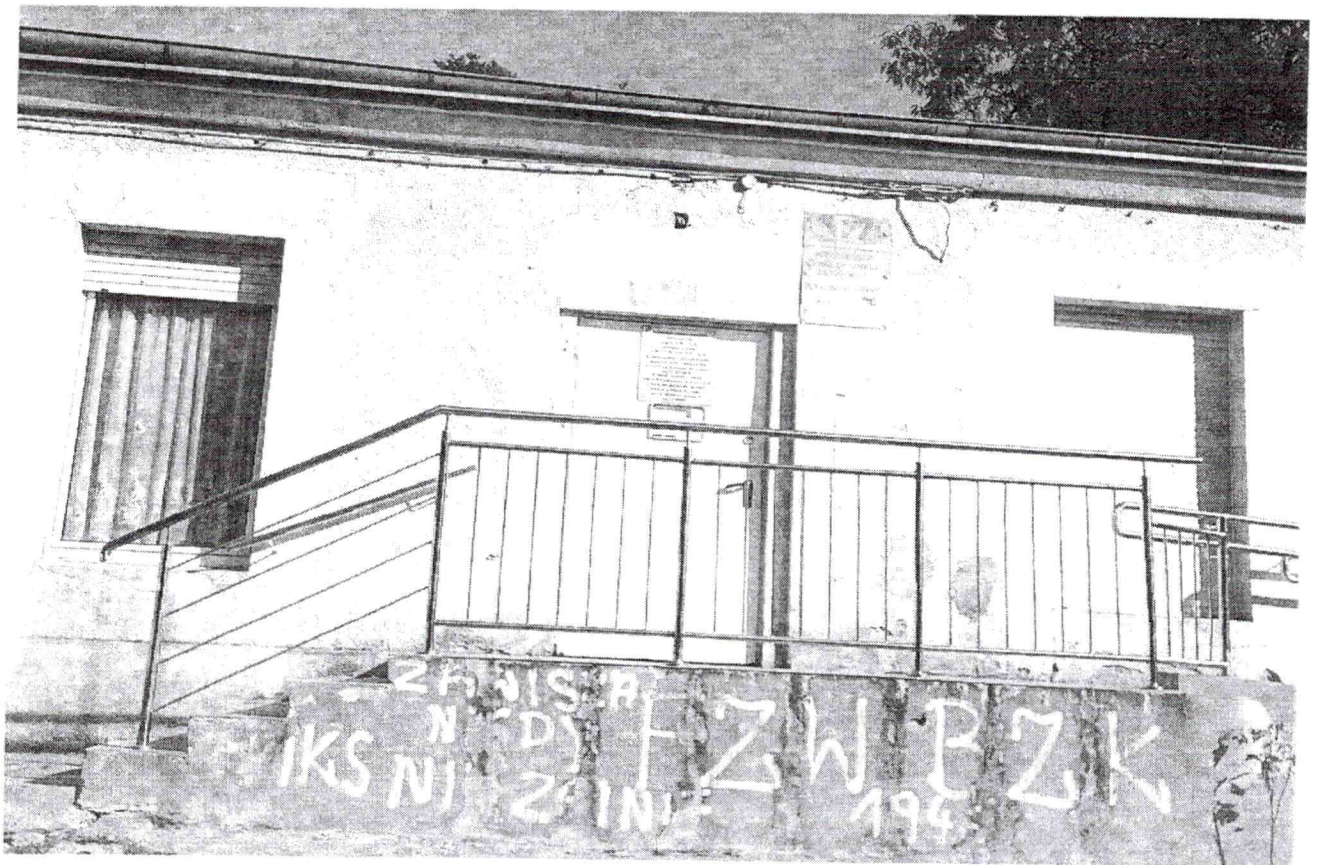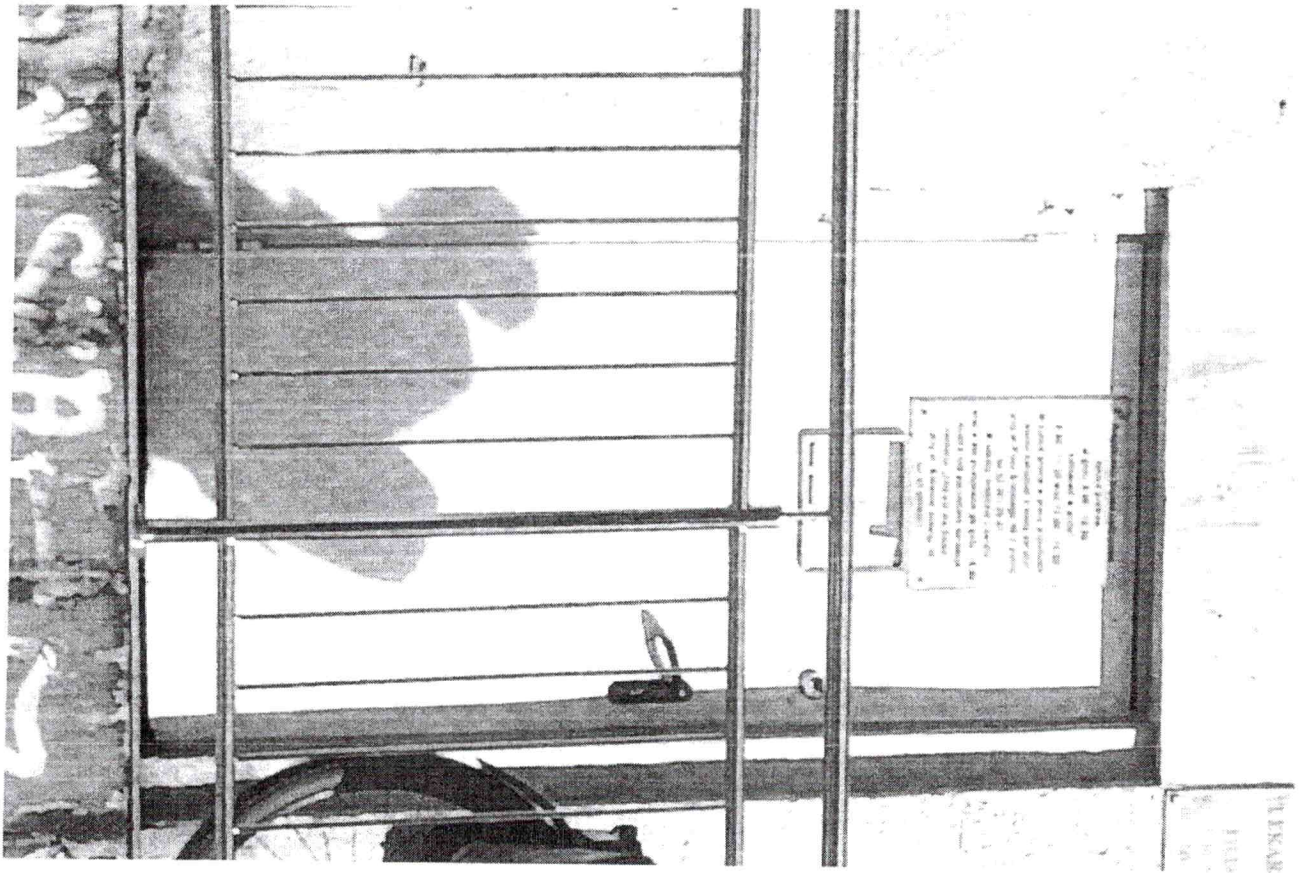


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0,90*1,80	m ² m ²	 1,620	
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 1,620	m ² m ²	RAZEM 1,620	1,620
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m ² 0,90*2,0	m ² m ²	RAZEM 1,800	1,620
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1,80*4*0,30+0,90*2*0,30	m m	RAZEM 2,700	1,800
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	2,700
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 2,700	m ² m ²	RAZEM 2,700	1,000
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	RAZEM 0,200	2,700
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	RAZEM 0,200	0,200
				RAZEM	0,200


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN 7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Toruńska 240/5
1 szt

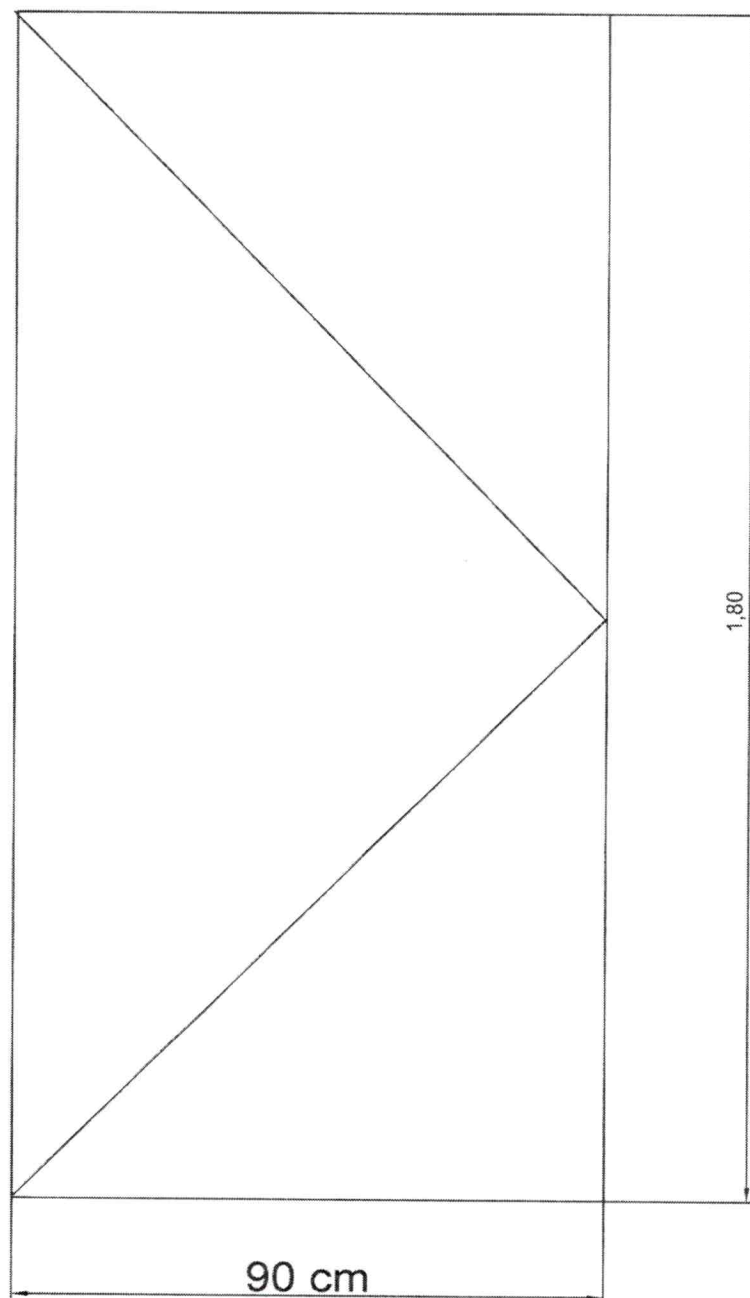

Insp.ktor
Wioletta
Wioletta Górska

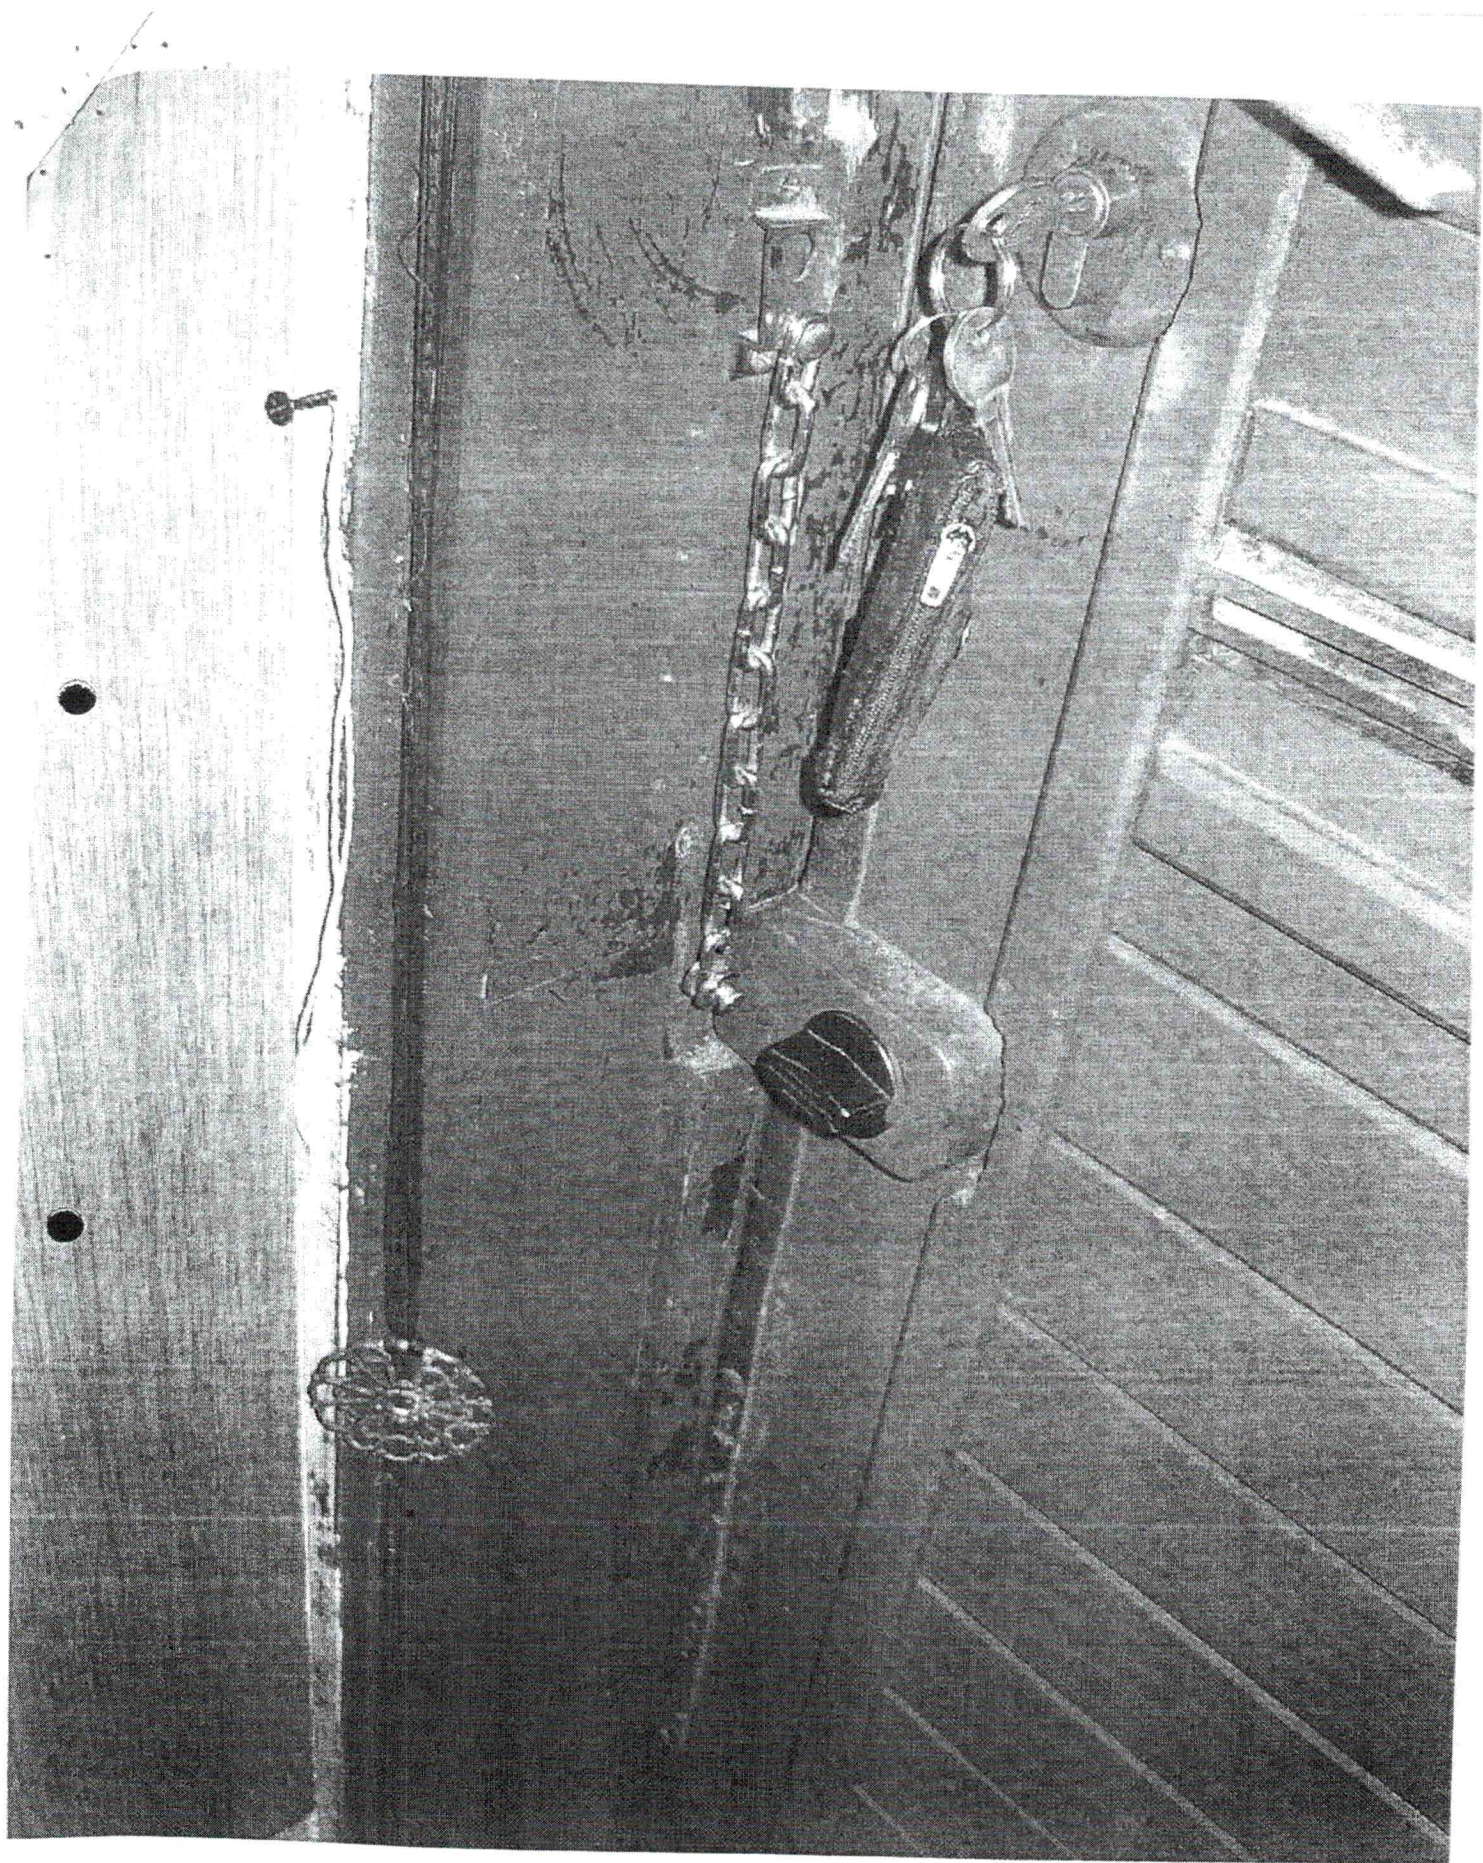

T240/5

5




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0,90*1,80	m ² m ²	 1,620	
				RAZEM	1,620
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 1,620	m ² m ²	 1,620	
				RAZEM	1,620
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1,5 m ² 0,90*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatka cięto-ciągnioną 1,80*4*0,30+0,90*2*0,30	m m	 2,700	
				RAZEM	2,700
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 2,700	m ² m ²	 2,700	
				RAZEM	2,700
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³ m ³	 0,200	
				RAZEM	0,200


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-K/7210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0904/01

Bełzy 18 c/36
1 szt

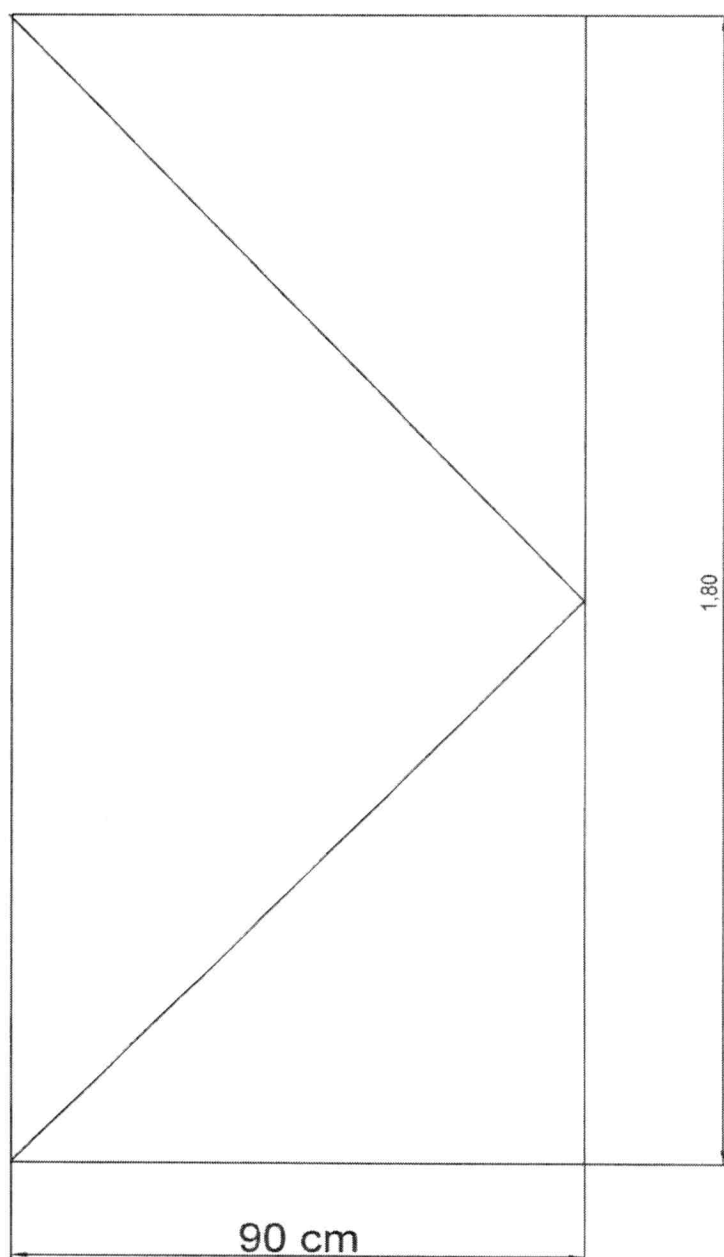

Inspektor
Wioletta Gniewkowska
Wioletta Gniewkowska

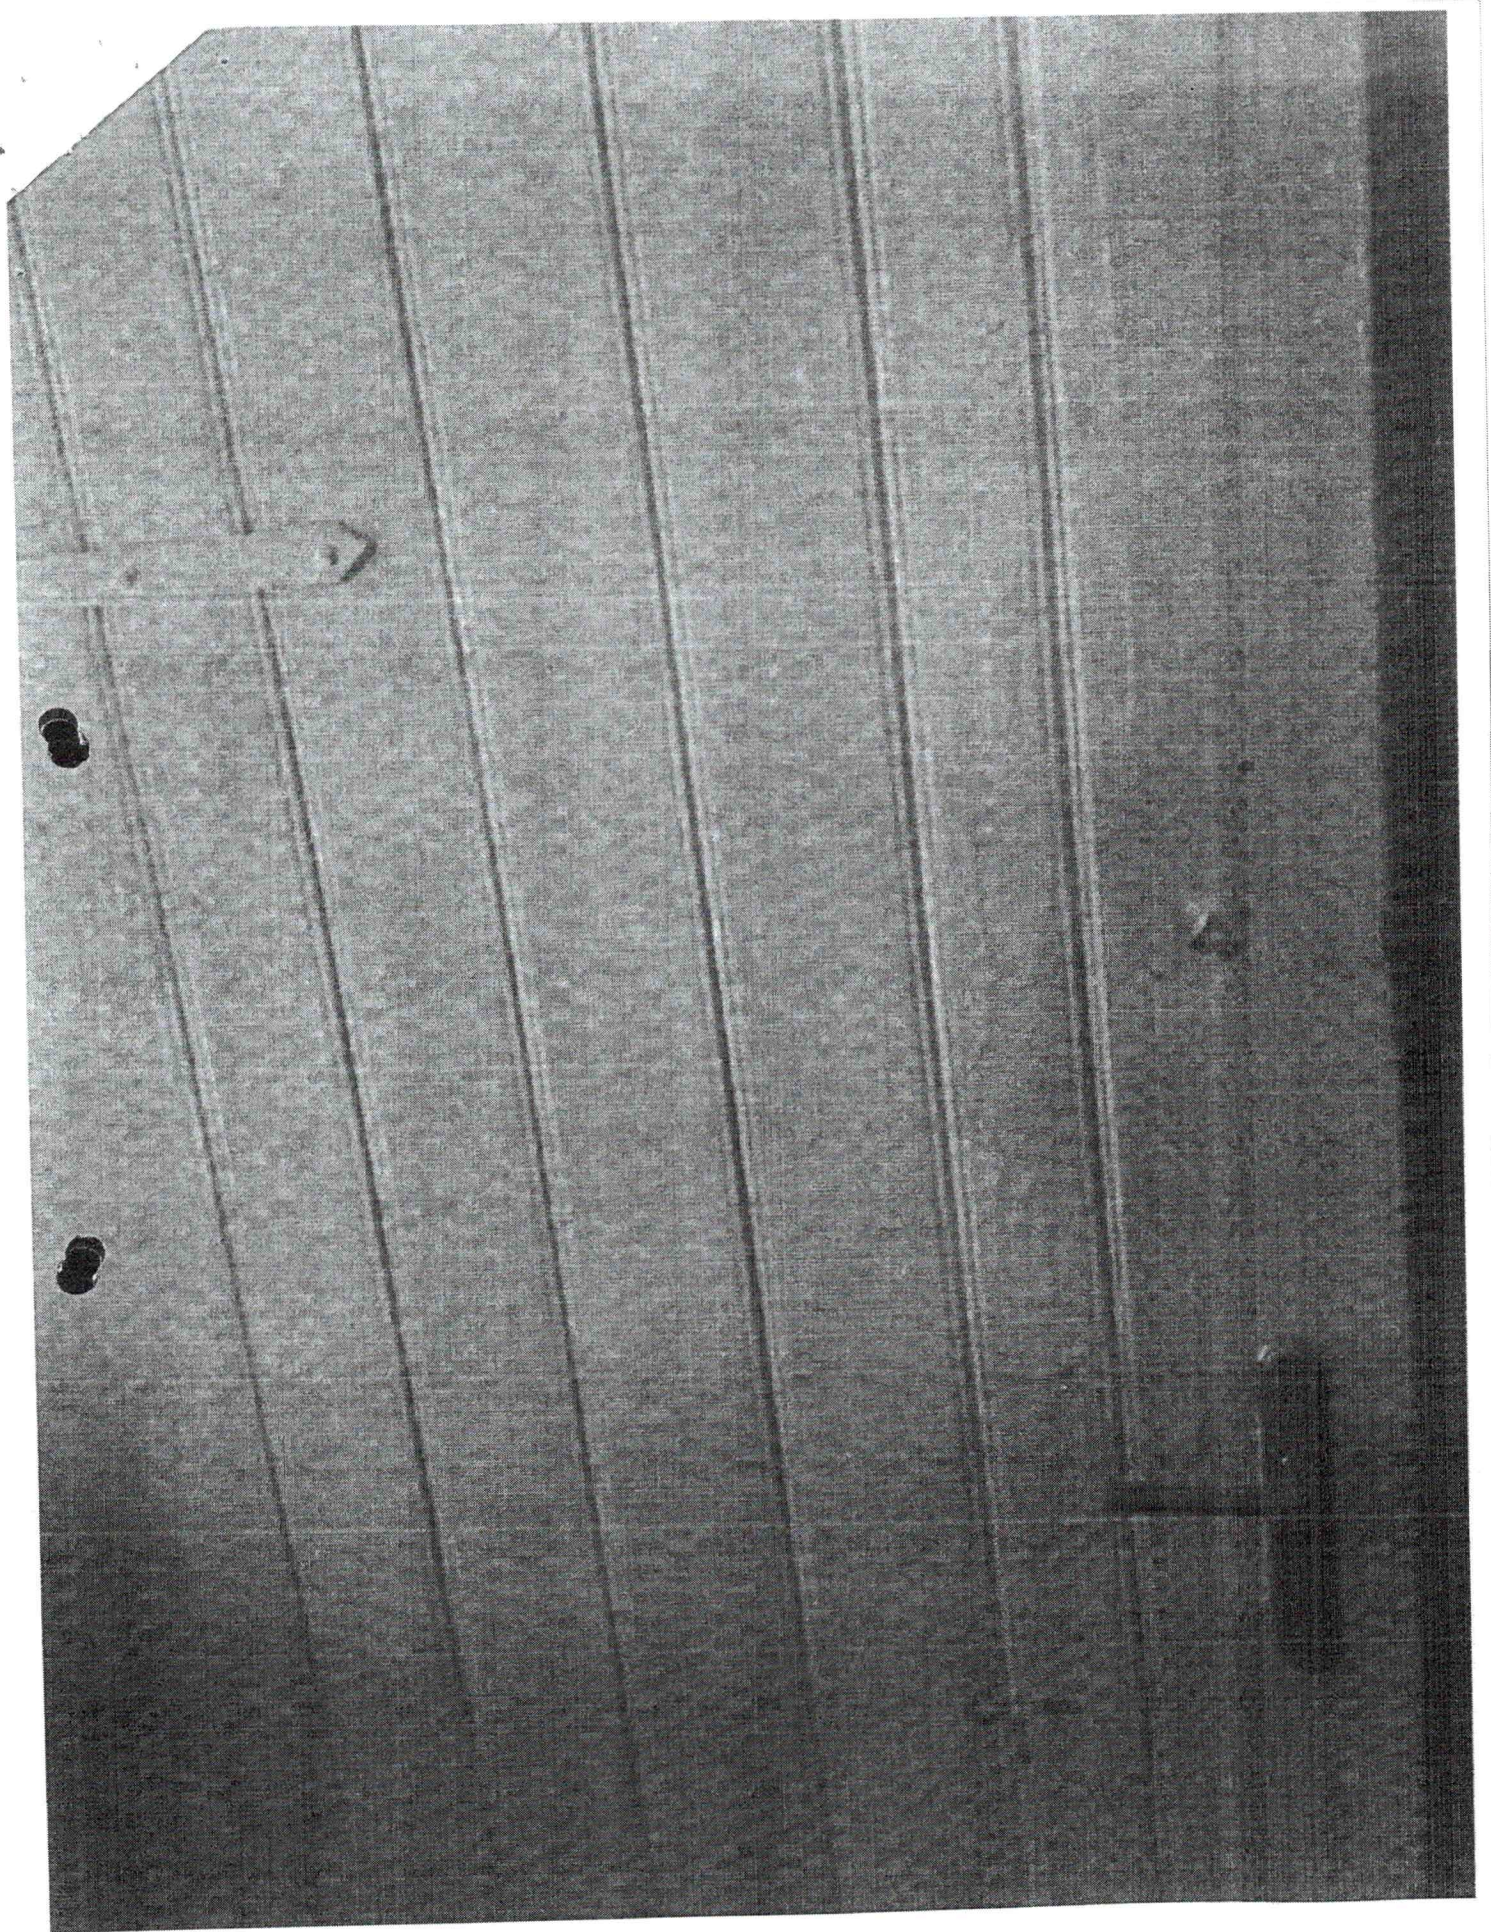

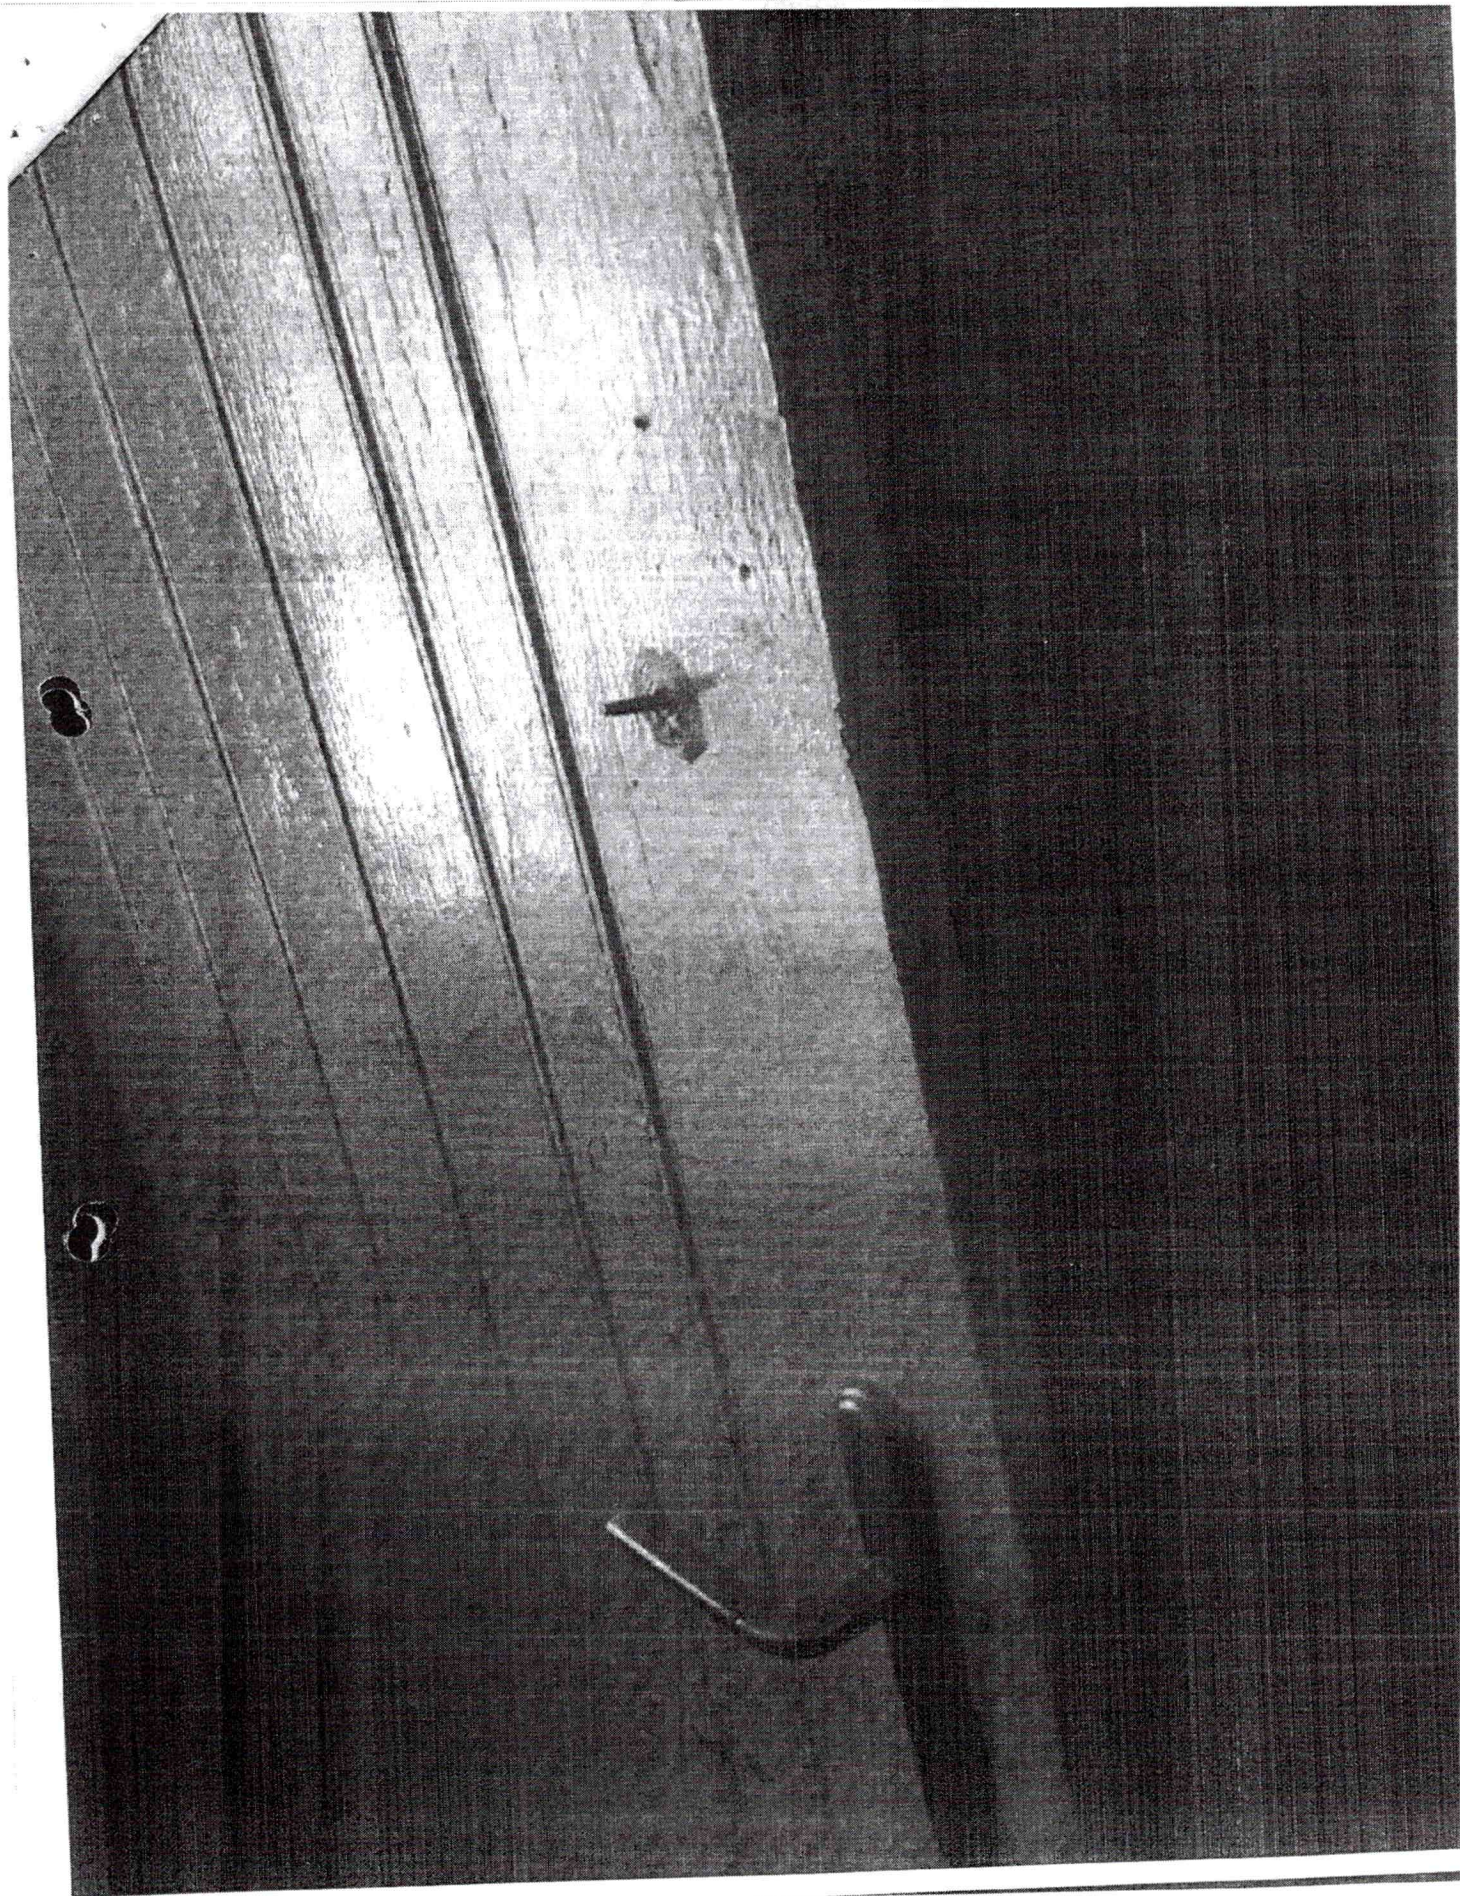


Beam 18c/36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,92*2,00	m ² m ²	 1,840	 1,840
				RAZEM	1,840
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane z naswietłem szklonym górą 0,92*2,00	m ² m ²	 1,840	 1,840
				RAZEM	1,840
3	KNR-W 2- 02 1027-05	Drzwi zewnętrzne drewniane z naswietłem 0,92*2,00	m ² m ²	 1,840	 1,840
				RAZEM	1,840
4	kalk. własna	Montaż samozamykaczy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szylkami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 1206-10	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z dwukrotnym szpachlowaniem - obróbka ościeży 0,92*2*0,20+2,00*4*0,20	m ² m ²	 1,968	 1,968
				RAZEM	1,968
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - 20 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
				RAZEM	0,500

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego






Tadeusz Kalas
upr. bud. UAN-KZ/210/120/90
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnego budowlanego
KUP/BO/0904/01

Stolarka drzwiowa wejściowa do budynku
Zbożowy Rynek 11 oficyna

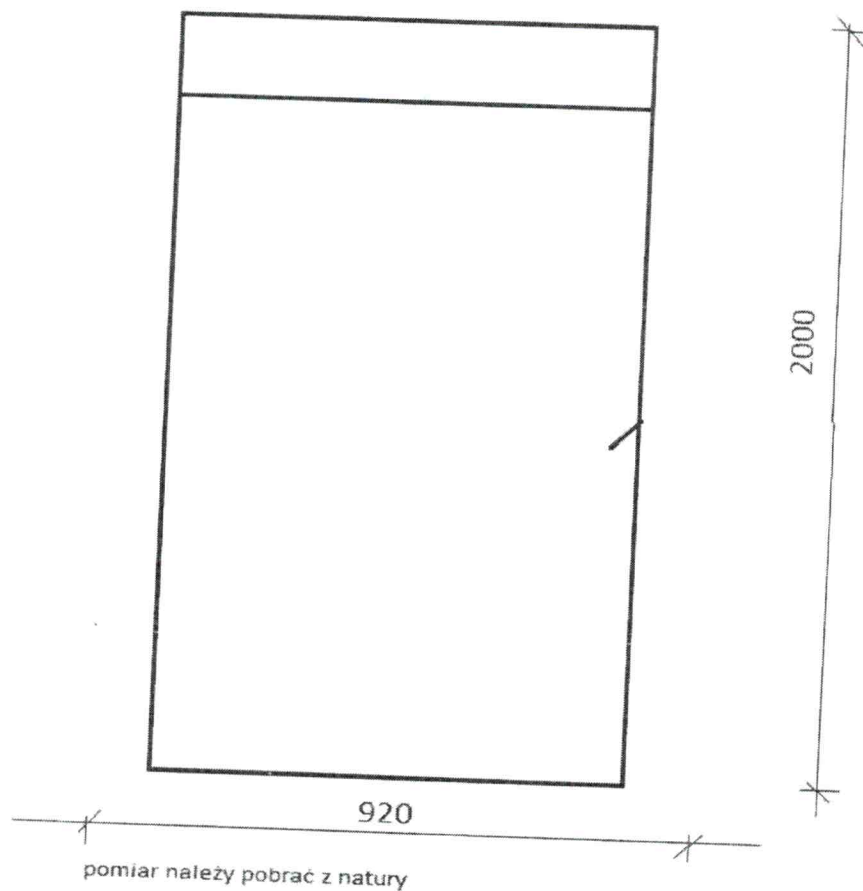

Młodszy Inspektor
Smoleń
Mariola Smoleń


ZBOŻOWY RYNEK 11 / OFICyna P)

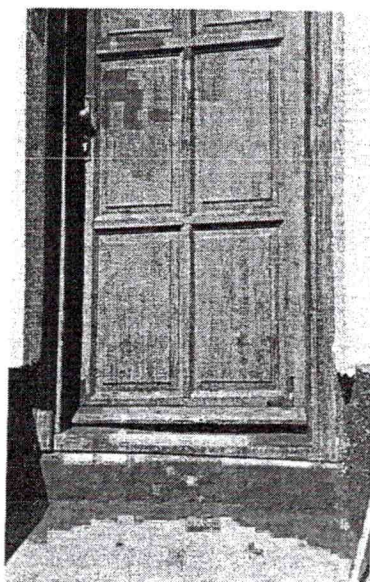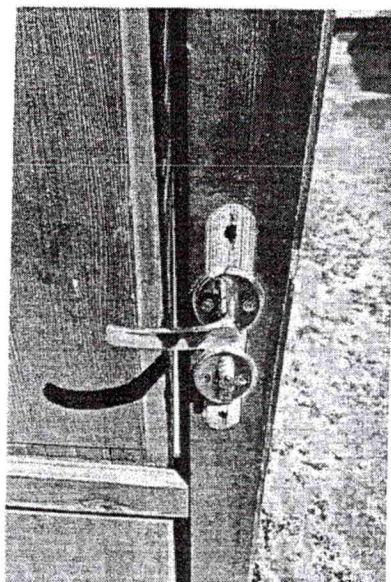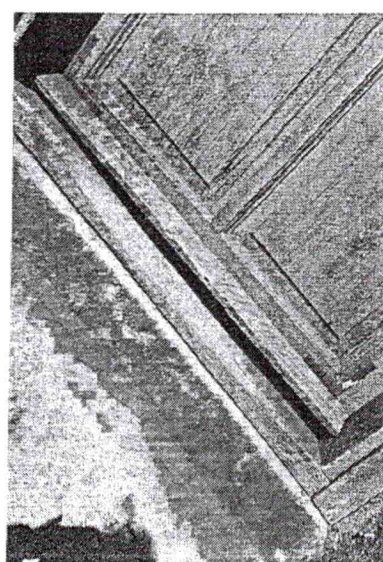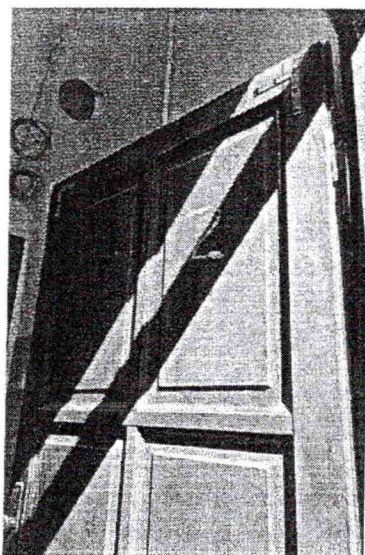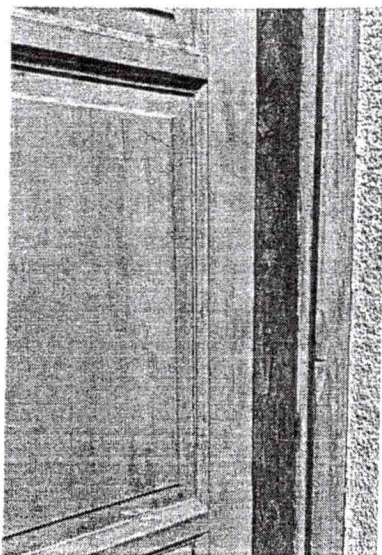

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.935*2,10	m ²		
			m ²	1,964	
2	KNR-W 2- 02 1026-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi 1.964	m ²	RAZEM	1,964
			m ²	1,964	
3	KNR-W 2- 02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 1.964	m ²	RAZEM	1,964
			m ²	1,964	
4	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkową siatką cięto-ciągnioną 2,10*4*0,30+0,935*2*0,30	m	RAZEM	1,964
			m	3,081	
5	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt.	RAZEM	3,081
			szt.	1,000	
6	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
7	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie Krotność = 2 3,081	m ²	RAZEM	1,000
			m ²	3,081	
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,2	m ³	RAZEM	3,081
			m ³	0,200	
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 0,2	m ³	RAZEM	0,200
			m ³	0,200	
				RAZEM	0,200

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tadeusz Kalas
 upr. bud. UAN/1210/120/90
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 w zakresie ogólnobudowlanym
 KUP/BO/0904/01

ŻUŁAWY 7/14




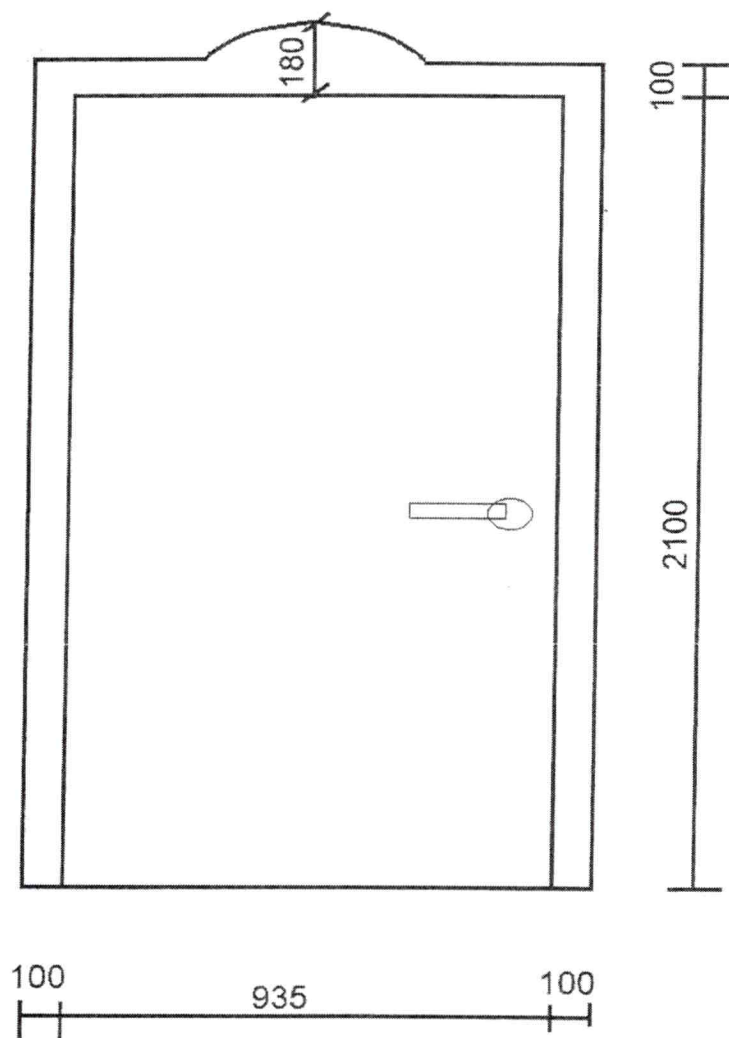


UWAGA!

Pomiary należy pobrać z natury


Młodszy Inspektor
Smoleń
Mariola Smoleń

Latvian 7114

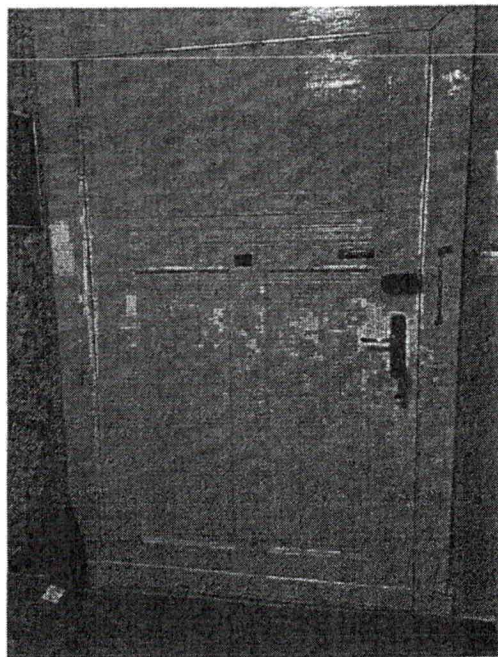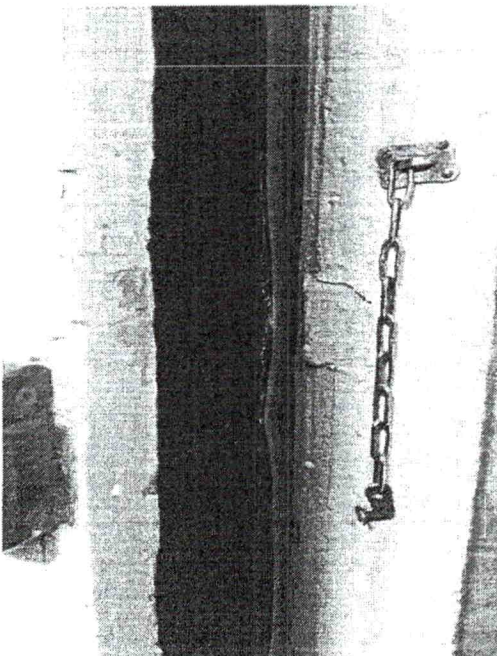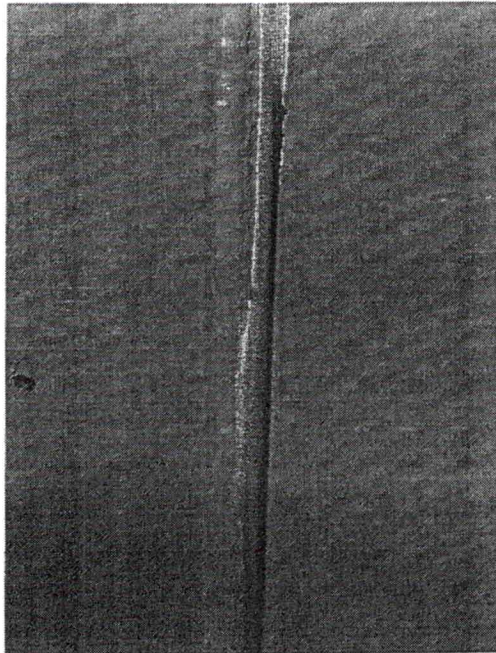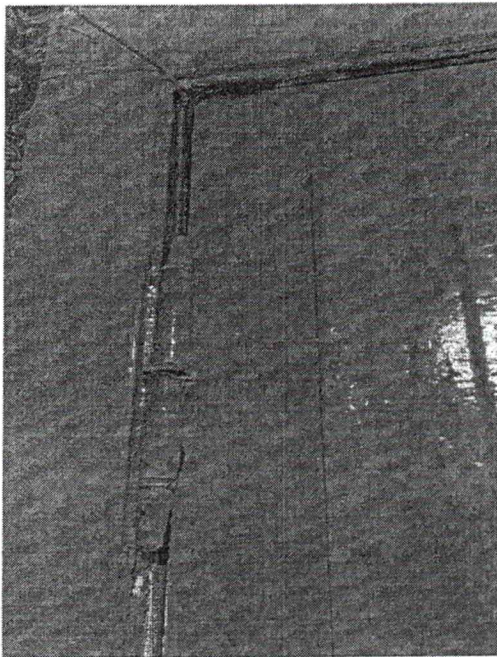

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 wraz z naświetlem - drzwi pomiędzy przejazdem bramowym a klatką schodową 1,37*2,18	m ² m ²	 2,99	
				RAZEM	2,99
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 wraz z naświetlem - drzwi wejściowe od strony podwórza 0,76*1,88	m ² m ²	 1,43	
				RAZEM	1,43
3	kalk. własna kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drewnianych - drzwiowych profilowanych w kompletny wyrób wraz z obsadzeniem, obróbką ościeży i pomalowaniem ościeży, odtworzenie wielkości, podziałów, elementów architektonicznych i profili stolarki istniejącej, - drzwi pomiędzy przejazdem bramowym a klatką schodową, drzwi od podwórza 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
3"	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane (włącznie z materiałem) wraz z obróbką ościeży, klamki, rozetka/szyld, zamek, próg, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i ościeżnicy, samozamykacz, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, klucze w ilości mieszkań w budynku, odtworzenie wielkości, podziałów, elementów architektonicznych i profili stolarki istniejącej, z naświetlami - szyba w naświetlu bezpieczna, kolor brązowy, samozamykacz, szerokość przejścia min. 0,9 m, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI UMAX NIE WIĘKSZY NIŻ 1,3 W/M2K - drzwi pomiędzy klatką schodową a przejazdem bramowym, drzwi wejściowe od strony przejazdu bramowego jako jendoskrzydłowe z pogrubioną ramą lub dwuskrzydłowe niesymetryczne WRAZ Z MONTAŻEM ELEKTROZACZEPU - NALEŻY TO UJAĆ W KALKULACJI 1,37*2,18	m ² m ²	 2,99	
				RAZEM	2,99
3"	kalk. własna kalk. własna	Skrzydła drzwiowe drewniane (włącznie z materiałem) wraz z obróbką ościeży, klamki, rozetka/szyld, zamek, próg, trzy zawiasy, uszczelka w skrzydle i ościeżnicy, samozamykacz, drzwi ocieplone wzmocnione fabrycznie, klucze w ilości mieszkań w budynku, odtworzenie wielkości, podziałów, elementów architektonicznych i profili stolarki istniejącej, kolor brązowy, samozamykacz, szerokość przejścia min. 0,9 m, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI UMAX NIE WIĘKSZY NIŻ 1,3 W/M2K - drzwi wejściowe od strony podwórza 0,76*1,88	m ² m ²	 1,43	
				RAZEM	1,43
4	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00

CHODKIEWICZA 75 KLATKA
SCHODOWA, BYDGOSZCZ
stolarka do wymiany

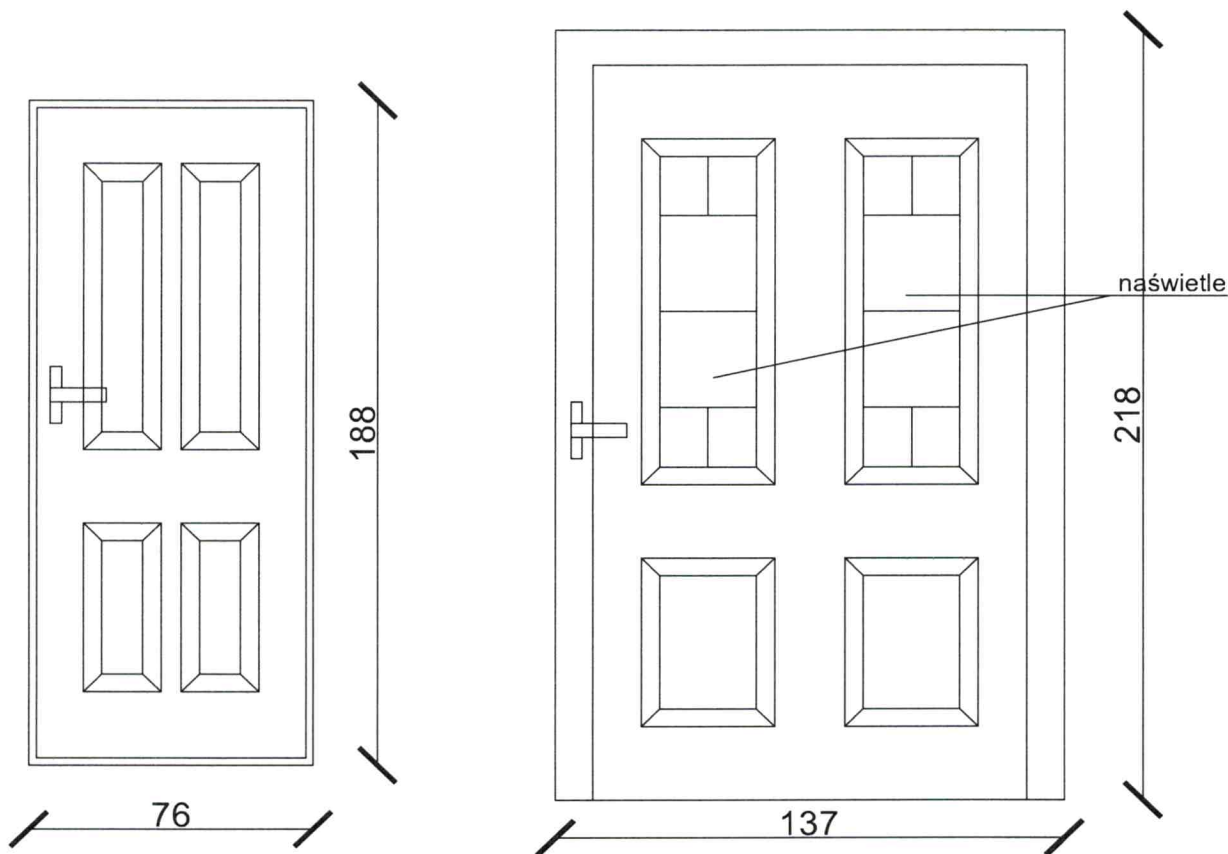

drzwi drewniane wejściowe do budynku od strony podwórza, ocieplone z naświetlem (szyba bezpieczna), próg, samozamykacz, klucze w ilości mieszkań, klamki, uszczelki w skrzydle i ościeżnicy, min. 3 zawiasy, kolor brązowy, zachowanie istniejącego podziału, profili i detali architektonicznych, współczynnik przenikania ciepła U_{max} mniejszy lub równy $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, wymiary skontrolować,

drzwi drewniane wejściowe do budynku od strony przejazdu bramowego, ocieplone z naświetlem (szyba bezpieczna), próg, samozamykacz, klucze w ilości mieszkań, klamki, uszczelki w skrzydle i ościeżnicy, min. 3 zawiasy, kolor brązowy, zachowanie istniejącego podziału, profili i detali architektonicznych, współczynnik przenikania ciepła U_{max} mniejszy lub równy $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ 1 szt., wymiary skontrolować, kierunek otwierania uzgodnić z inspektorem nadzoru

