

24-9, 24-16  
10.11.2023

221; 20M-2

„ADM” Kancelaria Główna

Wpłynęło dnia 09.11.2023

L.dz. 22/5164  
Moc załączników podpis.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Dział Obsługi Klienta  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 22 444 33 33  
e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl

MIASTO BYDGOSZCZ reprezentowane przez  
„ADM” sp. z o.o.  
ul. Jezuicka 1  
85-102 Bydgoszcz

„ADM” Dział Remontów i Inwestycji  
Wpł. dn. 2023-11-10  
3175  
L.dz. podpis.

Nasz znak: W800/0000151111/00001/2023/00000

Bydgoszcz, 06.11.2023

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.10.2023 r. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego): budynek mieszkalny wielorodzinny (lokale 1a;1b;1;2;3;4;użytk.), adres: Bydgoszcz, pl. Zbożowy Rynek 8
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
Przygotowanie posiłków  
Przygotowanie CWU  
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:





Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Łączna moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	6	6	36
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	12	1	12
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	24	6	144
Łączna moc [kW]			192

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa 14 [m<sup>3</sup>/h];
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 6300 [m<sup>3</sup>/rok]
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Przyłącze istniejące niskiego ciśnienia.
  - Lokalizacja: Bydgoszcz, Zbożowy Rynek 8.

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
  - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
  - 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny (lokale 1a;1b;1;2;3;4;użytk.), adres: Bydgoszcz, pl. Zbożowy Rynek 8
  - 8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnętrznej ścianie budynku.
  - 8.3. Charakterystyka układu pomiarowego:
    - 8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 7 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej, status urządzenia: projektowane.
  - 8.4. Wymagania dotyczące redukcji: nie dotyczy.
  - 8.5. Inne wymagania:

Istniejące gazomierze G-1.6 - szt. 4 - wymiana na gazomierze G-4.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego stanowi: Kurek główny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
  - 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
  - 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
  - 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od daty ich wydania.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
  - 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
  - 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
  - 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
  - 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:

L. p.	Numer PoD	Kod kreskowy
-------	-----------	--------------

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 8018590365500026878213                          |  |
|    | Adres: Bydgoszcz ul. Zbożowy Rynek 8 lokal nr 1 |  |
| 2. | 8018590365500026878510                          |  |
|    | Adres: Bydgoszcz ul. Zbożowy Rynek 8 lokal nr 2 |  |
| 3. | 8018590365500026878909                          |  |
|    | Adres: Bydgoszcz ul. Zbożowy Rynek 8 lokal nr 4 |  |
| 4. |   |  |

8018590365500029284400

Adres: Bydgoszcz ul. Zbożowy Rynek 8 lokal nr 3

5.

8018590365500028990982

Adres: Bydgoszcz ul. Zbożowy Rynek 8 lokal nr użytk.

6.

8018590365500094014124

Adres: Bydgoszcz ul. Zbożowy Rynek 8 lokal nr 1a

7.

8018590365500094014131

Adres: Bydgoszcz ul. Zbożowy Rynek 8 lokal nr 1b

**POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA**

Dokument został zaakceptowany przez:

MARCIN WOJNAROWSKI, Kier. Sekcji Przyłączania

PIOTR CZERNIEJEWSKI, Kier. Działu Obsługi Klienta

Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Andrzej Makowski

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient

2. W800

*Adres do korespondencji:*  
**MIASTO BYDGOSZCZ reprezentowane przez**  
**"ADM" sp. z o.o.**

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1  
85-011 Bydgoszcz





**USŁUGI KOMINIARSKIE**  
**ROBERT PRZEŹDZIECKI**  
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki  
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz  
NIP 6751197897  
tel. 882233820 / 882233830

**OPINIA nr 8/12/ 2023r.**

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy

ul. Zbożowy Rynek 8 dotyczy lokalu nr. 1

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. **WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA**
2. **USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA**
3. **USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA**

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód A. ~~odpowiada(ją)~~ nie odpowiada(ją) wymaganiom przepisów i ~~może (mogą)~~ nie może (~~nie mogą~~) być przeznaczone do podłączenia:

**Pieca gazowego**

( podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny )

2. Uwagi: Zlikwidować piec kaflowy w pokoju 1, wolny kanał A wykorzystać do podłączenia urządzenia gazowego, zlokalizować je w kuchni. Mechaniczną wentylację w pomieszczeniu kuchni zastąpić kratką wentylacyjną.

3. ~~Urządzenie(a)~~ ..... działa(ją) wadliwie z przyczyn .....  
( wymień jakie )

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy: **jak wyżej** .....

( wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania )

Inne uwagi : **brak uwag** .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poz z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

**UWAGI:**

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.


Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.  
Data i podpis osoby upoważnionej.

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
**Robert Przeździecki**  
nr uprawnień 11124  
tel. 882 233 820 / 882 233 830



ZBOŻOWY RYNEK 8/1

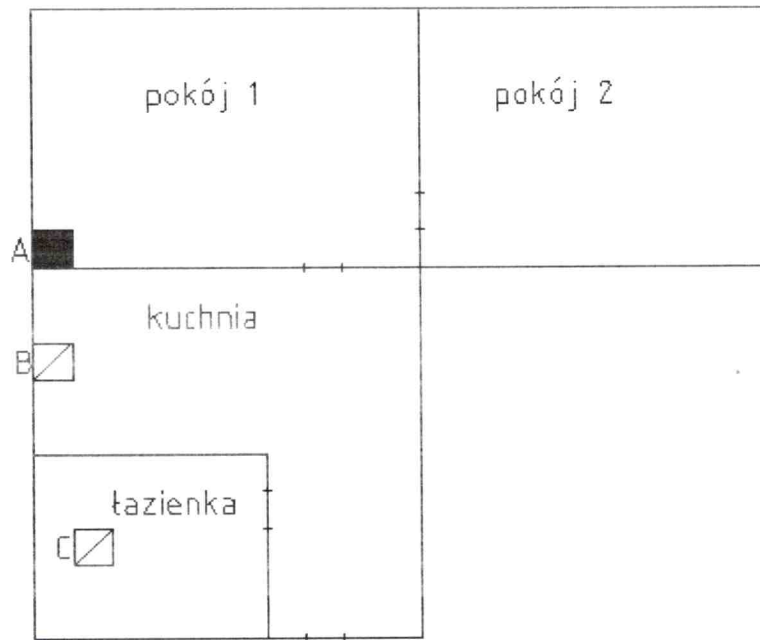

zbiory: rysunek mieszkania 4.0 km



Bydgoszcz, dnia. 5.12.2023r.

USŁUGI KOMINIARSKIE  
ROBERT PRZEŹDZIECKI  
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki  
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz  
NIP 6751197897  
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr 6/12/ 2023r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy

ul. Zbożowy Rynek 8 dotyczy lokalu nr. 1A

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód A. ~~odpowiada(ją)~~ nie odpowiada(ją) wymaganiom przepisów i ~~może (mogą)~~ nie może (~~nie mogą~~) być przeznaczone do podłączenia:

**Pieca gazowego**

( podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny )

2. Uwagi: Zlikwidować piec kaflowy w pokoju 1, wolny kanał z pieca przeznaczyć na wentylację. Podłączyć go do pieszczenia kuchni. Wykonać komin do urządzenia gazowego w miejscu oznaczonym na rysunku; według wykazań producenta. Wykonać komin wentylacyjny do wentylacji WC z rury ocieplonej fi 150. Oba kominy wybudować wzdłuż elewacji.

3. ~~Urządzenie(a)~~ ..... ~~działa(ją) wadliwie z przyczyn~~ .....  
( wymienił jakie )

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy: **jak wyżej** .....

( wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania )

Inne uwagi : **brak uwag** .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

**UWAGI:**

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.  
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA  
( uprawniony mistrz kominarski )



MISTRZ KOMINIARSKI  
Robert Przeździecki  
nr uprawnień 11124  
tel. 882 233 820 / 882 233 830

## ZBOŻOWY RYNEK 8/1A







USŁUGI KOMINIARSKIE  
ROBERT PRZEŹDZIECKI  
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki  
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz  
NIP 6751197897  
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr 8/12/ 2023r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy

ul. Zbożowy Rynek 8 dotyczy lokalu nr. 1B

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód A. ~~odpowiada(ją)~~ nie odpowiada(ją) wymaganiom przepisów i ~~może (mogą)~~ nie może (~~nie mogą~~) być przeznaczone do podłączenia:

**Pieca gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Uwagi: Zlikwidować piec kaflowy w pokoju, wolny kanał A wykorzystać jako wentylacja. Pomieszczenie kuchni zamienić funkcją z pokojem, wybudować komin do urządzenia gazowego według wykazań producenta, w proponowanym miejscu zaznaczonym na rysunku (kanał B)

3. ~~Urządzenie(a)~~ ..... ~~działa(ją) wadliwie z przyczyn~~ .....  
(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy: **jak wyżej** .....

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi : **brak uwag** .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie Ppoż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

UWAGI:  
Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.


Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.  
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA  
(uprawniony mistrz kominarski)



MISTRZ KOMINIARSKI  
**Robert Przeździecki**  
nr uprawnień 11124  
tel. 882 233 820 / 882 233 830

Fwd: Zbożowy Rynek

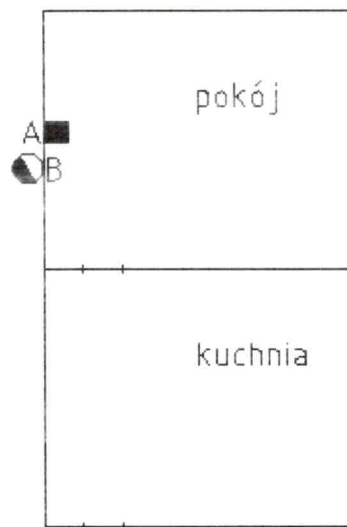

ZBOŻOWY RYNEK 8/1B

— zbożowy rynek mieszkanie 2 bmn —



Bydgoszcz, dnia. 5.12.2023r.

USŁUGI KOMINIARSKIE  
ROBERT PRZEŹDZIECKI  
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki  
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz  
NIP 6751197897  
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr 7/12/ 2023r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy

ul. Zbożowy Rynek 8 dotyczy lokalu nr. 2

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód A. ~~odpowiada(je)~~ nie odpowiada(je) wymaganiom przepisów i ~~może (moga)~~ nie może (~~nie mogą~~) być przeznaczone do podłączenia:

**Pieca gazowego**

(podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)

2. Uwagi: Zlikwidować piec kaflowy w pokoju 1 oraz w przedpokoju. Kanał wentylacyjny z łazienki przeciągnąć do kuchni rurą spiro fi 150 i możliwie blisko zakończyć kratką wentylacyjną. Kanał A wykorzystać do podłączenia pieca gazowego, kanał C z pokoju 2, wykorzystać jako kanał wentylacyjny i przyłączyć do łazienki.

3. ~~Urządzenie(a)~~ ~~działa(je) wadliwie z przyczyn~~

(wymienić jakie)

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy: **jak wyżej**

(wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi : **brak uwag**

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poz z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

**UWAGI:**

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.


Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.  
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINODAWCA  
(uprawniony mistrz kominiarski)



**MISTRZ KOMINIARSKI**  
**Robert Przeździecki**  
nr uprawnień 11124  
tel. 882 233 830

## ZBOZOWY RYNEK 8/2

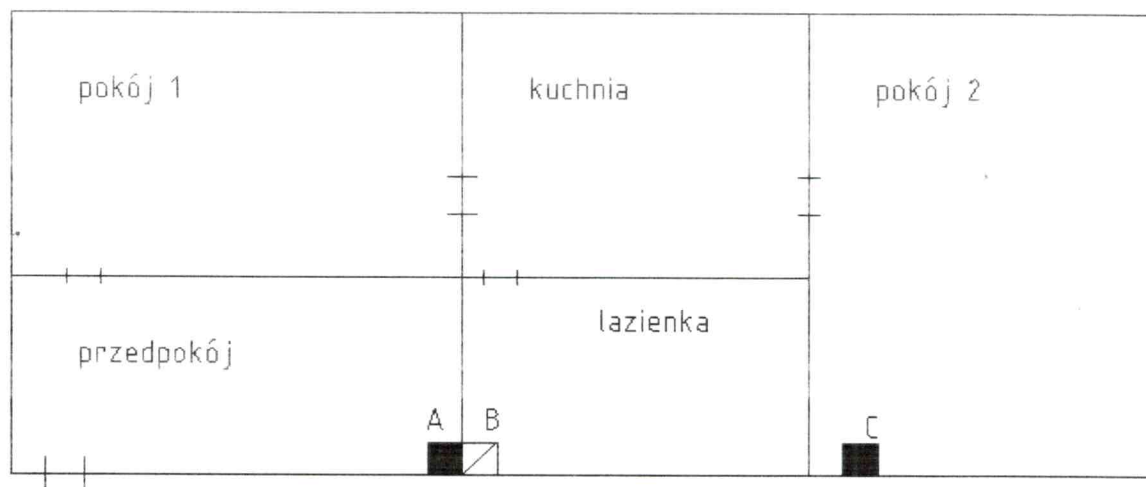



Bydgoszcz, dnia. 5.12.2023r.

USŁUGI KOMINIARSKIE  
ROBERT PRZEŹDZIECKI  
nr uprawnień 11124

PR SERWIS Robert Przeździecki  
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz  
NIP 6751197897  
tel. 882233820 / 882233830

OPINIA nr 8/12/ 2023r.

Z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w Bydgoszczy

ul. Zbożowy Rynek 8 dotyczy lokalu nr. 4

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominarskiego Roberta Przeździeckiego w celu:

1. WSKAZANIE MIEJSCA PODŁĄCZENIA
2. ~~USTALENIE PRAWIDŁOWOŚCI PODŁĄCZENIA~~
3. ~~USTALENIE PRZYCZYN WADLIWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA~~

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód A ~~odpowiada(ja)~~ nie odpowiada(ja) wymaganiom przepisów i ~~może (moga)~~ nie może (~~nie mogą~~) być przeznaczone do podłączenia:

**Pieca gazowego**

( podać rodzaj urządzenia, a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny )

2. Uwagi: Zlikwidować piec kaflowy w pokoju 1, i pokoju 2. Zamienić pomieszczenie kuchni z pokojem 2. Wolny kanał B przeznaczyć wentylację i połączyć go z kuchnią, wolny kanał C przeznaczyć na komin spalinowy urządzenia gazowego.

3. ~~Urządzenie(a)~~ ..... ~~działa(ja)~~ wadliwie z przyczyn .....  
( wymień jakie )

W celu prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy: **jak wyżej** .....

( wymień sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania )

Inne uwagi : **brak uwag** .....

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U. Nr. 89 poz. 414 / oraz Ustawę o Ochronie P.poż z dnia 27.08.1991 roku /Dz. U. Nr. 81, poz. 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków /Dz.U. Nr. 92, poz. 460/ z późniejszymi zmianami obowiązujących na dzień 01.01.2004 rok.

**UWAGI:**

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.

Uwagi objęte w opinii przyjęto do wiadomości.  
Data i podpis osoby upoważnionej.

OPINIODAWCA  
( uprawniony mistrz kominarski )




MISTRZ KOMINIARSKI  
Robert Przeździecki  
nr uprawnień 11124  
tel. 882 233 820 / 882 233 830



Fwd: Zbożowy Rynek

— zbożowy rynek mieszkanie 4.bmp —

ZBOŻOWY RYNEK 8/4

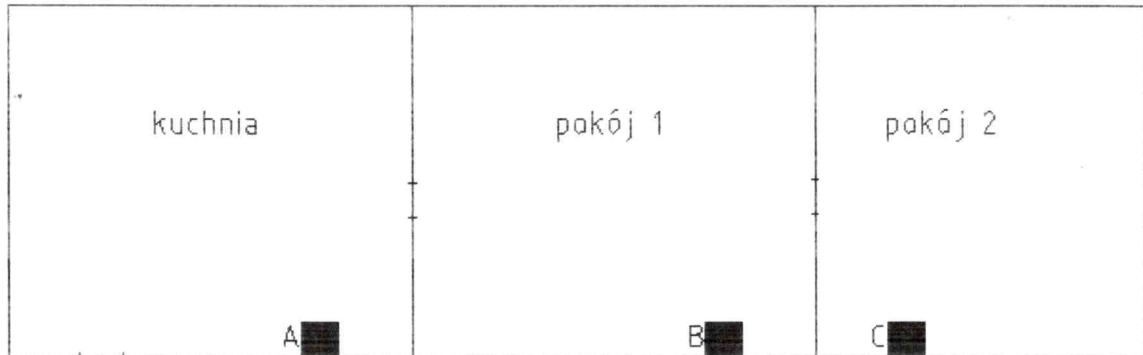

— Złotoczynki: —