



**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiański  
Witold Zuchowski  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r  
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz  
tel. 371-45-62; fax kom. 801-833-620  
Tel. 371 45 62

### Opinia Nr .075... /2012.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w .....BYDGOSZCZ.....ul..... WROCŁAWSKA..... Nr ...11..... dotycząca mieszkania Nr .....1..... Pana /i/ ...Administracja.Domów.Miejskich...ADM.sp.z.o.o..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego Pana ..... Witold..Zuchowski..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

① Przewód(y) Nr .....3,4,5..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i ~~może~~ (mogą) - ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia NR.3.pieca.CO.GAZ.w.łazience...NR.4.wentylacji.w.kuchni../zainstalować.stalowy.kanał.o....  
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny ..przekroju.wew.150.mm...NR.5.wentylacji.w.łazience.../zainstalować.kratkę.o.wym.14.x.21.cm.....

2. Urządzenie (a) ..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : ..w.pom.łazienki.zainstalować.piec.z.....  
..zamkniętą.komorą.spalania.....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania


Inne uwagi .....po.wykonaniu.zgłosić.do.odbioru.....


Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .


Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.Sp.z.o.o.....  
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....

- Uwagi :
1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  2. Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA  
  
**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
 mistrz kominiański  
 Witold Zuchowski  
 upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r  
 ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz  
 tel. 371-45-62; fax kom. 801-833-620

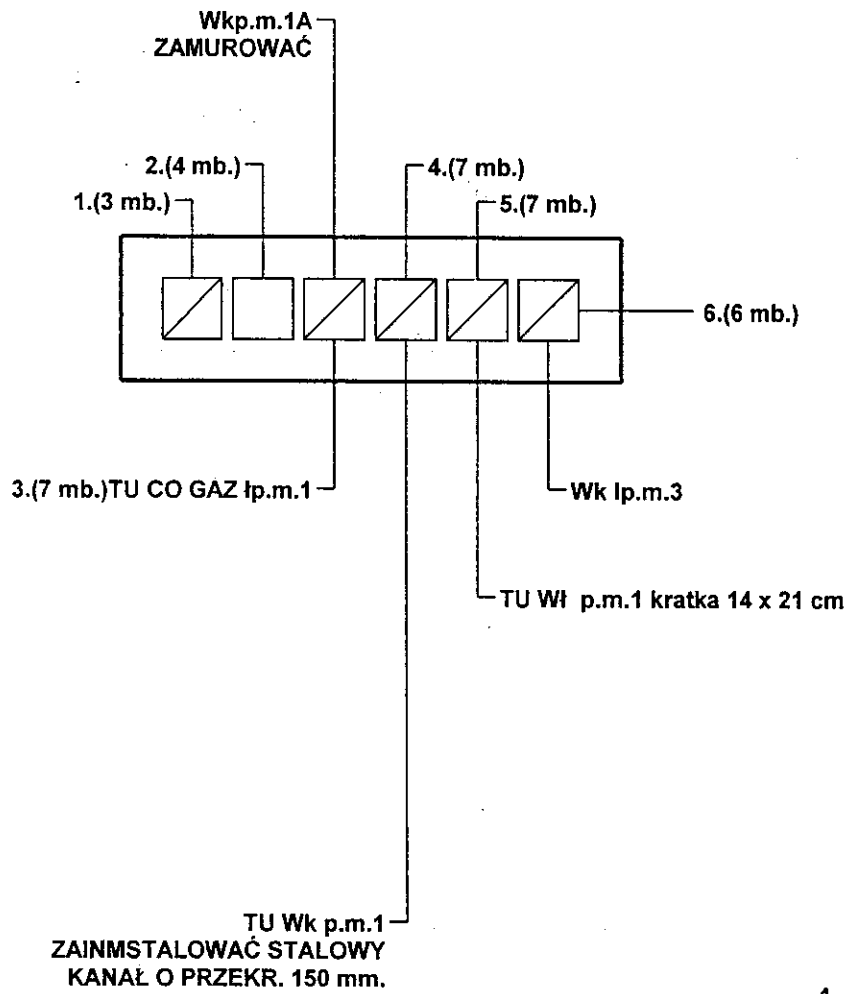

 **ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
Witold Zuchowski  
upr. mistrz. nr 15034 z dn. 23.06.86r  
ul. Kujawska 55, 86-031 Bydgoszcz  
tel. 371-45-62 tel. kom. 601-833-620