

Załącznik nr 10 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

dla pustostanu przy ul. Sułkowskiego 40/3

Bydgoszcz 17.01.2013r

OPINIA 18/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 40/3 (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **możliwości zamontowanie pieca gazowego dwufunkcyjnego i KGP**

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z kuchni, łazienki, przedpokoju oraz trzech pokoi.
2. W pomieszczeniu kuchni znajduje się kanał wentylacyjny
3. W pomieszczeniu łazienki znajduje się kanał wentylacyjny oraz dymowy.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

1. W kuchni można zainstalować KGP – jest wentylacja
2. W łazience można zainstalować kocioł gazowy dwufunkcyjny „TURBO” wykorzystując kanał dymowy, w łazience znajduje się kanał wentylacyjny.

WNIOSEK :

W mieszkaniu przy ul. Sułkowskiego 40/3 jest możliwość zainstalowania KGP oraz kotła gazowego dwufunkcyjnego typu – TURBO.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 wci. kat. -pomorskie
lip. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

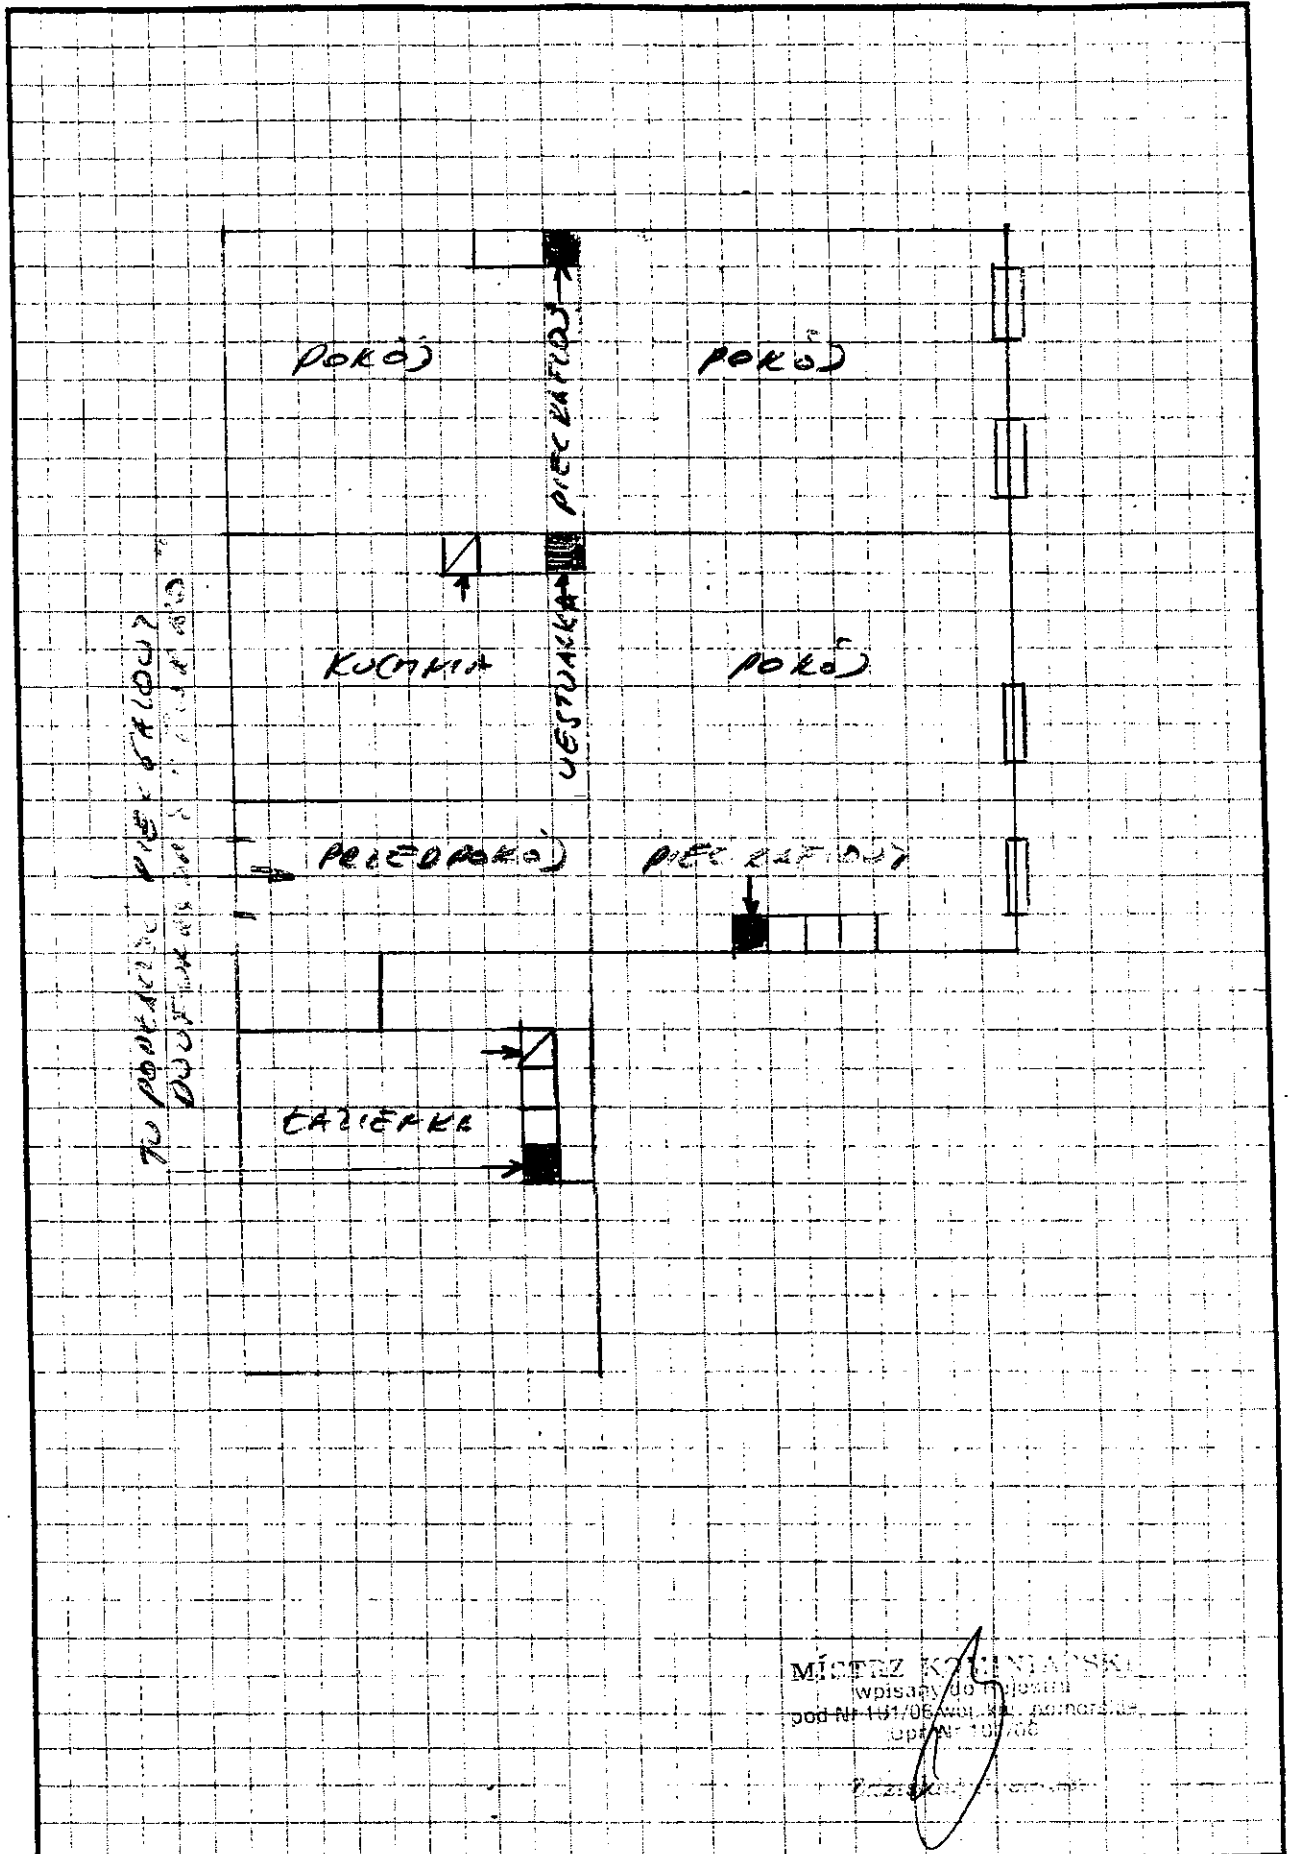

MISTRZ KUCIŃSKI
wpisany do rejestru
pod Nr 101/06 Awy. Kł. gornorska
dop. Nr 101/06