

**Załącznik nr 10a do SIWZ**

**OPINIA KOMINIARSKA**

**dla pustostanu przy ul. Pomorskiej 88C/3**

Bydgoszcz 15.04.2013r

**OPINIA 79/2013**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Pomorska 88C/3 (pustostan)**

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **możliwości wykonania wentylacji w kuchni czy trzon kuchenny i piec kaflowy są podłączone prawidłowo**

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

I. Prze lokal mieszkalny przechodzą dwa kominy A i B

**PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA WENTYLACJI ;**

W kominie A należy wykuć kratkę wentylacyjną w przewodzie kominowym A-5 , jest to wentylacja dla kuchni.

**POPRAWNOŚĆ PODŁĄCZENIA TRZONU KUCHENNEGO I PIECA KAFLOWEGO ;**

1. Trzon kuchenny podłączony jest do komina A w przewód kominowy A-4 , ciąg kominowy dobry zgodny z przepisami – podłączony prawidłowo
2. Piec kaflowy podłączony jest do komina B przewodu dymowego B-2 – podłączenie prawidłowe . Ciąg wynosi zero. Kanał dymowy zapchany powyżej rury zapieczowej. Należy wykonać drzwiczki wycierowe i wyczyścić przewód dymowy .

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....

Podpis .....


MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 w.cj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominiarski)

SZKIC ORIENTACYJNY:

PONORSKA 88C/3

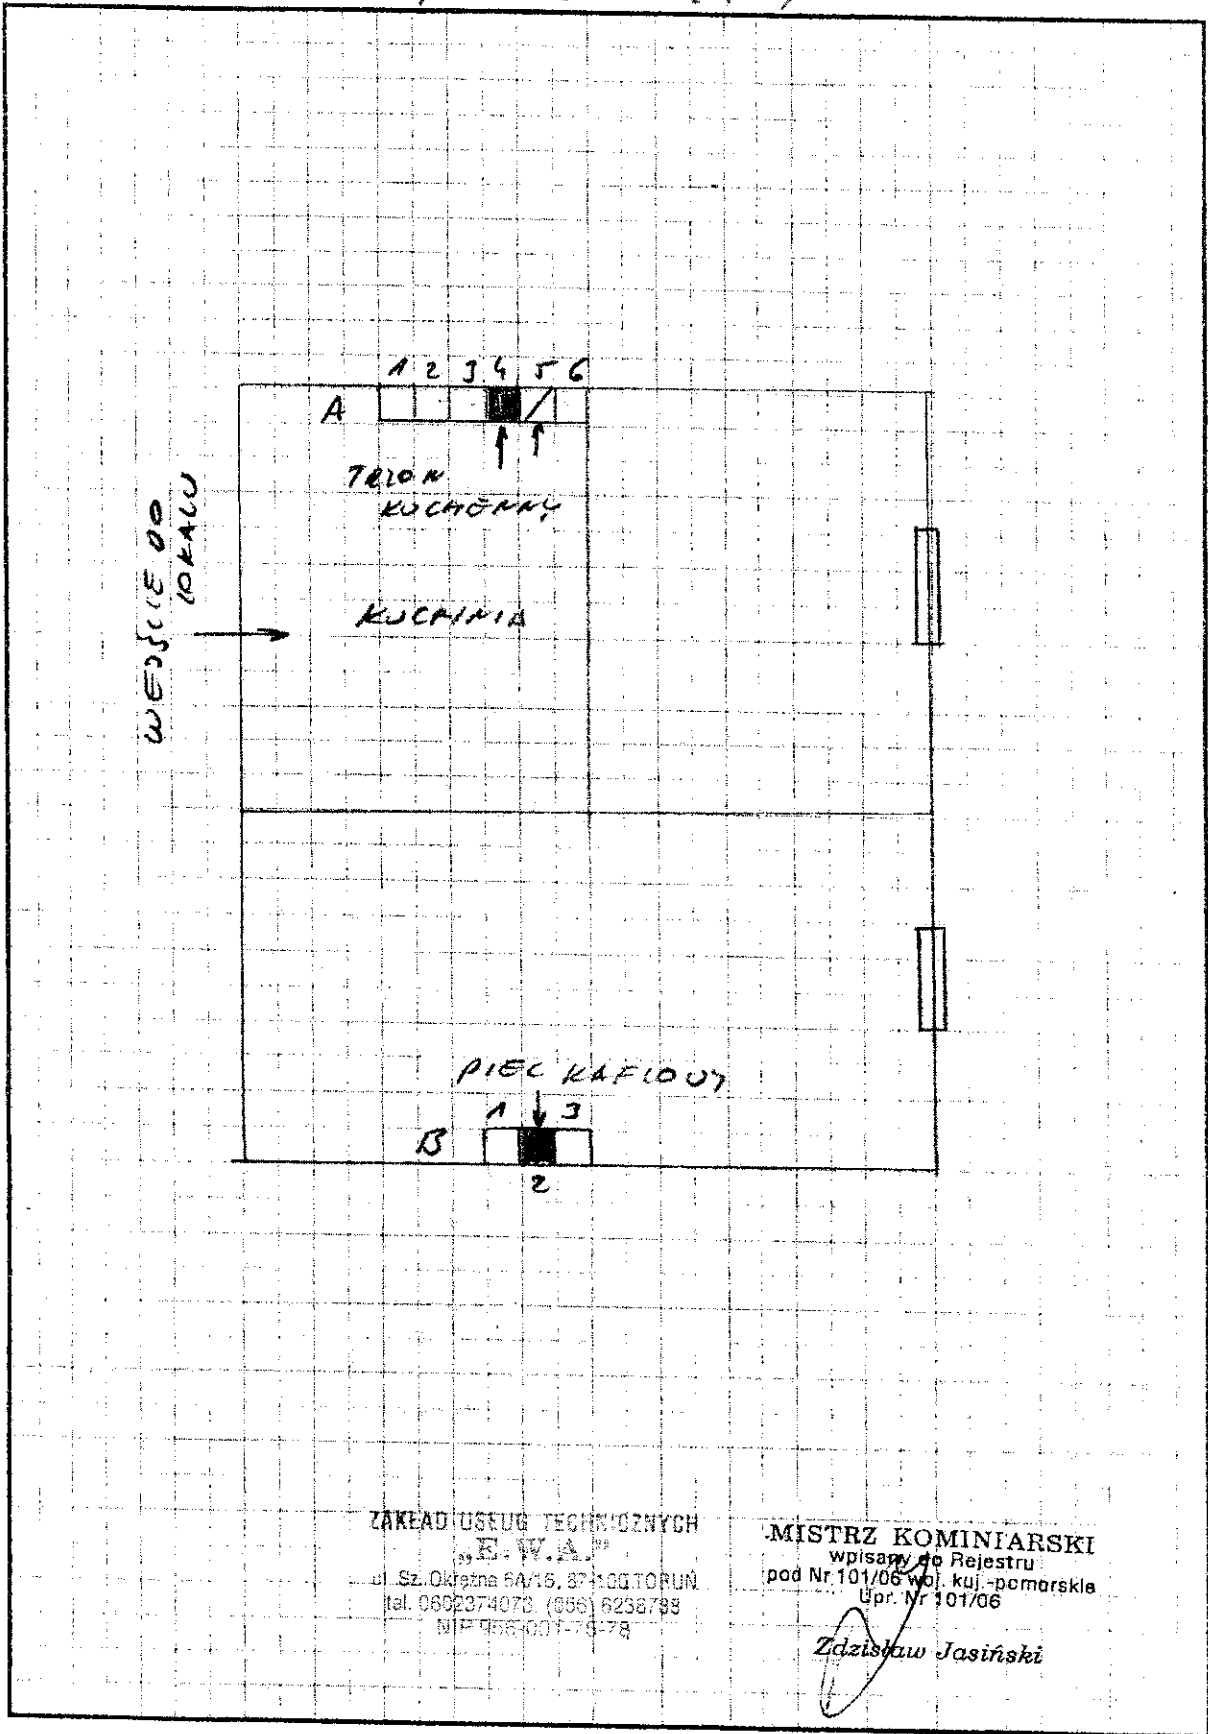

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH  
„E.W.A.”  
ul. Sz. Okrężna 6A/15, 87-100 TORUŃ  
tel. 0602374070 (056) 6238793  
NIP 956-001-76-78

MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorska  
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński