

**Załącznik nr 10b/2 do SIWZ**

**OPINIA KOMINIARSKA**

**dla pustostanu przy ul. Pomorskiej 88F/20**

Bydgoszcz 15.04.2013r

### OPINIA 84/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

#### Bydgoszcz ul. Pomorska 88F/20 (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **możliwości zamontowania westwalki i pieca kaflowego oraz wentylacji**

**W związku z czym stwierdza się co następuje:** (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z kuchni oraz jednego pokoju.
2. Przez w/w lokal przechodzi komin jednorzędowy czterokanałowy.

#### PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

1. W przewód kominowy A-1 podłączyć piec kaflowy
2. W przewód kominowy A-3 podłączyć westwalkę
3. Przewód kominowy A-4 wykorzystać jako wentylację kuchni

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia .....

Podpis .....

MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)

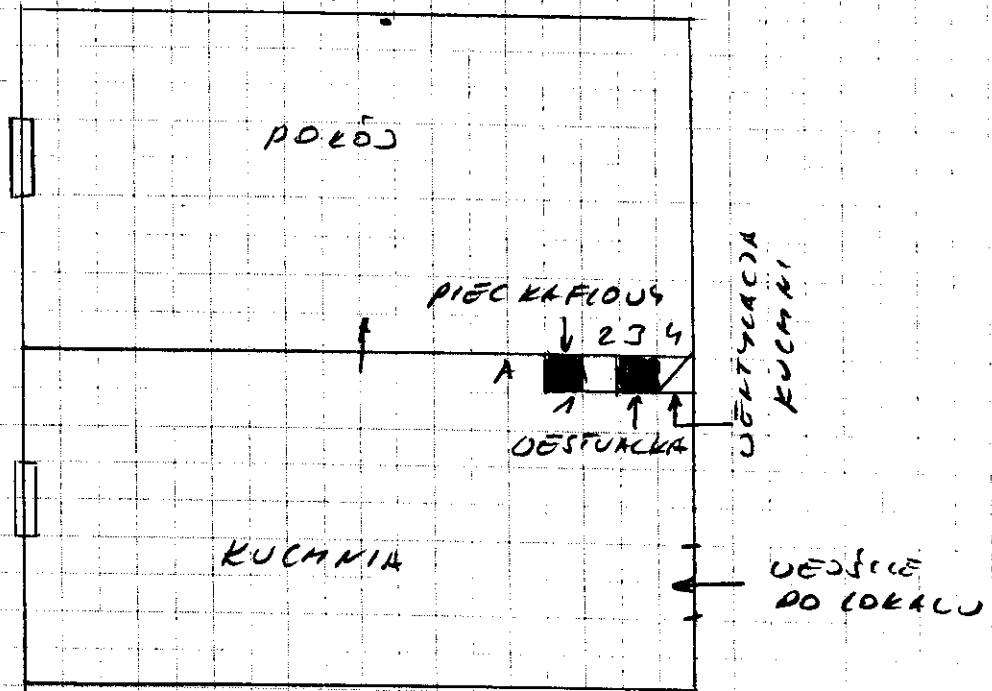

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH  
„E.W.A.”  
ul. Sz. Okrzeja 6A/16, 87-100 TORUŃ  
tel. 0602374073, (056) 6238788  
NIP 956-001-75-78

MISTRZ KAMIENIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 Woj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*