

Załącznik nr 10/1 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

dla pustostanu przy ul. Pomorskiej 88B/48

ZADANIE NR 1

Bydgoszcz 15.04.2013r

OPINIA 77/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska 88B/48 (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **możliwości wykonania wentylacji w łazience**

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z kuchni , z pokoju oraz wydzielonego pomieszczenia na łazienkę.
2. W pomieszczeniu kuchni znajduje się kanał wentylacyjny.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

I wariant:

1. Wykonać kratkę wentylacyjną w łazience, którą podłączyć można rurą izolowaną fi 150 do kanału wentylacyjnego w kuchni , rurę poprowadzić pod kątem w taki sposób aby wpięcie było powyżej kratki wentylacyjnej w kuchni

II wariant ;

1. Wykonać wentylację za pomocą rury dwupłaszczyzowej fi 150 mm , którą należy poprowadzić w klatce schodowej na dach l= 5,00 m .

UWAGA;

2. Rurę dwupłaszczyzowa fi 150 mm wykonać wg ustalonej wcześniej technologii wykonania
3. W ramach okiennych wykonać po jednym nawiewniku powietrza w każdym pomieszczeniu

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06


Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)

SZKIC ORIENTACYJNY:

PONORSKA 88 B/48

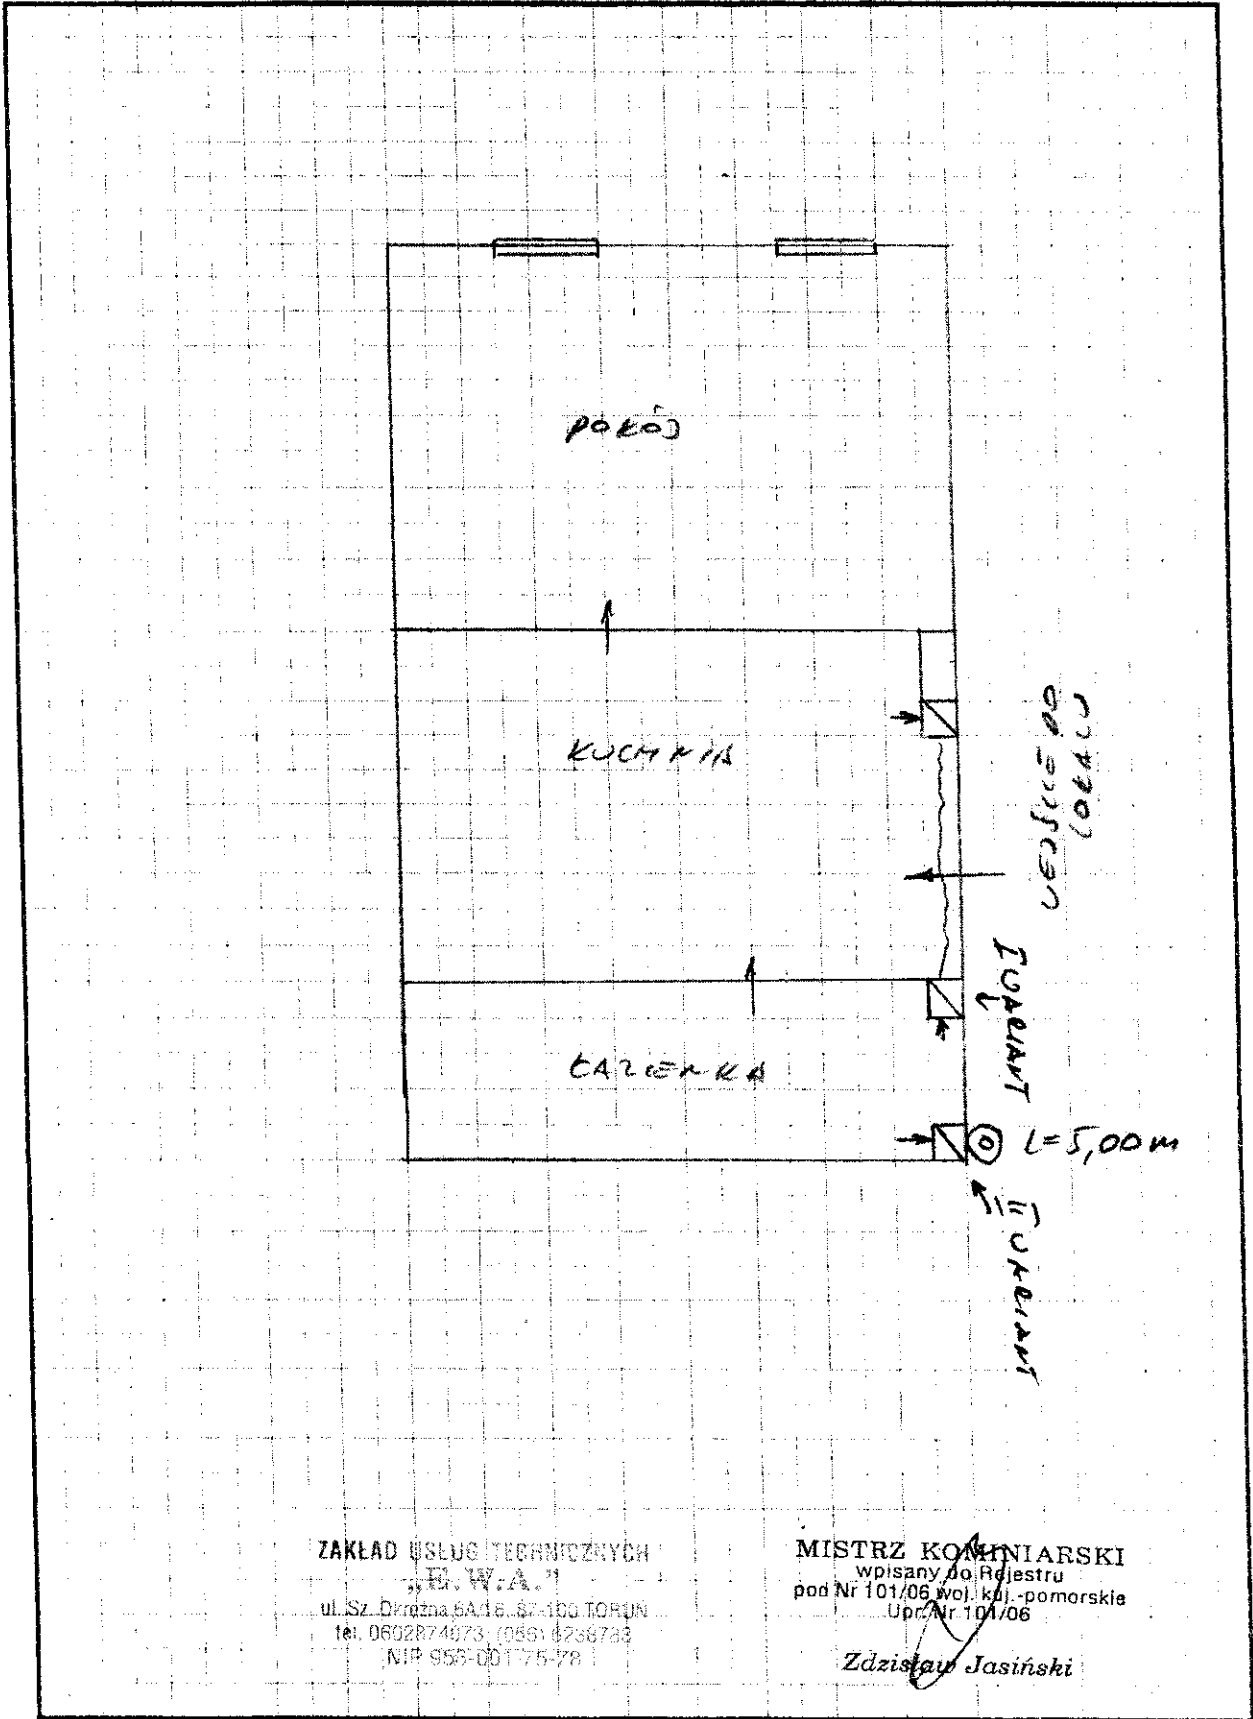

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E.W.A."
ul. Sz. Dąbrowska 6A/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0602874973, (056) 4236723
NIP 956-00175-78

MISTRZ KAMIENIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński