

Załącznik nr 10/2 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

dla pustostanu przy ul. Pomorskiej 88G/2

ZADANIE NR 2

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
„E.W.A.”
ul. Sz. Okrzejska 6A/16, 87-100 TORUŃ
tel. 06023/4073, (056) 6238788
NIP 956-001-76-78

Bydgoszcz 10.06.2013r

OPINIA 103/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska 88G/2 /szkic lokalu/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego*

W związku z czym stwierdza się co następuje /szkic załączony/:

1. Lokal posiada dwa pomieszczenia kuchnię i pokój
2. W lokalu tym znajduje się komin A – jednorzędowy cztero- kanałowy.
3. Przewody kominowe A-2,3 mogą być wykorzystane jako przewody dymowe do podłączenia trzonu kuchennego A-3 a A-2 do podłączenia pieca kaflowego., przewody kominowe A-1,A-4 są zajęte.
4. W lokalu mieszkalnym nie ma wentylacji – w pomieszczeniu kuchni.
5. W związku z faktem braku przewodu wentylacyjnego – należy wykonać wentylację z rury dwupłaszczonej o wysokości 7,00 m./patrz szkic sytuacyjny/ przewód wentylacyjny wykonany z rury dwupłaszczonej zlokalizowany jest w klatce schodowej.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 10106 woj. kuj.-pomorskie
por. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

POMORSKA 88 G/12

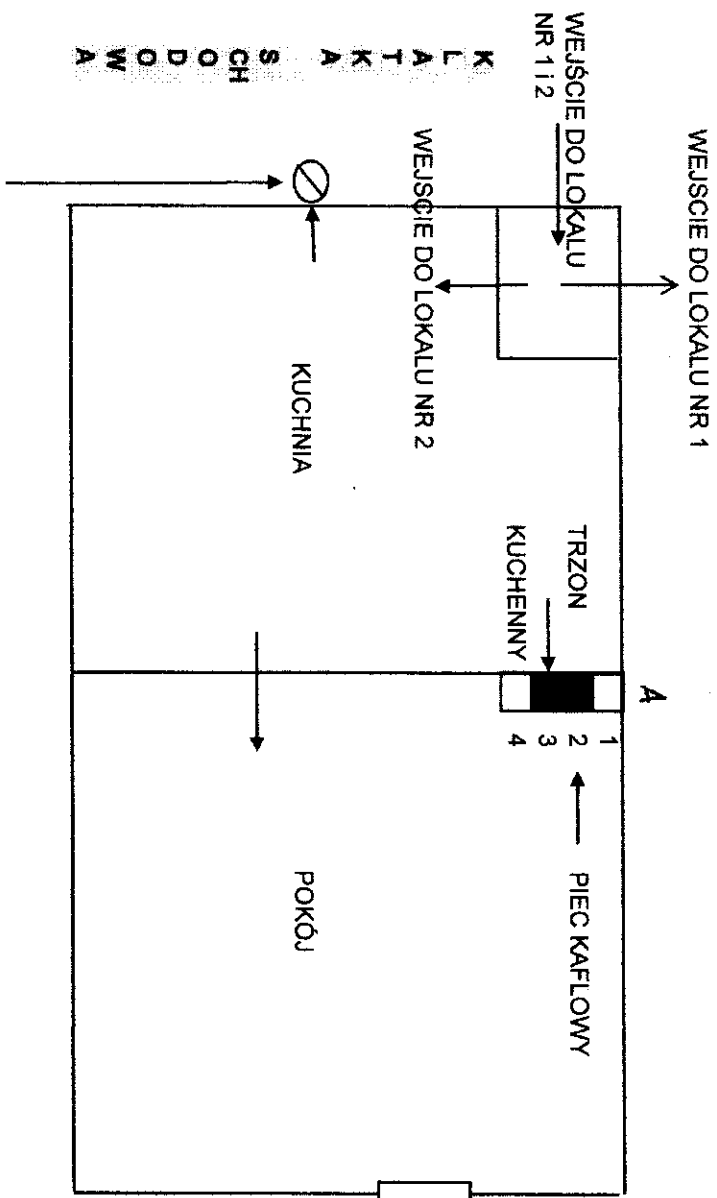

WYKONAĆ RURĘ DWUPŁASZCZOWĄ O DŁUGOŚCI 7,00 M

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E. W. A."
ul. Sz. Czerwików 16 81-101 TORUŃ
tel. 06628 10701 10702 10703
NIP: 526 701 107 02 02

MISTRZ KRAJOWY
Wpisany do rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zabrzeżewo carstki