

Załącznik nr 10/3 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

dla pustostanu przy ul. Pomorskiej 88C/9

oraz Pomorskiej 88C/9II

ZADANIE NR 3

100

276 NR 1

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
„E. W. A.”
ul. Sz. Okrężna 6A/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0602374073, (056) 6238788
NIP 956-001-75-78

Bydgoszcz 15.04.2013r

OPINIA 78/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska 88C/9(pustostan

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **możliwości wykonania pieca w ramie czy można postawić westwałkę**

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z wydzielonej kuchni oraz z pokoju
2. W pomieszczeniu kuchni znajduje się komin A

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

1. Do wentylacji w kuchni należy wykorzystać przewód kominowy A-5
2. Do podłączenia pieca kaflowego w ramie lub westwałki wykorzystać przewód kominowy A-4

UWAGA;

Ze wzgl. na brak kominów przechodzących przez lokal mieszkalny – przechodzi tylko jeden komin A , można podłączyć tylko piec kaflowy lub westwałkę. Należy zamontować jeden nawiewnik powietrza w ramie okiennej.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

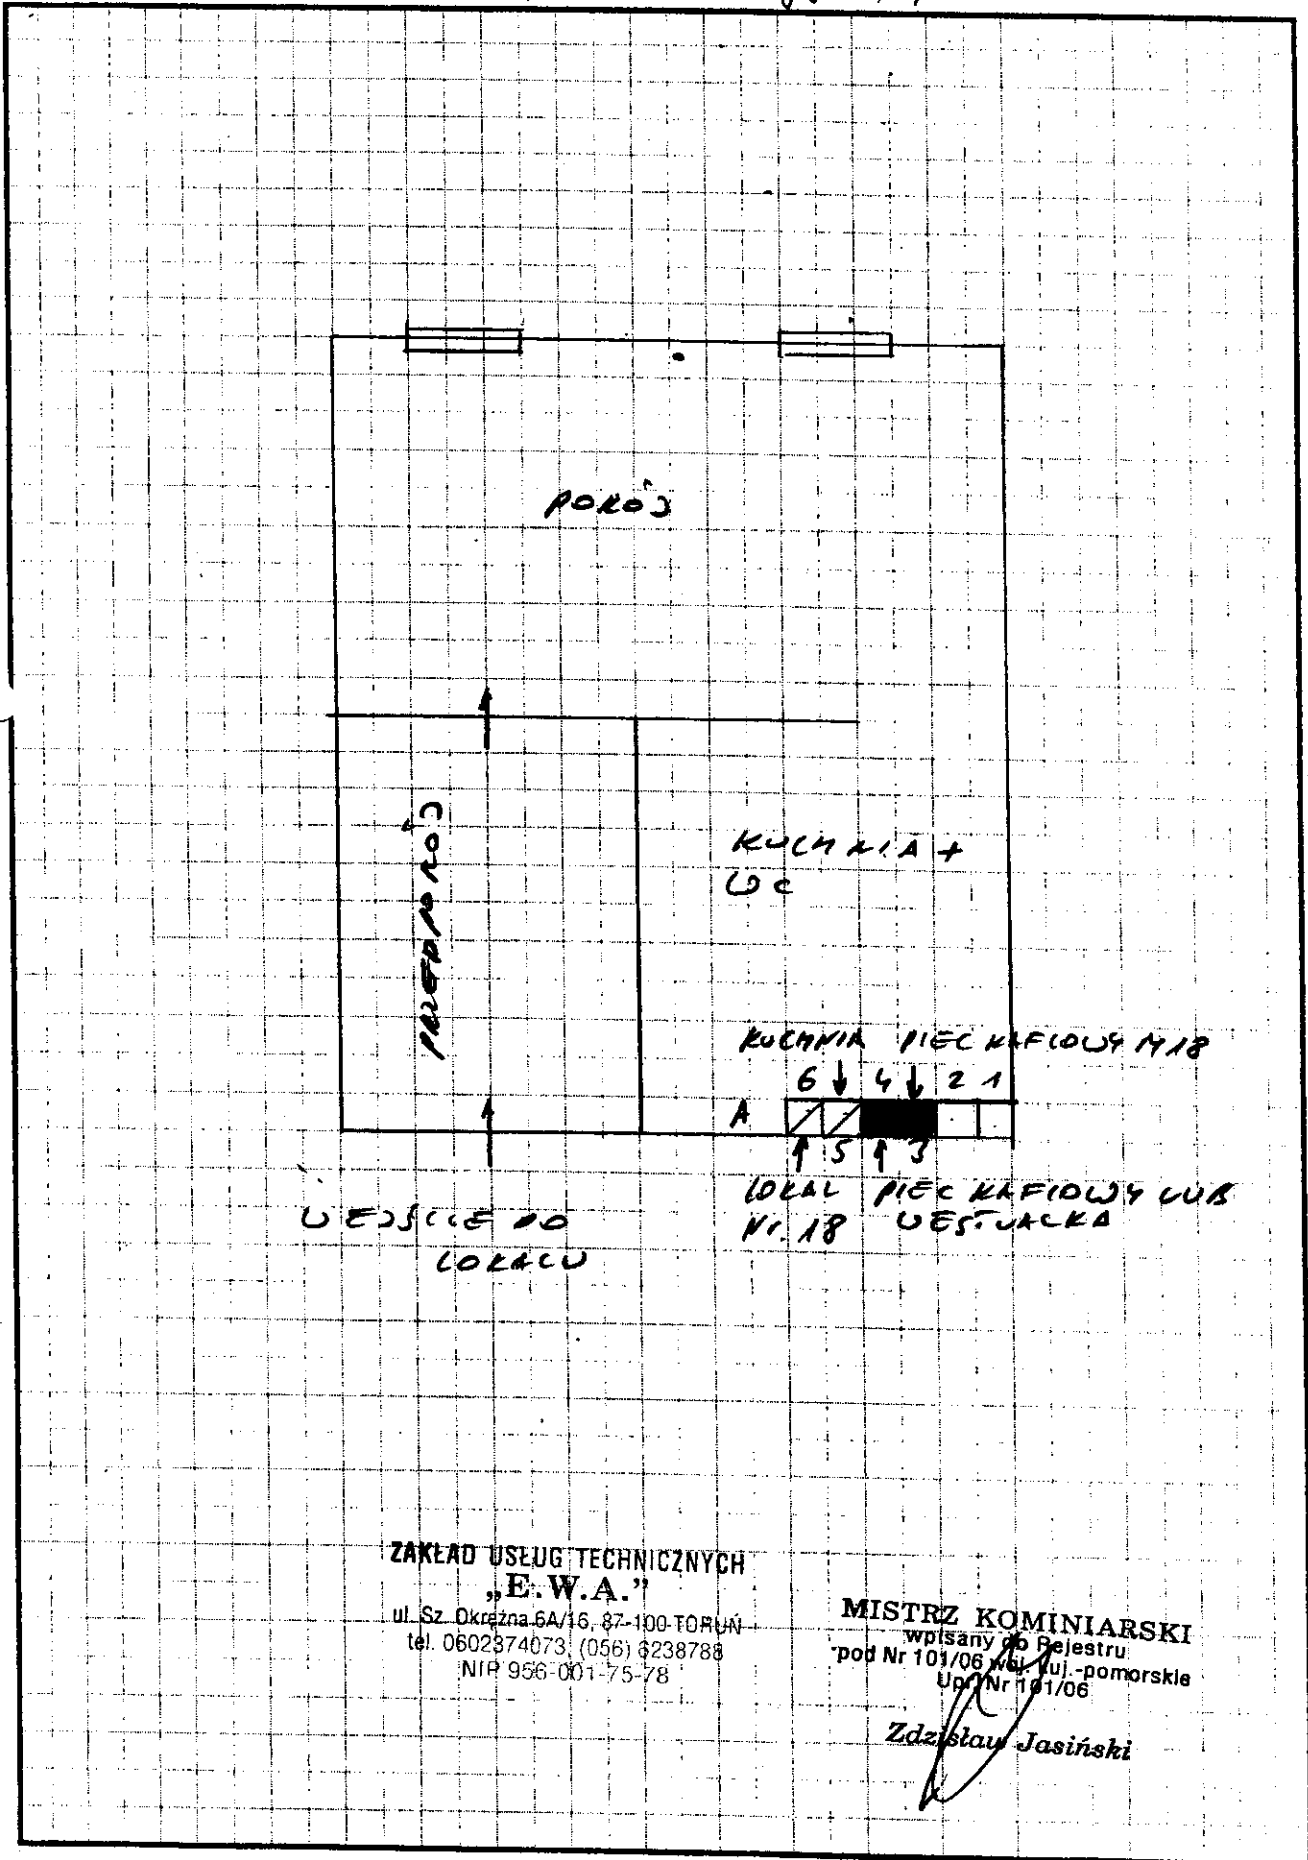

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
 „E.W.A.”
 ul. Sz. Okrzejna 6A/16, 87-100 TORUŃ
 tel. 0602374073; (056) 6238788
 NIP 956-001-75-78

MISTRZ KOMINIARSKI
 wpisany do Rejestru
 pod Nr 101/06 w woj. kuj.-pomorskie
 Up. Nr 101/06
 Zdzisław Jasiński

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
„E.W.A.”
ul. Sz. Okrzejna 5A/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0562374073, (056) 6238788
NIP 956-001-75-78

Bydgoszcz 10.06.2013r

OPINIA 101/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Pomorska 88C/9II
/szkic lokalu/**

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego*

W związku z czym stwierdza się co następuje /szkic załączony/:

1. Lokal posiada dwa pomieszczenia kuchnię i pokój
2. W lokalu tym znajduje się komin A – jednorzędowy trzy- kanałowy.
3. Przewód kominowy A-3 może być wykorzystany jako przewód dymowy do podłączenia westwarki lub trzonu kuchennego., przewody kominowe A-1,A-2 są zajęte.
4. W lokalu mieszkalnym nie ma wentylacji – w pomieszczeniu kuchni.
5. W związku z faktem braku przewodu wentylacyjnego – należy wykonać wentylację z rury dwupłaszczonej o wysokości 8,00 m./patrz szkic sytuacyjny/ przewód wentylacyjny wykonany z rury dwupłaszczonej zlokalizowany jest w klatce schodowej.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upz. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

POMORSKA 88C/9 II

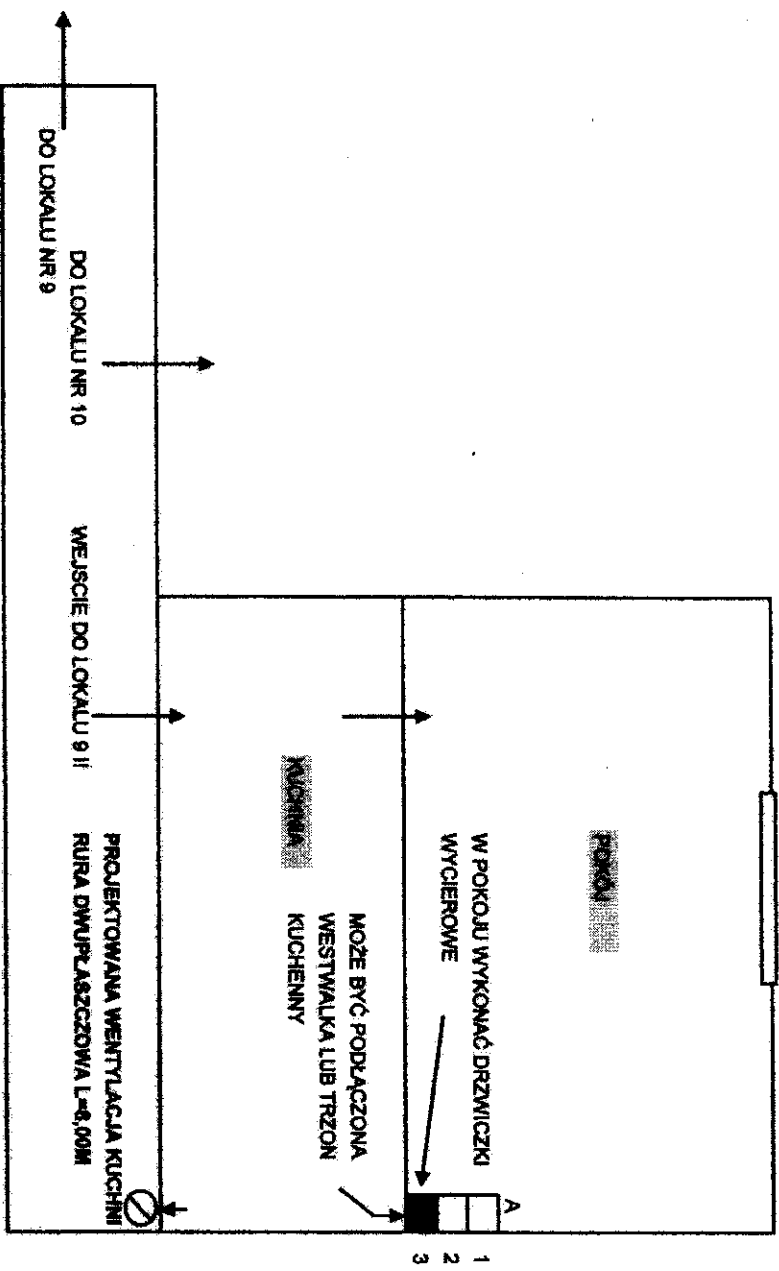

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E. W. A."
ul. Sz. Okrzejska 6A/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0502374073, (056) 6238788
NIP 956-001-76-78

MISTRZ KOM. PAŃSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 10476 w g. kuj.-pomorskie
Obr. Nr 101/06
Zakład usł. Janicki