

**Załącznik nr 10/4 do SIWZ**

**OPINIA KOMINIARSKA**

**dla pustostanu przy ul. Przemysłowej 8/9**

**ZADANIE NR 4**

Bydgoszcz 10.06.2013r

### OPINIA 104/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

#### Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8/9 /szkie lokalu/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego*

**W związku z czym stwierdza się co następuje /szkie załączony/:**

#### I WARIANT

1. Lokal posiada dwa pomieszczenia kuchnię i pokój
2. W lokalu tym znajduje się komin A – jednorzędowy cztero- kanałowy.
3. Przewody kominowe A-2,3 mogą być wykorzystane dla lokalu w sposób następujący A-4 do podłączenia pieca kaflowego a przewód kominowy A-3 jako wentylacja kuchni. W lokalu mieszkalnym nie ma wentylacji – w projektowanym pomieszczeniu WC.
4. W związku z faktem braku przewodu wentylacyjnego – należy wykonać wentylację z rury dwupłaszczonej o wysokości min 2,50 m./patrz szkic sytuacyjny/ przewód wentylacyjny wykonany z rury dwupłaszczonej zlokalizowany jest w klatce schodowej.

#### II WARIANT- rezygnuje się z pomieszczenia WC

1. Lokal posiada dwa pomieszczenia kuchnię i pokój
2. W lokalu tym znajduje się komin A – jednorzędowy cztero- kanałowy.
3. Przewody kominowe A-2,3 mogą być wykorzystane dla lokalu w sposób następujący A-4 do podłączenia pieca kaflowego a przewód kominowy A-3 do podłączenia trzonu kuchennego / przedłużyć przewód kominowy o około 1,00m./ Wobec powyższego brakuje wentylacji w kuchni.
4. W związku z faktem braku przewodu wentylacyjnego w kuchni – należy wykonać wentylację z rury dwupłaszczonej o wysokości min 2,50 m./patrz szkic sytuacyjny/ przewód wentylacyjny wykonany z rury dwupłaszczonej zlokalizowany jest w klatce schodowej.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (Dz.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia .....

Podpis .....

MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 /voj. ul. -pomorskie  
Upr. Nr 101/06  
*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominiarski)

PRZEMYSŁOWA 8/9

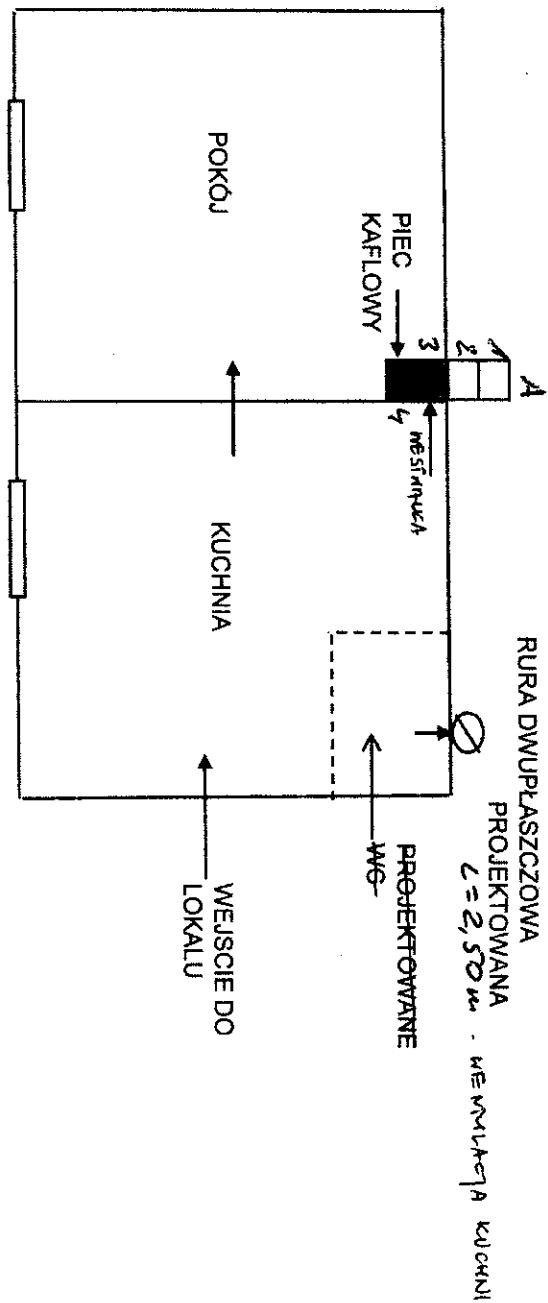

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH  
 D. W. A. 1  
 ul. Sz. Okrzeja 5A/75 87-100 TORUŃ  
 tel. 0602674073 (996) 6238768  
 NIP 556 001 75 78

MISTRZ KADRYNIAŃSKI  
 wpisany do Rejestru  
 pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
 Nipr. Nr 101/06  
*Zdobychański Janiński*