

**Załącznik nr 10/5 do SIWZ**

**OPINIA KOMINIARSKA**

**dla pustostanu przy ul. Kościuszki 42/20**

**ZADANIE NR 5**

Bydgoszcz 10.06.2013r

### OPINIA 105/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

#### Bydgoszcz ul. Kościuszki 42/20 oficyna /szkic lokalu/

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego*

**W związku z czym stwierdza się co następuje /szkic załączony/:**

1. Lokal posiada następujące pomieszczenia ; kuchnię , dwa pokoje oraz łazienkę.
2. W lokalu tym znajduje się komin A – dwurzędowy sześćo - kanałowy.
3. Przewody kominowe A-2,5,6 są wykorzystane dla lokalu w sposób następujący A-2 wentylacja kuchni, A-5 podłączony piec kaflowy a pod przewód kominowy A-6 była podłączona terma gazowa. W pomieszczeniu łazienki nie ma wentylacji.
4. W związku z faktem braku przewodu wentylacyjnego w łazience – należy wykonać wentylację z rury dwupłaszczyznowej o wysokości min 2,50 m./patrz szkic sytuacyjny/

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia .....

Podpis .....

MISTRZ KOMINIARSKI  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 w ob. Kut-pomorskie  
Dpt. Nr 101/06  
*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)

KOŚCIUSZKI 42/20

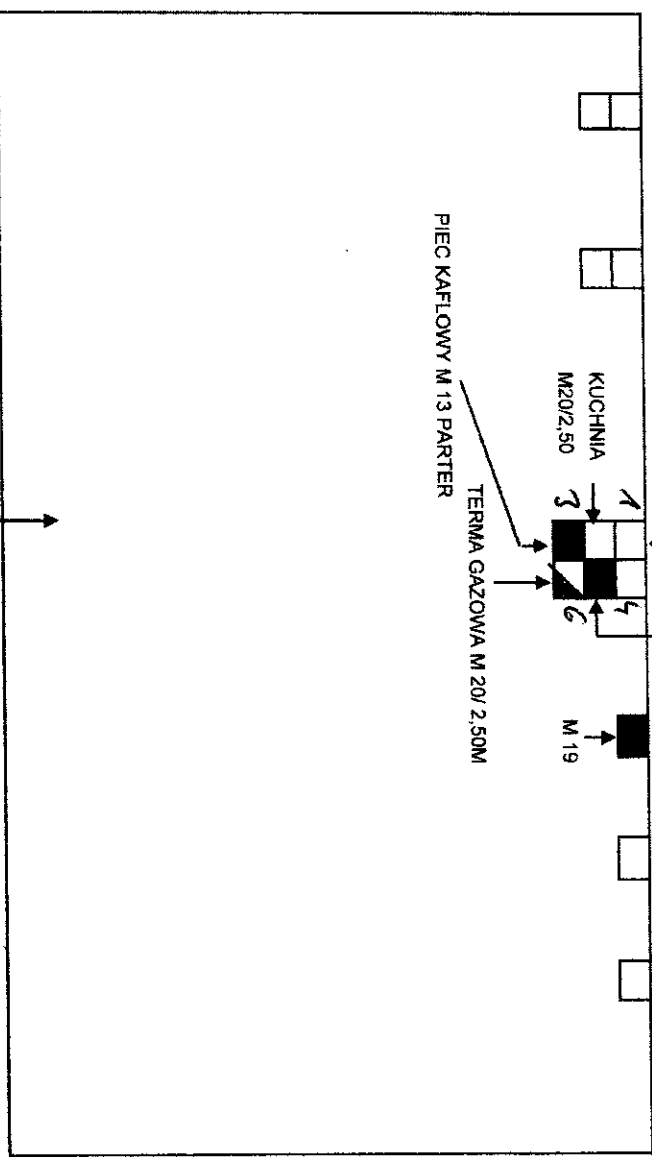


K O Ś C I U S Z K I  
↓

WEJŚCIE DO LOKALU

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH  
D. W. S. S. S.  
ul. Sz. Okrzejskiej 5, 01-100 TORUŃ  
tel. 061/574873, 0990 6280798  
NIP 0910117512

MISTRZ KUCHNIAKSI  
Wpisany w KRS  
pod Nr. 14166  
ul. Polna 10  
10-100 Toruń  
Kuchnia i kuchnie  
ul. Polna 10  
10-100 Toruń

KOSCIUSZKI 42/20 OFICyna I PIĘTRO

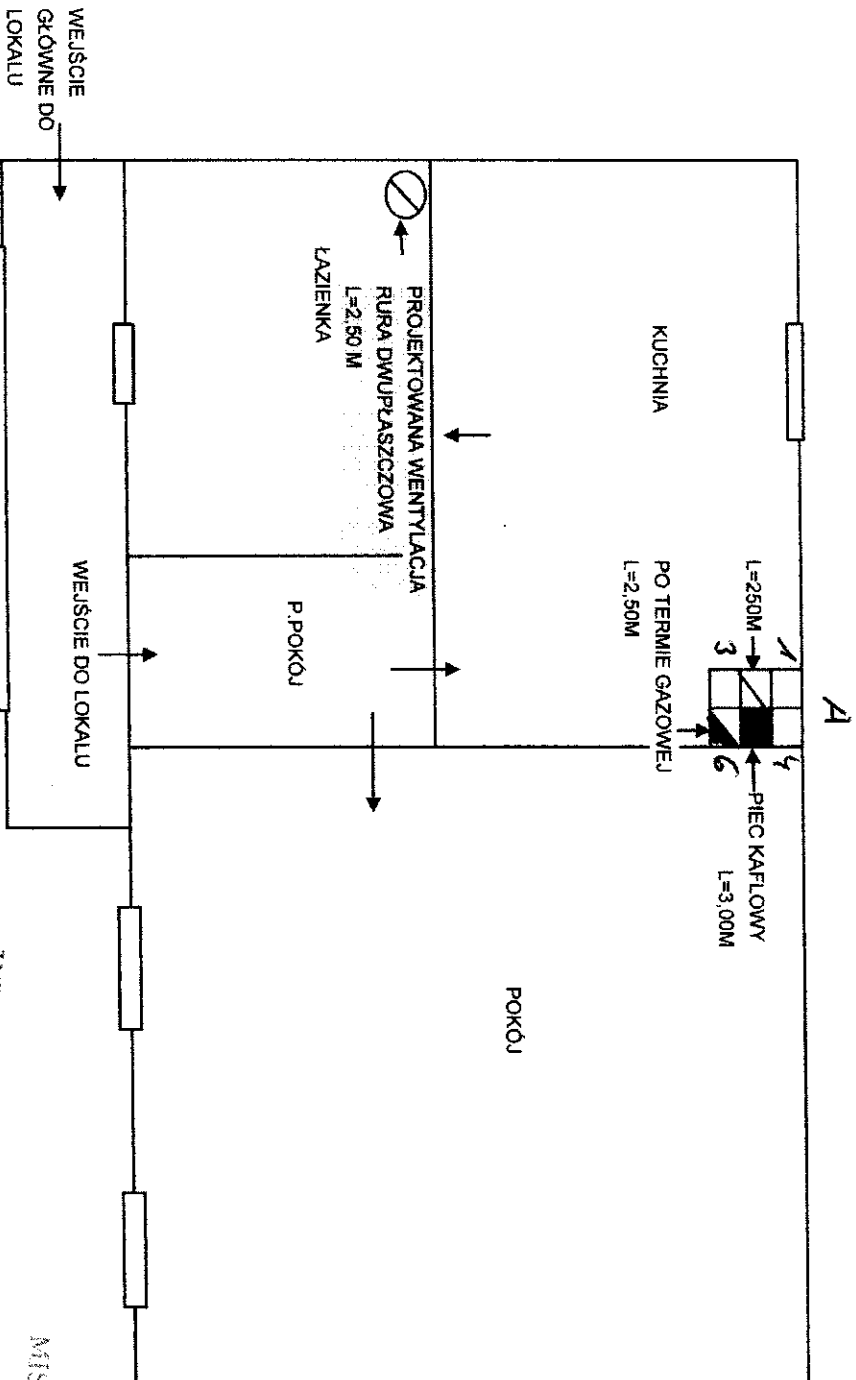

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH  
"G.M.A."  
ul. Sz. Orzechowa 84/16, 27-100 TORUŃ  
TEL. 0602374012, 0602374023  
NIP: 525-501-79-78

MISTRZ ROZBUDOWY  
MIEJSCOWOŚĆ TORUŃ  
ul. Sz. Orzechowa 84/16  
TEL. 0602374012, 0602374023  
NIP: 525-501-79-78

*[Handwritten signature]*  
Zakład Usług Technicznych