

# Opinia Nr ..097.. /2011.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w ..BYDGOSZCZY..... ul., ŻEGLARSKA..... Nr .....11..... dotycząca mieszkania Nr .....4 ..... Pana /i/ Administracja.Domów.Miejskich.ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pana .....Zuchowski.Witold..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
- 2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
- 3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

① Przewód(y) Nr .....5..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~może~~) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączenia wentylacji.w.kuchni...Zainstalować.kratkę.o.wym.14.x.21.cm.....  
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) ..... podłączone jest (są) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia  
=====

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie  
=====

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :  
=====

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi ..... bez uwag.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .



Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla .ADM..ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia ..... podpis.....

OPINIODAWCA  
ZAKŁAD KOMINIARSKI  
(uprawniony rej. Mistrz kominarski)  
Witold Zuchowski  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r  
ul. Kujawska 55, 85 031 Bydgoszcz  
tel. 371-45-62, tel. kom. 601-833-620  
Pieczeń i podpis

- Uwagi :
- 1. Szkic orientacyjny na odwrocie
  - 2. Niepotrzebne skreślić

UL. ŻEGLARSKA 11

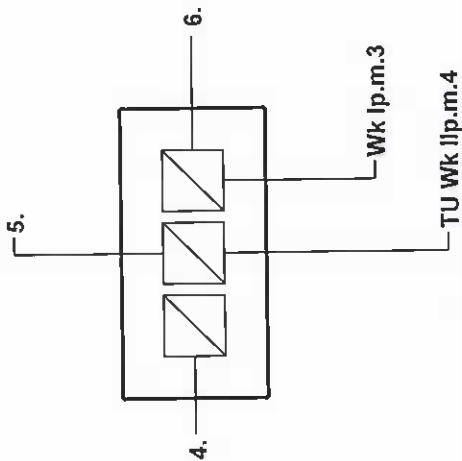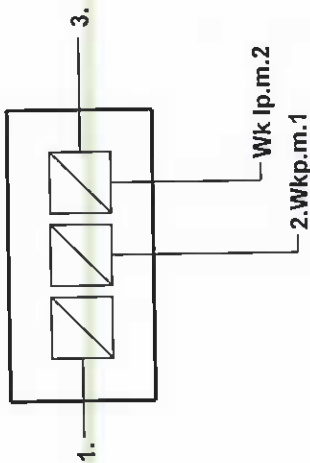

**ŻŁ ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
Witold Ziurkowski  
upr. mistrzowski 19034 z dn. 23.06.88r  
ul. Kujawska 55, 85-833 Bydgoszcz  
tel. 371-45-82, tel. kom. 301-833 020

## Opinia Nr ..095.. /2011.r

Tel. 371 45 62

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w ..BYDGOSZCZY.....ul.,GRANICZNA.....Nr .....7..... dotycząca mieszkania Nr .....2..... Pana /i/ Administracja.Domów.Miejskich.ROM.3..... sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana .....Żuchowski.Witold..... w celu.

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Przewód(y) Nr ..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – nie odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) - nie może (nie mogą) być przeznaczony (e) do podłączenia .....

Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny

2. Urządzenie (a) ..wentylacje.w.kuchni..... podłączone jest (~~se~~) prawidłowo – nieprawidłowo  
Podać rodzaj urządzenia  
..do.przewodu..kominowego.i.działa...sprawnie.....Zainstalować.kratkę.o.wym.14.x.21.cm.....

Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny

3. Urządzenie (a) ..... działa (ją) wadliwie z przyczyn .....  
Wymienić jakie

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : .....

Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania

Inne uwagi .....bez..uwag.....

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ , Ustawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .

Opinie sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla.ADM..ROM.3.....  
1 egz. dla.....a/a.....


Potwierdzenie odbioru opinii :  
Dnia .....podpis.....


Uwagi :

1. Szkic orientacyjny na odwrocie
2. Niepotrzebne skreślić

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony ZAKŁAD Mistrz kominiarski)  
**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
mistrz kominiarski  
**Witold Zuchowski**  
upr. mistrz. nr 19034 z dn. 23.06.86r  
ul. Kujawska 55, 85-031 Bydgoszcz  
Pieczęć podpisana.....20

UL. GRANICZNA 7 m.2

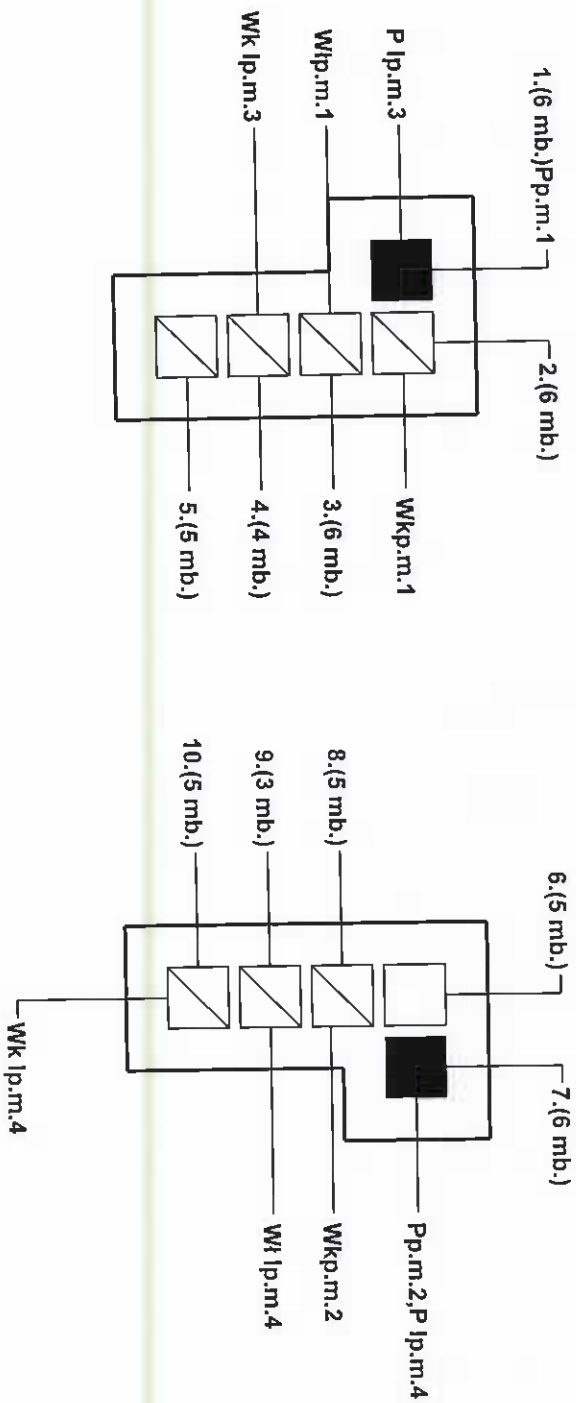

  
**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
międzykominarski  
Witolda Zuczkowski  
ul. mistrz. nr 1903 z dn. 23.09.86r  
ul. A. Mickiewicza 5, 83-031 / 5w  
tel. 71 45-92 161 30  
20



**Zakład Kominiarski**  
**STAŚKOWIAK**

ul. Niedźwiedzia 5, 85-103 Bydgoszcz  
Regon 090250630, Nip 556-119-53-63  
TEL. 0/880890254 FAX 052 3455544

## OPINIA NR 39/2011/ROM-4

z wyniku przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo - kominowych

w ..... Bydgoszczy ..... przy ul.....Fordońskiej ..... nr ...465.....  
dotycząca mieszkania nr 4 w budynku: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy .....  
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia,

Ob..... Piotra Staśkowiaka .... w celu:

1. Ustalenia prawidłowości podłączenia.

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Pomieszczenie kuchnia posiada sprawnie działającą wentylację grawitacyjną.
2. Piec centralnego ogrzewania na gaz w pomieszczeniu kuchnia podłączony do przewodu kominowego dwu-płaszczowego na zewnątrz budynku jest prawidłowo.
3. Drzwiczki wyczystne wraz z kanałem po starym centralnym ogrzewaniu należy zdemontować.

W przypadku stwierdzenia niedostatecznego ciągu kominowego lub braku jego stabilności należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworów drzwiowych i okiennych. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego jest przyczyną zwrócenia ciągu kominowego w jednym, najbliższym przewodzie. Przewód ten dostarcza powietrze dla pozostałych przewodów wraz z zanieczyszczeniami (spaliny, obec zapachy itp.) z przestrzeni nad dachem.

Inne uwagi: .....

**Za samowolną zmianę połączeń zakład kominiarski nie odpowiada!**

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.VI.2002 R.), Ustawę o Ochronie p.poz. (Dz. U.Nr. 81 z dnia 24.VIII.1991 R.poz.351) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinie sporządzono w..2..egz. z przeznaczeniem 1 egz. ADM, .....a/a.....

Potwierdzenie odbioru opinii :

dnia ..... podpis .....

M. Kominiarski  
opr. nr 1861  
Piotr Staśkowiak  
podpis