

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wymiana drzwi do oficyny</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
2	KNR 4-01 d.1 0318-06	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach zewnętrznych z cegieł 1.1*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
3	analiza indywidualna	Drzwi drewniane zewnętrzne z drewna sosnowego jednoskrzydłowe , gałko klamką i zamkiem wraz z kluczami i ościeżnicą 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach (1.1*2+2.1)*2*0.25	m m	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
6	KNR 4-01 d.1 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeża 2.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.150</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
2		<b>Wymiana bramy wjazdowej drewnianej z furtką</b>			
8	KNR-W 2- d.2 02 1031-02 analogia	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe wys 2m szer skrzydeł 2,15 z furtką wraz ze słupkami i okuciami oraz zamkiem 2*4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.600</b>

Inspektor Nadzoru  
Stacyon Techniczne  
Nr opł bud GP-EZ-73A2/11-13

1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1205-02 analogia	Wykonanie i montaż bramy z prętów stalowych wraz z zamkiem i wkładką	m <sup>2</sup>		
		3.46*1.5	m <sup>2</sup>	5.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.190</b>

Inspektor Nadzoru  
*Wojciech Chowański*  
Nr upr. bud / GP-KZ-7342/1793

2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-08 1)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> - drzwi do lokalu użytkowego 2,22*1,03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,287	
2	KNR-W 2- 02 1027-03 2) analogia	Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup>  Drzwi aluminiowe z ościeżnicą, zewnętrzne jednoskrzydłowe z naswietłem. Profili ciepły. Wypełnienie skrzydła i naswietle - szyba zespolona szkło bezpieczne od strony zewnętrznej, panel nieprzejrzyisty - ocieplony pianką poliuretanową lub styropianem, skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane proszkowo kolor biały. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie drzwi. Dwa zamki, klamka, pochwyt lub gałko-klamka, próg. Samozamykacz.  2,22*1,03	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,287
			m <sup>2</sup>	2,287	
3	KNR-W 2- 02 1510-10 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze zgodnym z kolorystyką elewacji.  (2,22+2,22+1,10)*0,40	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,287
			m <sup>2</sup>	2,216	
4	KNR-W 2- 02 1510-01 2)	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania. Ościeża - w kolorze białym.  (2,22+2,22+1,10)*0,15	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,216
			m <sup>2</sup>	0,831	
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12 1) analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 19 km i utylizacja  0,3	m <sup>3</sup>	RAZEM	0,831
			m <sup>3</sup>	0,300	
				RAZEM	0,300

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 8 1998
2	WACETOB wyd. V 2003

16.08.13  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Wioletta Marzyńska*  
ul. Hug. GP 12-7342 256/32  
specjalność: konstrukcyjno-budowlana


3

# SZKIC DRZWI

ul. Sowińskiego 4

Pomiary należy pobrać z natury

Drzwi aluminiowe z ościeżnicą zewnętrznie jednoskrzydłowe z naswietłem. Profil ciepły. Wypełnienie skrzydła i naswietle - szyba zespolona szkło bezpieczne od strony zewnętrznej, panel nieprzejrzysty ocieplony pianką poliuretanową lub styropianem, skrzydła i ościeżnica oraz panel malowane proszkowo kolor biały. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie drzwi. Dwa zamki, klamka, pochwyt lub gałko-klamka ( w uzgodnieniu z najemcą lokalu), próg. Samozamykacz.

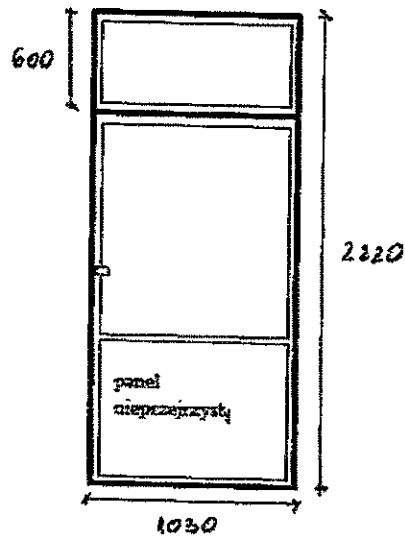

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*Wioletta Paszyńska*  
upr. bud. GP.KZ.7347/256/92  
z specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
ul. Główna 100, 00-001 Warszawa

4