

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E.W.A."
ul. Sz. Okrężna 6a/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0602374073, (056) 6238788
NIP 956-001-75-78

Bydgoszcz 25.11.2013r

*został umiark Nr 13
do 5/11/2
zudawic Nr 8*

OPINIA 204/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Żółkiewskiego 5/6 oficyna (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność *możliwości zamieszkania*

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z kuchni, jednego pokoju i łazienki.
2. W pomieszczeniu kuchni brak wentylacji
3. W pokoju jest kanał dymowy dla pieca kaflowego C-1
4. W pomieszczeniu – łazienki brak wentylacji.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA ;

1. Wentylację kuchni wykonać jako wentylację zewnętrzną z zastosowaniem rury dwupłaszczowej o śred. wewnętrznej fi 150 mm i długości 4,50 m.
2. Istniejący otwór wentylacyjny – przewód kominowy wentylacyjny D-1 wykorzystać jako przewód kominowy dla wentylacji łazienki /został odgruzowany/. Połączyć go z łazienką za pomocą rury izolowanej fi 150 mm.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4

1 egz. dla a/a

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Potwierdzenie odbioru opinii :


Zdzisław Jasiński

Dnia

Podpis


OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 5/6

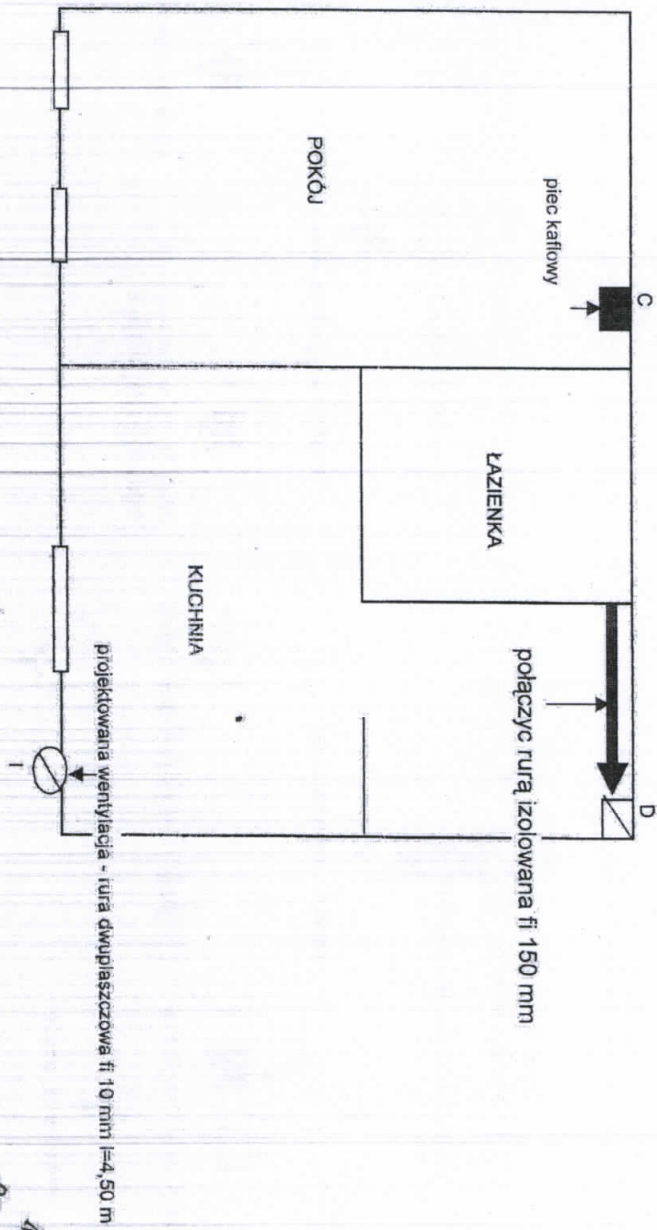

MISTRZ KOMIWIARSKI
Marek J. do Rejestru
Pod Nr. 101/06 Woj. kuj. Pomorskie
Złota 101/06
Złota 101/06

UL ŻÓŁKIEWSKIEGO 5 OFICYNA

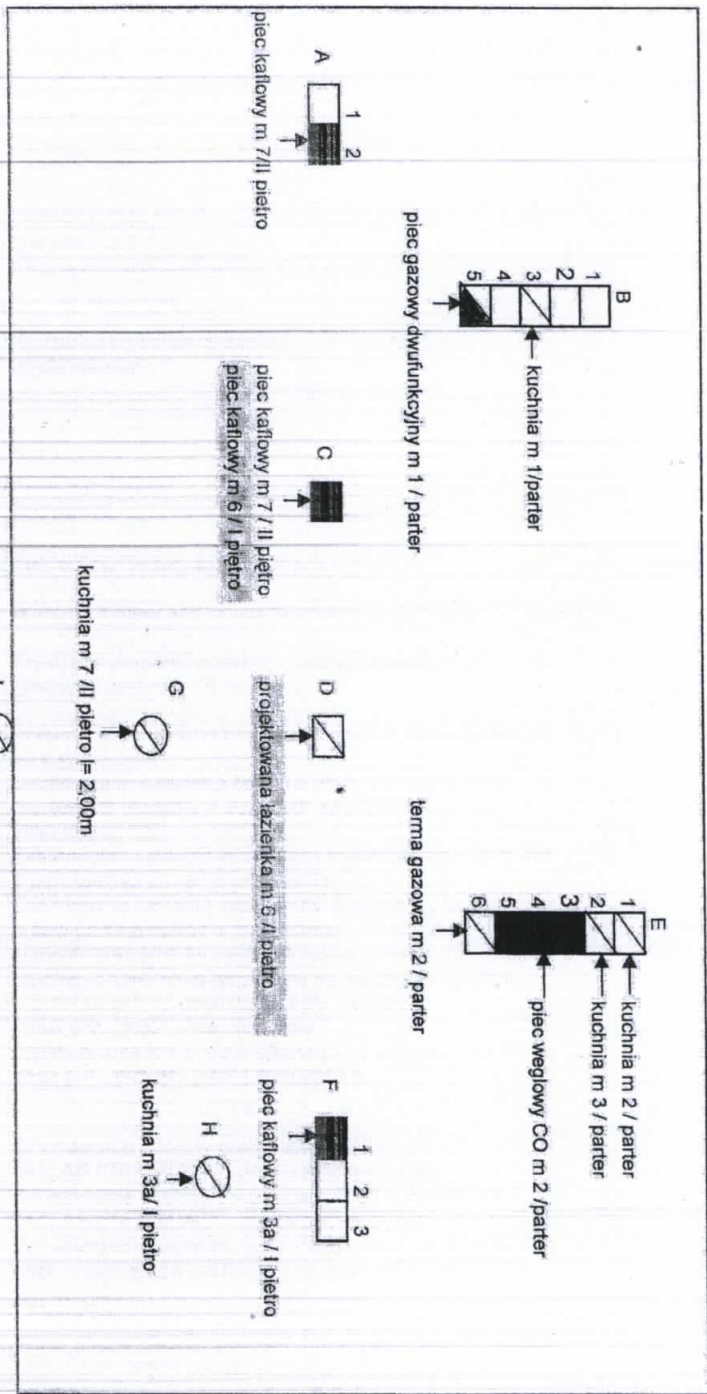

MINISTERSTWO
własny do
Załącznik do
Pod Nr 10/106
Upr. Nr 10/106
Załącznik do
Załącznik do