

Załącznik nr 12/2 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

Dla lokalu przy ul. Żmudzkiej 9/5 (oficyna)

Bydgoszcz 22.11.2013r

OPINIA 198/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Żmudzka 9 of (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność *możliwości wentylacji w kuchni i łazience*

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z kuchni, łazienki oraz dwóch pokoi i komórki – pod schodami.
2. W pomieszczeniu kuchni - brak kanału wentylacyjnego
3. W pomieszczeniu łazienki jest wentylacja
4. W pomieszczeniu łazienki zamontowany jest piec gazowy dwufunkcyjny z adapterem turbo.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

1. Dla pomieszczenia kuchni wykonać wentylację – wykonaną jako przewód wentylacyjny zewnętrzny /patrz szkic/
2. Wykonać ten przewód należy z stali nierdzewnej /ocynkowanej/ grubości min 0,6mm , średnica przewodu wewnętrznego 150 mm, średnica płaszcza zewnętrznego 250 mm , ocieplenie wełną mineralną gr 50 mm / winna posiadać świadectwo wyrobu niepalnego/ .
3. Pionowa dolna część przewodu wentylacyjnego zakończona musi być skraplaczem o średnicy min 15 mm. i długości 100 mm
4. Na wylocie przewodu wentylacyjnego musi być zainstalowany wywietrzak .
5. Długość przewodu wentylacyjnego min 4,50 m

WNIOSEK :

Po wykonaniu powyższej propozycji lokal nadaje się do zamieszkania. Jednocześnie należy zapewnić napływ powietrza do mieszkania wykonując w ramie okiennej nawiewnik sterowany ręcznie /wydajność 30m³/h/ w ilości min 1 szt - w kuchni .

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do rejestru
pod Nr 101/08 woj. kuj.-pomorskiej
Upr./Nr 101/08

Zdzisław Jasiński


OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. ZMUZDKA 9 OFICYNA K-5

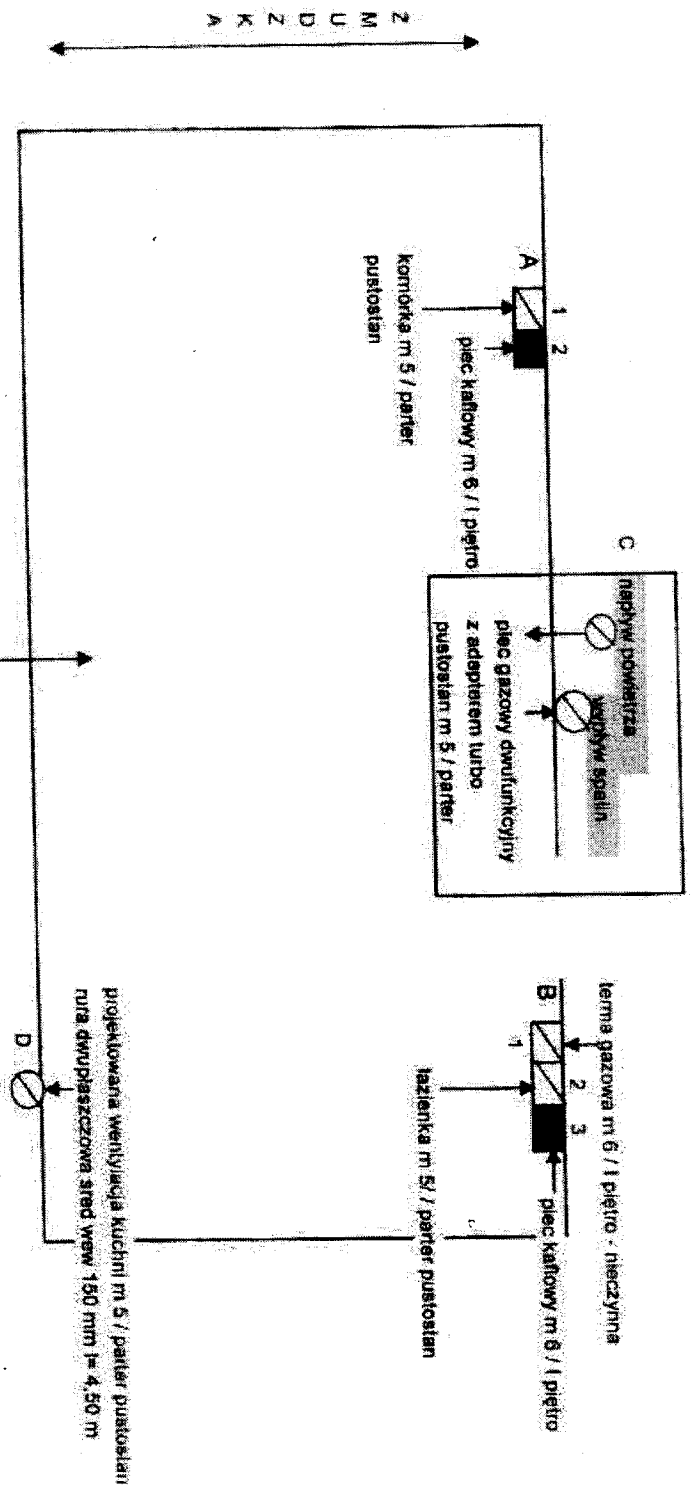

MISTRZ KONI - LASKI
 Wykonany do projektu
 Upr. Nr 101/08 Wsk. Nr 2000000000
 Zlecenie 101/08
 Zleceniodawca:

ZIMUDZKA 9 OFICYNAL LOK MIESZK NR 5 PUSTOSTAN

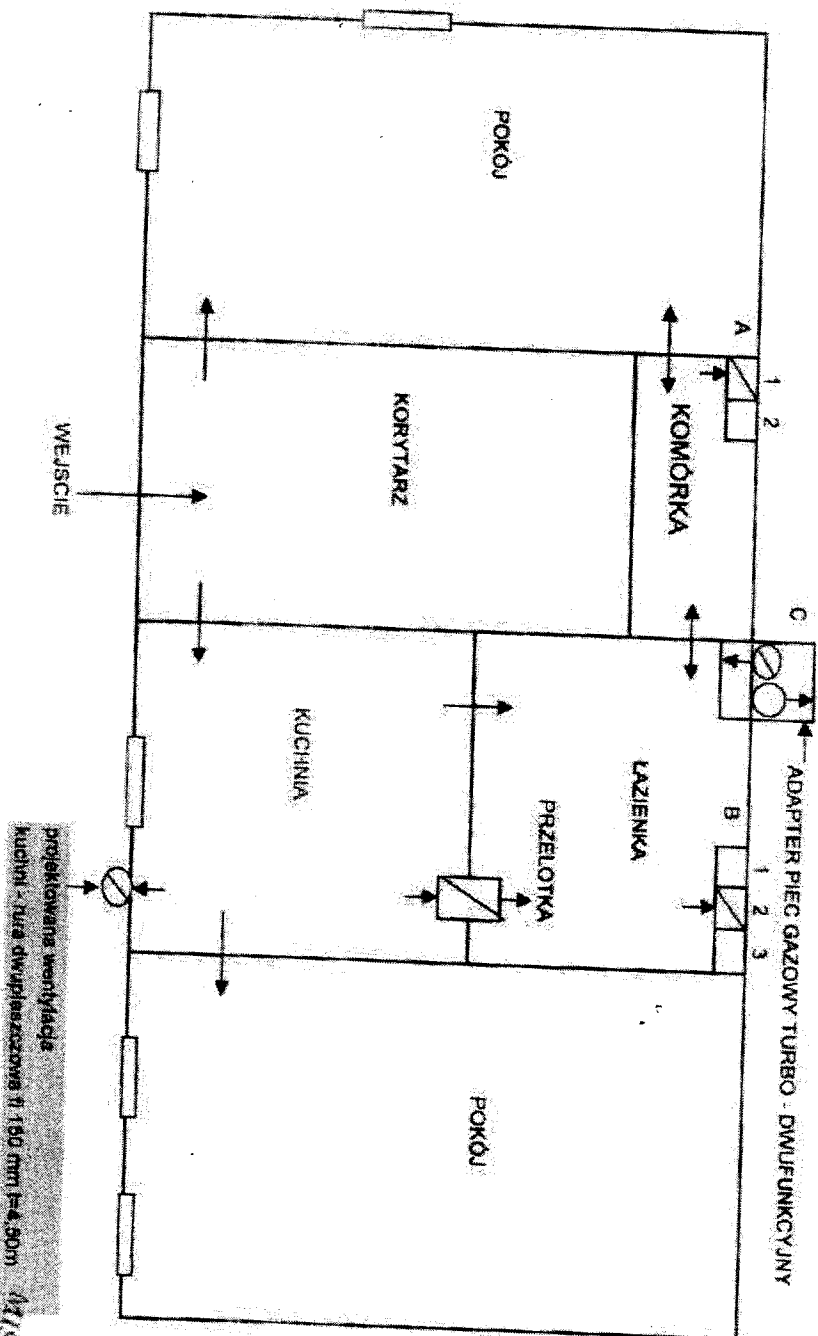

projektowane wnętrze
kuchni - tuż dyspensacyjne II 160 mm (±4,500)

PROJEKTOWAŁ
MISTRZ KOMINIARSKI
mgr inż. Andrzej Kominiarski
ul. Piłsudskiego 10/12
101-66 Warszawa
Załącznik nr 1