

zest. Nr 12
do 914/2
dot. - zad. Nr 1

Bydgoszcz 24.02.2014r

OPINIA 20/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 40/4

Pustostan/szkie załączono/

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność
sporządzenia opinii wstępnej dla pustostanu

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. W lokalu znajdują się następujące pomieszczenia ; przedpokój, dwa pokoje, kuchnia i łazienka.
2. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa przy pomocy kotła gazowego dwufunkcyjnego zamontowanego w łazience o kubaturze $V=7,313m^3$ /jest/
3. W kuchni i łazience jest wentylacja .
4. Pomieszczenie łazienki ma $V=7,313m^3$ za mała kubatura dla kotła gazowego dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania.
5. Pomieszczenie kuchni ma kubaturę $V=28,13m^3$
6. W obecnym układzie wszystkie pomieszczenia były ogrzewane z kotła gazowego dwufunkcyjnego

Co należy wykonać;

- W pomieszczeniu łazienki należy dokonać zmiany z kotła gazowego dwufunkcyjnego z otwartą komorą spalania na kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania . / małe koszty/
-

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Za samowolną zmianę podłączeń nie odpowiadam .

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4

1 egz. dla a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis


MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj./kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA


(uprawniony mistrz kominarski)

UL. SUŁKOWSKIEGO 40/4

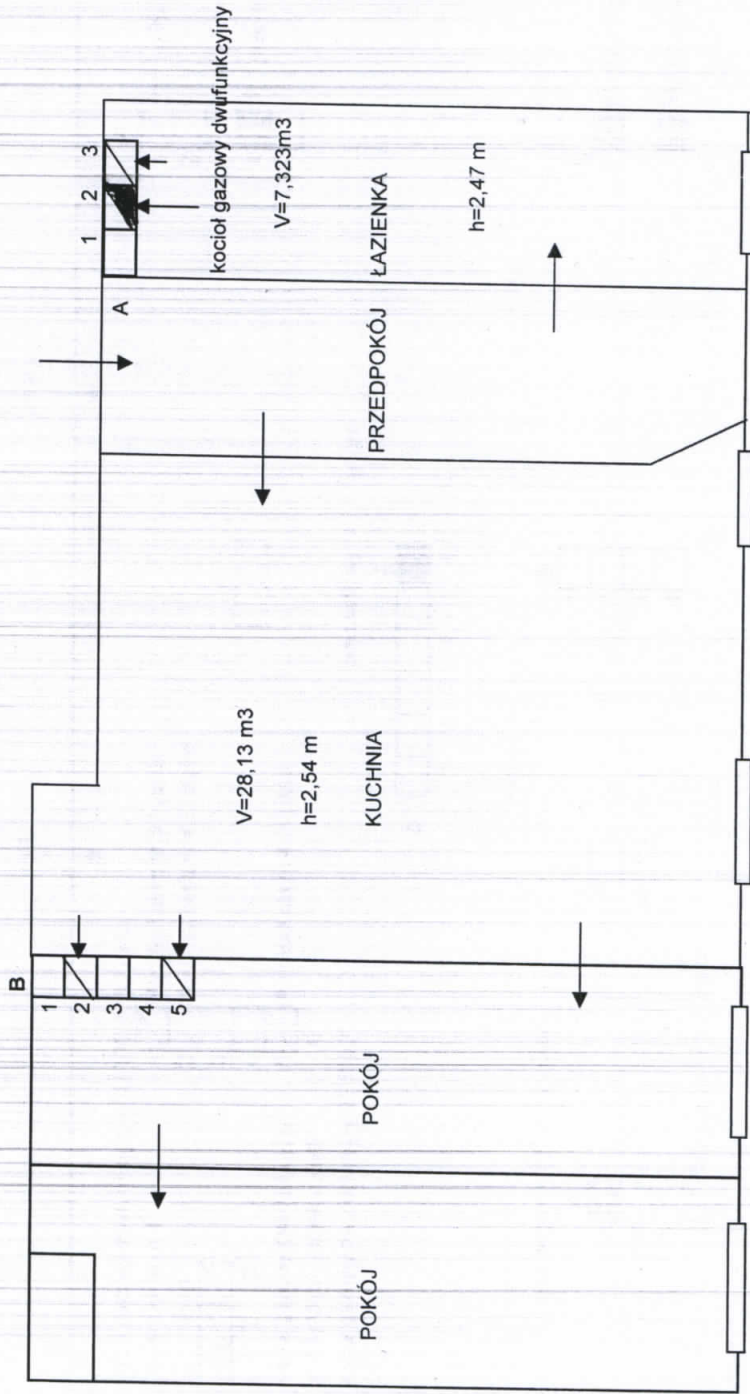

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E.W.A."
ul. Sz. Okrzejnego 6a/16 87-100 TORUŃ
tel. 0602374073, 056) 6238788
NIP 566.001-75-78

UL. SUŁKOWSKIEGO 40/4

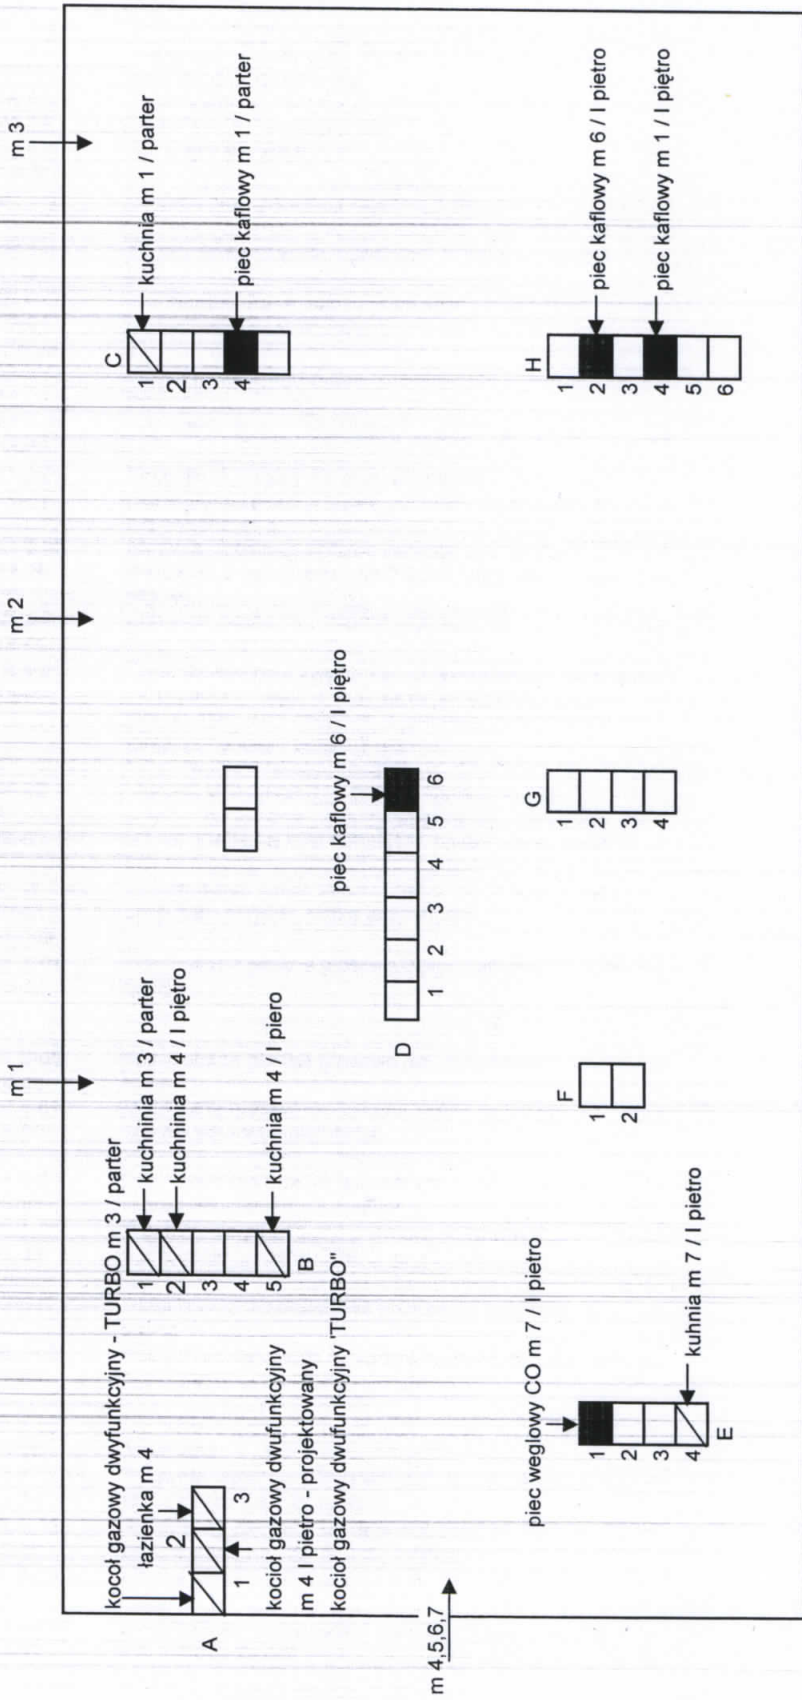

SUŁKOWSKIEGO 40

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
ul. Sz. Okrzejusza 6a, 16-900
tel. 0602374073
NIP 652-000-175-16