

Załącznik nr 9/5 do SIWZ

ul. Grunwaldzkiej 72/2

21.6.16.2. 2014.3
21.02.2014
Q

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

„ADM” Dział Remontów

Wpł.
dn. 21 LUT. 2014

902

Nr sprawy: 58644
Nr warunków: WI/B-TBT/203/2014
Data: 20.02.2014

Podmiot występujący o warunki przyłączenia

• **Miasto Bydgoszcz reprezentowane przez**
Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

Adres do korespondencji

Administracja Domów Miejskich
"ADM" Sp. z o.o.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych Podmiotu z grupy przyłączeniowej B podgrupa I

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.02.2014, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133 poz.891] wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku:

1. Przyłączany obiekt: **lokal mieszkalny, zlokalizowany (punkt wyjścia): ul. Grunwaldzka 72/2, 85-239 Bydgoszcz.**
2. Miejsce rozgraniczenia własności sieci PSG sp. z o.o. **główny zlokalizowany w szafce na zewnętrzne**
3. Parametry jakościowe paliwa gazowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków poz. 891] jak dla gazu ziemnego wysokometanowego [Dz.U. Nr 133 poz. 891]
4. Przeznaczenie paliwa gazowego:
 - a) cel wykorzystania paliwa gazowego: **przygotowanie ciepłej wody,**
 - b) rodzaj, moc i ilość urządzeń gazowych:
 - **kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 [kW],** sztuk: 1
 - **kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy 8,5 [kW],** sztuk: 1
5. Przewidywany roczny pobór paliwa gazowego w warunkach normalnych (ciśnienie 101,325 kPa, temperatura 273,15 K):
 - **$Q_r = 1200,0$ [m³/rok],** sztuk: 1
6. Miejsce przyłączenia do sieci gazowej:
 - **istniejąca instalacja gazowa w w/w obiekcie**
7. Parametry techniczne istniejącego przyłącza:
 - **DN 50 [mm], materiał: stal, moc przyłączeniowa: 4,0 [m³/h]**
8. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
 - minimalne **1,8 [kPa]**
 - maksymalne **2,5 [kPa]**
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:
 - typ gazomierza: **G-4, rozstaw króćców: 130 [mm],** sztuk: 1, miejsce usytuowania: **w szafce na klatce schodowej, dostarcza: PSG sp. z o.o.**
 - podejście do gazomierza należy wykonać z zastosowaniem belki przyłączeniowej
 - rekomenduje się zastosowanie plastikowych szafek gazowych ze względu na możliwość zdalnego przekazywania stanu gazomierza
10. Instalacja gazowa Podmiotu od granicy własności określonej w punkcie 2 powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami]. Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Podmiotu należy do obowiązków Podmiotu. Koszty wykonania instalacji gazowej ponosi Podmiot.

L.dz. 20/1632/2014
20-503-3-3/2014
zd. 24.02.2014
— 9004

anie ciepłej wody,

11. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.
12. Na podstawie Uchwały nr 389/2008 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 27.06.2008r. Podmiot ma zapewnioną dostawę paliwa gazowego w ilościach wskazanych w niniejszych warunkach.
13. Informujemy, że jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.

KIEROWNIK
Dział Techniczny Rejonu

Dariusz Śedka

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:
Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporządził: Andrzej Makowski, telefon: 52 3285427
adres e-mail: a.makowski@gdansk.psgaz.pl

Opinia Nr ..053.. /2014.r

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych
w ..BYDGOSZCZ..... ul. GRUNWALDZKA..... Nr72.....
dotycząca mieszkania Nr2..... Pana /i/ ...ADMINISTRACJA.DOMÓW.MIEJSKICH.R.O.M.3.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiańskiego
PanaŻuchowski.Witold..... w celu.

- ① Wskazania miejsca na podłączenie
- ② Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje :

- ① Przewód(y) Nr3..... (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają – ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (~~nie może~~) - ~~nie może~~ (~~nie mogą~~) być przeznaczony (e) do podłączeniaNR.3.pieca.CO.GAZ.w.kuchni.po.likwidacji.pieca.kaflowego.w.pokoju.....
Podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczynę

.....
.....
② Urządzenie (a) ..wentylacja.w.kuchni..... podłączone jest (~~sa~~) prawidłowo – ~~nieprawidłowo~~
Podać rodzaj urządzenia
do przewodu kominowego i działa sprawnie.... W przewodzie zainstalować kratkę o wym. 14.x21cm.....

.....
.....
3. Urządzenie (a) Jeżeli nieprawidłowo – podać z jakiej przyczyny
..... Wymienić jakie działa (ją) wadliwie z przyczyn

.....
.....
Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy : w przewodzie spalinowym zainstalować wkład kominowy.....

.....
.....
Inne uwagi Wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania
..... po wykonaniu zgłosić do odbioru.....

.....
.....
Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./ Dz. U. Nr 89 poz. 414/ ,
Jstawę o Ochronie p. poż. Z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 / oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. Nr 92 poz. 460/ .


Opinię sporządzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla...ADM.ROM.3.....
1 egz. dla..... a/a.....

.....
.....
stwierdzenie odbioru opinii :
.....
..... podpis.....

.....
.....
agi :
Szkic orientacyjny na odwrocie
Niepotrzebne skreślić

OPINIODAWCA
(upr. mistrz kominiański)
J. ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiański
Witold Zuchowski
upr. mistrz nr 18034 z dn. 23.06.88r.
ul. Gnieźnieńska 21, 85-313 Bydgoszcz
Pieczęć i podpis: 691-822-620

UL. GRUNWALDZKA 72 m.2

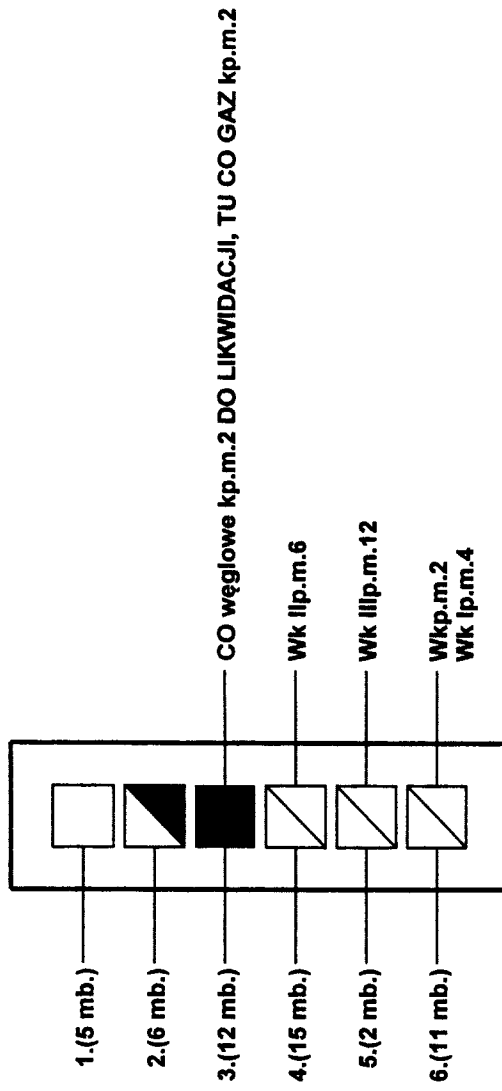

JL ZAKŁAD KOMINIARSKI
mistrz kominiarski
Witold Zuchowski
upr. mistrz nr 18084 z dn. 23.06.86r.
ul. Chlebińska 21, 85-313 Bydgoszcz
tel. 52 71 70 999 fax. 521-833-820