

Załącznik nr 12/1 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

dla lokalu przy ul. Pomorskiej 88A II/25

Bydgoszcz 19.05.2014r

OPINIA 59/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska A II/25
/szkic załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność *czy nie ma problemów z wentylacją*

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. W lokalu mieszkalnym jest kuchnia , pokój i przedpokoj.
2. W pomieszczeniu kuchni jest piec w ramie a w pokoju jest piec kaflowy.
3. W kuchni jest wentylacja źle wykonana – jest jako wentylacja przelotowa
4. Mieszkanie znajduje się na poddaszu

ROZWIĄZANIE PROBLEMU;

- Istnieje możliwość wykonania wentylacji z rury dwupłaszczyznowej wyprowadzonej poprzez strop na dach. Rurę należy wykonać o śred wew 150mm i długości min 2,50 m w miejscu podanym na szkicu. Tak wyprowadzić rurę , żeby kratka wentylacyjna była w pionie a rura zakończona odstojnikiem na wodę. Nie może być w poziomie – przyklejoną do sufitu.

W oparciu o art. 62. Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4

1 egz. dla a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. POMORSKA 88A II/25

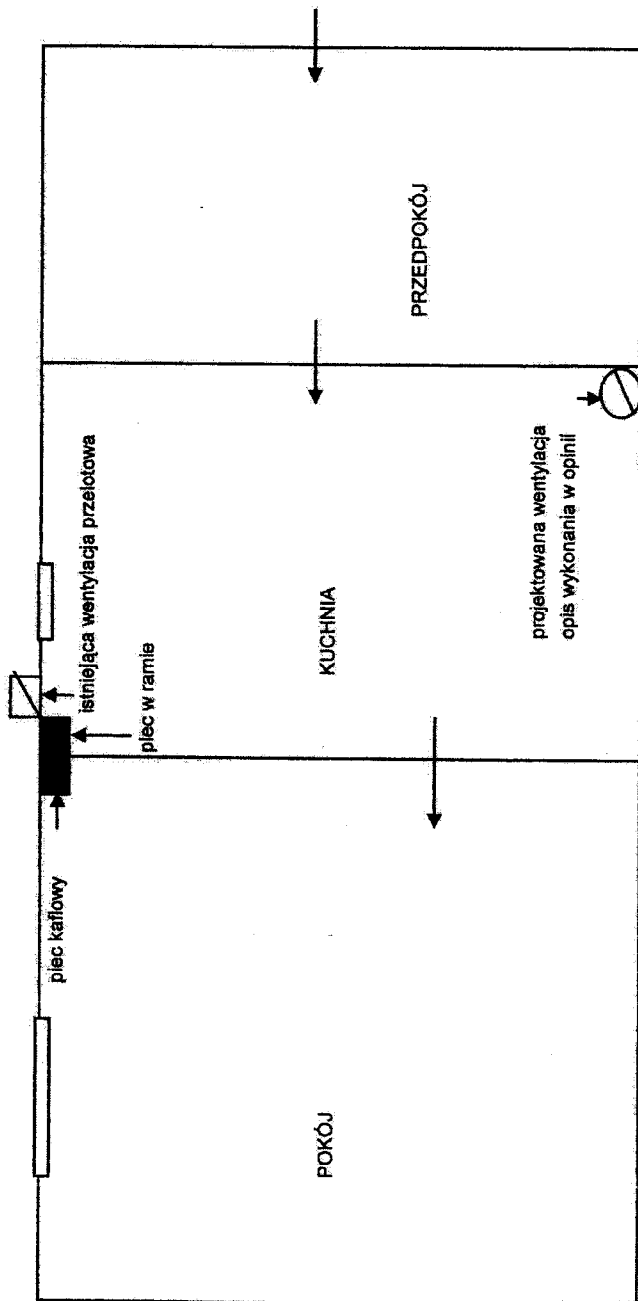

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
Pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Złotobrzeg / Jasztarki

TAK MA WYGLĄDĄĆ

POSZYCIĘ DACHOWE
SYFIT

