

Załącznik nr 12/3 do SIWZ

OPINIA KOMINIARSKA

dla lokalu przy ul. Pomorskiej 88C/51

Bydgoszcz 19.05.2014r

OPINIA 60/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska 88C/51

/szkic załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność *czy można w kuchni postawić trzon kuchenny lub piec w ramie co z wentylacją w kuchni i projektowanej łazience*

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. W lokalu mieszkalnym jest kuchnia , pokój i oraz przynależny korytarz.
2. W pomieszczeniu kuchni brak ogrzewania i wentylacji co jest ważne ze wzgl. na projektowaną łazienkę.
3. W projektowanej łazience jest brak wentylacji
4. Mieszkanie znajduje się na poddaszu

ROZWIĄZANIE PROBLEMU;

- Istnieje możliwość wykonania wentylacji w kuchni i łazience z rury dwupłaszczyznowej wyprowadzonej poprzez strop na dach. Rurę należy wykonać o śred. wew 150mm i długości min 2,50 m w miejscach podanych na szkicu. Tak wyprowadzić rurę , żeby kratka wentylacyjna była w pionie a rura zakończona odstojnikiem na wodę. Nie może być w poziomie – przyklejona do sufitu. Rozwiązanie podano na szkicu.
- Istnieje możliwość wykonania przewodu kominowego dymowego dla pieca kaflowego w ramie lub trzonu kuchennego . W miejscu oznaczonym na szkicu wyprowadzić przewód kominowy poprzez strop najlepiej firmy DARCO i do niego podłączyć w/w piec. Przewód kominowy powinien posiadać długość min 3,00m

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz:563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. POMORSKA 88C/51

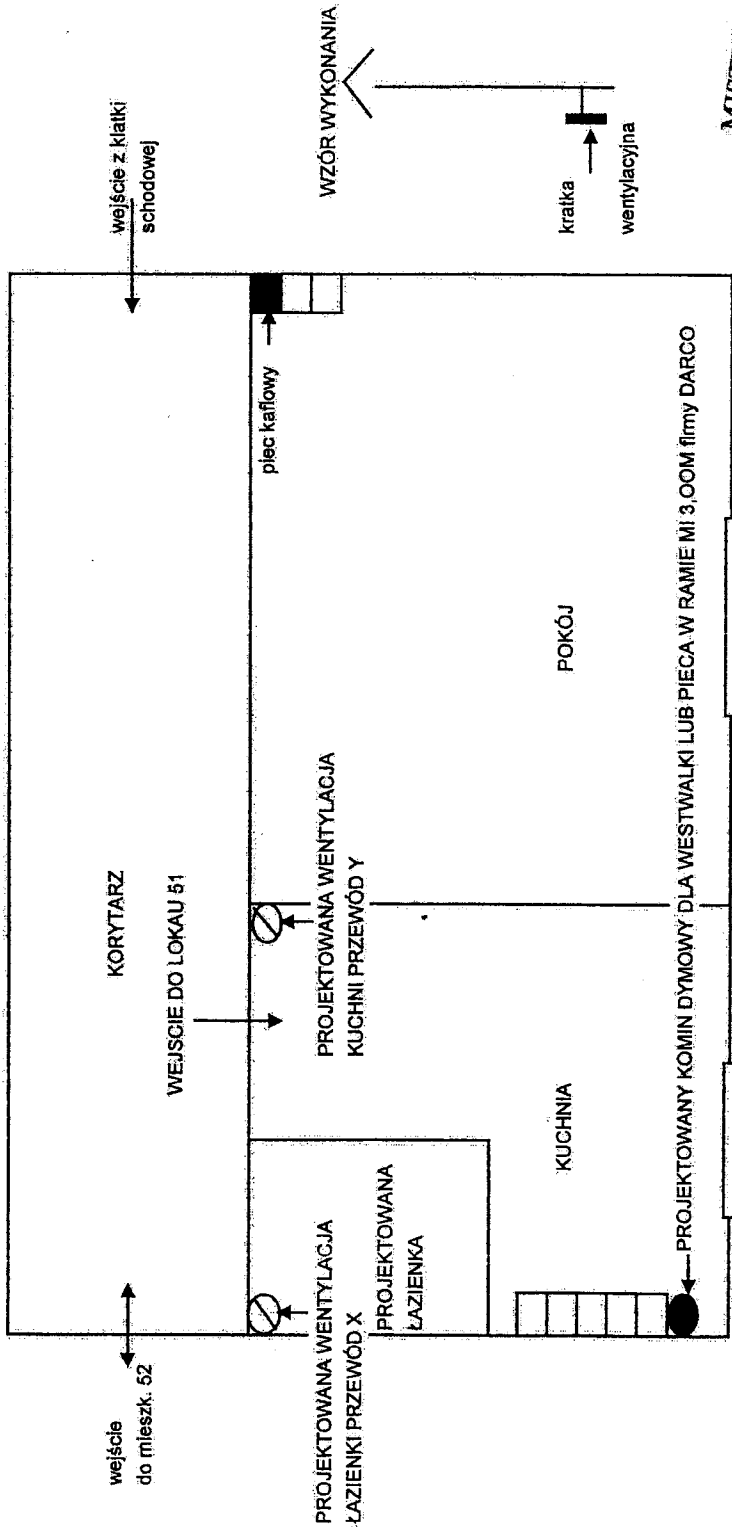

MISTRZ KAMIENIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 Woj. Iłłi.-pomorskie
Upr. Nr 10/06
Zdzisław Jastrząb