

21-6, 1, 10-13
21.08.2013
Q

2500

„ADM” Dział Remontów

do 31/12

Wpł. dn. 21 SIE. 2013

aud. Nr 5

3550

3550

PGNiG SPV 4 sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

Nr sprawy: 51826
Nr warunków: WI/B-TBT/922/2013
Data: 14.08.2013

Podmiot występujący o warunki przyłączenia

▪ Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

Adres do korespondencji

Administracja Domów Miejskich
"ADM" Sp. z o.o.
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych Podmiotu z grupy przyłączeniowej B podgrupa I

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2013, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133 poz.891] wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Gdańsku:

1. Przyłączany obiekt: lokale mieszkalne, zlokalizowany (punkt wyjścia): ul. Świętej Trójcy 20/1;1a;2, 85-244 Bydgoszcz.
2. Miejsce rozgraniczenia własności sieci PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Gdańsku i instalacji podmiotu: kurek główny zlokalizowany w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.
3. Parametry jakościowe paliwa gazowego zgodnie z §38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133 poz. 891] jak dla gazu ziemnego wysokometanowego grupa E.
4. Przeznaczenie paliwa gazowego:
 - a) cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie posiłków, przygotowanie ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń
 - b) rodzaj, moc i ilość urządzeń gazowych:
 - kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 [kW], sztuk: 3
 - kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem o mocy 8,5 [kW], sztuk: 3 - istnieje
5. Przewidywany roczny pobór paliwa gazowego w warunkach normalnych (ciśnienie 101,325 kPa, temperatura 273,15 K):
 - $Q_r = 1200,0$ [m³/rok], sztuk: 3
6. Miejsce przyłączenia do sieci gazowej:
 - istniejąca instalacja gazowa w w/w obiekcie
7. Parametry techniczne istniejącego przyłącza:
 - DN 50 [mm], materiał: stal, moc przyłączeniowa: 8,0 [m³/h]
8. Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
 - minimalne 1,8 [kPa]
 - maksymalne 2,5 [kPa]
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:
 - typ gazomierza: G-4, rozstaw króćców: 130 [mm], sztuk: 3, miejsce usytuowania: w szafce na klatce schodowej, dostarcza: istniejący
 - podejście do gazomierza należy wykonać z zastosowaniem belki przyłączeniowej
 - rekomenduje się zastosowanie plastikowych szafek gazowych ze względu na możliwość zdalnego przekazywania stanu gazomierza
10. Instalacja gazowa Podmiotu od granicy własności określonej w punkcie 2 powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami].
Wykonanie tj. zaprojektowanie i wybudowanie instalacji gazowej Podmiotu należy do obowiązków Podmiotu. Koszty wykonania instalacji gazowej ponosi Podmiot.

11. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.
12. Na podstawie Uchwały nr 389/2008 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 27.06.2008r. Podmiot ma zapewnioną dostawę paliwa gazowego w ilościach wskazanych w niniejszych warunkach.
13. Informujemy, że jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia nie wystąpi do OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, OSD zawiera umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zwarcie umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
14. Wzór umowy o przyłączenie do sieci gazowej dostępny jest na stronie www.psgaz.pl.

KIEROWNIK
Dział Techniczny Rejonu


Dariusz Sadka

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:
Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporządził: Andrzej Makowski, telefon: 52 3285427
adres e-mail: andrzej.makowski@bydgoszcz.psgaz.pl

Zakład Kominiarski

Michał Kolasa

Koronowo ul. Dworcowa 28/3

Tel (052) 3 82 21 28

kom 604217284

Koronowo dnia 21.08.2013

Opinia Nr: 354/13

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych
w budynku należącym do ADM – ROM 2

położonym w Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 20 / 1, 1A, 2.
sporządzona przez mistrza kominiarskiego Michał Kolasa
w celu: wskazania miejsca na podłączenie

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Kocioł CO gazowy m 1 podłączyć do przewodu po likwidacji CO węglowego w kuchni .
2. Wentylacja w kuchni m 1 jest sprawna .
3. Przewód spalinowy zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym.
4. Kocioł CO gazowy w m 1a podłączyć do przewodu po likwidacji CO węglowego.
5. Przewód spalinowy zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym.
6. Wentylacja w kuchni i w pomieszczeniu kotła m 1a jest sprawna.
7. Kocioł CO gazowy z zamkniętą komorą spalania w m 2 podłączyć przewodem koncentrycznym powietrzno spalinowym przez ścianę budynku, wyprowadzić ponad dach.
8. Wentylacja w pomieszczeniu kotła i kuchni w m 2 jest sprawna.
9. Szkic podłączeń na odwrocie.
10. Opinia dotyczy podłączenia gazu ziemnego do projektu







Opinię sporządzono w oparciu o art. 62 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89 poz 414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (DZ.U. nr 75 poz. 690) ,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003(Dz.U Nr 121 poz 1138) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Inwestora
1 egz. dla aa

Potwierdzenie odbioru opinii:
dnia _____ podpis _____

MISTRZ KOMINIARSKI
Michał Kolasa
(uprawniony mistrz kominiarski)
upr. 3015/10
Pieczęć i podpis

Św. Trójcy 20

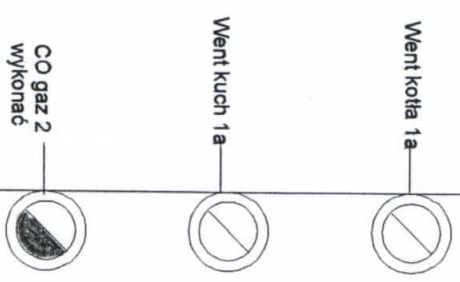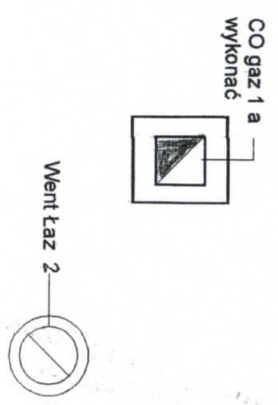

~~MASTRO-KOMINIARSKI
Michał Kojasza
upr. 9915/10~~