

aut. NV 12
do 31/22
aut. NV 9

Bydgoszcz 04.07.2014r

OPINIA 109/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Rycerska 13/4 (pustostan

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność **podłączenie pieca kaflowego w ramie w kuchni**

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z wydzielonej kuchni, WC oraz dwa pokoje
2. W pomieszczeniu kuchni jest wentylacja grawitacyjna
3. W pokojach są piece kaflowe / 2 szt/
4. Przez pomieszczenie kuchni przechodzi komin A
5. W kuchni brak pieca kaflowego w ramie

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

1. Istnieje możliwość postawienia pieca kaflowego w ramie w kuchni , którego można podłączyć do przewodu kominowego A-4

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (Dz.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upt. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. RYCERSKA 13/4

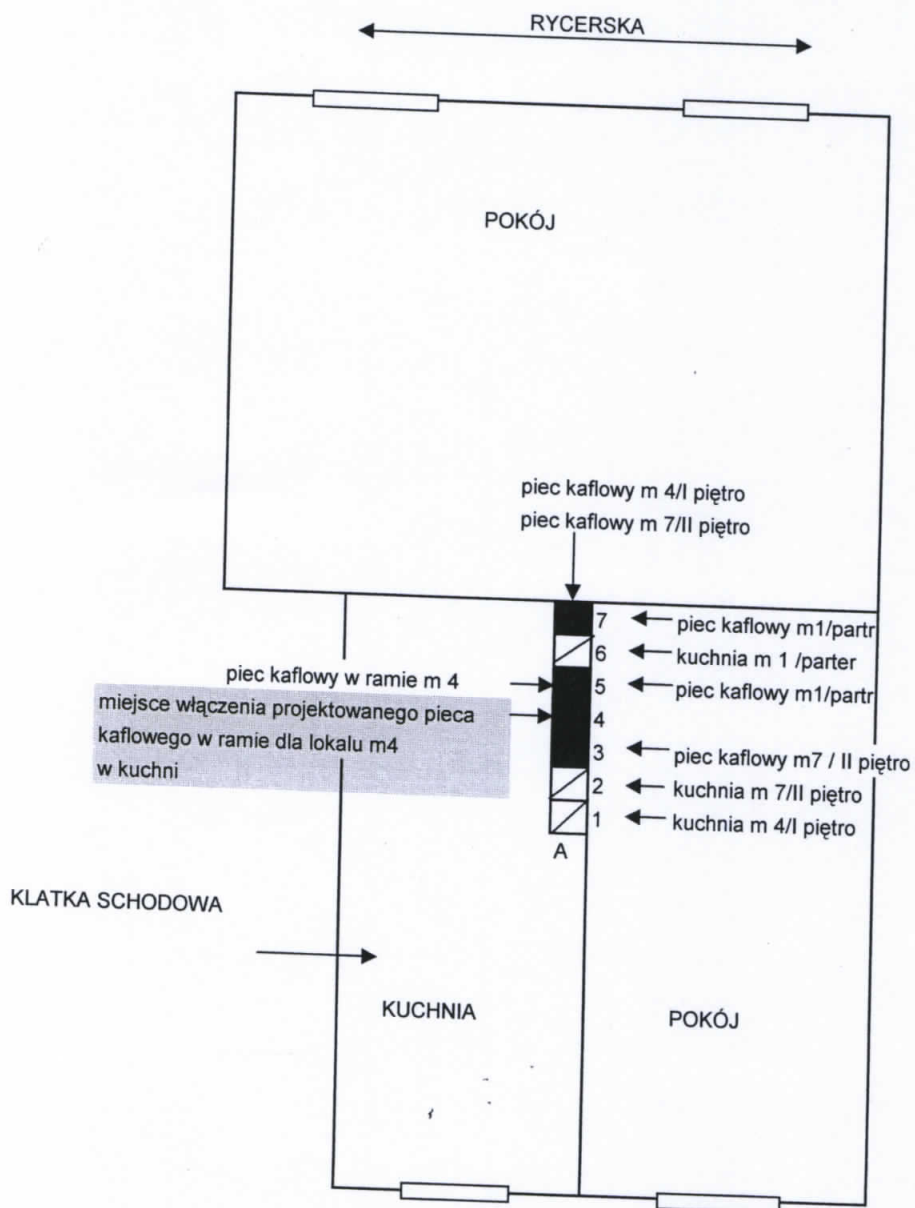

UWAGA ;

1. Dla lokal mieszkalnego m 4 jst możliwość podłączenia pieca kaflowego w rami w kuchni do przewodu kominowego A-4

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 wpj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasński