

2014, 14/12
do 514/2
aud. IV 6

Bydgoszcz.07.07.2014r

OPINIA 112/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska 88 G/18 (pustostan)

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność *wentylacji w kuchni oraz westwarki lub trzonu kuchennego*

W związku z czym stwierdza się co następuje: (zamieszczony szkic)

1. Lokal mieszkalny składa się z wydzielonej kuchni , WC oraz dwóch pokoi.
2. W pomieszczeniu kuchni - brak wentylacji oraz westwarki
3. Pokoje są ogrzewane przy pomocy grzejników elektrycznych
4. W pomieszczeniu kuchni znajduje się komin jednorzędowy dwu-kanałowy G
5. w ścianie pomiędzy pokojami przebiega komin jednorzędowy cztero- kanałowy E (wolne wszystkie przewody kominowe)

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA :

1. Wentylację kuchni należy wykonać w sposób podany na szkicu tj należy wykorzystać przewód kominowy G-2
2. Westalkę można podłączyć do przewodu kominowego dymowego G-1 zgodnie z szkicem
3. Ogrzewanie dwóch pokoi wykonać przy pomocy pieców kaflowych podłączonych do komina E z wolnymi przewodami kominowymi – patrz szkic.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Uch. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. POMORSKA 88G/18

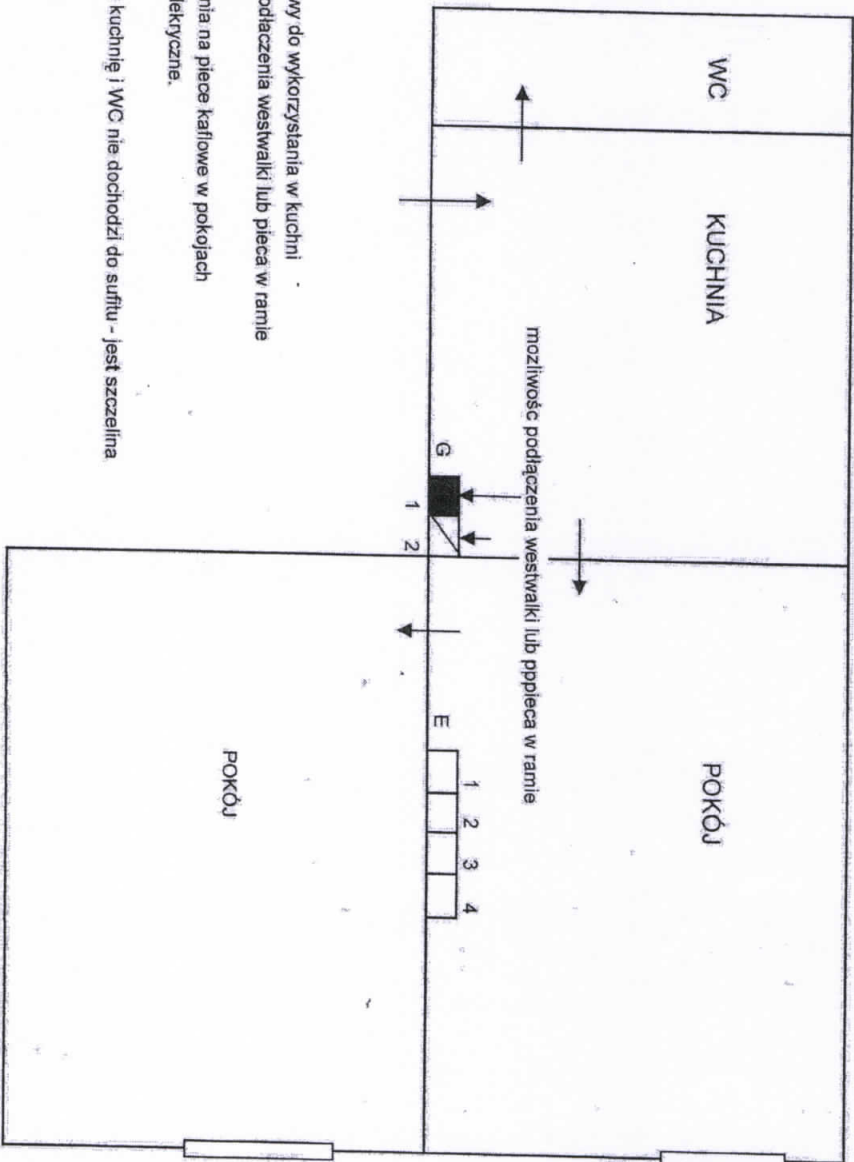


UWAGA:

1. Komin G dwuprzewodowy do wykorzystania w kuchni jako wentylacja i do podłączenia wentylacji lub pieca w ramie
2. Komin E do wykorzystania na piece kaflowe w pokojach obecnie ogrzewanie elektryczne.
3. Ścianka przegradzająca kuchnię i WC nie dochodzi do sufitu - jest szczelina

MISTRZ KAMIENIARSKI
wpisany do rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj-pomorskie
Upr. Nr 1/01/06

Zdzisław Jasieński

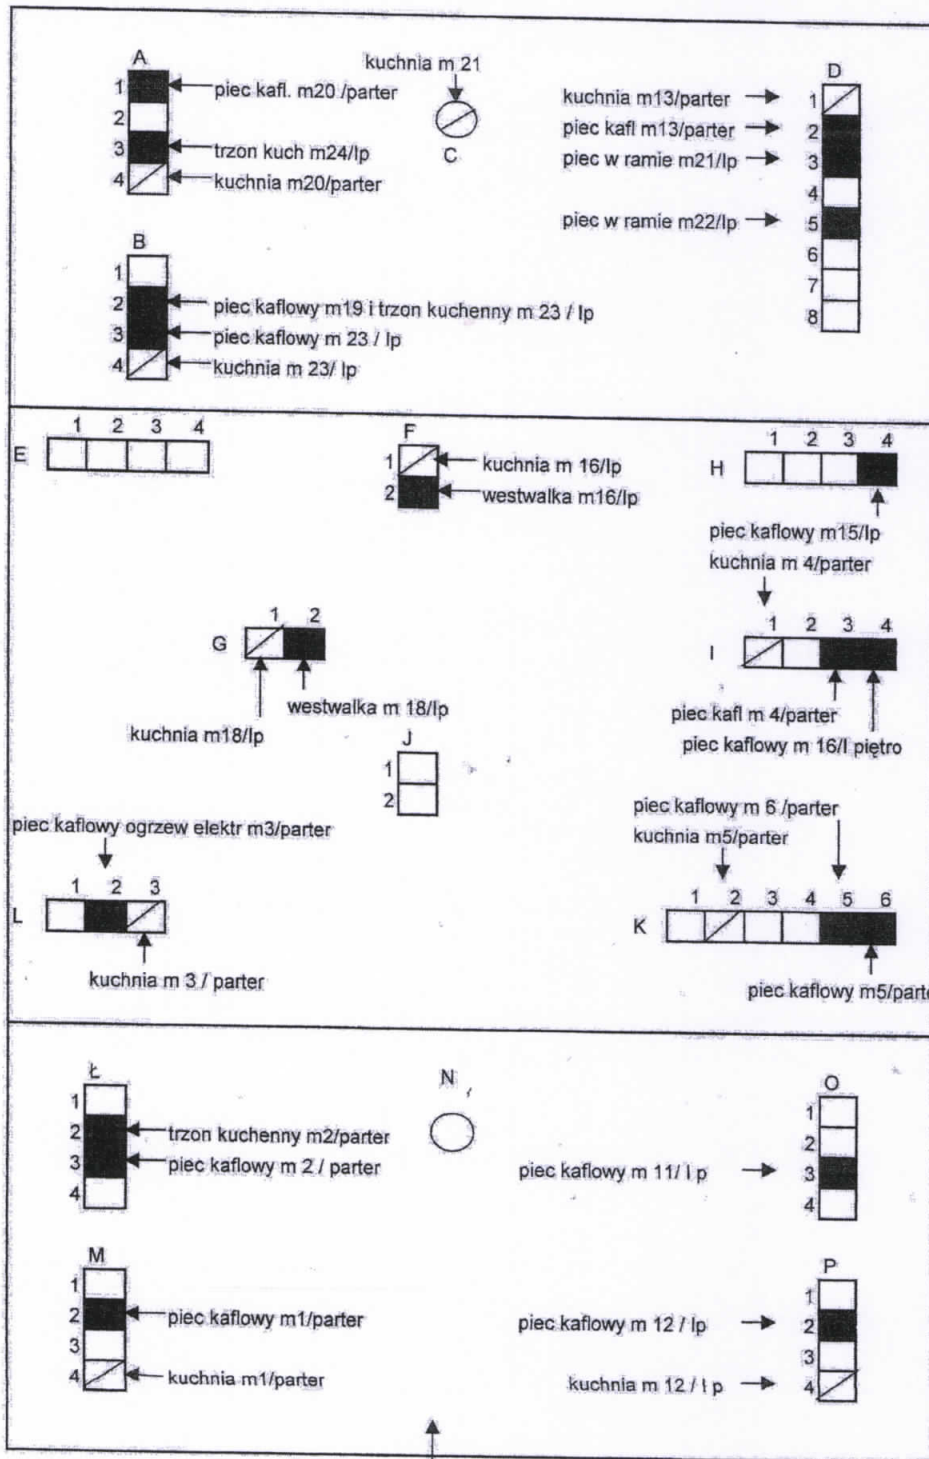

← POMORSKA 88 G →

MISTRZ KOMINIARSKI
 wpisany do Rejestru
 pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
 Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński