

zuzycanie Nr 15

do słuza

aud. Nr 9

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
„E. W. A.”
ul. Sz. Okrzejska 6A/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0602374073, (056) 6238788
NIP 956-001-75-78

Bydgoszcz 10.06.2013r

OPINIA 102/2013

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Pomorska 88C/24 /szkie lokalu/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego*

W związku z czym stwierdza się co następuje /szkie załączony/:

1. Lokal posiada dwa pomieszczenia kuchnię i pokój
2. W lokalu tym znajduje się komin A – jednorzędowy trzy- kanałowy.
3. Przewód kominowy A-2 może być wykorzystany jako przewód dymowy do podłączenia westwarki lub trzonu kuchennego., przewody kominowe A-1, A-2 są zajęte.
4. W lokalu mieszkalnym nie ma wentylacji – w pomieszczeniu kuchni.
5. W związku z faktem braku przewodu wentylacyjnego – należy wykonać wentylację z rury dwupłaszczyzowej o wysokości 9,00 m./patrz szkic sytuacyjny/ przewód wentylacyjny wykonany z rury dwupłaszczyzowej zlokalizowany jest w klatce schodowej.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4

1 egz. dla a/**MISTRZ KOMINIARSKI**
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 wój. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06


Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

POMORSKA 88C / 24

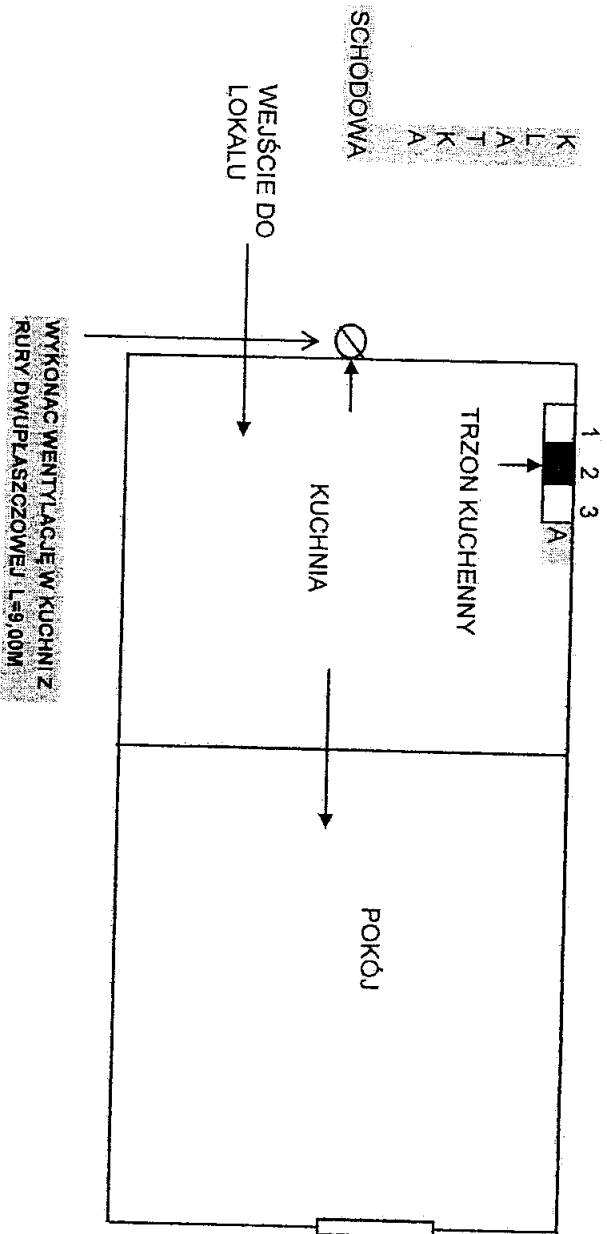

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E. W. A."
ul. Sz. Dąbka 54/1/6, 87-108 TORUŃ
tel. 0602374073, (056) 6238789
NIP 956-001-75-78

MISTRZ KOMU. JARSKI
wpisany w Rejestrze
pod Nr 101/06 wbi. kuj.-pomorskie
Op. Nr 101/06
Katarzyna Jarska