

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"E.W.A."
ul. Sz. Okrężna 6a/16, 87-100 TORUŃ
tel. 0502374072, (056) 6236788
NIP 955-001-75-78

Bydgoszcz 31.03.2014r

OPINIA 41/2014

W związku z podłączeniem instalacji gazowej do lokalu

Bydgoszcz ul. Żmudzka 78
Mieszkanie nr 1 P. Wyrwicki – parter
Mieszkanie nr 2 P. Mayer – I piętro
Szkiec załączono

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wymiany instalacji gazowej skręcanej na spawaną*

W związku z czym stwierdza się co następuje :

Lokal nr 1

1. W lokalu mieszkalnym w pomieszczeniu kuchni znajduje się wentylacja grawitacyjna – ciąg prawidłowy zgodny z przepisami
2. Wysokość pomieszczenia w kuchni wynosi powyżej 2,20 m
3. Kubatura pomieszczenia kuchni wynosi ponad 8,0 m³

Lokal nr 2

1. W lokalu mieszkalnym w pomieszczeniu kuchni znajduje się wentylacja grawitacyjna – ciąg prawidłowy zgodny z przepisami
2. Wysokość pomieszczenia w kuchni wynosi powyżej 2,20 m
3. Kubatura pomieszczenia kuchni wynosi ponad 8,0 m³

WNIOSEK OGÓLNY

1. W/w lokale mieszkalne kwalifikują się do wymiany instalacji gazowej

W oparciu o art. 62 Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM - 4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis


MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Up. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński


OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. ŻMUDZKA 78 LOKAL NR 1 I 2

1. LOKAL MIESZKALNY NR 1 PARTER - KUCHNIA
P. WYRWICKI

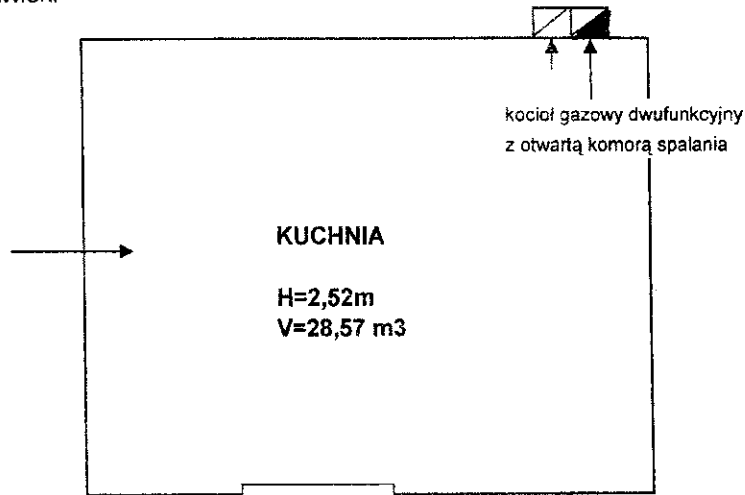

2. Lokal mieszkalny nr 2 I piętro kuchnia - P. Mayer

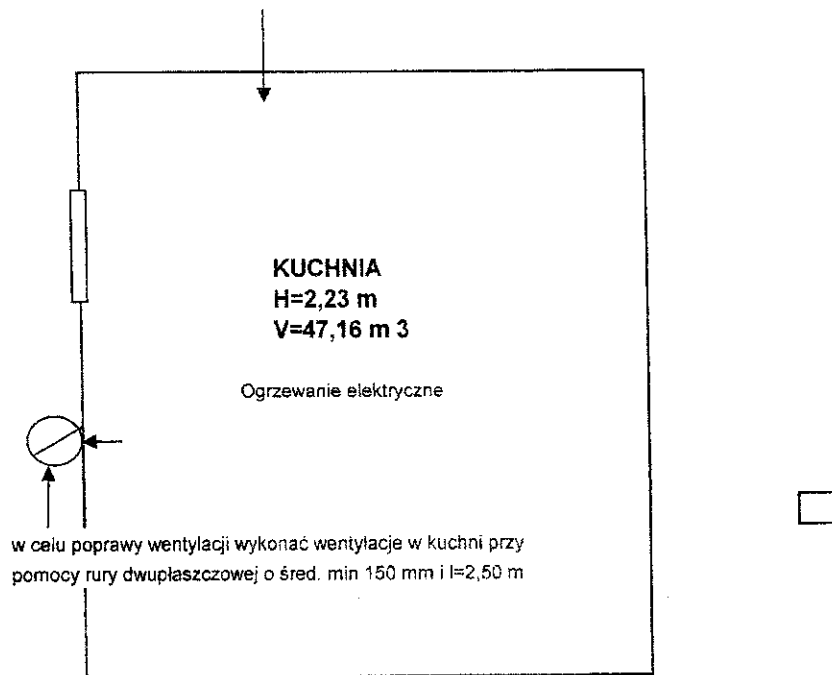

w celu poprawy wentylacji wykonać wentylację w kuchni przy pomocy rury dwupłaszczowej o śred. min 150 mm i l=2,50 m

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński