

Załącznik Nr 11 do SIKZ

Bydgoszcz 23.05.2014 r

OPINIA 67/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. HARCERSKA 15A/7
/szkic załączono/

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wykonania WC*

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Zgodnie z zamieszczonym szkicem wentylację WC należy wykonać z rury dwupłaszczyzowej o śred wew. 150 mm i długości 2,50 m z odstojnikiem wody.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Unr. Nr 101/05

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. HARCERSKA 15A/7

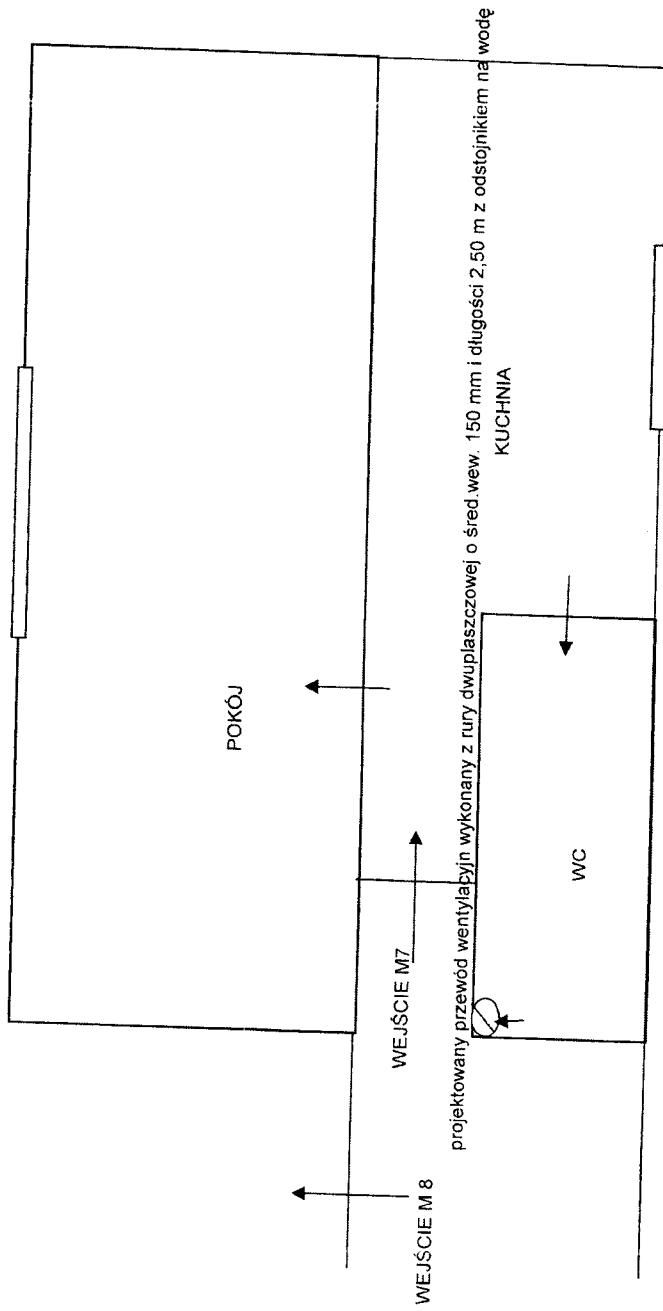

MISTRZ KAMIENIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Metr. Nr 101/06
Zdzisław Jasicki

Bydgoszcz 23.05.2014 r

OPINIA 66/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. HARCERSKA 15/9
P.Radke /szkic załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wykonania WC*

W związku z czym stwierdza się co następuje :

1. Zgodnie z zamieszczonym szkicem wentylację WC należy wykonać z rury dwupłaszczyzowej o śred wew. 150 mm i długości 2,50 m z odstojnikiem wody.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upz. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. HARCERSKA 15/9

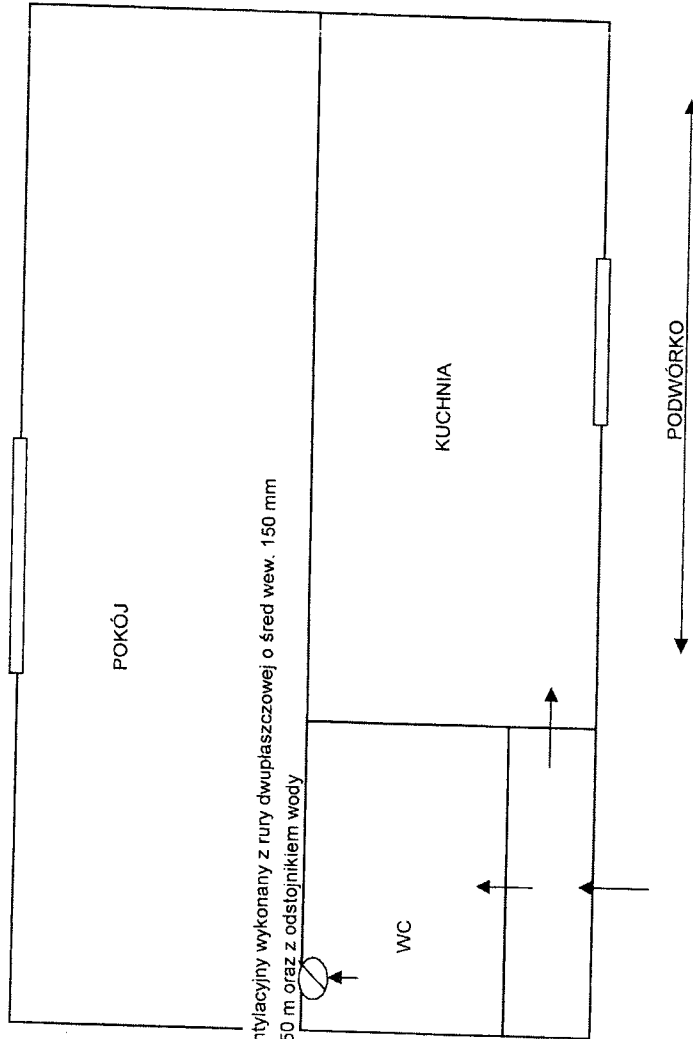

MISTRZ KAMIENIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Dzieln. Nr 101/06
Janusz Jasicki