

Bydgoszcz 23.05.2014 r

OPINIA 65/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. HARCERSKA 15B/2
/szkic załączono/Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność wykonania WC**W związku z czym stwierdza się co następuje ;**

1. Zgodnie z zamieszczonym szkicem wentylację WC należy wykonać z rury dwupłaszczyzowej o śred wew. 150 mm i długości 2,50 m z odstojnikiem wody.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 wój. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. HARCERSKA 15 B /2

przewód wentylacyjny wykonany z ruy dwupłaszczowej o śred. wew. 150 mm
i długości 2,50 m z odstożnikiem na wodę

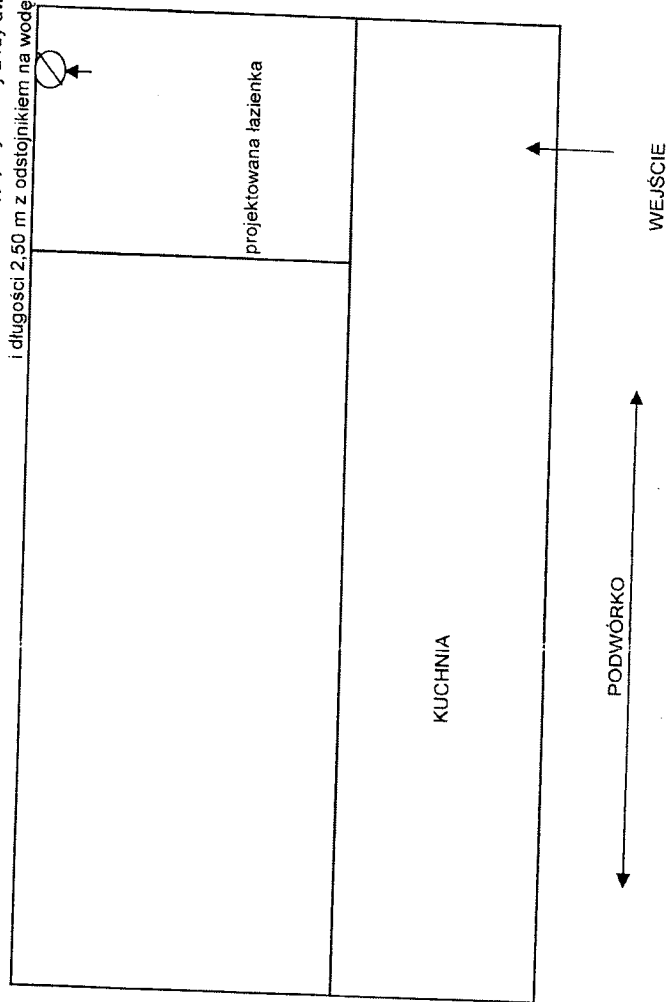

MISTRZ KUBIŃSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj-pomorskie
Upj. Nr 101/06
Zachęta, Jarosław

Bydgoszcz 23.05.2014 r

OPINIA 68/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. HARCERSKA 15B/ 11 , 12 , 13
/szkic załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wykonania WC*

W związku z czym stwierdza się co następuje ;

1. Zgodnie z zamieszczonym szkicem wentylację WC należy wykonać z rur dwupłaszczkowych o śred wew. 150 mm i długości 2,50 m z odstojnikiem wody.
2. Proponuje się rozwiązanie z wykonaniem oddzielnego wejścia dla lokali 11 i 12 oraz lokalu 13.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora

1 egz. dla a/a

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński


Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. HARCERSKA 15B / 11, 12, 13

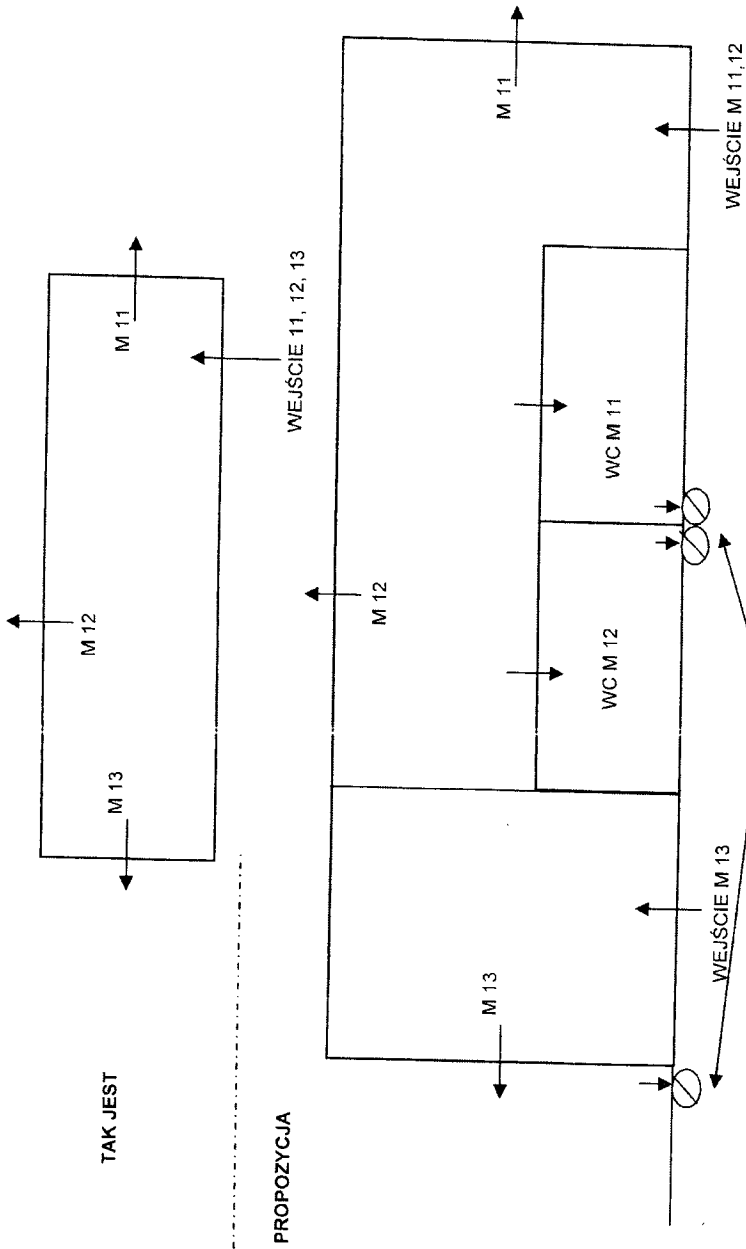

projektowane wentylacje wykonane z rur dwupłaszczowych o śred. wew. 150 mm i dł. 2,50 m z odstożnikami wody

UWAGA ; ZAPROJEKTOWAC NAJLEPIEJ ODDZIELNE WEJŚCIE DO LOKALI 11 I 12 ORAZ DO LOKALU 13.

MISTRZ KAMIENIARZ
wpisany do rejestru
pod Nr 101745 w woj. kuj.-pomorskie
Ubr. Nr 101736
Łukasz Jostel