

*Załącznik Nr 9  
do SIWZ  
rad. Nr 1*

Bydgoszcz 26.05.2014r

**OPINIA 76/2014**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Kapliczna 15/3  
Pani Zwiefka Mirosława  
/szkie załączono/**

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wykonania WC w lokalu mieszkalnym*

**W związku z czym należy wykonać :**

1. Lokator proponuję WC w kuchni.
2. Wentylację należy wykonać jako rurę dwupłaszczową o śred wew 150 mm i długości 2,50 m z odstojnikiem wody
3. W/w przewód wentylacyjny przebiegać będzie po części zewnętrznej budynku.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4  
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....

Podpis .....


**MISTRZ KOMINIARSKI**  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06  
*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**  
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. KAPLICZNA 15/3 I PIĘTRO

PODWÓRKO

rura dwupłaszczowa o śred wew 150 mm i dł min 2,50 m z odstożnikiem wody

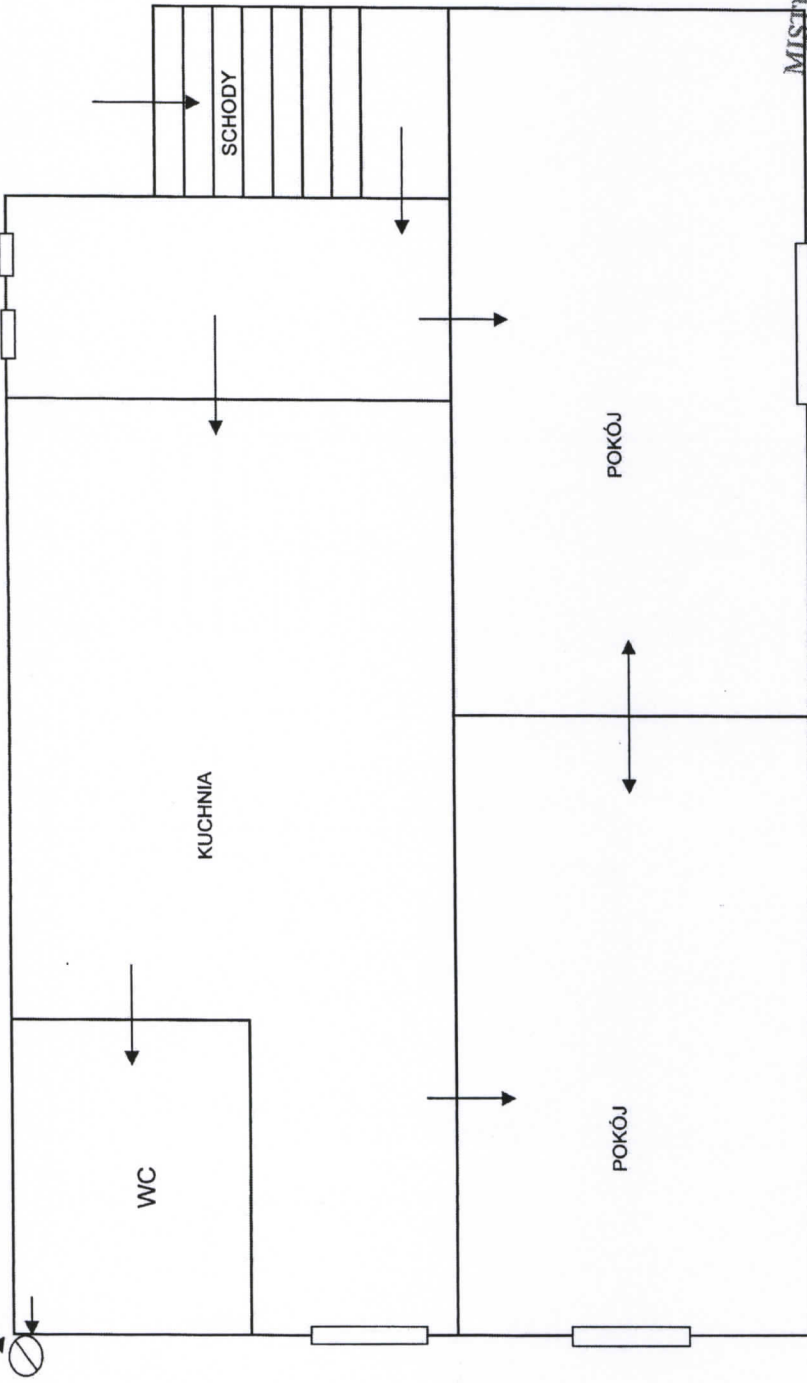

MISTRZ KADRYNIA

wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upt. Nr 101/06

Zdobądź Jusiński