

*Dotyczy Nr 11
do 51112
zud. Nr 3*

Bydgoszcz 26.05.2014r

OPINIA 70/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Kapliczna 19/2
Pani Wojtczak Ewa
/szkic załączono/**

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność wykonania WC w lokalu mieszkalnym

W związku z czym należy wykonać :

1. Lokator proponuje WC na I piętrze w wnęce koło schodów na klatce schodowej.
2. Wentylację należy wykonać z rury dwupłaszczyznowej o śred wew 150 mm i długości l = min 2,50 m . z odstożnikiem na wodę.
3. W/w przewód wentylacyjny wychodzi poprzez połąc dachową.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :


Dnia

Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. KAPLICZNA 19/2

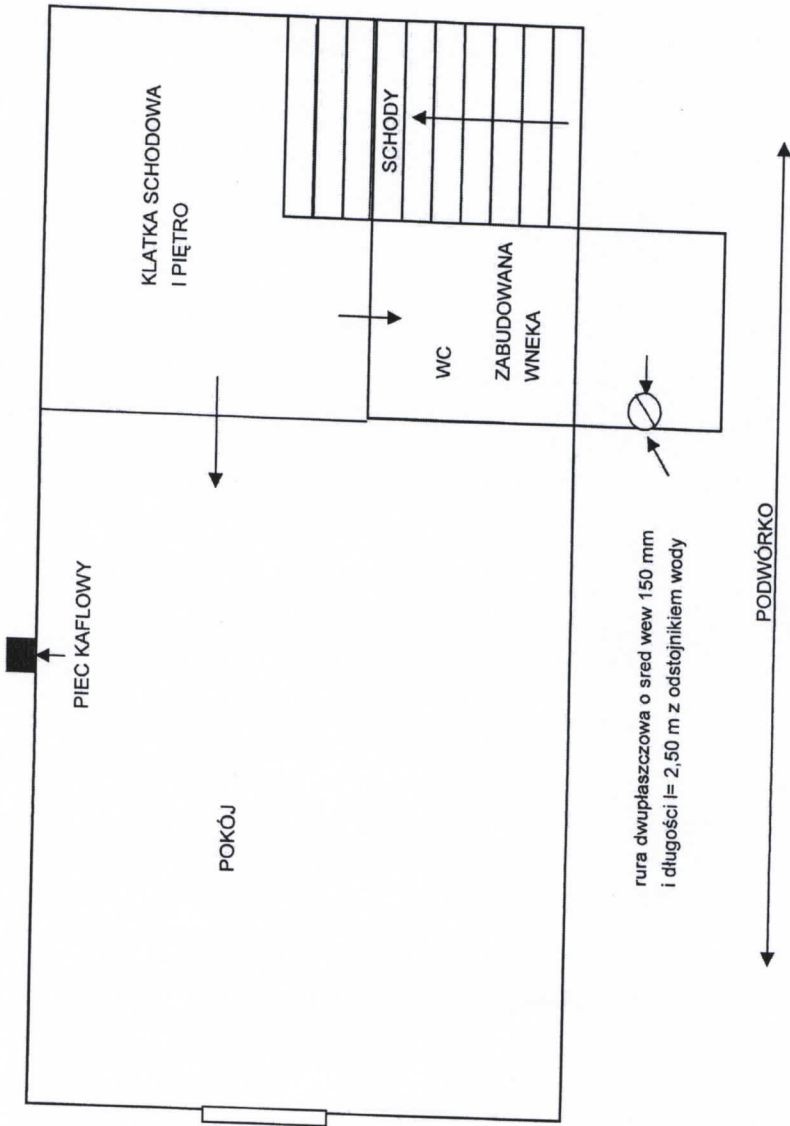

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 wój. kuj.-pomorskiej
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński