

Zużycie nr 12
do s11/8
rod. nr 4

Bydgoszcz 26.05.2014r

OPINIA 73/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Kapliczna 21/1 I WERSJA
Pani Glińska
/szkie załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność wykonania WC w lokalu mieszkalnym

W związku z czym należy wykonać :

1. Lokator proponuję WC na I piętrze w wnęce koło schodów na klatce schodowej.
2. Wentylację należy wykonać jako połączenie WC z przewodem kominowym B-3
3. W/w przewód połączeniowy należy wykonać z rury PCV o śred wew 150 mm i zaizolowany termicznie – grubość izolacji min 5 mm . Przewód ten należy zabudować płytą regips lub inną ..

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. KAPLICZNA 21/1 I WERSJA

PODWÓRKO

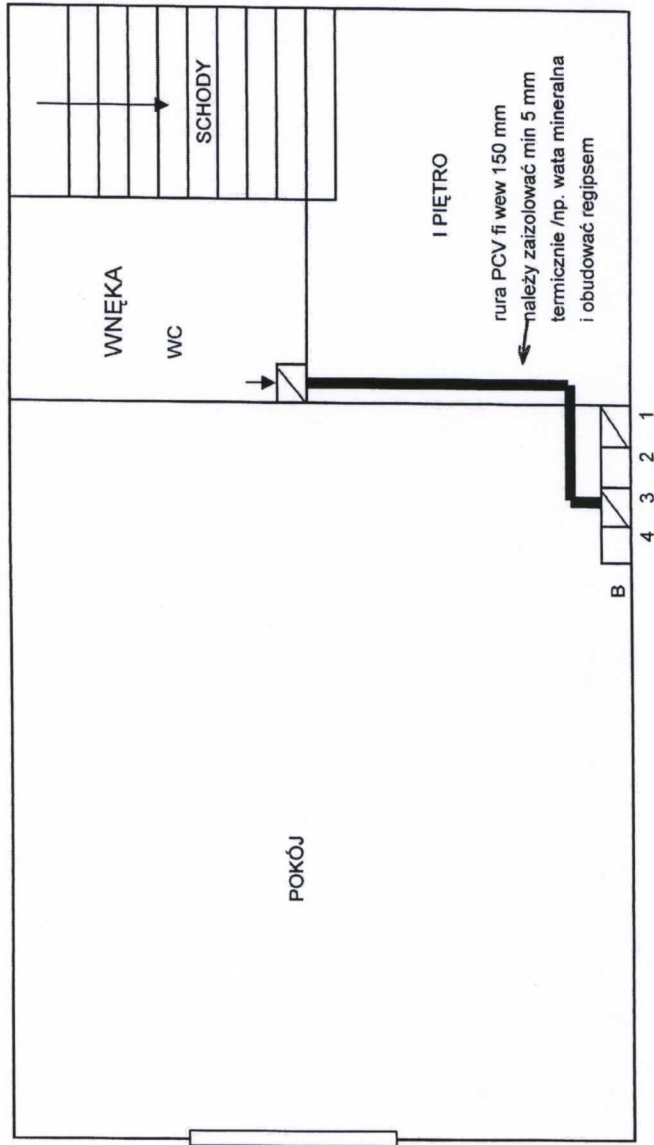

MISTRZ HODINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Dopz. Nr 101/06
Michał Jasiński

Bydgoszcz 26.05.2014r

OPINIA 74/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Kapliczna 21/1 II WERSJA
Pani Glińska
/szkie załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność wykonania WC w lokalu mieszkalnym

W związku z czym należy wykonać :

1. Lokator proponuję WC na parterze w wnęcie pod schodami w kuchni.
2. Wentylację należy wykonać poprzez wykucie otworu wentylacyjnego w przewodzie kominowym B-3 i założeniu kratki wentylacyjnej.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia

Podpis


MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upř. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. KAPLICZNA 21/1 II WERSJA

NA PARTERZE

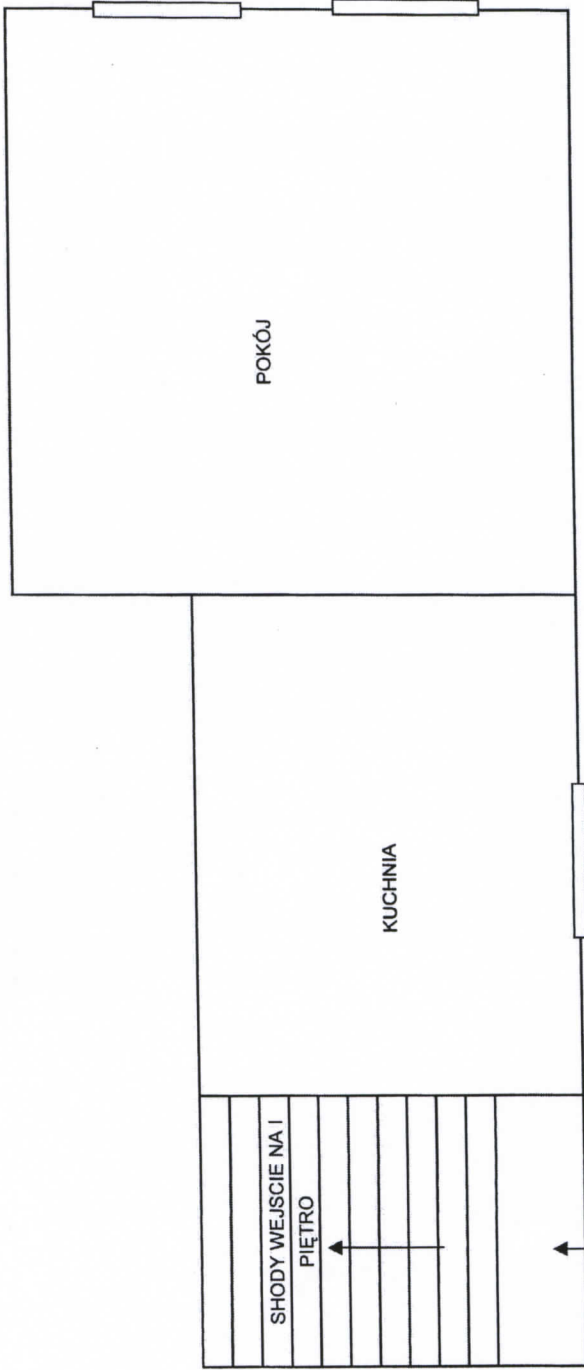

WEJŚCIE DO LOKALU

LOKATORKA CHCE W II WERSJI ZBUDOWAĆ WC NA PARTERZE POD SCHODAMI W KUCHNI I TEŻ WYKORZYSTAĆ PRZEWÓD KOMINOWY B-3

MISTRZ KAMIENIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 wbj. kuj.-pomorskie
ul. pr. Nr 101/06
Zdzisław Jasziński

Bydgoszcz 26.05.2014r

OPINIA 72/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Kapliczna 21/2
Pan Woźniakowski
/szkie załączono/

Sporządzona przez mistrza kominarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wykonania WC w lokalu mieszkalnym*

W związku z czym należy wykonać :

1. Lokator proponuję WC na I piętrze w wnęce koło schodów na klatce schodowej.
2. Wentylację należy wykonać jako połączenie WC z przewodem kominowym A-5
3. W/w przewód połączeniowy należy wykonać z rury PCV o śred wew 150 mm i zaizolowany termicznie – grubość izolacji min 5 mm . Przewód ten należy zabudować płytą regips lub inną ..

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06

Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominarski)

UL. KAPLICZNA 21/2

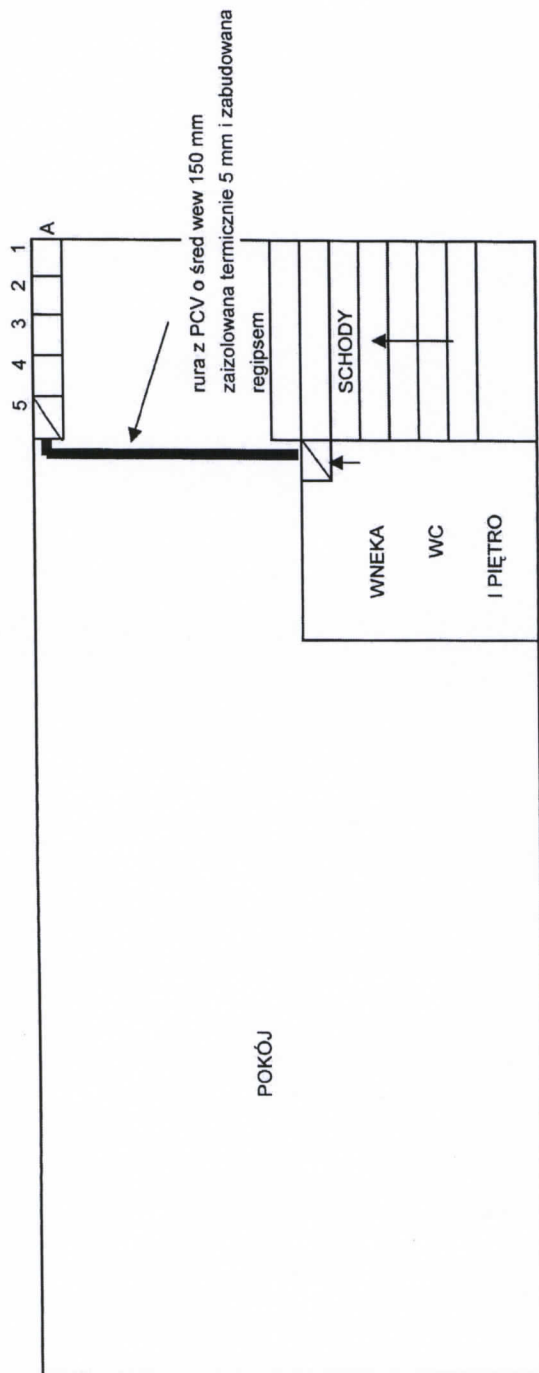

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 Woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasicki

Bydgoszcz 26.05.2014r

OPINIA 75/2014

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

Bydgoszcz ul. Kapliczna 21/3
Pani Dąbrowska Maria
/szkic załączono/

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego* na okoliczność
wykonania WC w lokalu mieszkalnym

W związku z czym należy wykonać :

1. Lokator proponuję WC na parterze w wnęce pod schodami w kuchni.
2. Wentylację należy wykonać jako rurę dwupłaszczową o śred wew 150 mm i długości 3,50 m z odstożnikiem wody
3. W/w przewód wentylacyjny przebiegać będzie klatką schodową poprzez połąc dachową.

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora ROM-4
1 egz. dla a/a

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia


Podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upr. Nr 101/06
Zdzisław Jasiński

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. KAPLICZNA 21/3

rura dwupłaszczowa śred wewnętrzna fi 150 mm i długości 3,50 m z odstojnikiem na wodę - ładnie zabudować regipsem

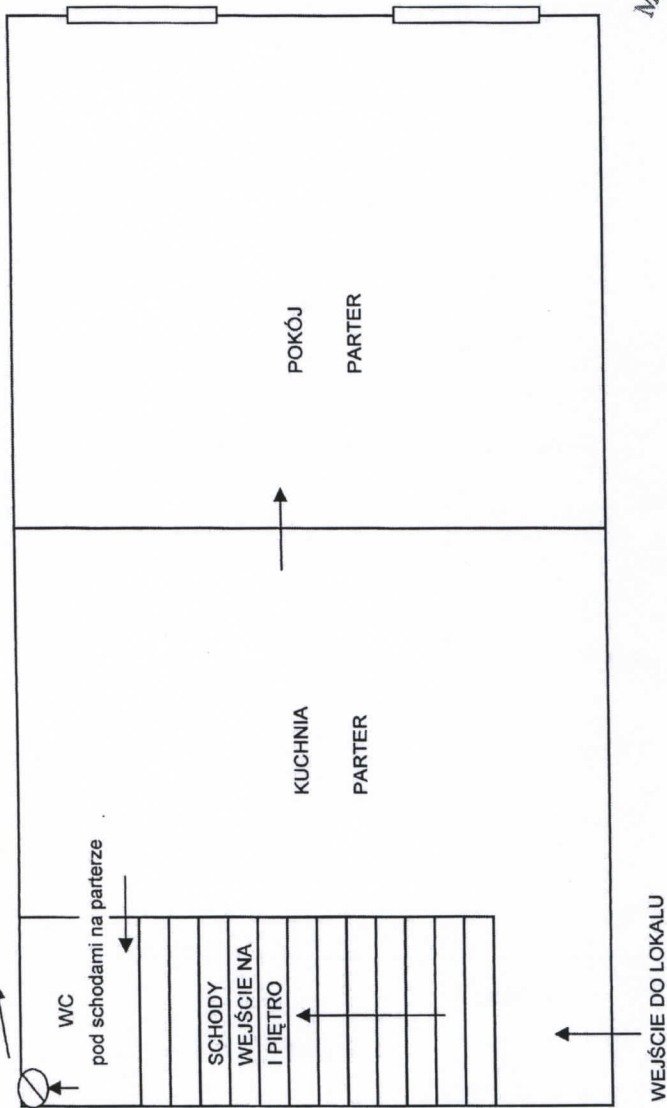

MISTRZ KOMINIARSKI
wpisany do Rejestru
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie
Upl. Nr 101/06
Zdzisław Jędrzejewski